

Beaune Côte & Sud

communauté d'agglomération
www.beaunecoteetsud.com

CHAPITRE 1

RAPPORT TECHNIQUE SUR L'EAU POTABLE

EXERCICE 2023

DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
BEAUNE COTE ET SUD

SERVICE EAU POTABLE
14 rue Philippe Trinquet - BP 40288 - 21208 BEAUNE
WWW.beaunecoteetsud.com


SOMMAIRE

PRESENTATION DE L'ALIMENTATION EN EAU SUR LE TERRITOIRE.....	3
AVANCEMENT DE LA PROTECTION DES RESSOURCES.....	4
LA GESTION DU SERVICE DE L'EAU	5
ECHEANCE DES CONTRATS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC.....	6
LA QUALITE DE L'EAU.....	7
ETUDES ET TRAVAUX LANCES OU REALISES EN 2023	8
EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES.....	10
I. QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE EN REGIE 2023	14
SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE D'AUBIGNY LA RONCE	14
SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE D'AUXEY DURESSES	16
SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE CHAGNY	18
SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE CORMOT-VAUCHIGNON.....	20
SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE MOLINOT	22
SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE MONTHELIE-FERME DE MARJOLET....	24
SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE NANTOUX.....	26
SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE THURY	28
BILAN ANNUEL DE LA REGIE DES EAUX – EAU POTABLE.....	30
II. QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE EN DSP 2023	31
SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD CONTRAT GLOBAL (39 communes)	31
BILAN ANNUEL SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE	41
III. QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE POUR LES COMMUNES DONT LA GESTION A ETE DELEGUEE A UN SYNDICAT	42
ANNEXES.....	42



PRESENTATION DE L'ALIMENTATION EN EAU SUR LE TERRITOIRE

L'alimentation en eau potable se fait grâce à un certain nombre de sources présentes sur le territoire ainsi que des interconnexions représentées sur la carte ci-jointe :

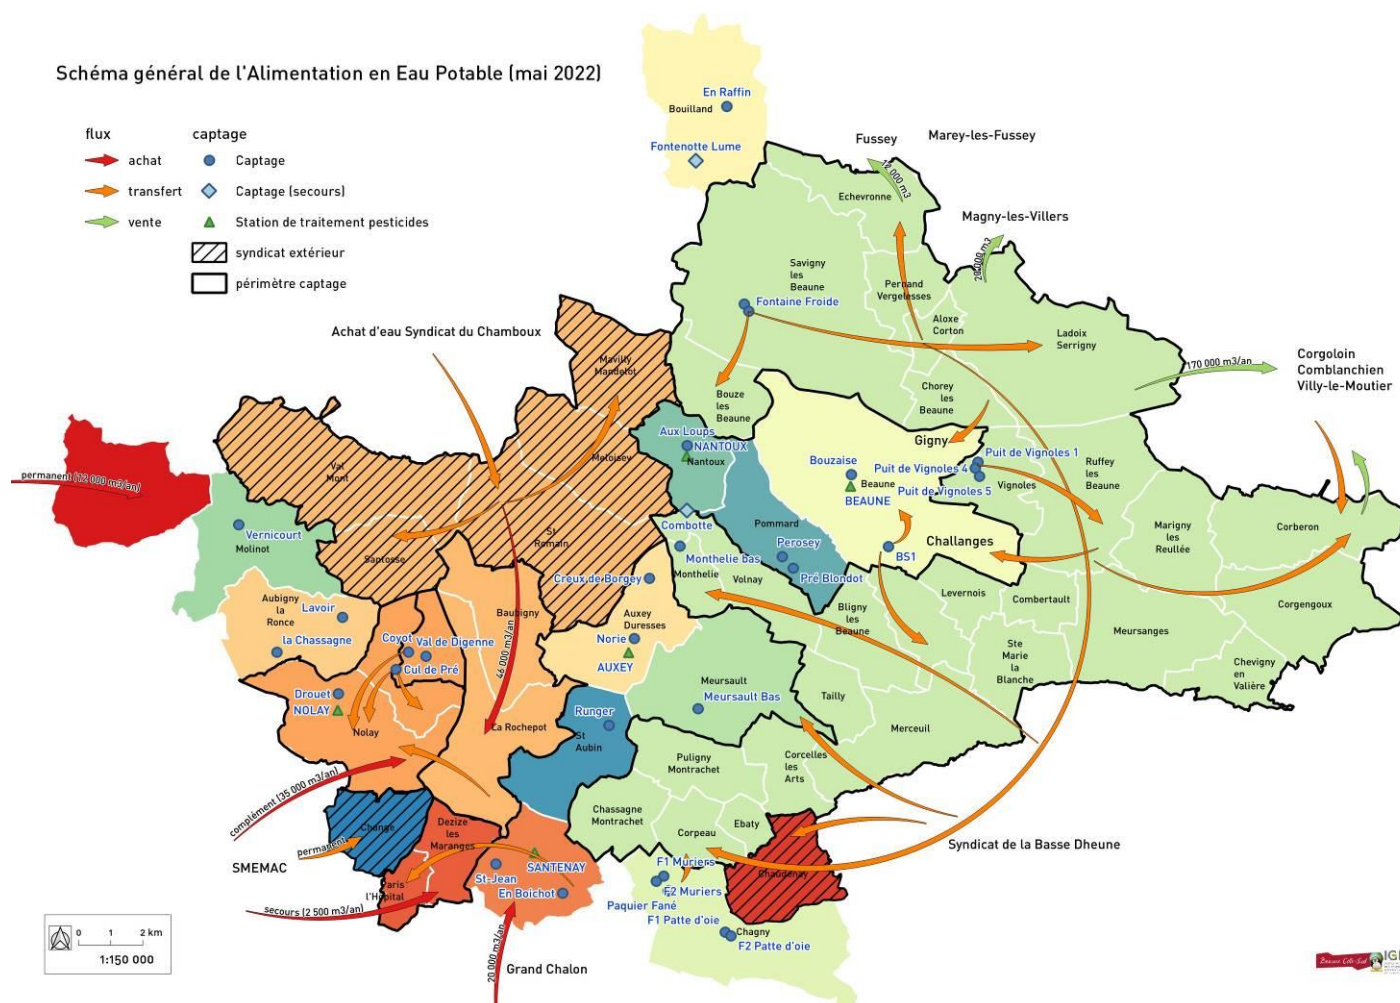

Depuis le 1^{er} janvier 2017, la Commune de CHANGE a intégré la Communauté d'Agglomération. Pour la compétence « eau potable », elle reste membre du SMEMAC (Syndicat de Mutualisation de l'Eau Morvan Autunois Couchois). La Communauté d'Agglomération y siège en représentation-substitution.

Depuis septembre 2019, les puits de captage « BS1 » sont traités par une nouvelle station de traitement qui peut alimenter la Ville de Beaune et les Communes de l'ex-SIVOM Pays Beaunois.

En 2021, la station de traitement d'eau potable de Chagny a été inaugurée.

AVANCEMENT DE LA PROTECTION DES RESSOURCES

La protection des sources utilisées pour l'alimentation en eau potable est indispensable. Pour cela il est nécessaire de mettre en place des périmètres de protection des captages.

Pour la majorité des ressources, les procédures sont réalisées avec l'assistance du Conseil Départemental de Côte d'Or dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage.

L'état d'avancement des procédures sur les 37 captages du territoire est repris dans le tableau ci-dessous.

COMMUNES	CAPTAGES	PROCEDURE ACHEVEE	PROCEDURE EN COURS	PROCEDURE A RELANCER	REMARQUES
AUBIGNY LA RONCE	La Chassagne	1			
	Le lavoir	1			
AUXEY DURESSES	Creux de Borgey	1			DUP 15/03/2018
	La Norie	1			DUP 08/11/2019
BEAUNE	Bouzaise	1			
	BS1	1			DUP 02/05/2019
BOUILLAND	En Raffin	1			DUP 29/03/2018
	Fontenotte Lume	1			
CHAGNY	Patte d'oie 1	1			DUP 31/05/2005
	Patte d'oie 2	1			
	Muriers 1	1			
	Muriers 2	1			
	Paquier Fané	1			
MOLINOT	Vernicourt		1		Etude démarrée
MONTHELIE	Monthelie Bas		1		Rapport hydrogéologue réalisé
	Marjolet	1			
MEURSAULT	Meursault Bas	1			DUP 15/03/2018
NANTOUX	Combotte/fontaine aux Loups	1			DUP 25/03/2018
	Puits sous la Roche	1			
NOLAY	Drouet	1			DUP 2013
	Les prés	1			DUP 2013
	Coyot	1			DUP 2013
NOLAY/CORMOT	Cul de pré	1			DUP 2013
PAYS BEAUNOIS	Fontaine du Garde		1		Démarré fin 2016, étude hydrogéologique en cours
	Pissevieille		1		
	Coignière		1		
	Grand Champy		1		
	Petit Champy		1		
	P1	1			DUP du 08/11/2019
	P4	1			DUP du 08/11/2019
	P5	1			DUP du 08/11/2019
POMMARD	Pérosey	1			
	Pré Blondot	1			
SAINT AUBIN	Rungey	1			DUP 02/11/2018
SANTENAY	En Boichot	1			
	Saint Jean	1			DUP 13/04/2017
VAUCHIGNON	Val de Digenne	1			
TOTAL		30	7	0	Les 7 captages correspondent à 3 procédures en cours

LA GESTION DU SERVICE DE L'EAU


La gestion de l'eau (production, distribution) est variable selon les communes.

2 modes de gestions existent sur le territoire de l'agglomération :

- Régie : gestion directe par le personnel de la Régie des Eaux, basée à Chagny.
- Délégation de Service Public : Entreprises privées (VEOLIA EAU, SAUR, LYONNAISE DES EAUX)

Pour 7 communes, la Communauté d'Agglomération ne gère pas directement le service de l'eau, elle est en représentation-substitution au niveau des Syndicats. Ces Syndicats ont choisi de déléguer cette gestion à des entreprises privées.

La carte ci-dessous représente, selon les communes, les modes de gestion :

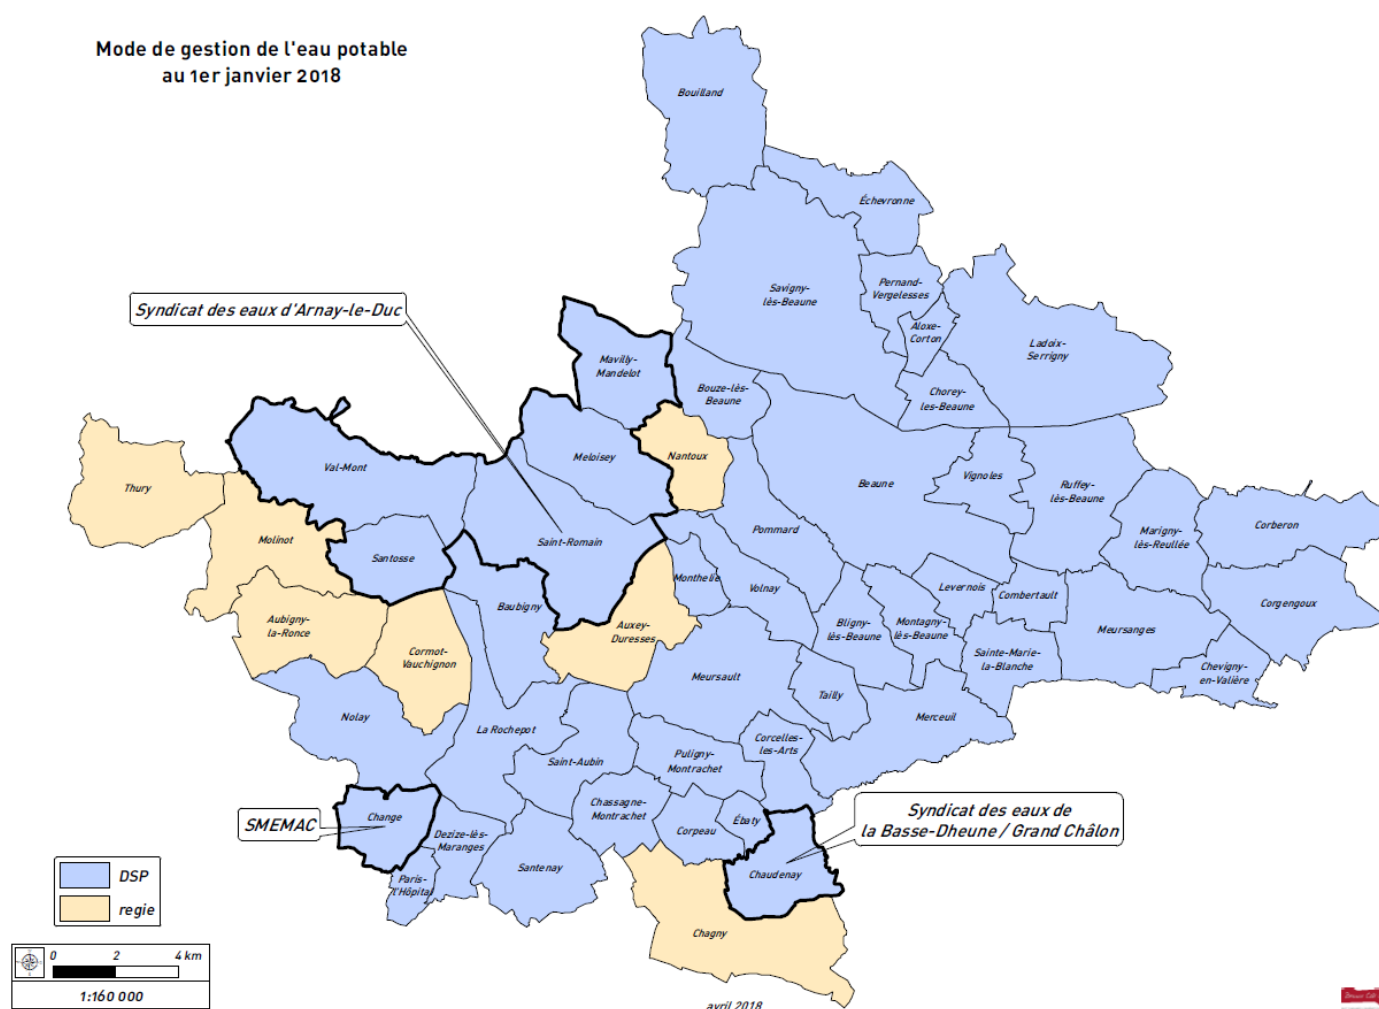


ECHEANCE DES CONTRATS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

La carte ci-dessous indique les échéances de contrats en cours pour les communes en Délégation de Service Public :

La Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud a conduit une réflexion globale sur les communes gérées en délégation de service public sur l'ensemble du territoire.

Le contrat actuel de Délégation de Service Public (DSP) regroupant l'ensemble des communes gérées en DSP (au nombre de 39), a pris effet au 1^{er} janvier 2018. Une intégration progressive de 4 communes a été réalisée en 2020 et 2021 (cf. carte ci-dessous).

C'est la société VEOLIA EAU qui a été retenue. Elle assurera la gestion de l'eau potable sur le secteur affermé durant 12 ans soit jusqu'au 31 décembre 2029.

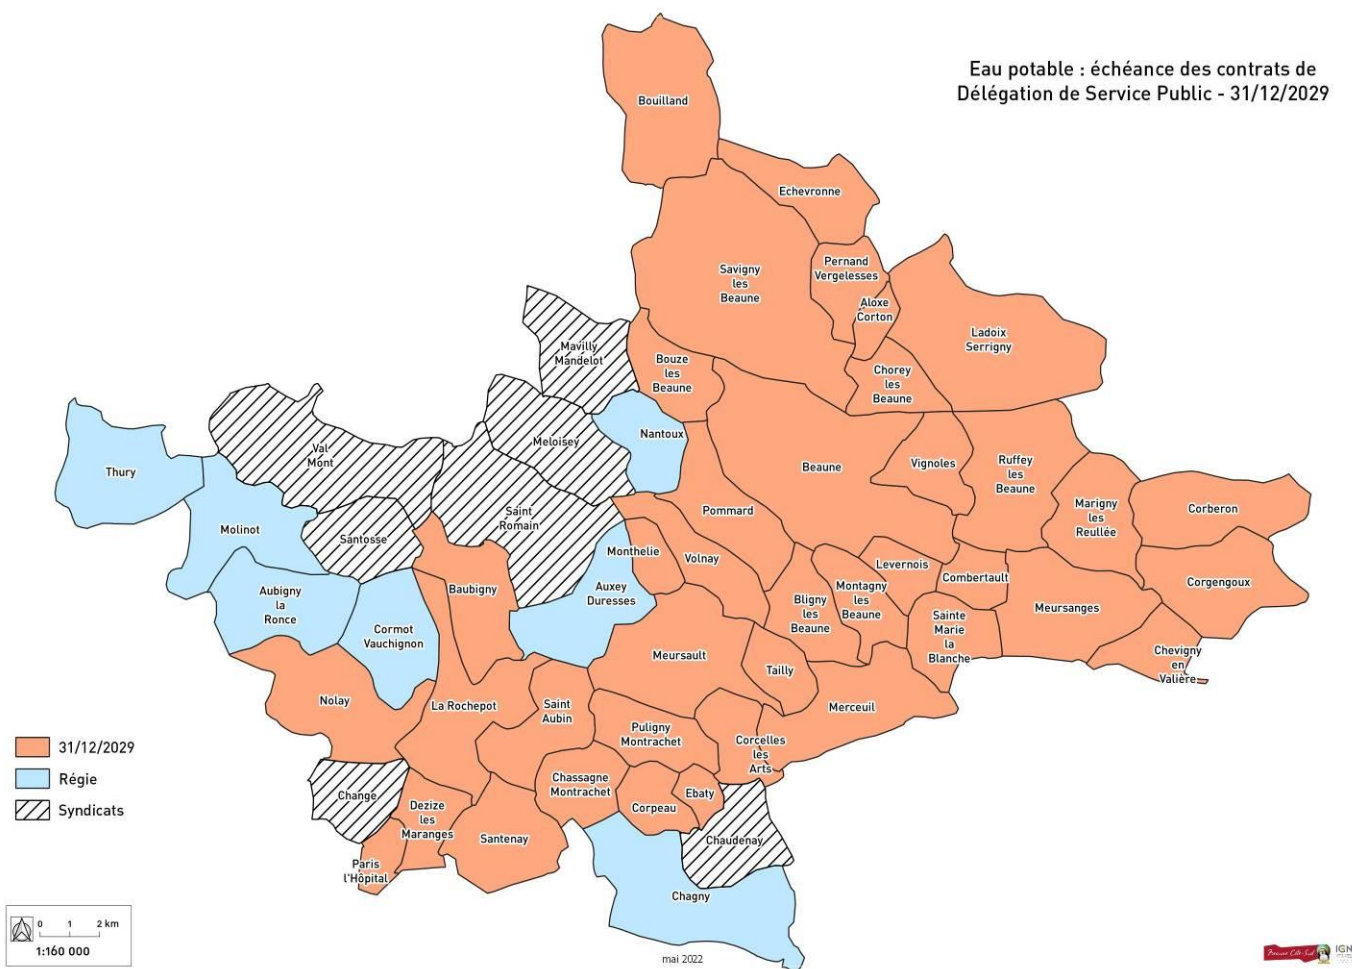

- **Pesticides**

Suite à la nouvelle Directive Européenne sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine(EDCH), entrée en vigueur le 12 janvier 2021, les ARS réalisent des prélèvements pour déceler, entre autres molécules, la présence de métabolites de pesticides. A ce jour, ces molécules ont été détectées sur les zones de Santenay, les forages de Vignoles, la Bouzaize et BS1. Seuls les forages de Vignoles sont dépourvus de traitement pérenne.

- **Problématique Anthraquinone**

De l'antraquinone a été détectée sur plusieurs communes de la Communauté d'Agglomération. Des investigations ont été lancées par Veolia. Des échanges ont eu lieu avec les services de l'Etat. La CABCS a intégré cette problématique dans le schéma directeur.

- **Forages de Vignoles**

Il a été constaté en 2020, une dégradation de la qualité de l'eau sur les 3 forages de Vignoles : présence de pesticides sur les 3 forages de Vignoles.

Les concentrations en pesticides sur le forage P4 sont supérieures à la limite de qualité.

Depuis 2019, une unité mobile de traitement des pesticides a été installée sur le forage 4.

En 2024, la construction de traitements pérennes sur les forages P1, P4 et P5 est programmée.

- **Problématique CVM aux Menaults (commune de Nolay)**

Il n'y a pas eu de dépassements de CVM en 2023. Des purges régulières sont réalisées pour supprimer les CVM dans l'eau. L'ARS nous a rappelé que les purges ne sont qu'un moyen transitoire en l'attente du renouvellement du PVC.

Pour éviter ces purges, des travaux ont été proposés à la collectivité afin d'alimenter Les Menaults depuis la nouvelle canalisation d'achat d'eau du SMEMAC route de Couches, et Bertaux directement depuis Nolay en prolongeant le tronçon rue de la Brasserie. Les nouveaux tronçons seraient posés en PEHD. Des robinets de purge seraient réalisés, afin de continuer les purges régulièrement sur le réseau partiellement en PVC.

- **Problématique turbidité (Commune de Nolay)**

Des dépassements de la turbidité au niveau des installations de production sont constatés aussi bien au réservoir de Cormot (alimentation Nolay Bourg) qu'à l'usine de Drouet (Alimentation Hameau de Saigey).

A noter cependant que les analyses réalisées en distribution sont conformes pour l'année 2023.

Principales opérations réalisées ou démarrées en 2023 :

- **Signature d'un avenant au contrat de Délégation de Service Public avec VEOLIA EAU :**
 - ✓ Comportant des actions en faveur de la protection de la ressource en augmentant les exigences sur la gestion des fuites par le délégataire.
 - ✓ Comportant la construction de 2 stations de traitement sur les puits de Vignoles pour un montant de 2 058 367 €HT, à la charge de la Communauté d'Agglomération, ainsi la collectivité n'aura plus à mettre en place à chaque période d'étiage une unité de traitement mobile.
 - ✓ Comportant des actions sur la sécurisation, mise en place d'un dispositif de pilotage "prédinappe" des ressources existantes, afin de surveiller la nappe de Vignoles, mise en place d'un Plan de Gestion de la sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE).

Communes en Régie :

OPERATIONS		MONTANT EN €HT
THURY	Renouvellement réseau surpressé de la place (500 ml)	129 000
CORMOT - VAUCHIGNON	Renouvellement réseau conduite sortie réservoir (360 ml)	79 000

Communes en DSP :

OPERATIONS		MONTANT EN €HT
CORBERON	Renouvellement réseau Grande rue tranche 1 (280 ml)	134 000
MONTAGNY LES BEAUNE	Renouvellement réseau rue de la solle (300 ml)	127 000
MEURSAULT	Renouvellement du réseau rue Moulin Landin (250ml)	110 000
PULIGNY - MONTRACHET	Renouvellement réseau rue derrière l'église , rue Tripet et rue de l'église et rue de la Mairie (320 ml)	350 000
CORPEAU	Renouvellement rue de la borne et rue chaude (350 ml)	199 000
LIAISON PERNAND - ECHEVRONNE	Renouvellement conduite alimentation Echevronne (tranche 3) 920 ml	151 000
LADOIX SERRIGNY	Renouvellement réseau rue des rossignols (350 ml)	89 000
VIGNOLES	Renouvellement réseau rue du Bourg tranche 1(200 ml)	105 000

Au total ce sont un peu plus de **5.5 kilomètres de réseaux qui ont été renouvelés en 2023** (soit 0.76% du linéaire total hors branchements)

- **Mise en place d'une unité mobile de traitement d'eau potable sur le puits 4 de Vignoles**

Cette unité mobile de traitement a permis de maintenir la sécurisation de l'alimentation en eau d'une grande partie du territoire compte tenu de la teneur en pesticides sur ce puits.

Cette unité a été opérationnelle de juillet à octobre 2023 pour pallier les ressources faibles des sources de Savigny pour alimenter les communes de l'ex-SIVOM du pays Beaunois .



L'année 2023 a été marquée par la publication de textes législatifs et réglementaires particulièrement structurants, à court et moyen termes, pour les services d'eau (informations extraites des RAD).

UN PLAN EAU : LA SOBRIÉTÉ AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Le Plan Eau national a été rendu public le 30 mars 2023, à l'issue d'un été 2022 et d'un hiver 2023 marqués par un très fort déficit hydrique. Il se structure autour de trois axes, à savoir, organiser la sobriété pour tous les acteurs, optimiser la disponibilité de la ressource, préserver la qualité de l'eau.

Ce plan fixe un objectif de réduction de 10 % des prélèvements sur la ressource en eau à l'horizon 2030, pour tous les usages, à l'exception des usages pour irrigation agricole qui pourront demeurer constants.

A l'automne 2023, ce plan a été décliné sur chacun des grands bassins hydrographiques à travers un Plan d'Adaptation au Changement Climatique (PACC) qui précise la trajectoire de réduction des prélèvements par grand usage (alimentation en eau, industrie, agriculture...) au regard des projections d'évolution de la ressource en eau.

L'objectif de sobriété, tel qu'exprimé dans le Plan Eau et les différents PACC des grands bassins, n'a pas été traduit en 2023 en dispositions législatives ou réglementaires majeures.

Toutefois, la sobriété hydrique constitue désormais un critère à part entière de l'évaluation environnementale réglementaire des plans, programmes et projets, notamment les SCOT et les plans d'urbanisme. Aussi, dorénavant, ce peut être la disponibilité de la ressource en eau qui fixe l'ambition de développement d'un territoire.

Dans ce contexte nouveau, la maîtrise des consommations constitue une voie indispensable pour sécuriser un plan d'urbanisme ou un projet industriel porteur d'une ambition de développement local vis-à-vis des recours administratifs relatifs au partage de l'eau sur le territoire concerné.

LA RÉFORME DES REDEVANCES DES AGENCES DE L'EAU

Cette réforme a été adoptée dans la loi de finance de l'année 2024. Il est prévu qu'elle soit effective à compter de l'année 2025 pour l'entrée en vigueur des douzièmes programmes des agences de l'eau (2025 - 2030). Des textes d'application sont attendus courant 2024 et viendront préciser ses modalités et son calendrier d'application.

Telle qu'adoptée dans la loi de finance 2024, cette réforme supprime certaines redevances existantes : pollution non-domestique et modernisation des réseaux de collecte (usage domestique et non-domestique). De même, cette réforme acte la fin de la prime pour performance épuratoire et le doublement possible de la redevance de prélèvement sur la ressource en eau pour cause de maîtrise insuffisante des pertes en eau sur le réseau d'eau (doublement dit 'Grenelle', encadré par un décret de janvier 2012).

Dans le même temps, ces différentes suppressions s'accompagnent de nouvelles redevances :

- une redevance pour consommation d'eau potable dont devront s'acquitter les abonnés au service ;
- deux redevances auxquelles seront assujetties directement les autorités organisatrices des services publics d'eau et d'assainissement.

Ces deux dernières redevances seront modulées au regard d'un certain nombre de critères de performance des services, à savoir :

- pour les services d'eau : le niveau des pertes en eau et la gestion du patrimoine ;
- pour les services d'assainissement : la conformité en équipement et en performance ainsi que l'effectivité de l'autosurveillance du système d'assainissement (réseau de collecte et stations d'épuration).

Pour la redevance assainissement, la conformité en équipement, c'est-à-dire le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral (acte administratif), sera un critère à caractère rédhibitoire. Son non-respect obèrera toute possibilité de modulation de cette nouvelle redevance.

De plus, les services, en tant qu'autorité organisatrice, disposeront de la faculté de reporter la contrepartie de ces deux redevances, assises sur la performance, qui seront appelées auprès d'eux sur une ligne spécifique de la facture des abonnés au service à travers un mécanisme de contre-valeur.

Enfin, cette réforme structurante des redevances survient dans un contexte d'augmentation des moyens d'intervention des agences de l'eau (Plan Eau) et s'accompagnera d'une refonte des indicateurs de performance du Systèmes d'Information des Services Publics d'Eau et d'Assainissement qui aboutira durant l'année 2024.

QUALITÉ DE L'EAU

La directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine entre progressivement en vigueur.

La directive 2020/2184 du 16 décembre 2020 actualise celle de 1998. Elle "revalorise l'eau du robinet" Cette directive a été transposée en droit français à la toute fin de l'année 2022 à travers une ordonnance, deux décrets et une quinzaine d'arrêtés.

Ces textes législatifs et réglementaires ont été complétés par une note d'information de la Direction Générale de la Santé (DGS) aux ARS (note d'information N° DGS/EA4/2023/61 du 14 avril 2023, publiée le 28 avril 2023).

Cette note d'information confirme les points fondamentaux du cadre réglementaire promulgué fin décembre 2022 et pour partie effectif depuis le 1er janvier 2023. Notamment :

- Elle renforce, dès le 1 er janvier 2023, les normes de qualité exigées pour l'eau potable sur de nouveaux polluants, avec une obligation de résultats sur sept nouveaux paramètres qui couvrent différentes familles de substances (sous-produits de désinfection, perturbateurs endocriniens, l'uranium) et notamment la somme de 20 substances alkyl perfluorées (famille de substances communément nommées 'PFAS') à laquelle est associée une limite de qualité de 0,1 microgramme par litre ;
- Elle confirme que la vérification permanente de la qualité de l'eau relève de la responsabilité du service public d'eau, au travers la mise en œuvre d'un plan de surveillance conforme aux exigences de qualité en vigueur et aux vulnérabilités identifiées. Le contrôle sanitaire officiel opéré par les ARS présente un caractère strictement ponctuel et en aucun cas permanent. Ainsi, sur les sept nouveaux paramètres mentionnés plus haut, le contrôle sanitaire réalisé par les ARS sera opérationnel au plus tard le 1er janvier 2026 ;
- Elle instaure une approche de gestion préventive des risques sanitaires, qui rend obligatoires les plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE). Cette approche passe par une meilleure maîtrise du patrimoine des services d'eau et la compréhension de leur vulnérabilité, avec pour objectif d'améliorer l'efficacité du plan de surveillance mentionné plus haut.

Compte tenu de ces évolutions importantes, le délégataire VEOLIA nous a informé de la réalisation par ses soins d'une campagne d'analyses permettant de dresser un premier état des lieux sur la présence éventuelle des sept nouveaux paramètres considérés dans le cadre réglementaire en vigueur depuis le 1 er janvier 2023.

Cette campagne est échelonnée en deux temps en fonction de l'accréditation des méthodes analytiques.

Pour le moins, ce premier état des lieux est susceptible d'apporter un premier niveau d'assurance sur la qualité de l'eau distribuée par le service puis d'orienter la réalisation du PGSSE et l'élaboration du plan de surveillance de la qualité de l'eau.

Dans le cadre de l'Avenant 2 à la DSP Eau potable, VEOLIA a été missionnée pour établir le PGSSE (diagnostic initial, désignation et animation du comité de suivi, pistes d'amélioration et mise à jour du plan).
--

D'autre part, en avril 2023, l'Anses a publié les résultats de la campagne exploratoire sur les polluants émergents susceptibles d'être présents dans les ressources en eau et les EDCH qu'elle a mené les années antérieures sous l'égide de la DGS, puis, dans une instruction aux ARS en date du 31 août 2023 (publiée le 29 septembre 2023), la DGS a précisé les modalités de réalisation de la prochaine campagne nationale exploratoire de mesures de paramètres émergents qui sera réalisée par l'Anses en 2024. Cette nouvelle campagne exploratoire portera sur les PFAS et quelques pesticides dans les eaux brutes et les eaux distribuées. Pour les PFAS, cette campagne portera sur 34 composés, incluant les 20 composés dont la somme est soumise à une limite de qualité depuis le 1er janvier 2023.

Métabolites de pesticides : des critères de gestion qui évoluent

L'instruction DGS/EA4/2020/177 en date du 18 décembre 2020 était venue préciser les modalités de gestion des risques sanitaires en cas de présence de pesticides et de métabolites de pesticides (molécules issues de la dégradation des pesticides) dans les Eaux Destinées à la Consommation Humaine (EDCH).

Aussi, depuis la publication de l'instruction de décembre 2020, les Agences Régionales de Santé (ARS) ont renforcé le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en y intégrant des nouveaux métabolites de pesticides. Ce renforcement a conduit dès 2021 à la détection de plus en plus fréquente de métabolites de pesticides dans les ressources en eau et/ou dans les eaux produites et distribuées et, ce, au-delà des normes réglementaires.

Durant l'année 2022, face à cette détection de plus en plus fréquente, les autorités sanitaires ont précisé les modalités de gestion initialement prévues dans l'instruction de décembre 2020.

Ainsi, après avoir saisi le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP), dans son instruction du 24 mai 2022, la DGS a modifié les modalités de gestion des métabolites ne disposant pas de valeur sanitaire définie par l'Anses en préconisant aux ARS d'appliquer alors les valeurs sanitaires transitoires (VST) établies par l'agence fédérale pour l'environnement allemande (UBA).

Pour les seuls métabolites non-pertinents, l'arrêté du 30 décembre 2022 (modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007) relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine fixe la valeur indicative de 0,9 µg/L comme seuil à partir duquel un plan d'action préventif sur la zone de captage est nécessaire. Ce faisant, cet arrêté abroge les modalités de gestion prévues, pour les métabolites non-pertinents, dans l'instruction du 18 décembre 2020.

L'année 2023 a été marquée par :

- En avril 2023, la publication des résultats de la campagne exploratoire menée par l'Anses, sous l'égide de la DGS, sur les polluants émergents susceptibles d'être présents dans les ressources en eau et les EDCH. Cette publication a donné lieu à de nombreuses reprises médiatiques du fait de la détection fréquente du métabolite Chlorothalonil R471811 dans les eaux brutes et distribuées. Le métabolite "R471811" est considéré comme pertinent et doté d'une Valeur Sanitaire Transitoire de 3 microgrammes par litre. Au cours de l'année 2023, le délégataire a réalisé, une campagne d'analyses permettant de dresser un premier état des lieux de la présence éventuelle du métabolite R471811 sur les eaux brutes et/ou distribuées par votre service.
- Dans une instruction en date du 20 octobre 2023 (publiée le 31 octobre 2023), la DGS est venue compléter les modalités de gestion des situations de dépassement des Valeurs Sanitaires Transitoires (VST) pour les métabolites du Chlorothalonil et de la Chloridazone. Notamment, cette instruction précise que pour ces métabolites pertinents, en cas de dépassement de leur VST, les restrictions de consommations préconisées dans les précédentes instructions (décembre 2020 et mai 2022) ne s'appliquent pas. Par contre, les services d'eau concernés restent tenus d'élaborer un plan d'actions pour rétablir la qualité de l'eau et d'informer les abonnés du service. En parallèle, cette instruction annonce la sollicitation de la Commission Européenne par la France en vue d'un état des lieux des situations observées au sein de chaque état membre.

Aussi, le sujet des métabolites de pesticide est susceptible d'évoluer de nouveau au cours de l'année 2024 dans un contexte où les progrès des techniques d'analyse de l'eau conjugués à l'acquisition de nouvelles connaissances scientifiques et à l'application du principe de précaution constituent désormais des facteurs pouvant impacter très directement les services d'eau dans leur gestion des métabolites de pesticides.

FIN DES RÉSEAUX RTC, 2G ET 3G

Les installations d'eau de tous types utilisent des équipements destinés à communiquer et partager des informations aux collectivités et aux délégataires. Elles reflètent l'état de santé des ouvrages, et alertent en cas de dysfonctionnement. Pour parvenir aux exploitants, maîtres d'ouvrages, ces données circulent sur des réseaux téléphoniques filaires de type RTC (réseau téléphonique commuté) ou des réseaux 2G/3G.

Les différents opérateurs télécom ont récemment annoncé de façon unilatérale la fin des réseaux 2G à horizon 2025 et 3G à horizon 2028. Les fréquences ainsi libérées seront réemployées pour les services en 4G et 5G. Ces arrêts des réseaux 2G et 3G seront opérés nationalement au même moment.

A la résiliation automatique des abonnements par les opérateurs téléphoniques, les ouvrages d'eau potable comme ceux d'assainissement ne pourront plus faire remonter d'information à distance. Plus aucune alerte ne parviendra pour prévenir d'un manque d'eau par exemple.

La fin annoncée des technologies 2G et 3G implique la mise en œuvre d'un plan de migration (diagnostic, sélection, approvisionnement, remplacement) des installations de communication, susceptible d'être financé par le plan de renouvellement, de travaux sur devis, ou par voie d'avenant (fait dans le cadre de la DSP d'assainissement pour la totalité des sites concernés).

La fin des lignes RTC est programmée par plaques, avec des échéances échelonnées jusqu'à 2030.

I. QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE EN REGIE 2023

Les rendements sont donnés par rapports aux volumes consommés (vendus, service, sans comptage) par rapport aux volumes produits

SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE D'AUBIGNY LA RONCE

1. DONNEES DU SERVICE

Type de gestion : Régie

	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	172	168	167	-0.59
Nombre d'abonnés	116	106	117	+10.37

2. PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Nature des ressources : Source du Lavoir et Source de la Chassagne

Patrimoine :

2 Installations de production

1 réservoir de 200 m3

Un réseau sur groupe de surpression + 1 abonné sur surpresseur

Type de traitement : chloration

	2021		2022		2023		N/N-1 (%)	
	Aubigny	Chassagne	Aubigny	Chassagne	Aubigny	Chassagne	Aubigny	Chassagne
Volumes prélevés (m3)	8500	1713	8 735	1 530	8640	330	-1.09	-78.43
Volumes achetés	0		0		0		/	
Volumes vendus aux abonnés	10 101		9958		9857		-1.01	
Volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable	0		0		0		/	
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	7.3		7,3		7.3		/	
Rendement du réseau [P104.3]%	92.5 moyenne sur les 2 sources		92.2 moyenne sur les 2 sources		moyenne sur les 2 sources		-	
Nombre de fuites réparées (avec terrassement)	0	1	0	0	0	0	/	/
Synoptique récent des réseaux	Oui		Oui		Oui		/	

3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REFERENCE	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2021		2022		2023		N/N-1 (%)	
QUALITE DU SERVICE A L'USAGER			Aub.	Chass.	Aub.	Chass.	Aub.	Chass.	Aub.	Chass.
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	100	100	100	100	100	100	0	0
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (%)	ARS	100	100	100	100	100	100	0	0

[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	8.62	0	0	0	0	0	0	0
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (%)	Collectivité	100	100	100	100	100	100	0	0
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	Collectivité	0.001		0		0		0	
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	Collectivité	/	/	/	/	/		/	
[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	/	/	/	/	/		/	
GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE										
[P103.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité	91	91	101	101	101	101	0	0
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)	Collectivité	3.24		2.78		3.19		+0.41 pts	
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE										
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	92.5*		92.2*		97.6*		+5.4 pts	
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	0.4		0.3		0.1		-300%	
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	0.4		0.3		0.1		-300%	
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (%)	ARS	80		80		80		0	

*rendement moyen des unités de distribution, déclaration service eau France

4. AMELIORATION DU SERVICE

Projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service :

- connexion La Chassagne / Bourg suivant SDAEP
- renouvellement du réseau de la salle des fêtes + rue des Tonneliers et de la Sarrée
- Recherche d'une source complémentaire suivant SDAEP



SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE D'AUXEY DURESSSES

1. DONNEES DU SERVICE

Type de gestion : Régie

	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	309	297	295	
Nombre d'abonnés	218	204	225	

2. PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Nature des ressources : Sources du creux de Borgey et de la Norie

Patrimoine :

2 installations de production
2 réservoirs (75 m3 et 50 m3)

Type de traitement : désinfection manuelle remplacée par une désinfection UV automatique mi-avril 2008

Traitement par charbon actifs sur la source de la Norie



	2021		2022		2023		N/N-1 (%)	
	Creux Borgey	Creux Borgey	Creux Borgey	La Norie	Creux Borgey	La Norie	Creux Borgey	La Norie
Volumes prélevés (m3)	12 079	4 244	14 086	4 371	14 064	4 394	-0.16	+0.53
Volumes achetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumes vendus aux abonnés	11 055	5 720	16 135		16 295		+0.99	
Volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable	0	0	0	0	0	0	0	0
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	9.9	2.9	9.9	2.9	9.9	2.9	0	0
Rendement du réseau [P104.3]	91.7		89.5		89.7		+0.2pts	
Nombre de fuites réparées (avec terrassement)	0	0	0	0	0	0	0	0
Synoptique récent des réseaux	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	/	/

3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REF	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2021		2022		2023		N/N-1 (%)
QUALITE DU SERVICE A L'USAGER			Creux Borgey	La Norie	Creux Borgey	La Norie	Creux Borgey	La Norie	
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	100	100	100	100	100	100	0
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (%)	ARS	100	100	100	100	100	100	0
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	0		0		0		0
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (%)	Collectivité	100		100		100		/
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	Collectivité	0		0		0		0

[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	Collectivité	/		/		/		/	
[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	/		/		/		/	
<u>GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE</u>									Creux Borgey	La Norie
[P103.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité	90	90	91	91	91	91	0	0
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)	Collectivité	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE</u>										
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	91.7		89.5		89.7		+0.2pts	
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	0.3		0.4		0.4		0	
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	0.3		0.4		0.4		0	
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	ARS	80	80	80	80	80	80	0	0

**rendement moyen des unités de distribution, déclaration service eau France*

4. AMELIORATION DU SERVICE

Projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service :

- travaux de protection de la source du Creux de Borgey (dévoisement des eaux de ruissellement)
- travaux de renouvellement conjoint avec le projet de pose du réseau d'assainissement
- sécurisation du PPI de la source de la Norie



Périmètre immédiat clôturé AUXEY Bourg



AUXEY Melin réservoir et traitement charbon

SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE CHAGNY

1. DONNEES DU SERVICE

Type de gestion : régie

	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	5 608	5 528	5516	-0.22
Nombre d'abonnés	2 712	2711	2735	+0.88

2. PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Nature des ressources :

Forages de la Patte d'oie
Forages des Muriers
Forages du Paquier Fané

Patrimoine :

5 installations de production
2 réservoirs (2 x 500 m3 + 1000 m3)

Type de traitement : charbon actif et chlore gazeux + équilibre calco carbonique par soude

	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
Volumes prélevés (m3)	413 480	431 271	423 462	-1.81
Volumes achetés	0	0	0	0
Volumes vendus aux abonnés	307 032	334 054	357 828	+7.12
Volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable (1)	9 351	8 253	7 663	-7.15
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	61.5	61.5	61.5	0
Rendement du réseau [P104.3]	93.2	86.16**	88.7	+2.54 pts
Nombre de fuites* réparées (avec terrassement)	6	10	9	+10
Synoptique récent des réseaux	Oui (papier + informatique)	Oui (papier + informatique)	Oui (papier + informatique)	/

*sur réseau (hors branchements)

** rendement suivant valeur volumes relevés

(1) Vente d'eau au syndicat des eaux de la Basse Dheune – Hameau de Créteil Haut à CHAUDENAY


3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REFERENCE	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2020	2021	2023	N/N-1 (%)
<u>QUALITE DU SERVICE A L'USAGER</u>						
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	100	100	100	0
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (%)***	ARS	100	100	100	0
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	0.74	3.69	4.75	+1.06 pts

[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (%)	Collectivité	100	100	100	0
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	Collectivité	0.71	0	8.78	/
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	Collectivité	Service finances	Service finances	Service finances	/
[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	Service finances	Service finances	Service finances	/
<i>*y compris les demandes de dégrèvement</i>						
<u>GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE</u>						
[P103.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité	93	93	93	0
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)	Collectivité	0.91	1.03	0.56	-0.47 pts
<u>PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE</u>						
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	93.2	86.16**	88.7	+2.54 pts
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	1.2	2.7	2.1	-22.22
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	1.2	2.5	2.1	-16.00
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (%)	ARS	80	80	80	0

**** rendement suivant valeur volumes relevés**

4. AMELIORATION DU SERVICE

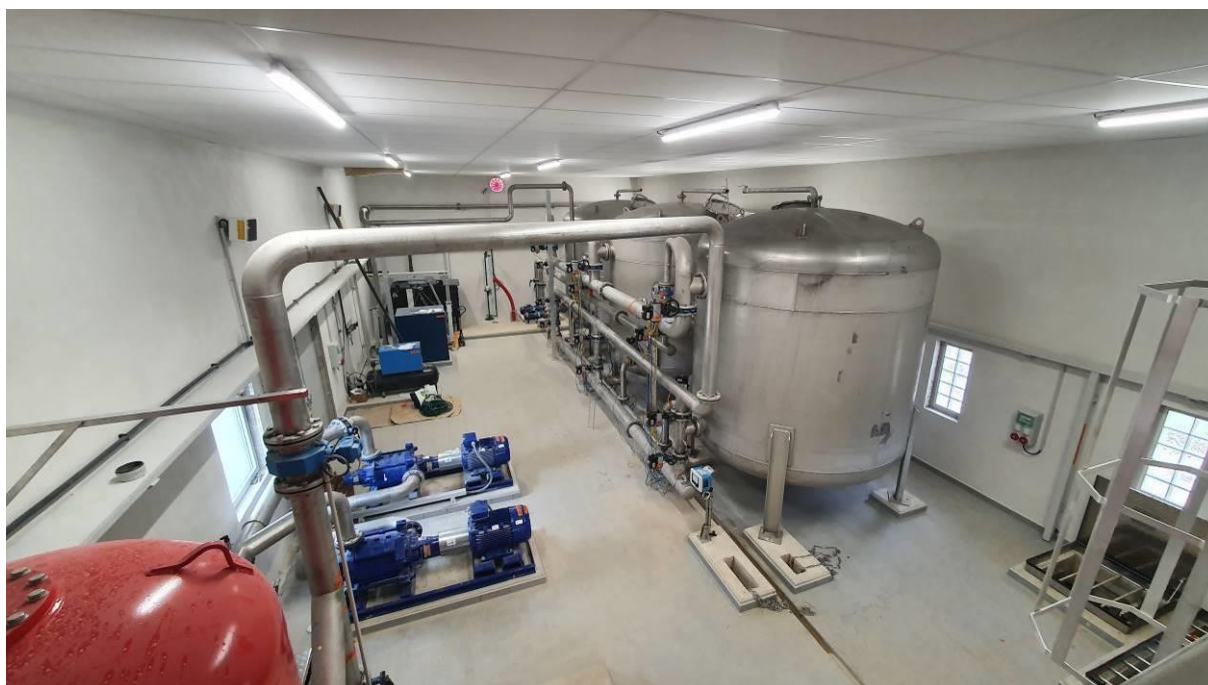

- Renouvellement des réseaux en ciment composite
- Etude Bassin d'Alimentation de Captage (étude hydrogéologique en cours)

SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE CORMOT-VAUCHIGNON

1. DONNEES DU SERVICE

Type de gestion : Régie

	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	223	219	216	-1.37
Nombre d'abonnés	156	154	165	+7.14

Regroupement de communes au 1^{er} janvier 2017 : Cormot le Grand et Vauchignon

2. PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Nature des ressources : Cormot le Grand et Cormot le Petit : source Cul de Pré (sur la commune de Vauchignon, propriété de Nolay)

Vauchignon : Source du Val de Digenne

Patrimoine :

2 installations de production

2 réservoirs : 50 m3



Type de traitement : chloration

	2020		2021		2023		N/N-1 (%)	
	Cul de Pré	Val de Digenne	Cul de Pré	Val de Digenne	Cul de Pré	Val de Digenne	Cul de Pré	Val de Digenne
Volumes prélevés (m3)	6 005	3 552	7 165	3 259	7 428	2 908	+3.67	-10.77
Volumes achetés	0	0	0	0	0	0		
Volumes vendus aux abonnés	6 695	2 980	6 743	2 958	5 930	2 726	-12.06	-7.84
Volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable	0	0	0	0	0	0	0	0
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	2	2	3	2	3.135	2	+4.5	0
Rendement du réseau [P104.3]	89.9		95.5		86.7		-8.8 pts	
Nombre de fuites réparées (avec terrassement)	1	0	0	0	0	0	0	0
Synoptique récent des réseaux	oui	oui	oui	oui	oui	oui	/	/

3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REF	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2021		2022		2023		N/N-1 (%)	
<u>QUALITE DU SERVICE A L'USAGER</u>			Cul de Pré	Val de Digenne	Cul de Pré	Val de Digenne	Cul de Pré	Val de Digenne	Cul de Pré	Val de Digenne
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	100	100	100	100	100	100	0	0
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (%)	ARS	77.8	100	100	100	33	100	-77pts	0
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	6.41		0		0		0	
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (%)	Collectivité	100	100	100	100	100		0	
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	Collectivité	0	0	0	0	0		0	
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	Collectivité	/	/	/	/	/		/	
[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	/	/	/	/	/		/	
<u>GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE</u>										
[P103.2 B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité	91		96		96		0	
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	Collectivité	0.91		1.28		2.65		+1.37 pts	
<u>PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE</u>										
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	89.9		95.5		86.7		-8.8 pts	
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	0.4		0.4		0.9		+225	
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	0.		0.3		0.7		+233	
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (%)	ARS	Sans objet (sources NOLAY)	80	Sans objet (sources NOLAY)	80	Sans objet (sources NOLAY)	80	/	/

4. AMELIORATION DU SERVICE

- Renouvellement des canalisations internes des réservoirs de Cormot et Vauchignon
- Sécurisation du hameau de Vauchignon (maillage)
- Renouvellement de vannes sur le réseau

SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE MOLINOT

1. DONNEES DU SERVICE

Type de gestion : Régie

	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	164	160	160	0
Nombre d'abonnés	160	157	170	+8.28

2. PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Nature des ressources : source de Vernicourt

Patrimoine :

1 installation de production

2 réservoirs (2x200 m3)

Type de traitement : chloration

	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
Volumes prélevés (m3)	14 016	14 154	15 312	
Volumes achetés	0	0	0	0
Volumes vendus aux abonnés	12 429	13 661	13 242	
Volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable	0	0	0	0
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	5.6	5.6	5.6	0
Rendement du réseau [P104.3]%	90.1	91.7	85.8*	-5.9pts
Nombre de fuites réparées (avec terrassement)	0	0	3	+300
Synoptique récent des réseaux	Oui	oui	oui	/

*rendement rectifié à la baisse avec le transport d'eau par camion pour l'alimentation du réservoir

Mise en place d'une conduite d'alimentation du réservoir par camions citernes sur 250 ml,

3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REFERENCE	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
QUALITE DU SERVICE A L'USAGER						
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	100	100	100	0
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (%)	ARS	83.3	100	100	0
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	0	0	5.88	/
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (%)	Collectivité	100	100	100	0
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	Collectivité	6.25	0	0	/

[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	Collectivité	/	/	/	/
[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	/	/	/	/
<u>GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE</u>						
[P103.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité	81	81	91	+10 pts
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable %	Collectivité	0.75	0	0	/
<u>PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE</u>						
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	90.1	91.7	85.8*	-5.9pts
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	0.7	0.6	1.3	+216
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	0.7	0.6	1.1	+183
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (%)	ARS	40	50	80	+30pts

4. AMELIORATION DU SERVICE

- Procédure de DUP et définition des périmètres de captages (lancée en 2017)
- Recherche d'une source supplémentaire



SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE MONTHELIE-FERME DE MARJOLET

1. DONNEES DU SERVICE

Nombre d'habitants desservis: aucun

Nombre de clients : 1

Type de gestion : Régie pour seulement un abonné

	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	néant	5	5	0
Nombre d'abonnés	1	1	1	0

2. PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Nature des ressources : forage de la Ferme du Marjolet

Patrimoine :

1 installation de production
Groupe de surpression



Type de traitement : chloration

	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
Volumes prélevés (m3) (1)	196	325	372	+14.46
Volumes achetés	0	0	0	0
Volumes vendus aux abonnés (2)	203	252	235	
Volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable	0	0	0	0
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	0.02	0.02	0.02	0
Rendement du réseau [P104.3]	100	80.61	63.17	-17.44
Nombre de fuites réparées (avec terrassement)	0	0	0	0
Synoptique récent des réseaux	Simple branchement	Simple branchement	Simple branchement	/

(1) Comptage réalisé au niveau du compteur situé en amont de la bâche

(2) Comptage réalisé au niveau du nouveau compteur installé en aval de la bâche (facturation)

*étanchéité de la bâche réalisé le dernier trimestre 2015

3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REFERENCE	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
<u>QUALITE DU SERVICE A L'USAGER</u>						
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	100	100	100	0
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (%)	ARS	100	100	100	0
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	0	0	0	0
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (%)	Collectivité	100	100	100	0
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	Collectivité	0	0	0	0
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	Collectivité	/	/	/	/
[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	/	/	/	/
<u>GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE</u>						
[P103.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité	100	100	110	+10pts
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	Collectivité	1 seul branchement	1 seul branchement	1 seul branchement	/
<u>PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE</u>						
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	100	80.61	63.17	-17.44
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	/	/	/	/
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	néant	néant	Non calculé, fuite sur bache	/
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (%)	ARS	60	60	60	0

4. AMELIORATION DU SERVICE

Rénovation à long terme de la station de pompage (bâtiment et armoire électrique)

SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE NANTOUX

1. DONNEES DU SERVICE

Type de gestion : Régie

	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	171	166	166	0
Nombre d'abonnés	113	110	115	+4.55

2. PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Nature des ressources :

Source de la Combotte (en secours)
2 forages « Sous la Roche »

Patrimoine :

1 installation de production
2 réservoirs (200 m³ + 50 m³ en secours)

Type de traitement : chloration + traitement pesticides au niveau du forage (charbon actif)

	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
Volumes prélevés (m ³)	10 292	10 294	9 888	-3.94
Volumes achetés	0	0	0	0
Volumes vendus aux abonnés	8 812	9 067	8 009	-11.67
Volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable	0	0	0	0
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	4	4	4	0
Rendement du réseau [P104.3]	96.1	90.81	86.3	-4.51pts
Nombre de fuites réparées (avec terrassement)	0	0	0	0
Synoptique récent des réseaux	oui	oui	oui	/

3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REFERENCE	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
<u>QUALITE DU SERVICE A L'USAGER</u>						
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	100	100	100	0

[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (%)	ARS	100	100	100	0
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	0	0	0	0
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (%)	Collectivité	100	100	100	0
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	Collectivité	17.7	0	0	/
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	Collectivité	/	/	/	/
[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	/	/	/	/
<u>GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE</u>						
[P103.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité	85	95	90	-5 pts
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	Collectivité	2.25	1.5	0.65	-0.85 pts
<u>PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE</u>						
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	96.1	90.81	86.3	-4.51pts
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	0.3	0.8	1	+25
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	0.3	0.6	0.9	+50
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	ARS	80	80	80	0

4. AMELIORATION DU SERVICE

Renouvellement des dernières antennes post 2025



SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNE DE THURY

1. DONNEES DU SERVICE

Type de gestion : régie

	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	262	254	254	0
Nombre d'abonnés	196	190	199	+4.74

2. PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Nature des ressources : Commune d'EPINAC - eau de surface (barrage du Pont du Roi, St Emiland)

Patrimoine :

Installations de potabilisation : SMEMAC + complément de chloration : Régie des Eaux
2 réservoirs (2x200 m3)

Type de traitement : chloration relais

	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
Volumes prélevés (m3)	Néant			
Volumes achetés (mis en production)	13 934	12 970	12 268	-5.41
Volumes vendus aux abonnés	10 881	10 746	10 295	-4.20
Volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable	0	0	0	0
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	6.5	6.5	6.5	0
Rendement du réseau [P104.3]	84	85.9	87.2	+1.3
Nombre de fuites réparées (avec terrassement)	2	0	0	/
Synoptique récent des réseaux	oui	oui	oui	/

3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REFERENCE	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
QUALITE DU SERVICE A L'USAGER						
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	100	100	100	0
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (%)	ARS	100	100	100	0
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	10.2	0	0	0
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (%)	Collectivité	100	100	100	0
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000	Collectivité	10.26	0	0	0

	abonnés)					
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	Collectivité	/	/	/	/
[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	/	/	/	/
<i>GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE</i>						
[P103.2B]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité	91	96	91	- 5 pts
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)	Collectivité	2.25	1.63	1.35	-0.28 pts
<i>PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE</i>						
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	84	85.9	87.2	+1.3
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	1	0.9	0.8	-11.11
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	0.9	0.8	0.7	-12.5
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	ARS	Sans objet	Sans objet	Sans objet	/

4. AMELIORATION DU SERVICE

Projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service :

-Renouvellement de la conduite principale par tranches successives et des antennes sur réseaux ramifiés et sur-pressés



BILAN ANNUEL DE LA REGIE DES EAUX – EAU POTABLE

	2020	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	6 928	6 910	6 797	6 779	0.26
Nombre d'abonnés	3 657	3 672	3 633	3 727	+2.59

PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Patrimoine :

15 réservoirs
 8 sources
 8 forages
 6 stations de pompage
 3 stations de traitement des pesticides
 6 surpresseurs

	2020	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
Volumes prélevés (m3)	535 337	488 101	508 160	486 798	-4.20%
Volumes vendus aux abonnés	443 428	375 432	386 085	414 122	+ 7.26%
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)	107.17	107.17	107.17	107.305	+0.13%



II. QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE EN DSP 2023

SERVICE DE L'EAU DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD CONTRAT GLOBAL (39 communes)

1. DONNEES DU SERVICE

Type de gestion : DSP (échéance contrat : 31/12/2029) : VEOLIA EAU

- Intégration de SAVIGNY LES BEAUNE dans ce contrat le 1^{er} janvier 2020,
- Intégration de LA ROCHEPOT et BAUBIGNY le 1^{er} janvier 2021
- Intégration de la commune de NOLAY le 1^{er} mars 2021

Communes concernées : ALOXE CORTON, BAUBIGNY, BEAUNE, BLIGNY LES BEAUNE, BOUILLAND, BOUZE LES BEAUNE, CHASSAGNE MONTRACHET, CHEVIGNY EN VALIERE, CHOREY LES BEAUNE, COMBERTAULT, CORBERON, CORCELLES LES ARTS, CORGENGOUX, CORPEAU, DEZIZE LES MARANGES, EBATY, ECHEVRONNE, LADOIX SERRIGNY, LA ROCHEPOT, LEVERNOIS, MARIGNY LES REULLEE, MERCEUIL, MEURSANGES, MEURSAULT, MONTAGNY LES BEAUNE, MONTHELIE, NOLAY, PARIS L'HOPITAL, PERNAND VERGELESSES, POMMARD, PULIGNY MONTRACHET, RUFFEY LES BEAUNE, SAINT AUBIN, SAINTE MARIE LA BLANCHE, SANTENAY, SAVIGNY LES BEAUNE, TAILLY, VIGNOLES, VOLNAY

	2020	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
Nombre d'habitants desservis	42 401*	43 614**	43 444	42 862	-1.34 %
Nombre de clients	17 583*	19 087**	19 249	19 408	+ 0.82%

* dû à l'intégration de Savigny les Beaune

** dû à l'intégration de Nalay , La Rochepot et Baubigny

2. PRODUCTION /TRAITEMENT/DISTRIBUTION

Sur le contrat :

- 25 réservoirs
- 19 installations de production

Nature des ressources Ville de BEAUNE : Source de la Bouzaise / Puits Beaune Sud 1 (BS1)

Patrimoine :

1 captage d'une capacité totale de 12 000 m3/j

3 réservoirs d'une capacité totale de stockage de 6 000 m3/j

Type de traitement : chloration – filtration sable – charbon actif en grains – décarbonatation



Station de potabilisation de la Bouzaise



Réservoirs des Grèves

Nature des ressources **PAYS BEAUNOIS** :

Sources de Petit et Grand Champy
 Source de Fontaine du Garde
 Source de Pissevieille et Coignière
 Puits de Vignoles n°1
 Puits de Vignoles n°4
 Puits de Challanges n°5
 Puits Beaune Sud 1 (BS1)



Captage du Petit et Grand Champy



Arrivée des eaux dans le captage du Petit et Grand Champy



Station traitement des pesticides et décarbonatation BS1

Patrimoine :

7 installations de production d'une capacité de 13 840 m³/j
6 réservoirs d'une capacité totale de stockage de 5 115 m³
2 accélérateurs
2 surpresseurs, 3 stations de reprise
5 bâches

Type de traitement : chloration

Nature des ressources MEURSAULT : source de Meursault Bas (situé sur la Commune d'AUXEY DURESES)

Patrimoine :

Captage de la source de Meursault Bas
1 réservoir d'une capacité totale de 350 m³

Type de traitement : javellisation

Nature des ressources POMMARD : sources de Perosey et Pré Blondot

Patrimoine :

Captage des sources de Pérosey et Pré Blondot
Accélérateur de Pommard
Surspresseur du lotissement « La Petite Combe »
Réservoir « Les Charmots »

Type de traitement : chloration

Nature des ressources SANTENAY :

Source En Boichot
Source Saint Jean

En secours, achat d'eau ponctuel au SMEMAC pour PARIS L'HOPITAL et DEZIZE-lès-MARANGES ; Possibilité également de secours de SANTENAY par le syndicat de la Vallée de la Dheune (Convention à échéance fin 2018, à renouveler en 2019).

Patrimoine :

2 captages
1 réservoir d'une capacité totale de stockage de 1000 m³
Une station de reprise à St Jean
1 accélérateur pour assurer l'interconnexion entre Santenay et Dezize-lès-Maranges
Une station de traitement des pesticides
1 surpresseur à BORGY
1 réservoir à DEZIZE (225m³)
1 réservoir à BORGY (200 m³)

Type de traitement : chloration + filtration et traitement pesticides (CAG)

Nature des ressources **SAINT AUBIN** : Source de Runger (sur la Commune de LA ROCHEPOT) + approvisionnement par le réseau principal Pays Beaunois

Patrimoine :

1 captage

1 réservoir d'une capacité totale de stockage de 110 m3

Type de traitement : chloration

Nature des ressources **MONTHELIE** : source du Mont Milan + compléments par le réseau principal

Patrimoine :

1 Captage de la source du Mont Milan

1 Réservoir de 40 m3

Type de traitement : javellisation

Nature des ressources **BOUILLAND** : 2 sources : Source En Raffin et Source de Fontenotte Lume (en secours)

Patrimoine :

2 captages

1 réservoir de 325 m3

Type de traitement : javellisation

Nature des ressources **NOLAY** : 4 sources : source Coyot / source Cul des Prés / source fontaine de Drouet / source des Prés

Patrimoine :

3 captages

4 réservoirs d'une capacité de stockage de 1 700 m3

Type de traitement : chloration

Nature des ressources **LA ROCHEPOT / BAUBIGNY** : Achat d'eau au barrage de Chamboux via les réseaux du Syndicat des eaux d'Arnay le Duc

Patrimoine :

4 réservoirs d'une capacité de stockage de 600 m3

Type de traitement : chloration

✓ **Volume prélevé par ressource**

	2020	2021	2022	2023	N/N-1
Volume prélevé (m3)	4 414 250	4 403 019	4 136 349	4 136 349	-7,5%
Volume prélevé par ressource (m3)					
SR Savigny Vermots	106 763	100 255	102 903	97 030	-5,7%
UP Aloxe Corton	1 323 046	1 219 287	1 140 196	1 120 437	-1,7%
UP Savigny Fontaine Froide	48 316	53 931			
UP Vignoles Puits 1	22 774	21 413	28 208	6 029	-78,6%
UP Vignoles Puits 4	26 566	32 723	37 974	8 896	-76,6%
UP Vignoles Puits 5	38 857	13 717	20 773	52 785	154,1%
UP Beaune Bouzaise	1 845 818	1 797 932	1 591 341	1 536 358	-3,5%
UP Beaune BS1	579 697	543 334	695 160	604 720	-13,1%
UP Santenay Boichot	104 069	110 104	93 738	80 680	-13,9%
UP Santenay Saint Jean	13 230	23 216	24 805	17 060	-31,2%
UP Bouilland en Raffin	9 228	18 756	12 894	9 558	-25,9%
UP Meursault	221 513	140 731	184 947	220 359	+19,1%
UP Nolay Drouet		7 498	6 270	2 362	-62,3%
UP Nolay Principal Cormot		74 373	65 667	65 234	-0,7%
UP Pommard Grange au Vager	60 326	58 620	57 128	55 991	-2,0%
UP Auxey Mont Milan Monthelie	14 047	21 236	17 245	17 843	+3,5%

	2020	2021	2022	2023	N/N-1
Volume prélevé (m3)	4 414 250	4 403 019	4 136 349	3 827 332	-7,5%
Volume eau brute acheté	1 794	45 798	0		
Besoin des usines	131 861	140 131	169 257	137 481	-18,8%
Volume produit (m3)	4 282 389	4 262 888	3 967 092	3 689 851	-7,0%
Volume acheté à d'autres services d'eau potable	1 794	91 240*	108 462	94 814	-12,7%
Volume vendu à d'autres services d'eau potable	182 829	209 757	175 425	163 431	-6,8%
Volume mis en distribution (m3)	4 101 354	4 144 371	3 900 129	3 621 234	-7,2%
Volume vendu (m3)	2 903 674	3 050 982	3 011 858	3 054 487	+1,4%
Nombre d'abonnés	17 583	19 087	19 249	19 408	+0,8%

*Volume acheté important car intégration en 2021 dans le contrat des communes de NOLAY, LA ROCHEPOT et BAUBIGNY : achat d'eau au SMEMAC pour Nolay et achat d'eau au Syndicat de Chamboux pour La Rochepot Baubigny

✓ **Volume vendu par commune (voir pages suivantes)**

	2020	2021	2022	2023	N/N-1
ALOXE CORTON					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	139	141	142	140	-1,4%
Nombre d'abonnés (clients)	107	106	104	103	-1,0%
Volume vendu (m3)	-4 273	42 974	34 698	9 990	-71,2%
BAUBIGNY					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	208	210	213	215	0,9%
Nombre d'abonnés (clients)		196	198	194	-2,0%
Volume vendu (m3)		15 361	14 377	12 686	-11,8%
BEAUNE					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	21 747	21 472	21 310	20 808	-2,4%
Nombre d'abonnés (clients)	7 114	7 261	7 317	7 375	0,8%
Volume vendu (m3)	1 419 599	1 468 312	1 445 246	1 402 060	-3,0%
BLIGNY LES BEAUNE					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 268	1 259	1 268	1 271	0,2%
Nombre d'abonnés (clients)	577	580	590	594	0,7%
Volume vendu (m3)	52 873	51 730	54 921	51 232	-6,7%
BOUILLAND					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	219	221	227	233	2,6%
Nombre d'abonnés (clients)	151	153	159	158	-0,6%
Volume vendu (m3)	9 966	11 349	10 031	10 902	+8,7%
BOUZE LES BEAUNE					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	321	319	317	311	-1,9%
Nombre d'abonnés (clients)	177	181	181	181	0,0%
Volume vendu (m3)	16 335	16 718	17 342	16 152	-6,9%
CHASSAGNE MONTRACHET					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	316	313	311	292	-6,1%
Nombre d'abonnés (clients)	289	283	283	287	+1,4%
Volume vendu (m3)	29 763	27 111	24 872	23 967	-3,6%
CHEVIGNY EN VALIERE					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	362	373	383	395	3,1%
Nombre d'abonnés (clients)	183	186	188	192	+2,1%
Volume vendu (m3)	17 262	22 269	18 741	17 304	-7,7%
CHOREY LES BEAUNE					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	650	650	654	648	-0,9%
Nombre d'abonnés (clients)	287	287	289	293	+1,4%
Volume vendu (m3)	26 470	26 094	26 811	27 140	+1,2%
COMBERTAULT					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	574	561	549	540	-1,6%
Nombre d'abonnés (clients)	212	224	227	226	-0,4%
Volume vendu (m3)	26 774	15 908	17 333	18 973	+9,5%
CORBERON					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	456	447	445	442	-0,7%
Nombre d'abonnés (clients)	193	194	193	201	+4,1%
Volume vendu (m3)	20 579	19 485	20 591	26 122	+26,9%
CORCELLES LES ARTS					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	480	471	461	460	-0,2%
Nombre d'abonnés (clients)	201	201	204	205	+0,5%
Volume vendu (m3)	21 588	17 986	17 912	16 850	-5,9%
CORGNGOUX					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	384	381	382	381	-0,3%
Nombre d'abonnés (clients)	168	171	173	176	+1,7%
Volume vendu (m3)	14 908	17 041	18 980	18 980	-11,6%

	2020	2021	2022	2023	N/N-1
CORPEAU					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	983	991	993	991	-0,2%
Nombre d'abonnés (clients)	427	434	437	440	+0,7%
Volume vendu (m3)	39 631	40 786	39 662	35 157	-11,4%
DEZIZE LES MARANGES					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	178	177	177	174	-0,2%
Nombre d'abonnés (clients)	135	136	139	141	+1,4%
Volume vendu (m3)	11 933	10 212	10 330	11 913	+15,3%
EBATY					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	264	260	259	258	-0,4%
Nombre d'abonnés (clients)	106	106	107	107	0 %
Volume vendu (m3)	6 997	9 691	8 555	8 071	-5,7%
ECHEVRONNE					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	297	306	308	312	+1,3%
Nombre d'abonnés (clients)	154	152	150	154	+2,7%
Volume vendu (m3)	11 867	13 539	12 924	12 786	-1,1%
LA ROCHEPOT					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	299	298	294	290	-1,4%
Nombre d'abonnés (clients)		199	196	198	+1,0%
Volume vendu (m3)		19 622	15 306	16 079	+5,1%
LADOIX SERRIGNY					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 865	1 868	1 855	1 843	-0,6%
Nombre d'abonnés (clients)	842	856	863	881	+2,1%
Volume vendu (m3)	82 557	78 448	83 441	83 927	+0,6%
LEVERNOIS					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	345	349	354	359	+1,4%
Nombre d'abonnés (clients)	188	196	200	197	-1,5%
Volume vendu (m3)	32 854	32 122	36 595	39 173	+7,0%
MARIGNY LES REULLEE					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	221	225	225	223	-0,9%
Nombre d'abonnés (clients)	105	104	104	105	+1,0%
Volume vendu (m3)	10 712	10 406	11 132	9 778	-12,2%
MERCEUIL					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	834	832	829	826	-0,4%
Nombre d'abonnés (clients)	385	391	397	398	+0,3%
Volume vendu (m3)	73 860	79 187	80 589	76 787	-4,7%
MEURSANGES					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	577	580	585	588	+0,5%
Nombre d'abonnés (clients)	260	266	276	280	+1,4%
Volume vendu (m3)	28 418	31 247	28 273	28 694	+1,5%
MEURSAULT					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 472	1 464	1 453	1 449	-0,3%
Nombre d'abonnés (clients)	871	875	878	879	+0,1%
Volume vendu (m3)	135 136	120 566	153 296	172 361	+12,4%
MONTAGNY LES BEAUNE					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	700	731	770	775	+0,6%
Nombre d'abonnés (clients)	381	381	382	392	+2,6%
Volume vendu (m3)	76 011	78 685	69 536	85 191	+22,5%
MONTHELIE					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	167	168	170	161	-5,3%
Nombre d'abonnés (clients)	111	113	114	116	+1,8%
Volume vendu (m3)	9 939	9 899	11 281	9 399	-16,7%

	2020	2021	2022	2023	N/N-1
NOLAY					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)		1 472	1 457	1 448	-0,6%
Nombre d'abonnés (clients)		848	850	866	+1,9%
Volume vendu (m3)		76 223	64 420	64 420	-7,5%
PARIS L'HOPITAL					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	310	314	322	316	-1,9%
Nombre d'abonnés (clients)	183	185	191	188	-1,6%
Volume vendu (m3)	12 278	15 486	10 914	14 161	+29,8%
PERNAND-VERGELESSES					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	253	249	245	246	+0,4%
Nombre d'abonnés (clients)	183	185	182	185	+1,6%
Volume vendu (m3)	13 258	14 221	14 821	17 098	+15,4%
POMMARD					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	513	490	466	461	-1,1%
Nombre d'abonnés (clients)	335	333	334	330	-1,2%
Volume vendu (m3)	33 645	33 097	40 101	30 805	-23,2%
PULIGNY MONTRACHET					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	400	397	393	388	-1,3%
Nombre d'abonnés (clients)	324	330	336	335	-0,3%
Volume vendu (m3)	32 128	33 826	33 217	32 379	-2,5%
RUFFEY LES BEAUNE					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	763	774	773	782	+1,2%
Nombre d'abonnés (clients)	337	348	353	358	+1,4%
Volume vendu (m3)	34 671	32 175	35 088	33 226	-5,3%
SAINT AUBIN					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	231	230	229	222	-3,1%
Nombre d'abonnés (clients)	198	200	193	192	-0,5%
Volume vendu (m3)	14 313	17 079	18 044	19 032	+5,5%
SAINTE MARIE LA BLANCHE					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	913	921	931	928	-0,3%
Nombre d'abonnés (clients)	425	435	452	461	+2,0%
Volume vendu (m3)	169 711	149 479	149 144	141 565	-5,1%
SANTENAY					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	904	905	920	924	+0,4%
Nombre d'abonnés (clients)	509	517	525	521	-0,8%
Volume vendu (m3)	55 338	90 634	77 231	81 596	+5,7%
SAVIGNY LES BEAUNE					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 346	1 339	1 329	1 329	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	753	762	762	770	+1,0%
Volume vendu (m3)	114 099	95 408	102 367	96 071	-6,2%
TAILLY					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	185	191	197	203	+3,0%
Nombre d'abonnés (clients)	113	116	118	118	0,0%
Volume vendu (m3)	13 740	14 403	11 738	15 189	+29,4%
VIGNOLES					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 007	1 013	1 000	986	-1,4%
Nombre d'abonnés (clients)	392	388	398	403	+1,3%
Volume vendu (m3)	39 581	39 424	38 888	40 363	+3,8%
VOLNAY					
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	250	252	248	244	-1,6%
Nombre d'abonnés (clients)	205	206	204	206	+1,0%
Volume vendu (m3)	16 324	14 512	15 185	15 475	+1,9%

✓ Rendement des réseaux par Unité de Distribution (UDI)

	2020	2021	2022	2023	Objectif contractuel
BEAUNE	82 %	81,9 %	86,9%	88,2%	80,5 %
EX SIVOM PAYS BEAUNOIS	69 %	77,6 %	78,8%	79,8%	75 %
MEURSAULT	82,4%	81,9%	93,2%	114,4% ?	81%
SANTENAY	92,2%	95,6%	95,0%	85,0%	80,5%
POMMARD	73,7%	72,4%	81,5%	74,5%	75%
SAINT AUBIN	73,5%	72%	99,0%	115,6% ?	80%
BOUZE LES BEAUNE	107%	120% ?	95,3%	109,0% ?	75%
BOUILLAND	97,2%	101% ?	85,8%	111,1% ?	80%
MONTHELIE	88,5%	85,6%	91,1%	74,4%	80%
SAVIGNY LES BEAUNE	84,5%	80,1%	82,4%	89,1%	75%
LA ROCHEPOT / BAUBIGNY	82,1%	78 %	69,5 %	70,5 %	75%
NOLAY	72,1%	65 %	66,3 %	75,3 %	75%

3 UDI sont en dessous des objectifs contractuels du délégataire, des pénalités seront appliquées.

3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

REFERENCE	INDICATEUR	PRODUCTEUR	2021	2022	2023	N/N-1 (%)
<u>QUALITE DU SERVICE A L'USAGER</u>						
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (%)	ARS	100	99.5	98.9 ⁽¹⁾	-0.5%
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (%)	ARS	96.8	97	94.4 ⁽²⁾	-2.6%
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u/1000 abonnés)	Collectivité	4.30	6.23	8.09	+29.8%
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements (%)	Collectivité	100	100	100	/
[P155.1]	Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	Collectivité	1.05	0.42	0.88	+46.0%
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	Collectivité	0.84	0.61	0.62	+1.6%
[P109.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité	20	9	6	-33.3%
<u>GESTION FINANCIER ET PATRIMONIALE</u>						
[P103.2]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (%)	Collectivité	110	110	110	/

[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	Collectivité	0.93	0.92	0.90	-2.1%
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE						
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution (%)	Collectivité	77.4	80.4	84.7	+3.0%
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/jour/km)	Collectivité	5.61	4.65	3.59	-22.8%
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau (m3/jour/km)	Collectivité	4.69	3.80	2.75	-27.6%
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	ARS	62	64	64	+0.0%

(1) 2 NC : Non-conformité due bactéries coliformes lors de la mise en route de l'UMT de Vignoles et une sur Nolay, défaut système de chloration, chloration choc réalisée rapidement. Contre analyse devenue conforme.

(2) 6 NC : 5 NC (teneurs autour 0.25 µg/l) portent sur le Chlorothalonil qui vient de passer "non pertinent" en avril 2024 avec une valeur seuil à 0,9 µg/L, 1 non-conformité sur nickel (provenant réseau privé)

4. AMELIORATION DU SERVICE

Mise en place temporaire d'une unité mobile de traitement d'eau potable sur le puits 4 de Vignoles
 Cette unité mobile de traitement a permis de maintenir l'alimentation en eau d'une grande partie du territoire compte tenu de la teneur en pesticides sur ce puits.

Cette unité a été opérationnelle d'août à novembre 2023 pour pallier la diminution des débits des sources de Savigny aliment les communes de l'ex-SIVOM du pays Beaunois

Projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service :

- En 2024, la CABCS va baser sa campagne de renouvellement du réseau d'eau potable à un taux de 1,1 % conformément aux engagements pris dans le SDAEP soit un peu plus de 7 kms.
- Lancement de la construction d'unités de traitement sur les puits de Vignoles afin de sécuriser l'alimentation en eau potable du secteur Pays Beaunois – Beaune.

5. RAPPORT DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE (BEAUNE)

Rapport de l'ARS en attente.

BILAN ANNUEL SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

PRINCIPAUX CHIFFRES

Linéaire de réseau : 715.9 km (hors branchements)

Nombre de captages : 37

	2019	2020	2021	2022	2023
Volume prélevé total	4 663 288	5 017 308	4 725 227	4 644 509	4 314 130
Volume vendu (abonnés + vol de service + autres collectivités)	3 611 235	3 441 655	3 426 414	3 397 943	3 468 609
Volume acheté à d'autres services	80 993	90 907	105 174	121 432	107 082
Nombre d'abonnés *	22 344	22 478	22 759	22 889	23 135

**Environ 5.5 km de réseaux renouvelés en 2023
(soit 0.76 % du linéaire total hors branchements)**

III. QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE POUR LES COMMUNES DONT LA GESTION A ETE DELEGUEE A UN SYNDICAT

Ces communes concernent :

- VALMONT, MAVILLY-MANDELOT, MELOISEY, SAINT-ROMAIN et SANTOSSE appartenant au Syndicat des Eaux d'ARNAY LE DUC
- CHAUDENAY appartenant au Syndicat des Eaux de la Basse-Dheune
- CHANGE appartenant au Syndicat de Mutualisation de l'Eau Morvan Autunois Couchois (SMEMAC)

Les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable seront présentés dans un premier temps par ces syndicats lors de leurs assemblées délibérantes. Ils seront ensuite approuvés par la Communauté d'Agglomération lors d'un prochain Conseil Communautaire

ANNEXES

ANNEXE 1 : ARS 21 – Rapport annuel réglementaire sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine – BEAUNE (non transmis à ce jour)

ANNEXE 2 : ARS 71 – Rapport annuel réglementaire sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine – CHAGNY (non transmis à ce jour)