

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 2025

CA Beaune Côte et Sud - Délégation du service public de l'eau potable

VEOLIA

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Le Règlement Général pour la Protection des Données, entré en vigueur le 25/05/2018, a renforcé les droits et libertés des personnes physiques sur leurs données à caractère personnel. Afin de s'y conformer, les Responsables de traitement des données doivent adapter les mesures de protection les concernant. En conséquence, Veolia Eau France communique à travers le rapport annuel uniquement des données anonymisées ou agrégées.

REPÈRES DE LECTURE

Le document intègre différents pictogrammes qui vous sont présentés ci-dessous.

Repère visuel	***Objectif***
	***Identifier rapidement nos engagements clés***
	***Mettre en évidence certaines de nos innovations et nos points différenciants***
	***Identifier nos démarches en termes de responsabilité environnementale, sociale, et sociétale***

Gestion du document	**Auteur**	**Date**
Validation	Check FOFANA Alexandre MINCHIN	26.05.2026

Avant-propos



Veolia – Rapport annuel du délégataire 2025

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous adresser le Rapport Annuel du Délégataire de votre service d'eau et d'assainissement pour l'année 2025. A travers ses différentes composantes techniques, économiques et environnementales, vous pourrez apprécier la performance de votre service et l'engagement de notre Groupe au service de votre projet de territoire.

L'année 2025 a mis au premier plan les enjeux de l'eau et de l'assainissement, tant sur la quantité que sur la qualité. Le dérèglement climatique s'impose désormais comme une réalité quotidienne : sécheresses prolongées, épisodes pluvieux intenses et leurs conséquences sur la qualité de la ressource ont un impact fort sur les services d'eau et d'assainissement.

Le sujet de la qualité de l'eau est tout particulièrement devenu central, et est regardé avec une attention croissante par les usagers. Maintenir la confiance dans la qualité de l'eau est un enjeu majeur auquel nous répondons à travers une surveillance étroite via des analyses renforcées, la transparence par l'information aux usagers en cas de dépassement d'une limite de qualité, et la mobilisation des solutions adaptées pour assurer un retour à la conformité, en étroite collaboration avec vos services.

Notre préoccupation concerne également la qualité des rejets dans l'environnement. Les femmes et les hommes de Veolia Eau France sont à vos côtés pour assurer la conformité de nos systèmes d'assainissement, et agir proactivement pour minimiser les impacts sur l'environnement et la biodiversité. Nous abordons avec rigueur ce sujet conformément au cadre ambitieux défini dans la nouvelle directive européenne Eaux résiduaires urbaines (DERU2).

Le paysage réglementaire a évolué également avec la mise en place en 2025 des nouvelles redevances Agences de l'eau. Dès 2026, le calcul de celles-ci se fera sur la base de coefficients de performance, reflétant la performance des systèmes d'eau et d'assainissement. Nos équipes sont engagées à vos côtés pour atteindre les niveaux de performance attendus, en mobilisant notre expertise technique et notre capacité d'innovation.

Au regard de l'urgence climatique, des besoins d'adaptation du service et pour le développement de votre territoire, nous souhaitons plus que jamais construire avec vous l'avenir de l'eau. L'adaptation des services d'eau et d'assainissement à tous ces défis passera par des solutions concrètes adaptées aux enjeux de votre territoire : développement de la réutilisation des eaux usées traitées, autonomie dans la production électrique via la valorisation énergétique des boues d'épuration ou la récupération de chaleur sur les eaux usées. Ces projets construisent dès aujourd'hui la résilience des territoires de demain.

Notre rapport 2025 illustre l'engagement quotidien de nos collaborateurs, pour viser l'excellence opérationnelle en ligne avec les engagements pris dans notre contrat, assurer la sécurité de tous et votre satisfaction ainsi que celle des abonnés. L'eau est notre bien commun le plus précieux. Face aux défis climatiques, sanitaires et réglementaires, nous sommes convaincus que c'est ensemble, que nous saurons construire l'avenir de l'eau sur votre territoire.

Je vous remercie de la confiance que vous accordez à nos équipes et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations les plus respectueuses.

Pierre Ribaute,
Directeur Général, Eau France

Sommaire

1. L'ESSENTIEL DE L'ANNÉE 5

1.1 Un dispositif à votre service 6

1.2 Présentation du contrat 9

1.3 Les chiffres clés 11

1.4 Les indicateurs réglementaires 2025 12

1.5 Autres chiffres clés de l'année 2025 14

1.6 Le prix du service public de l'eau 15

1.7 L'essentiel de l'année 2025 16

2. LES CONSOMMATEURS DE VOTRE SERVICE ET LEUR CONSOMMATION 26

2.1 Les consommateurs abonnés du service 27

2.2 La satisfaction des consommateurs : personnalisation et considération au rendez-vous 28

2.3 Données économiques 32

3. LE PATRIMOINE DE VOTRE SERVICE 34

3.1 L'inventaire des installations 35

3.2 L'inventaire des réseaux 37

3.3 Les indicateurs de suivi du patrimoine 39

3.4 Gestion du patrimoine 41

4. LA PERFORMANCE ET L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE POUR VOTRE SERVICE 50

4.1 La qualité de l'eau 51

4.2 La maîtrise des prélèvements sur la ressource, volumes et rendement du réseau 56

4.3 La maintenance du patrimoine 67

4.4 L'efficacité environnementale 74

5. RAPPORT FINANCIER DU SERVICE 76

5.1 Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation (CARE) 77

5.2 Situation des biens 80

5.3 Fonds pour l'améliorations 81

5.4 Les investissements et le renouvellement 82

5.5 Les engagements à incidence financière 88

6. ANNEXES 92

6.1 Récapitulatifs des indicateurs réglementaires 93

6.2 La facture 120 m3 96

6.3 Les données consommateurs par commune 112

6.4 Le synoptique du réseau 116

6.5 La qualité de l'eau 129

6.6 Le bilan énergétique du patrimoine 214

6.7 Annexes financières 216

6.8 Reconnaissance et certification de service 229

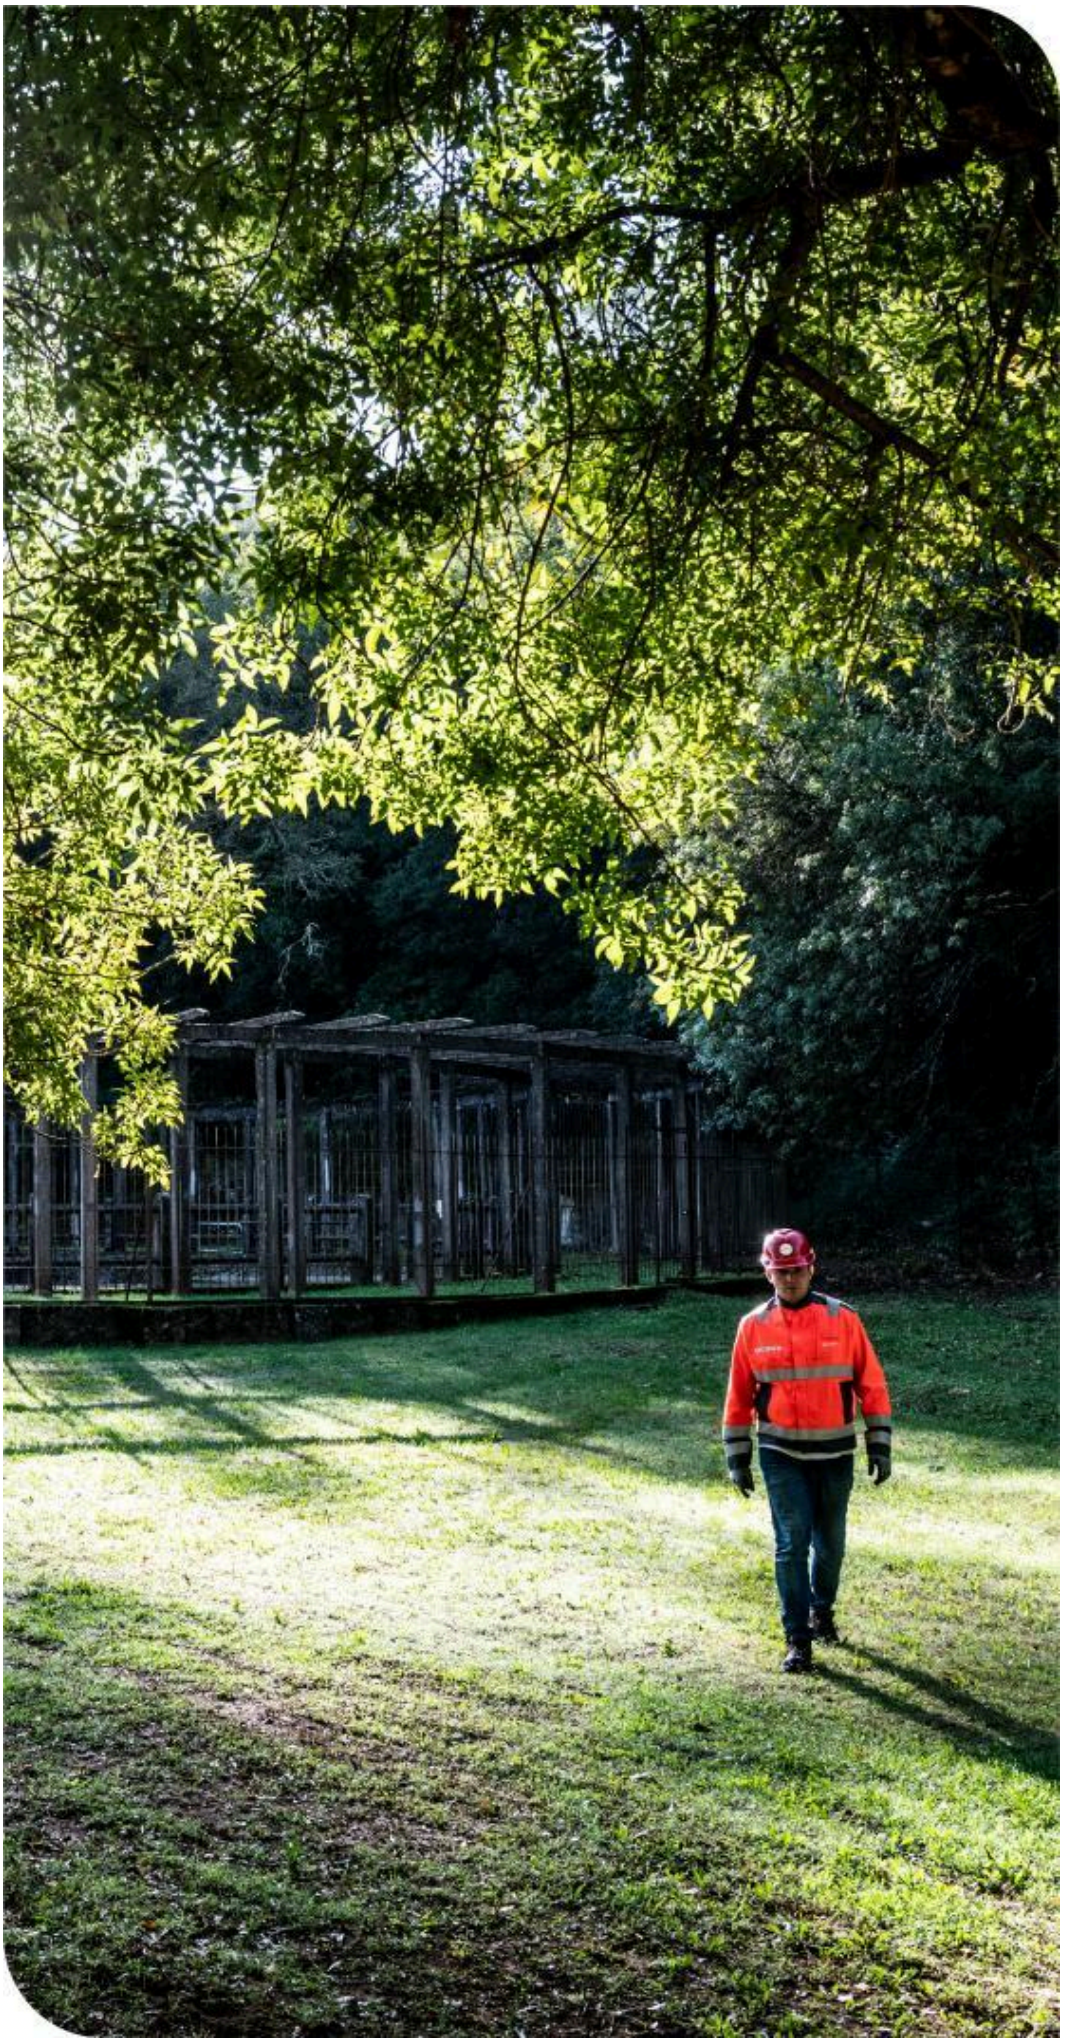
6.9 Actualité réglementaire 2025 234

6.10 Glossaire 242

6.11 Autres annexes 248

1.

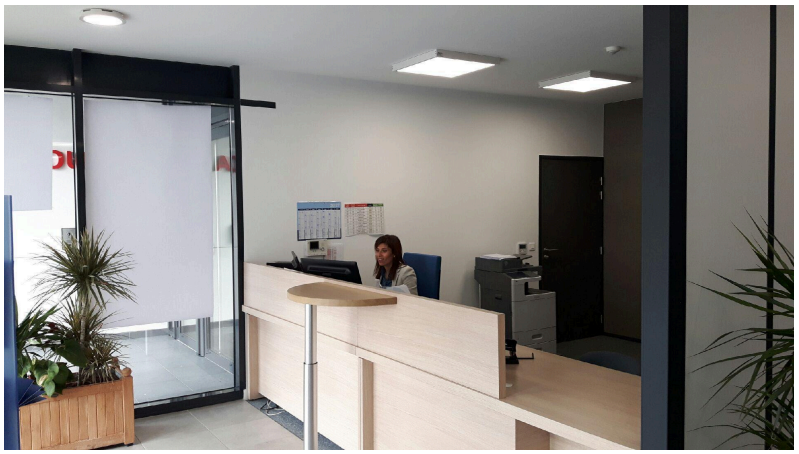
L'ESSENTIEL DE L'ANNÉE



En tant que délégataire, Veolia s'engage à vous fournir, en toute transparence, l'ensemble des informations relatives à votre service d'eau. Cette première partie en fait la synthèse : vos interlocuteurs, les informations relatives à votre contrat, les faits marquants de l'année écoulée et les chiffres clés (indicateurs réglementaires et autres données chiffrées liées à la production et à la distribution, au patrimoine, aux services apportés aux consommateurs, etc.)

1.1 Un dispositif à votre service

VOTRE LIEU D'ACCUEIL



15 Rue Jean François Champollion
21200 BEAUNE
Horaires d'ouverture
Lundi : 9h - 12h et 13h30 - 16h30
Mercredi : 13h30 - 16h30
Vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 16h30

TOUTES VOS DÉMARCHES SANS VOUS DÉPLACER

Contactez-nous comme vous le souhaitez

pour l'ensemble de vos démarches : consultation et paiement de votre facture, relevé d'index, déménagement, changement de coordonnées...

Appli "Veolia et moi"
Androïd ou Apple 24h/24 et 7J/7

www.eau.veolia.fr
24h/24 et 7J/7

0 969 323 458*
du lundi au vendredi de 8H à 19H / samedi de 9H à 12H**
*Appel non surtaxé - **24/7 pour les urgences techniques

Veolia Eau - TSA 50119 - 37911 Tours Cedex 9

Le +
Des services de retranscription pour les personnes en situation de **handicap visuel ou auditif**



UNE ORGANISATION DE PROXIMITÉ



1.2 Présentation du contrat

Données clés

✔ **Délégataire**	VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux
✔ **Périmètre du service**	ALOXE CORTON, BAUBIGNY, BEAUNE, BLIGNY LES BEAUNE, BOUILLAND, BOUZE LES BEAUNE, CHASSAGNE MONTRACHET, CHEVIGNY EN VALIERE, CHOREY LES BEAUNE, COMBERTAULT, CORBERON, CORCELLES LES ARTS, CORGENGOUX, CORPEAU, DEZIZE LES MARANGES, EBATY, ECHEVRONNE, LA ROCHEPOT, LADOIX SERRIGNY, LEVERNOIS, MARIGNY LES REULLEE, MERCEUIL, MEURSANGES, MEURSAULT, MONTAGNY LES BEAUNE, MONTHELIE, NOLAY, PARIS L'HOPITAL, PERNAND-VERGELESSES, POMMARD, PULIGNY MONTRACHET, RUFFEY LES BEAUNE, SAINT AUBIN, SAINTE MARIE LA BLANCHE, SANTENAY, SAVIGNY LES BEAUNE, TAILLY, VIGNOLES, VOLNAY
✔ **Numéro du contrat**	BY220
✔ **Nature du contrat**	Affermage
✔ **Date de début du contrat**	01/01/2018
✔ **Date de fin du contrat**	31/12/2029

✔ Les engagements vis-à-vis des tiers

En tant que délégataire du service, VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux assume des engagements d'échanges d'eau avec les collectivités voisines ou les tiers (voir tableau ci-dessous).

Type d'engagement	Tiers engagé	Objet
achat	CA Chalon - Val de Bourgogne	Achat d'eau au Grand Chalon pour la CABCS sur la commune de Santenay
achat	SM Barrage de Chamboux	Achat d'eau au SM de Chamboux pour les Communes de Baubigny et La Rochepot
achat	SYNDICAT MIXTE DE L'EAU MORVAN AUTUNOIS COUCHOIS (	Achat d'eau en gros au Syndicat Mixte de l'Eau Morvan Autunois Couchois (SMEMAC)
achat	SYNDICAT MIXTE DE L'EAU MORVAN AUTUNOIS COUCHOIS (	Echange eau SMEMAC et CABCS
vente	CC DE GEVREY-CHAMBERTIN ET DE NUITS-SAINT-GEORGES	Vente d'eau à la CC Gevrey Chambertin et Nuits Saint Georges pour alimenter Comblanchien, Corgoloin, Fussey, Marey les Fussey, Magny les Villers et Villy le Moutier

✔ Liste des avenants

Avenant N°	Date d'effet	Commentaire
1	01/06/2018	Avenant pour complément au bordereau des prix pour les branchements neufs
2	01/01/2023	Avenant d'adaptations contractuelles pour la protection et la sécurisation de la ressource.

1.3 Les chiffres clés

Chiffres clés

42 807
Nombre d'habitants desservis

20 016
Nombre d'abonnés (clients)

18
Nombre d'installations de production

23
Nombre de réservoirs

797
Longueur de réseau (km)

99,4
Taux de conformité microbiologique (%)

77,1
Rendement de réseau (%)

150
Consommation moyenne (l/hab/j)

10824
Nombre de demandes traitées

1.4 Les indicateurs réglementaires 2025

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES		PRODUCTEUR	VALEUR 2024	VALEUR 2025
[D101.0]	Nombre d'habitants desservis total (estimation)	Collectivité (2)	**42 666**	**42 807**
[D102.0]	Prix du service de l'eau au m^3 TTC	Délégataire	**3,19 €uro/m^3**	**3,16 €uro/m^3**
INDICATEURS DE PERFORMANCE		**PRODUCTEUR**	**VALEUR 2024**	**VALEUR 2025**
[P101.1]	Taux de conformité des prélèvements microbiologiques	ARS (1)	**100,0 %**	**99,4 %**
[P102.1]	Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques	ARS (1)	**94,0 %**	**93,1 %**
[P103.2]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	Collectivité et Délégataire (2)	**110**	**110**
[P104.3]	Rendement du réseau de distribution	Délégataire	**81,8 %**	**77,1 %**
[P105.3]	Indice linéaire des volumes non comptés	Délégataire	**4,24 m^3/jour/km**	**5,45 m^3/jour/km**
[P106.3]	Indice linéaire de pertes en réseau	Délégataire	**3,40 m^3/jour/km**	**4,59 m^3/jour/km**
[P107.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	Collectivité (2)	**%**	**%**
[P108.3]	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	Collectivité (1)	**58 %**	**63 %**
[P109.0]	Nombre d'abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité (2)	**43**	**8**
[P109.0]	Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité	Collectivité (2)	**831**	**609**
[P151.1]	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées	Délégataire	**0,15 u/1000 abonnés**	**8,94 u/1000 abonnés**
[P152.1]	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	Délégataire	**100,00 %**	**100,00 %**
[P153.2]	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	Collectivité	**A la charge de la collectivité**	
[P154.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	Délégataire	**1,15 %**	**1,27 %**
[P155.1]	Taux de réclamations	Délégataire	**1,71 u/1000 abonnés**	**3,85 u/1000 abonnés**

(1) La donnée indiquée est celle du système d'information du délégataire

(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport

En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL

L'EFFICACITÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION		PRODUCTEUR	VALEUR 2024	VALEUR 2025
VP.062	Volume prélevé	Délégataire	**3 935 776 m³**	**4 259 993 m³**
VP.059	Volume produit	Délégataire	**3 850 609 m³**	**4 112 215 m³**
VP.060	Volume acheté à d'autres services d'eau potable	Délégataire	**88 689 m³**	**111 516 m³**
	Volume mis en distribution (m³)	Délégataire	**3 776 729 m³**	**4 020 892 m³**
VP.220	Volume de service du réseau	Délégataire	**122 020 m³**	**122 020 m³**
	Volume consommé autorisé année entière	Délégataire	**3 058 012 m³**	**3 052 874 m³**
	Nombre de fuites réparées	Délégataire	**225**	**321**
LE PATRIMOINE DE VOTRE SERVICE		**PRODUCTEUR**	**VALEUR 2024**	**VALEUR 2025**
	Nombre d'installations de production	Délégataire	**18**	**18**
	Capacité totale de production	Délégataire	**38 330 m³/j**	**38 330 m³/j**
	Nombre de réservoirs ou châteaux d'eau	Délégataire	**23**	**23**
	Capacité totale des réservoirs ou châteaux d'eau	Délégataire	**13 840 m³**	**13 840 m³**
	Longueur de réseau	Délégataire	**797 km**	**797 km**
VP.077	Longueur de canalisation de distribution (hors branchements)	Collectivité (2)	**577 km**	**577 km**
VP.140	Longueur de canalisation renouvelée par le délégataire	Délégataire	**0 ml**	**0 ml**
	Nombre de branchements	Délégataire	**18 721**	**18 801**
	Nombre de branchements en plomb	Délégataire	**259**	**255**
	Nombre de branchements en plomb supprimés	Délégataire	**4**	**4**
	Nombre de branchements neufs	Délégataire	**82**	**84**
	Nombre de compteurs	Délégataire	**20 930**	**21 065**
	Nombre de compteurs remplacés	Délégataire	**445**	**1 067**
LES CONSOMMATEURS ET LEUR CONSOMMATION D'EAU		**PRODUCTEUR**	**VALEUR 2024**	**VALEUR 2025**
	Nombre de communes	Délégataire	**39**	**39**
VP.056	Nombre total d'abonnés (clients)	Délégataire	**19 895**	**20 016**
	Volume vendu	Délégataire	**3 055 177 m³**	**3 095 613 m³**
VP.061	- Volume vendu à d'autres services d'eau potable	Délégataire	**162 569 m³**	**202 839 m³**
	Consommation moyenne	Délégataire	**148 l/hab/j**	**150 l/hab/j**
	Consommation individuelle unitaire	Délégataire	**124 m³/abo/an**	**121 m³/abo/an**

1.5 Autres chiffres clés de l’année 2025

(1) La donnée indiquée est celle du système d’information du délégataire
(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport

LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS ET L'ACCÈS Á L'EAU	PRODUCTEUR	VALEUR 2024	VALEUR 2025
Taux de satisfaction globale par rapport au Service	Délégataire	**79 %**	**79 %**
LES CERTIFICATS	**PRODUCTEUR**	**VALEUR 2024**	**VALEUR 2025**
Certifications ISO 9001, 14001, 50001	Délégataire	**En vigueur**	**En vigueur**
Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité	Délégataire	**Oui**	**Oui**

1.6 Le prix du service public de l'eau

LA FACTURE 120 M^3

En France, l'intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d'eau. La facture type de 120m^3 représente l'équivalent de la consommation d'eau d'une année pour un ménage de 3 à 4 personnes.

A titre indicatif sur la commune de BEAUNE, l'évolution du prix du service de l'eau (redevances comprises, mais hors assainissement) par m^3 **[D102.0]** pour 120 m^3, au tarif en vigueur au 1er janvier, est la suivante :

BEAUNE **Prix du service de l'eau potable** *	Volume	Prix Au 01/01/2026	Montant Au 01/01/2025	Montant Au 01/01/2026	N/N-1
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
Total € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
Total TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3			**3,19**	**3,16**	-0,94%

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

1.7 L’essentiel de l’année 2025

1.7.1 Principaux faits marquants de l’année

- **Réseau**

Dans le cadre de l’avenant n°2 du contrat, voici les rendements de réseau obtenus sur les différents secteurs pour l’année 2025:

- Beaune (Objectif: 80.5%): 81,1%, *nous avons eu 5 fuites sur canalisation et 17 fuites sur branchements au 1er trimestre.*
- ex-Sivom du pays beaunois (Objectif: 75%): 76,7% , *nous avons eu 10 fuites sur canalisation et 14 fuites sur branchements au 1er trimestre*
- Meursault (Objectif: 81%): 96,1%
- Santenay (Objectif: 80,5%): 74,8% , *nous avons 4 fuites sur canalisation au 1er trimestre*
- Pommard (Objectif: 75%): 66,8%
- Saint Aubin (Objectif: 80%): 80,9% , *Nous avons eu 3 fuites sur canalisation au 1er trimestre*
- Bouze-les-Beaune (Objectif: 75%): 112,3%
- Bouilland (Objectif: 80%): 88,1%
- Monthélie (Objectif: 80%): 86,5%
- Savigny-les-Beaune (Objectif: 75%): 78,4%
- La Rochepot (Objectif: 75%): 72,5% , *Nous avons 3 fuites sur canalisation 1er trimestre*
- Nolay (Objectif: 75%): 80,1%

Le premier trimestre 2025 a été particulièrement marqué par de nombreuses casses importantes canalisations et branchements qui ont impactés les rendements (voir détail par secteur). Nous avons subi également une deuxième période de casse importante après la période de canicule. A noter également une fuite importante causée par une société extérieure le 27/06/2025 sur le DN350 avenue Charles Jaffelin à Beaune.

Installation de débitmètre de secteur et prélocalisateurs corrélants :

En Juin 2025, des compteurs de sectorisation ont été installés sur les secteurs ci-dessous :

- Chassagne-Corpeau
- Merceuil-Montagny
- Tailly-Bligny
- Levernois-Combertault
- Marigny-Corgengoux-L'abergement
- Meursanges-Chevigny-en-Valière

Nous avons également déployé 470 nouveaux prélocalisateurs de fuites corrélants sur les secteurs suivants afin de renforcer la surveillance du réseau :

- Volnay : 29
- Vignoles : 44,
- Chorey-les-Beaune : 25
- Savigny-lès-Beaune : 50
- Ruffey-lès-Beaune : 45
- La Rochepot : 11
- Pommard : 27
- Bligny-lès-Beaune : 41
- Corpeau : 44
- Montagny : 42
- Meursault : 18
- Gigny : 16
- Baubigny : 12
- Ladoix-Serrigny : 66

- **Période de Sécheresse :**

L'année 2025 n'a pas été une année particulièrement sèche. Il n'y a pas eu de risques particuliers concernant l'alimentation des différents secteurs de la DSP, à l'exception du Hameau de saint Jean sur la commune de Santenay. Un citernage a dû être effectué

La situation reste cependant critique sur une partie du territoire de la Communauté d'agglomération, plus particulièrement pour les secteurs sans interconnexion comme Pommard, Le Hameau de St Jean à Santenay et Bouilland.

A noter qu'il demeure des droits d'eau qui génèrent des pertes de volumes non maîtrisables, notamment dans les périodes de restriction, qu'il conviendrait de régulariser.

- **QUALITÉ DE L'EAU :**

Les taux de conformité par rapport aux Limites Qualité des analyses ARS en bactériologie et physico-chimique s'élèvent respectivement à 99.4% et 93.1%.
En bactériologie, une non-conformité a été constatée au mois de décembre sur le réseau de Santenay. Elle fait suite à un taux de chlore insuffisant. Les actions correctives mises en œuvre ont permis de retrouver la conformité.
En physico-chimie, les non-conformité récurrentes ont concernés les paramètres suivants:

- **Turbidité et COT**, suite aux fortes périodes de pluie rencontrés au 1er et 4ème trimestre 2025;
- **Plomb/Nickel:** 4 prélèvements se sont révélés NC sur ces paramètres;
  2 adresses ont été identifiées avec la problématique Nickel et plomb dont l'origine est liée à la nature du réseau interne et pour lesquelles nous avons la certitude que les branchements ne sont pas en Plomb;
  Une autre adresse concerne également un problème sur le réseau interne. Malgré les travaux réalisés sur ce réseau, les contre-analyses réalisées par l'ARS n'ont pas permis de lever cette NC Plomb;

Un dernier point de prélèvement a mis en évidence une NC Plomb liée au branchement cette fois-ci. Des travaux de renouvellement de ce branchement doivent être envisagés;

- **Arsenic:** avant la mise en service de la station de Vignoles P1/P4, une analyse ARS a mis en évidence des traces d'Arsenic. De nouveaux lavages du process ont permis de retrouver la conformité;
- **N,N Diméthylsulfamide:** ces NCs pesticides ont été mis en évidence en sortie d'usine de production sur 3 périodes de l'année (février/mai et novembre) . Ce métabolite de pesticide est traité au moment par le chlore au moment de son injection. Aucunes des NC constatées n'ont été confirmées, puisque 100% des analyses réalisées sur le réseau se sont révélés conformes. Ces NCs étaient liés à des temps de contact trop courts entre l'eau produite et le chlore.

- **Problématique Anthraquinone :**

De l'anthraquinone a été détectée sur plusieurs communes de la Communauté d' Agglomération (Merceuil, Saint-Aubin, Corberon et Saigey en 2024). Un suivi régulier est effectué sur ce paramètre et est partagé chaque année avec l'ARS.
Aucune Non-Conformité n'a été constatée en 2025.

- **Forages de Vignoles :**

Il a été constaté en 2020, une dégradation de la qualité de l'eau sur les 3 forages de Vignoles avec la présence de pesticides sur les 3 forages de Vignoles.
Les concentrations en pesticides sur le forage P4 sont supérieures à la limite de qualité.

Depuis 2019, une unité mobile de traitement de traitement des pesticides a été installée sur le forage 4.

La construction de 2 usines, une sur les puits 1 et 4 et une sur le puits 5 a démarré en 2024 par Veolia. Celles-ci ont été inaugurées le 9 avril 2025.

1.7.2 Évolutions réglementaires

L'année 2025 a été marquée par la publication de textes législatifs et réglementaires particulièrement structurants, ainsi que par des échéances clés pour l'avenir des services d'eau à court et moyen termes. Ces évolutions législatives et les échéances à venir nécessitent une attention particulière pour assurer la pérennité et l'adaptation des services d'eau, plus particulièrement les enjeux relatifs à la qualité de l'eau.

Vos interlocuteurs se tiennent à votre disposition pour répondre à vos différentes questions et échanger de manière approfondie sur leurs conséquences particulières pour votre service.

- ***DES ÉCHÉANCES STRUCTURANTES POUR LES SERVICES DE L'EAU***
    - Réforme anti-endommagements sur les réseaux non-sensibles
    - Nouvelles modalités de réalisation de repérage de l'amiante avant travaux
    - Évolution du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
    - Mise en place obligatoire d'un Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l'Eau (PGSSE) à compter de 2027
    - Entrée en vigueur de la réforme des redevances des agences de l'eau

- Transposition de deux directives européennes en droit français sur la résilience des services d'eau et la cybersécurité

- ***COMMANDE PUBLIQUE***

  - Nouveaux seuils européens applicables au 1er janvier 2026
  - Nouveaux seuils pour le Code de la Commande Publique (CCP) effectifs en 2026.
  - Simplification du code de la commande publique

Le détail des évolutions réglementaires est disponible en annexe. Nous développons ci-après les enjeux relatifs à la qualité de l'eau.

- ***QUALITÉ DE L'EAU : un sujet réglementaire médiatique***

La directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) entre désormais en vigueur. Cette entrée en application survient alors que les sujets des substances alkyl perfluorées (famille de substances communément nommées 'PFAS'), des métabolites de pesticide ou la présence de chlorure de vinyle monomère ont jalonné l'année 2025 : sur le plan législatif, réglementaire, institutionnel, voire médiatique.

- ***CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION***

À partir de janvier 2026, la transposition française de la directive européenne 2020/2184 entraîne une évolution significative du contrôle sanitaire de l'eau potable en France. Cette réforme, concrétisée par l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 décembre 2022, impose de nouvelles exigences en matière de prélèvements et d'analyses pour les EDCH.

Les principaux changements incluent :

- Surveillance élargie à de nouveaux paramètres et approche par les risques : un suivi renforcé est requis, notamment pour plusieurs substances émergentes comme, par exemple, les PFAS le Bisphénol A, les acides haloacétiques ou les chlorates ;
- Nouvelles fréquences d'analyses du contrôle sanitaire selon la population rattachée aux installations ou aux Unités de Distribution (UDI).

- ***PLAN DE GESTION DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'EAU (PGSSE)***

Le plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) est une mesure "phare" rendue obligatoire par la transposition de la directive européenne sur l'eau potable en droit français.

L'élaboration du PGSSE relève de la responsabilité de la personne responsable de la production et de la distribution de l'eau (PRPDE) avec une première échéance en juillet 2027 pour réaliser la 1ère partie du PGSSE « zone de captage » et une seconde, en janvier 2029, pour finaliser le PGSSE complet (volet production et distribution). Pour le chlorure de vinyle monomère (CVM), l'instruction de la DGS aux ARS du 29 avril 2020 précise déjà les mesures préventives et correctives que les services doivent mettre en œuvre sans attendre l'échéance du PGSSE "système de distribution" de janvier 2029.

La gestion préventive des risques répond à l'objectif d'améliorer l'efficacité du plan de surveillance, assimilable à une vérification permanente de la qualité de l'eau qui relève également de la responsabilité du service public d'eau.

- ***PFAS***

Sur le plan législatif, la loi 2025-188 du 27 février 2025 (dite "PFAS-Thierry") vise à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Cette loi introduit les dispositions suivantes :

- Le décret 2025-1287 du 22 décembre 2025 est venu préciser la liste des substances PFAS incluses dans le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables réalisé par les ARS. Cette liste comprend le 20 PFAS de la Directive européenne que les ARS ont progressivement intégré à leur contrôle sanitaire courant 2025. Elle comprend également deux nouveaux PFAS, à savoir, le 6:2 FTSA et, surtout, le TFA (acide trifluoroacétique) considéré comme un PFAS à chaîne ultra-courte. Ces deux dernières substances intégreront le contrôle sanitaire au 1er janvier 2027 ;
- Le décret 2025-1376 du 28 décembre 2025 liste les produits de grande consommation (vêtements, chaussures, cosmétiques et farts de skis) soumis à l'interdiction de contenir des PFAS au-delà de l'état de traces.
- Le décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 fixe une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances PFAS des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans.
- L'obligation pour les ARS de rendre public les résultats de leur programme d'analyse des PFAS dans les EDCH et les eaux en bouteille (art.5). De même, l'obligation pour la DGS d'établir un bilan annuel dédié aux PFAS dans les EDCH ;
- L'instauration, par décret à publier, d'une redevance pour pollution aqueuse rejetée pour les ICPE soumises à autorisation à hauteur de 100 € par 100 g de PFAS rejetés ;
- Sous un an, élaboration d'un plan d'action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérées par les collectivités territoriales responsables des services publics d'eau potable et d'assainissement ;

Sur le plan réglementaire, l'instruction DGS/EA4/2025/22 en date du 19 février 2025 (BO du 28/02/25) précise la gestion des risques sanitaires liés aux PFAS dans les EDCH.

Pour le paramètre PFAS-20 (somme des 20 PFAS) et dans l'attente des résultats de l'expertise sanitaire de l'Anses en cours, il est demandé aux ARS :

- de mettre en œuvre le suivi de la qualité de l'eau sur l'ensemble du territoire pour mi-2025 (en s'appuyant notamment sur les résultats acquis par les PRPDE et déjà transmis aux ARS) ;
- de caractériser une situation de non-conformité sur la base de a minima 10 analyses répartis sur 2 saisons (réalisées sous maximum 3-4 mois) ;
- de contrôler que les PRPDE mettent en œuvre les plans d'actions nécessaires pour assurer un retour à la conformité de **l'ensemble des NC (non-conformités) déjà identifiées pour le 12/01/26**, avec un focus particulier en cas de présence de PFOA et PFOS

Pour les composés PFAS-4 (PFOA ; PFNA ; PFHxS ; PFOS), une action est demandée pour inviter les PRPDE à "rechercher des solutions permettant d'atteindre les niveaux **les plus bas possibles**"

Pour le TFA, dans l'attente des travaux scientifiques en cours, la DGS préconise les mesures de gestion adoptées en Allemagne en 2023, à savoir, l'utilisation de la valeur sanitaire indicative de 60 µg/L avec une définition d'une trajectoire de réduction vers une concentration inférieure à 10 µg/L."

Sur le plan scientifique, à l'automne 2025, l'Anses a publié deux séries de travaux, à savoir :

- Dans le cadre du plan interministériel PFAS, une proposition de stratégie de surveillance des PFAS dans les différents compartiments environnementaux (EDCH, eau superficielle, eau souterraine, boues d'épuration, aliments, etc). Ces travaux s'accompagnent de la publication de nouvelles Valeurs Guides Sanitaires (VGS) pour trois PFAS dont celle pour le 6:2 FTSA qui sera intégré au Contrôle Sanitaire des ARS au 1er janvier 2027 (VGS de 1,7 µg/L)

- Les résultats de la campagne exploratoire des PFAS réglementés et émergents réalisée durant l'année 2024 sur plus de 600 sites. Cette campagne confirme que les dépassements de la limite de qualité réglementaire de 0,1 µg/L associée au paramètre PFAS-20 (somme des 20 PFAS) restent exceptionnels (moins de 2% des sites analysés). Le résultat marquant de cette campagne réside **dans la fréquence de détection du TFA, au-delà de 90 % des sites**, sans toutefois dépasser la valeur sanitaire indicative de 60 µg/L actuellement en vigueur.

- ***MÉTABOLITES DE PESTICIDES***

Le bilan de la qualité de l'eau distribuée pour l'année 2024 établi par la DGS (mis en ligne le 16 décembre 2025) dresse le constat que 71,5 % de la population, soit environ 48,19 millions d'habitants, a été alimentée en 2024 par de l'eau en permanence conforme aux limites de qualité en pesticides et/ou métabolites de pesticide. Deux avis de l'Anses ont été publiés durant l'année 2025. Inversement, ce résultat indique que 28,5 % de la population ont pu être temporairement alimentés par une eau dépassant la limite de qualité en pesticides ou en métabolites de pesticide.

- ***CAPTAGES SENSIBLES***

Dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur la qualité des EDCH, un arrêté interministériel viendra préciser **la définition des captages sensibles** aux pollutions diffuses d'origine agricole ou industrielle. Pour les captages qui seront considérés comme sensibles, les services en charge de la production de l'eau devront assumer de facto la compétence de préservation de la ressource en eau et bénéficieront pour celà du soutien des autorités publiques (préfets) afin de mettre en œuvre des plans d'actions adaptés.

Les critères de définition des captages "sensibles" constituent l'un des deux axes de travail du Groupe National Captages qui a été relancé en mars 2025 par les ministères de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

Compte-tenu du bilan de la qualité de l'eau distribuée pour l'année 2024 établi par la DGS (cf supra), la publication de la réglementation sur les "captages sensibles" est très attendue par de nombreux services d'eau. Cette publication est susceptible de survenir durant l'année 2026.

- ***FIN DES RÉSEAUX RTC, 2G ET 3G***

Les installations d'eau de tous types utilisent des équipements destinés à communiquer et partager des informations sur le fonctionnement des ouvrages et alerter en cas de dysfonctionnement. Ces données transitent sur des réseaux téléphoniques filaires de type RTC ou des réseaux sans fil. A la résiliation automatique des services RTC, 2G et 3G les informations des ouvrages d'eau potable concernés par ces réseaux ne pourront plus parvenir aux délégataires et collectivités. Plus aucune alerte ne parviendra pour prévenir d'un manque d'eau par exemple. L'abandon des technologies cuivre (RTC), 2G et 3G nécessite un remplacement par les équipes Veolia des équipements concernés afin de les basculer sur les nouveaux supports de communication (4G/5G).

A date, l'extinction des services 2G interviendra dès la fin 2026, tandis que la 3G prendra fin en 2028. La fin des lignes RTC est programmée par zones géographiques, avec des échéances échelonnées jusqu'à 2030.

- ***DISPOSITIF ARENH***

A compter du 1er janvier 2026, le dispositif ARENH (Accès Régulé à l'Énergie Nucléaire Historique), qui permettait aux entreprises industrielles de s'approvisionner à un tarif préférentiel adossé au parc nucléaire historique français, a été supprimé.

L'INSEE signale que, du fait que la Loi de Finances 2026 n'a été publiée que le 20 février 2026, les indices "électricité" qu'elle a publiés et qui servent de base contractuelle à l'établissement des prix de nombreux contrats de délégation d'eau et d'assainissement, ne reflètent pas complètement cette réalité.

Conscients de cette situation, les services de l'INSEE ont donc produit une note d'analyse spécifique le 10 avril 2026 qui préconise un ajustement de cet indice à partir du 1er janvier 2026 pour les contrats d'eau et d'assainissement.

1.7.3 Propositions d'amélioration

Le réseau

- **Saint-Aubin rue des Lavières** :

Problème de manque de débit/pression en période vendanges. Une étude a été lancée par la CABCS et VEOLIA, des enquêtes clients ont été réalisées et une proposition technique est en cours.

- **Santenay :**

A chaque étage, le débit de la source de Saint Jean est très faible. Nous préconisons de créer un maillage entre l'usine de Production et la source St Jean afin de sécuriser l'alimentation de l'ensemble de la commune.

- **Nolay :**

Le système d'alimentation de la commune de Nolay est un des derniers systèmes de la CABCS dépourvu d'analyseurs de chlore. Il serait opportun d'en installer un au niveau de l'accélérateur dit "de l'abbaye", car cet analyseur permettrait de nous assurer de la conformité de l'eau distribuée sur Nolay et sur Cirey.

Les installations

- Vous trouverez dans le tableau ci-dessous **"en gras"** les mises à niveau nécessaires sur vos ouvrages en lien avec la sécurité du personnel, le risque d'intrusions ou de malveillance. Nous reviendrons sur chacune de ces lignes en comité de suivi DSP avec des enveloppes estimatives de travaux.
- Concernant les sources (Bouzaise, Savigny et Bouilland), il sera nécessaire en 2025 de lancer un diagnostic des sources et conduites d'adduction d'eau brutes (état général, colmatage par racines, par du calcaire, estimation des travaux…).
- Concernant l'usine de la Bouzaize, des travaux de renouvellement de la panoplie d'injection de micro-sable ont été réalisés en 2024. Le local contenant le silo de micro-sable et les bouteilles de chlore se dégrade à cause des nombreuses fientes d'oiseaux. Il serait judicieux de couvrir ce local en 2025 pour éviter une dégradation des ouvrages.
- Les machines tournantes, les organes en mouvement, et leurs risques électriques associés, constituent un risque majeur pour les exploitants. Pour éviter toute situation dangereuse, nous avons lancé sur l'ensemble des installations qui nous sont confiées, une campagne de vérification de la conformité des équipements au regard des risques:
  - d'absence de protection ou de démontage d'une protection sans outil,
  - de fonctionnement possible de l'équipement de travail en marche malgré la protection démontée.
  Nous présenterons un rapport de cette campagne avec une priorisation des travaux de remise en conformité nécessaires.

Autres besoins en travaux et améliorations :

Site	Descriptif
UP Bouzaize	Mise en place d'une toiture sur le silo de micro-sable
UP Bouzaize	Création d'une aire de dépotage avec rétention lors des dépotage de produits chimiques
UP Bouzaize	**Mise en place d'une détection / alarme Incendie**
UP Bouzaize	Débitmètre sur les produits chimiques (surtout soude)
UP Bouzaize	**Mise en place de vannes de fermeture de sécurité sur les 2 bouteilles de chlore (Suite étude vulnérabilité)**
Source de la Bouzaize	**Sécurisation de l'accès à l'eau (anti-intrusion sur la totalité des plaques. Il reste 3 trappes d'accès) (Etude Vulnérabilité).**
Source de la Bouzaize	Inspection et nettoyage des drains de la source
Source de la Bouzaize	Curage de la bâche Eau Brute de la source
Réservoir des Grèves	Infiltration dans chambres de vannes réservoir des Grèves. Prévoir travaux d'étanchéité + réalisation d'une expertise GC
Station de Bouche du Lièvre	**Mise en place d'un grillage autour du bâtiment**
Répartiteur de mélanges des sources de Fontaine froide et Fontaine du Garde	**Mise en place d'un grillage autour des trappes d'accès**
Réservoir de la Montagne de Rochetin	Mise en place d'une rechloration ou d'une vanne altimétrique
Réservoir de Savigny Haut	Génie civil inachevé : réalisation d'un enduit + peinture
Commune de Savigny	Traitement pérenne à Savigny ou interco à réaliser avec Beaune en cas de pollution (Nitrates...)
Réservoir d'Aloxe	Travaux d'étanchéité de la chambre de vanne
Réservoir d'Aloxe	**Mise en place d'un rail pour sortir les équipements**

Station de Pernand	**Potence ou système de levage pour intervention dans le local.**
Station de Pernand	**Grillage autour du site (Risque de chute très important dans les escaliers)**
Station de Changey	Mise en place d'une sonde de turbidité
Station Volnay Bas	**Mise en place d'un rail pour sortir les équipements (pompes, vannes…)**
Réservoir de Chassagne	**Réhabilitation du chemin d'accès Réservoir de Chassagne**
Réservoir Chassagne	Augmentation de la capacité du réservoir de Chassagne-Montrachet
ZAC Chassagne	Mise en place d'une borne MONECA pour prise d'eau sur réseau AEP
Commune de Meursault	Faire un secours 100% par la conduite du Pays Beaunois qui vient de Volnay Haut. Renforcement de la conduite entre Volnay et Monthelie.
Commune de Pommard	Interconnexion de Pommard depuis Beaune
Achat d'eau Epertully	Mise en place d'une vanne électrique achat d'eau Epertully
Sources de Nolay	Diagnostic des sources et conduites d'adduction d'eaux brutes
Sources de Nolay	Renouvellement de la canalisation d'eau brute
Réservoir de Nolay	Travaux d'étanchéité des cuves du réservoir
Nolay - Station de l'Abbaye	Mise en place d'un analyseur de chlore et turbidité à la station de l'Abbaye (prévoir petite armoire)
Réservoir de Bouilland	**Création d'un chemin d'accès carrossable jusqu'au réservoir**
Réservoir de Bouilland	Etanchéité de la chambre à vanne du réservoir à reprendre
Réservoir de Borgy	Mise en place d'un compteur de distribution (création d'un regard en sortie de réservoir)
SR St Jean - Santenay	Créer une alimentation du Hameau de St Jean par l'usine de production de Santenay
Stations de reprises	Equiper de sondes de pression les refoulements des stations de reprise qui n'en sont pas pourvues
Station de Drouet	**Reprise d'un chemin d'accès carrossable jusqu'à la station**

Source de Monthélie	Installation d’un local avec injection de Chlore gazeux et mise en place d’un analyseur au niveau du débitmètre de la source de Monthélie

2.

LES CONSOMMATEURS DE VOTRE SERVICE ET LEUR CONSOMMATION



Veolia fait de la considération et de la personnalisation des réponses apportées les principes transversaux qui guident l'ensemble de sa relation aux consommateurs des services d'eau et d'assainissement, dans toutes ses actions au quotidien. Dans ce chapitre, figurent les informations relatives à la satisfaction des consommateurs de votre service, ainsi que les données liées aux paiements des factures.

2.1 Les consommateurs abonnés du service

Le nombre d'abonnés

Le nombre de consommateurs abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens de l'arrêté du 2 mai 2007, figure au tableau suivant :

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre total d'abonnés (clients)	19 087	19 249	19 408	19 897	20 017	0,6%
Particuliers et municipaux	19 085	19 247	19 406	19 895	20 016	0,6%
autres services d'eau potable	2	2	2	2	1	-50,0%

Les principaux indicateurs de la relation consommateurs

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre d'interventions avec déplacement chez le client	6 183	1 729	1 249	1 503	3 436	128,6%
Nombre annuel de demandes d'abonnement	1 397	1 419	1 235	1 168	1 265	8,3%
Taux de clients mensualisés	35,9 %	37,6 %	39,0 %	39,7 %	41,0 %	3,3%
Taux de mutation	7,5 %	7,6 %	6,5 %	6,0 %	6,5 %	8,3%

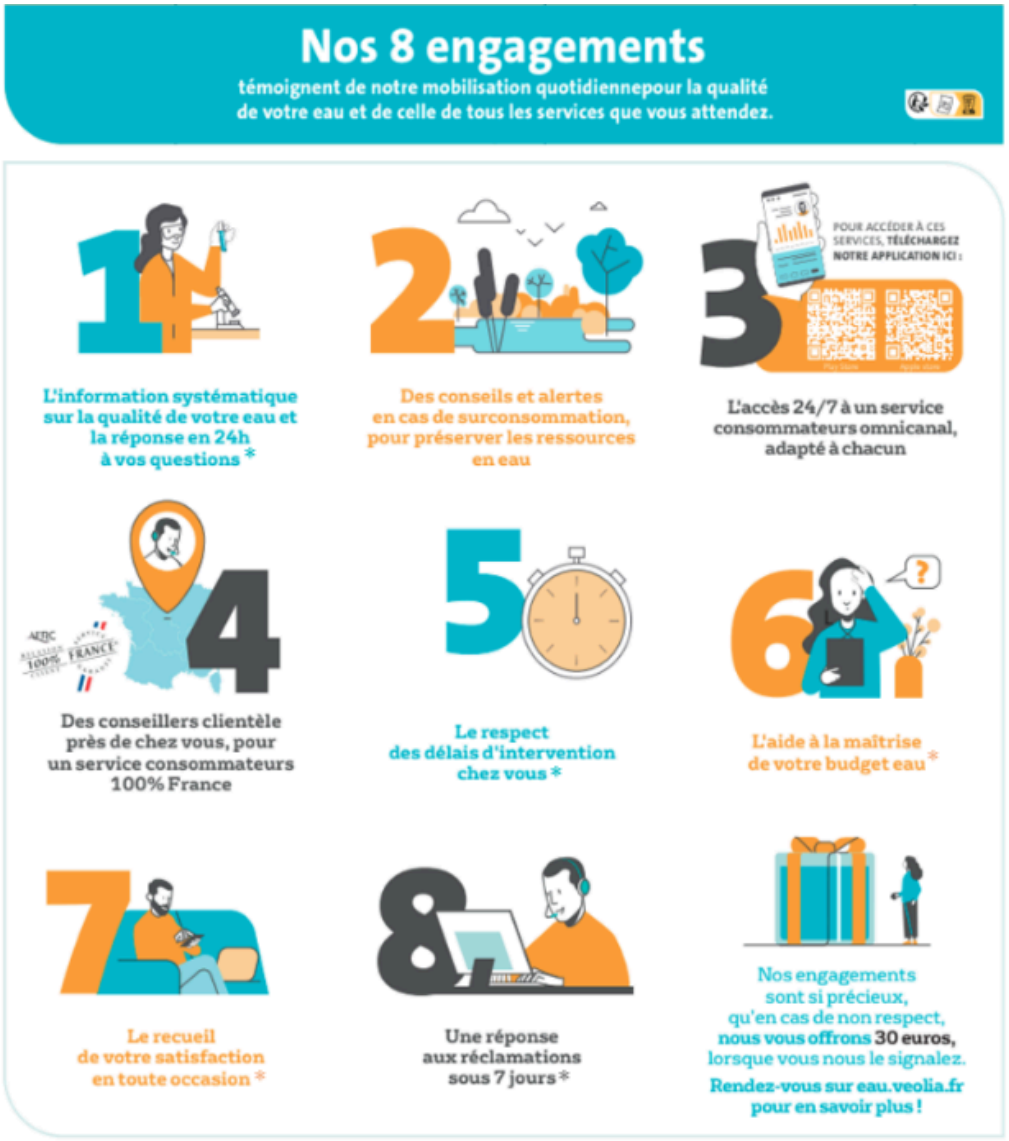
Les données consommateurs par commune sont disponibles en annexe.

2.2 La satisfaction des consommateurs : personnalisation et considération au rendez-vous

Veolia s'engage à prendre autant soin des consommateurs des services d'eau et d'assainissement qui lui sont confiés que de la qualité de l'eau qu'elle leur apporte ou de leur environnement. Au quotidien, nous souhaitons ainsi que les consommateurs se sentent bienvenus et considérés lorsqu'ils interagissent avec nos équipes, grâce à des interlocuteurs qu'ils comprennent et qui les comprennent... et bien sûr grâce à des femmes et des hommes résolument engagés à leur service.

- ***Nos engagements consommateurs***

Nos 8 engagements témoignent de notre mobilisation quotidienne pour la qualité de l'eau et de celle de tous les services qu'attendent les consommateurs. Qu'il s'agisse d'intervenir quand ils ont besoin de nous, de les aider à gérer leurs budgets eau, de les accompagner dans l'adaptation à la transition écologique ou de mettre à leur disposition tous les canaux d'échanges dont ils souhaitent disposer.

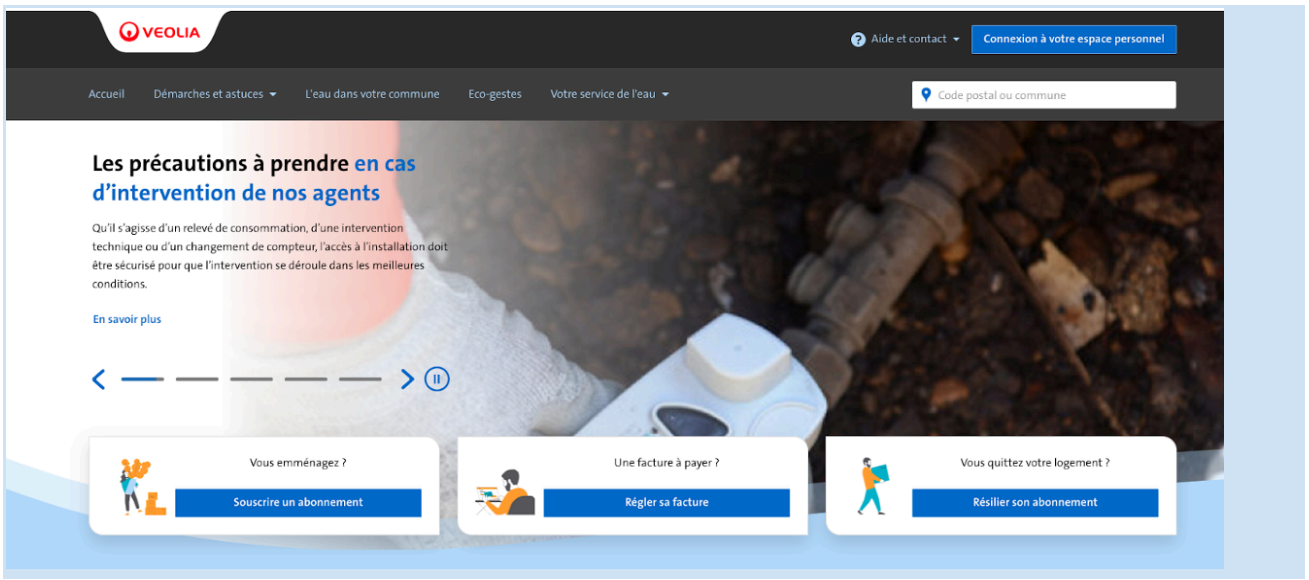


Ces engagements sont détaillés sur notre site eau.veolia.fr à la rubrique “Votre service de l’eau s’engage”. Ceux signalés par un astérisque font l’objet d’une garantie de service qui se traduit par un remboursement de 30 euros après signalement du consommateur en cas de manquement.

- ***Notre nouveau site internet***

Plus moderne, plus simple et clair, le nouveau site internet du service de l’eau de votre collectivité met l’accent sur le parcours du consommateur. Sans navigation longue, les trois opérations clefs qui génèrent le plus grand nombre de demandes contacts sont directement accessibles. L’emménagement, le paiement en ligne des factures et la résiliation sont disponibles dès la première page de connexion.

Au-delà de ces opérations les plus courantes, toutes les autres démarches sont également réalisables en ligne, comme par exemple la souscription à la mensualisation ou à la facture électronique, de même que les relevés de compteurs en période de facturation.



Enfin, plusieurs pages sont consacrées aux éco-gestes qui contribuent aux économies d’eau et à la lutte contre le dérèglement climatique, en permettant notamment à chaque consommateur de simuler la consommation de son foyer.

- ***Notre nouvel outil de gestion des relations clients***

Nous avons modernisé notre outil logiciel de gestion des relations clients pour simplifier les démarches et rendre nos services plus réactifs.

Les évolutions mises en place permettent par exemple :

- un choix des dates de prélèvement et de mensualisation en ligne, à tout moment par l’usager ;
- une possibilité de télécharger directement des justificatifs de domicile ;
- de diminuer les délais entre le relevé de compteur et la réception de la facture par le consommateur.

- ***Notre volonté d'ancrage territorial***

L'engagement de Veolia en faveur d'un service consommateurs de proximité et de grande qualité, s'appuyant sur la densité de son ancrage territorial a permis à Veolia de devenir le premier opérateur de services d'eau et d'assainissement à obtenir l'attestation "Relation Client 100% France".

Délivrée par l'Association Française de la Relation Client (AFRC) et l'Association Origine France Garantie, elle certifie que toutes les équipes relations consommateurs des activités eau et assainissement de Veolia sont basées sur le territoire français, et bénéficient d'un contrat de travail en droit français. Elle est précédée d'un audit initial de l'AFNOR.



Veolia dispose en particulier de 11 Centres de Relation Client implantés en France et répartis sur le territoire national : Liévin, Vaulx-en-Velin, Toulouse, Le Mans, Caen, Metz, Maxéville, Blagnac, Lyon, Montpellier, Saint-Maurice.

- ***La multiplicité de nos contacts avec les consommateurs***

Que les demandes des consommateurs soient exprimées par téléphone, courrier, mail, et quel qu'en soit le motif, elles sont systématiquement enregistrées et qualifiées par les conseillers consommateurs.

Le suivi des demandes clients est ainsi total, les conseillers pouvant aisément avoir connaissance des précédentes demandes d'un consommateur ou bien le renseigner sur leur instruction.

Canaux de communication utilisés par les consommateurs

Canal du contact	Nombre de demandes
Téléphone	7 694
Internet	2 305
Courrier	357
Visite en Agence	468

*Nombre de demandes rattachées à un abonnement

Objet des demandes des consommateurs

Motif de la demande	Nombre de demandes traitées*
Abonnement et Résiliation	2 808
Facture et Paiement	6 290
Qualité de l'eau	41
Intervention	1 479
Branchement	404
Service et divers	827

*Nombre de demandes rattachées à un abonnement

- ***A l'écoute des usagers***

Satisfaire les consommateurs des services que nous exploitons commence par recueillir régulièrement le jugement qu'ils portent sur ces services : leur apporter de la considération, personnaliser les réponses et les services qui leur sont proposés, cela commence toujours par être à l'écoute de ce qu'ils ont à nous dire, de ce qu'ils pensent de nous.

Le baromètre de satisfaction réalisé par Veolia porte sur les principaux critères d'appréciation de nos prestations :

- la qualité de l'eau
- la qualité de la relation avec le consommateur abonné : accueil par les conseillers des Centres d'appel, par ceux de l'accueil de proximité…
- la qualité de l'information adressée aux abonnés

Des indicateurs de performance permettent aussi d'évaluer de manière objective la qualité du service rendu.

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Satisfaction globale	78	84	78	79	79	0
La continuité de service	93	95	90	90	90	0
La qualité de l'eau distribuée	78	82	76	75	76	+1
Le niveau de prix facturé	52	62	54	56	56	0
La qualité du service client offert aux abonnés	74	79	73	74	75	+1
Le traitement des nouveaux abonnements	87	88	76	73	71	-2
L'information délivrée aux abonnés	73	71	69	71	72	+1



Composition de votre eau !

Le calcaire, les nitrates, le chlore sont également une cause potentielle d'insatisfaction. Sur le site internet ou sur simple appel chaque consommateur, qu'il soit abonné au service ou habite en logement collectif sans abonnement direct peut demander la composition de son eau.



2.3 Données économiques

Le taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente [P154.0]

Le taux d'impayés est calculé au 31/12 de l'année 2025 sur les factures émises au titre de l'année précédente. Le taux d'impayés correspond aux retards de paiement.

C'est une donnée différente de la rubrique « pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement » figurant dans le CARE ; cette dernière reprend essentiellement les pertes définitivement comptabilisées. Celles-ci peuvent être enregistrées avec de plus grands décalages dans le temps compte tenu des délais nécessaires à leur constatation définitive.

Une détérioration du taux d'impayés témoigne d'une dégradation du recouvrement des factures d'eau. Une telle dégradation peut annoncer la progression des factures qui seront enregistrées ultérieurement en pertes sur créances irrécouvrables.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux d'impayés	**0,84 %**	**0,61 %**	**0,62 %**	**1,15 %**	**1,27 %**
Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur factures N-1)	51 779	39 987	41 875	82 530	109 171
Montant facturé N - 1 en € TTC	6 146 825	6 515 440	6 733 542	7 198 534	8 623 540

La loi Brottes du 15 avril 2013 a modifié les modalités de recouvrement des impayés par les services d'eau dans le cas des résidences principales. Quelles que soient les circonstances, les services d'eau ont interdiction de recourir aux coupures d'eau en cas d'impayés et doivent procéder au recouvrement des factures par toutes les autres voies légales offertes par la réglementation. Elles demeurent uniquement possibles dans le cas de résidences secondaires ou de locaux à strict usage professionnel, hors habitation. Cette situation a potentiellement pour effet de renchérir les coûts de recouvrement et/ou de pénaliser les recettes de l'ensemble des acteurs (délégataires, collectivités…).

Les interruptions non-programmées du service public de l'eau

La continuité du service public est un élément majeur de satisfaction des consommateurs.

Le taux d'occurrence des interruptions de service non programmées **[P151.1]** est calculé à partir du nombre de coupures d'eau qui n'ont pas fait l'objet d'une information au moins 24h avant. En 2025, ce taux pour votre service est de 8,94/1000 abonnés.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (pour 1 000 abonnés)	**4,30**	**6,23**	**8,09**	**0,15**	**8,94**
Nombre d'interruptions de service	82	120	157	3	179
Nombre d'abonnés (clients)	19 087	19 249	19 408	19 897	20 017

Le montant des abandons de créance et total des aides accordées [P109.0]

L'accompagnement en cas de difficulté à payer les factures d'eau est une priorité pour votre collectivité et pour Veolia. Les dispositifs mis en œuvre s'articulent autour de trois axes fondamentaux :

- ✔ Urgence financière : des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation…) sont proposées aux abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau,
- ✔ Accompagnement : en partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et orienter les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions les plus adaptées,
- ✔ Assistance : pour les foyers en grande difficulté financière, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau intégré au Fonds de Solidarité Logement départemental.

En 2025, le montant des abandons de créance s'élevait à 609 €.

Le nombre de demandes d'abandons de créance reçues par le délégataire et les montants accordés figurent au tableau ci-après :

	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère social	20	9	6	43	8
Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité (€)	992,00	1 114,00	751,00	831,00	609,00
Volume vendu selon le décret (m3)	3 050 982	3 011 858	3 054 487	3 055 177	3 095 613

Ces éléments permettent à la Collectivité de calculer l'indicateur du décret **[P 109.0]**, en ajoutant à ce montant ses propres versements et en divisant par le volume vendu.

Les échéanciers de paiement

Le nombre d'échéanciers de paiement figure au tableau ci-après :

	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année	88	151	167	302	260
Nombre de dossiers de dégrèvements acceptés	202	95	84	69	67

3.

LE PATRIMOINE DE VOTRE SERVICE



Prélever, produire, distribuer, stocker, surveiller… : une gestion optimisée du patrimoine est la garantie de son fonctionnement durable et d'un service performant au consommateur. Vous retrouverez dans cette partie l'inventaire des installations et des réseaux associés à votre contrat, ainsi que le bilan des renouvellements et des travaux neufs réalisés sur ces ouvrages durant l'année écoulée. Au-delà, la prise en compte du patrimoine naturel (animaux, végétaux, eau, air, sols) et la gestion des infrastructures vertes, contribuent pleinement à la performance du service et au bien-être des usagers.

3.1 L'inventaire des installations

Cette section présente la liste des installations de prélèvement et de production associées au contrat.

Installation de production	Capacité de production (m3/j)	Capacité de stockage (m3)
SR Savigny Vermots	1 190	
UP Aloxe Corton	12 000	
UP Auxey Mont Milan Monthelie	150	
UP Beaune Bouzaise	12 000	
UP Beaune BS1	5 280	
UP Boichot	800	
UP Bouilland en Raffin	40	
UP BS1		
UP Meursault	500	
UP Nolay Drouet	60	
UP Nolay Principal Cormot	430	1 200
UP Pommard Grange au Vager	300	
UP Santenay Chaumenotte	960	
UP Santenay Saint Jean	180	
UP Savigny Fontaine Froide		
UP Vignoles Puits 1	960	
UP Vignoles Puits 4	1 800	
UP Vignoles Puits 5	1 680	
Capacité totale	**38 330**	**1 200**

Réservoir ou château d'eau	Capacité de stockage (m3)
RES Aloxe Corton	1 000
RES Bâche de Savigny bas	190
RES Baubigny	150
RES Beaune les Grèves	5 000
RES Beaune Mondes Rondes	400
RES Beaune Montagne Rochetin	600
RES Chassagne Montrachet	400
RES Echevronne	200
RES Meursault Grappe d'Or	300
RES Monthelie Village	40

RES Nolay Cirey	150
RES Nolay principal Cormot	600
RES Nolay Saigey	50
RES Pernand Vergelesses	100
RES Pommard les Charmots	400
RES Rochepot Flagny	250
RES Rochepot Orches	150
RES Saint Aubin Rungey	110
RES Savigny Haut	500
RES Savigny les Corbeaux	250
RES SURP Baubigny Bel Air	300
RES SURP Santenay Chaumenottes	1 000
RES SURP Volnay Haut	500
Capacité totale	**12 640**

Installation de reprise, de pompage ou surpresseur	**Débit des pompes (m3/h)**
REP ACC Beaune Vignoles	130
REP ACC Chassagne	70
REP ACC Santenay Casino	10
REP Beaune Bouche du Lièvre	34
REP Beaune Grèves	42
REP Dezize les Maranges	7
REP Echevronne Changey	9
REP Ivry en Montagne achat eau	20
REP Ladoix	17
REP Nolay principal Cormot	
REP Pernand Vergelesse	16
REP Savigny bas les Vermots	54
REP Savigny Chanterives	13
REP Volnay Bas	145
SURP Aloxe les Chaumes	3
SURP Dezize Borgy	2
SURP Nolay Abbaye	7
SURP Pommard Petite Combe	2
SURP Puligny Blagny	3
UP Nolay Drouet	4

3.2 L'inventaire des réseaux

Cette section présente la liste :

- ✔ des réseaux de distribution,
- ✔ des équipements du réseau,
- ✔ des branchements en domaine public,
- ✔ des outils de comptage

Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat, conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S'il y a lieu, l'inventaire distingue les biens propres du délégataire.

Les réseaux, équipements, branchements et outils de comptage

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Canalisations						
Longueur totale du réseau (km)	791,9	794,3	795,8	796,8	797,2	0,1%
Longueur d'adduction (ml)	32 434	32 434	32 456	32 739	32 737	-0,0%
Longueur de distribution (ml)	759 480	761 903	763 369	764 109	764 450	0,0%
dont canalisations	574 397	576 410	577 248	577 392	577 231	-0,0%
dont branchements	185 083	185 493	186 121	186 717	187 219	0,3%
Equipements						
Nombre d'appareils publics	1 339	1 384	1 401	1 401	1 116	-18,8%
dont poteaux d'incendie	1 041	1 081	1 087	1 089	1 096	0,6%
dont bouches d'incendie	16	18	18	18	12	-33,3%
dont puisards d'incendie	2	3	3	3	3	0,0%
dont bouches de lavage	22	22	22	22	22	0,0%
dont bornes fontaine	4	4	4	4	4	0,0%
dont bouches d'arrosage	23	23	23	23	1	-95,7%
Branchements						
Nombre de branchements	18 480	18 562	18 643	18 721	18 801	0,4%
Dont branchement neuf	90	82	81	82	84	2,4%

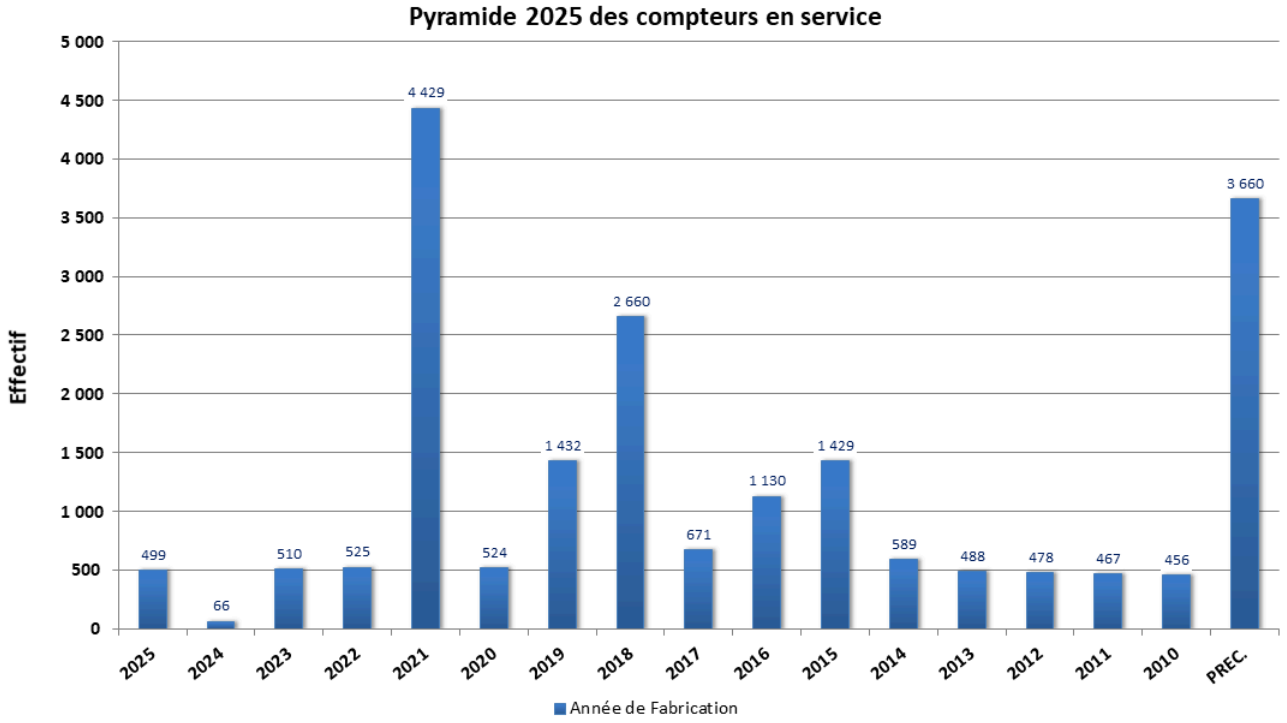
	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1	Qualification
Compteurs							
Nombre de compteurs	19 209	20 199	20 372	20 930	21 065	0,6%	Bien de retour
dont sur abonnements en service	18 351	19 308	19 452	19 892	20 013	0,6%	
dont sur abonnements résiliés sans successeur	858	891	920	1 038	1 052	1,3%	

	Canalisation d'adduction (ml)	Canalisation distribution (ml)	Total (ml)
Longueur totale tous DN (ml)	**32 737**	**577 231**	**609 968**

Les compteurs

Compteurs (*)	Nombre	Qualification
Nombre de compteurs propriété de la collectivité	21 065	Bien de retour

(*) compteurs installés sur branchements d'abonnés, à l'exclusion des compteurs de sectorisation



3.3 Les indicateurs de suivi du patrimoine

Dans le cadre d'une responsabilité partagée – selon le cadre défini par le contrat - Veolia met en œuvre une démarche de gestion durable et optimisée du patrimoine afin de garantir le maintien en condition opérationnelle des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements.

La mise à jour de l'intégralité des données patrimoniales du service est réalisée grâce à des outils de connaissance des installations et, pour les réseaux, d'un Système d'Information Géographique (SIG). L'analyse de l'ensemble des données apporte à la collectivité une connaissance détaillée de son patrimoine et de son état.

3.3.1 Le taux moyen de renouvellement des réseaux

Le tableau suivant permet à la collectivité de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable. La dernière ligne précise le linéaire renouvelé porté à la connaissance du délégataire. La collectivité pourra calculer le taux moyen de renouvellement en ajoutant aux valeurs de la dernière ligne le linéaire renouvelé sous sa maîtrise d'ouvrage, en moyennant sur 5 ans et en divisant par la longueur totale du réseau.

	2021	2022	2023	2024	2025
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)		**0,00**			
Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors branchements) (ml)	574 397	576 410	577 248	577 392	577 231

3.3.2 L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P103.2]

L'obligation de réalisation d'un descriptif détaillé des ouvrages d'eau, tel que le définit l'article D.2224-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales répond à l'objectif de mettre en place une gestion patrimoniale des réseaux.

Il faut que l'Indice de Connaissance et Gestion patrimoniale du réseau atteigne un total de 40 points sur les 45 premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé.
Depuis 2015, les services d'eau ne disposant pas du descriptif détaillé se sont vus appliquer un doublement de la redevance pour les prélèvements réalisés sur la ressource en eau.

Calculé sur un barème de 120 points (ou 100 points pour les services n'ayant pas la mission de distribution), la valeur de cet indice **[P103.2]** pour l'année 2025 est de :

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau	2021	2022	2023	2024	2025
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux	110	110	110	110	110

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau		Barème	Valeur ICGPR
Code VP	**Partie A : Plan des réseaux (15 points)**		
VP.236	Existence d'un plan des réseaux	10	10
VP.237	Mise à jour annuelle du plan des réseaux	5	5
Code VP	**Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)**		
VP.238	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques		Oui
VP.239	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres.		98,86 %
VP.240	Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres		Oui
Combinaison des variables VP238, VP239 et VP240	Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux)	15	15
VP.241	Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations	15	15
	Total Parties A et B	**45**	**45**
Code VP	**Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et B)**		
VP.242	Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes	10	10
VP.243	Inventaire pompes et équipements électromécaniques	10	10
VP.244	Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux	10	0
VP.245	Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique	10	10
VP.246	Inventaire secteurs de recherche de pertes eau	10	10
VP.247	Localisation des autres interventions	10	10
VP.248	Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations	10	10
VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux	5	5
	Total:	**120**	**110**

La valeur de l'indice atteint le seuil des 40 premiers points du barème. En conséquence, le service dispose au 31 décembre 2025 du descriptif détaillé tel qu'exigé par la réglementation. Toutefois, un plan d'action visant à compléter l'inventaire des canalisations pourra être utilement mis en œuvre pour consolider ce descriptif détaillé. Veolia se tient à la disposition de vos services pour établir ce plan d'action.

Dans le cadre de sa mission, Veolia procédera régulièrement à l'actualisation des informations patrimoniales à partir des données acquises dans le cadre de ses missions ainsi que les informations que vos services lui auront communiquées, notamment, celles relatives aux extensions de réseau.

3.4 Gestion du patrimoine

3.4.1 Les renouvellements réalisés

Le renouvellement des installations techniques du service conditionne la performance à court et long termes du service. A court terme, les actions d'exploitation permettent de maintenir ou d'améliorer la performance technique des installations. A long terme, elles deviennent insuffisantes pour compenser leur vieillissement, et il faut alors envisager leur remplacement, en cohérence avec les niveaux de service fixés par la collectivité.

Le renouvellement peut concerner les installations (usines, réservoirs…) ainsi que les équipements du réseau. Il peut correspondre au remplacement à l'identique (ou à caractéristiques identiques compte tenu des évolutions technologiques) complet ou partiel d'un équipement, ou d'un certain nombre d'articles d'un lot (ex : compteurs).

Le renouvellement peut être assuré soit dans le cadre d'un Programme Contractuel, d'une Garantie de Continuité de Service ou d'un Compte de renouvellement. Le suivi des renouvellements à faire et réalisés chaque année est enregistré dans une application informatique dédiée.

- ***Les installations***

Installations électromécaniques	Opération réalisée dans l'exercice	Mode de gestion
ACC BEAUNE VIGNOLES		
CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		
ARMOIRE DE COMMANDE 25/V97VA	Renouvellement	Compte
SUPPORT TELETRANMISSION 25/V97UA	Renouvellement	Compte
ACC CHASSAGNE		
CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		
ARMOIRE DE COMMANDE 25/V97WA	Renouvellement	Compte
SUPPORT TELETRANMISSION 25/V97XA	Renouvellement	Compte
ACC SANTENAY CASINO		
CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		
SUPPORT TELETRANSMISSION 25/V9AAA	Renouvellement	Compte
CV SECTO 3001 LA ROCHEPOT		
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEDIMETRE CV3001 25/V98NA	Renouvellement	Compte
CV SECTO 3104 NOLAY MOULIN PIGNOT		
CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		
SUPPORT TELETRANSMISSION 25/V9AGA	Renouvellement	Compte
CV SECTO 3202 SAVIGNY SOURCE FONTAINE DU GARDE		
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
DEBIMETRE 25/V73LA	Renouvellement	Cté de service
CV SECTO 3305 FBG SAINT MARTIN		
CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		
SUPPORT TELETRANSMISSION 25/S74KA	Renouvellement	Cté de service
CV SECTO 5301 BLIGNY ROUTE DE MONTAGNY		

CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		
TELETRANSMISSION 25/V9ABA	Renouvellement	Compte
REP BEAUNE BOUCHE DU LIEVRE		
CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		
TELEGESTION 25/V73AA	Renouvellement	Cté de service
FILE EAU (TRAITEMENT) - ELEVATION		
CPT CV 3322 REFOULEMENT 25/V946A	Renouvellement	Compte
POMPE ELEVATION SURPRESSION P2 25/V98LA	Renouvellement	Compte
VANNE-CLAPET G1 25/V947A	Renouvellement	Compte
REP IVRY EN MONTAGNE (ACHAT D'EAU)		
SE----------		
TELETRANSMETTEUR 25/V9AKA	Renouvellement	Compte
REP LADOIX		
CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		
ARMOIRE ELECTRIQUE 25/V97YA	Renouvellement	Compte
REP PERNAND VERGELESSE		
CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		
SUPPORT TELETRANSMISSION25/V99XA	Renouvellement	Compte
FILE EAU (TRAITEMENT) - ELEVATION		
VESSIE 25/R72TA	Renouvellement	Compte
REP SAVIGNY CHANTERIVES		
FILE EAU (TRAITEMENT) - ELEVATION		
CPT REFOULEMENT CV3205 25/V98RA	Renouvellement	Compte
RES - REP DEZIZE LES MARANGES		
CONTROLE/COMMANDE - ARMOIRE ELECTRIQUE		
SUPPORT TELETRANSMISSION 25/V99ZA	Renouvellement	Compte
FILE EAU (TRAITEMENT) - ELEVATION		
CPT CV6601 REFOULEMENT 25/S93SA	Renouvellement	Compte
RES ALOXE CORTON		
CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		
DEBIMETRE CV3901 AE PLAINE 25/V98UA	Renouvellement	Compte
SUPPORT TELETRANSMISSION 25/V9A6A	Renouvellement	Compte
FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E		
VANNE DINARD LADOIX	Rénovation	Compte
RES CHASSAGNE MONTRACHET		
CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		
SUPPORT TELETRANSMISSION25/V99VA	Renouvellement	Compte
RES ECHEVRONNE		
ENERGIES - STOCKAGE ENERGIE ELECTRIQUE / PROTECTIO		
BATTERIE 25/V98TA	Renouvellement	Compte
RES MONTHELIE VILLAGE		
CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		
SUPPORT TELETRANSMISSION 25/V9A8A	Renouvellement	Compte
RES NOLAY CIREY		

SE----------		
TELETRANSMISSION 25/V9ADA	Renouvellement	Compte
RES NOLAY SAIGEY		
SE----------		
TELETRANSMISSION 25/V9ACA	Renouvellement	Compte
RES PERNAND VERGELESSES		
CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		
SUPPORT TELETRANSMISSION 25/V9A5A	Renouvellement	Compte
ENERGIES (PRODUCTION/STOCKAGE/DISTRIBUTION) - STOC		
BATTERIE 25/V98SA	Renouvellement	Compte
RES REP VOLNAY BAS		
CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		
SUPPORT TELETRANSMISSION25/V99YA	Renouvellement	Compte
File Eau - Elevation		
CPT REFOULEMENT VOLNAY H 25/948A	Renouvellement	Compte
DISPOSITIF ANTI-BELIER Volnay	Rénovation	Compte
POMPE P1 25/V93TA	Renouvellement	Compte
POMPE P3 25/V93UA	Renouvellement	Compte
TUYAUTERIE G2 G3 /25 V98MA	Renouvellement	Compte
TYAUTERIE ASPIRATION VOLNAY H 25/V94DA	Renouvellement	Compte
TYAUTERIE REFOUL VOLNAY H 25/V94CA	Renouvellement	Compte
VANNE-CLAPET G1 25/V949A	Renouvellement	Compte
VANNE-CLAPET G2 25/V94AA	Renouvellement	Compte
VANNE-CLAPET G3 25/V94BA	Renouvellement	Compte
RES ROCHEPOT FLAGNY		
SE----------		
SUPPORT TELETRANSMISSION 25/V9AFA	Renouvellement	Compte
RES ROCHEPOT ORCHES		
SE----------		
SUPPORT TELETRANSMISSION 25/V9AJA	Renouvellement	Compte
RES SAINT AUBIN RUNGEY		
CONTROLE/COMMANDE - COMMANDE ET TELEGESTION		
SUPPORT TELETRANSMISSION 25/V9A9A	Renouvellement	Compte
File Eau - Alimentation EAU BRUTE		
SYSTÈME REGULATION 25/S96PA	Renouvellement	Compte
RES SURP BAUBIGNY BEL AIR		
SE----------		
COFFRET TELEGESTION LERNE 25/V9AHA	Renouvellement	Compte
RSP Ballon surpresseur EP01 25/V98KA	Renouvellement	Compte
RES SURP DEZIZE BORGY		
CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		
TRANSMETTEUR 25/	Renouvellement	Compte
RES SURP VOLNAY HAUT		
CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		

SUPPORT TELETRANSMISSION25/V99WA	Renouvellement	Compte
File Eau - Surpression		
RSP BALLON SURPRESSEUR 25/V98DA	Renouvellement	Compte
RSP BALLON SURPRESSEUR 25/V98EA	Renouvellement	Compte
SR SAVIGNY VERMOTS		
SE----------		
ANTIBELIER 25/V9A3A	Renouvellement	Compte
SURP ALOXE LES CHAUMES		
CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		
SUPPORT TELETRANSMISSION 25/V9A7A	Renouvellement	Compte
SURP NOLAY ABBAYE		
SE----------		
COFFRET TELEGESTION LERNE 25/V9AEA	Renouvellement	Compte
SURP POMMARD PETITE COMBE		
File Eau (Traitement) - Surpression		
RSP Ballon surpresseur 25/V98JA	Renouvellement	Compte
SURP PULIGNY BLAGNY		
File Eau (Traitement) - Surpression		
RSP Ballon surpresseur 25/V98GA	Renouvellement	Compte
UP AUXEY MONT MILAN MONTHELIE		
ENERGIES (PRODUCTION/STOCKAGE/DISTRIBUTION) - STOC		
BATTERIE JAVEL 25/V98VA	Renouvellement	Compte
REACTIFS (PREPARATION/STOCKAGE/DISTRIBUTION) - EAU		
POMPE JAVEL25/S74JA	Renouvellement	Cté de service
UP BEAUNE BOUZAISE		
CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE		
VARIATEUR POMPE EAU LAVAGE 25/S97UA	Renouvellement	Compte
EAU DE PROCESS/LAVAGE - EAU DE LAVAGE		
SONDE PH EAU DE LAVAGE 25/V93SA	Renouvellement	Compte
TRANSMETTEUR PH EAU LAVAGE 25/V945A	Renouvellement	Compte
File Eau - Alimentation EAU BRUTE		
RSP ANTI BELIER EB 25/V98AA	Renouvellement	Compte
FILE EAU - COAGULATION		
PH METRE COAGULATION 25/V93QA	Renouvellement	Compte
SONDE PH COAGULATION 25/V93RA	Renouvellement	Compte
FILE EAU - DECARBO - REDUC DE LA DURETE		
VANNE MODULANTE SORTIE EF F3 25/V92NA	Renouvellement	Compte
FILE EAU - DESINFECTION UV		
UV1 25/V728A	Renouvellement	Cté de service
UV2 25/V729A	Renouvellement	Cté de service
FILE EAU - FILTRATION CAG ET SABLE		
GARNISSAGE 123 25/V998A	Renouvellement	Compte
VANNE MODULANTE SORTIE EF F3 25/V92PA	Renouvellement	Compte
PRODUITS DE TRAITEMENT - MICRO-SABLE POUR TRAITEME		

POSTE MICROSABLE 25/S95KA	Renouvellement	Compte
UP NOLAY DROUET		
SE----------		
SUPPORT TELETRANSMISSION25/V99JA	Renouvellement	Compte
UP POMMARD GRANGE AU VAGER		
FILE EAU (TRAITEMENT) - ELEVATION		
RSP Ballon surpresseur chloration25/V98HA	Renouvellement	Compte
UP SANTENAY EN BOICHOT		
FILE EAU (TRAITEMENT) - ELEVATION		
CPT REFOULEMENT BOICHOT CV 6505 AE 25/V98WA	Renouvellement	Compte
UP SANTENAY SAINT JEAN		
FILE EAU (TRAITEMENT) - ELEVATION		
CPT CV 6506 REMPLISSAGE BACHE 25/S97NA	Renouvellement	Compte
UP SAVIGNY FONTAINE FROIDE		
BATIMENTS, VRD ET MOYENS DIVERS - BATIMENTS D'EXPL		
ECHELLES ET CAPOTS	Rénovation	Compte
UP TRAITEMENT BS1		
ANALYSEUR CHLORE SIVOM 25/V72DA	Renouvellement	Cté de service
DEBIMETRE EB FORAGE 2 25/V73KA	Renouvellement	Cté de service
RSP ANTI BELIER ET PLAINE 25/V98CA	Renouvellement	Compte
RSP ANTI BELIER ET VILLE 25/V98BA	Renouvellement	Compte
TELETRANSMETTEUR 25/V9A4A	Renouvellement	Compte
TURBIDIMÈTRE EN CONTINU FORAGE 2	Rénovation	Cté de service
Traitement chimique décarbo		
PANOPLIE 1ÈRE DILUTION R2	Rénovation	Cté de service
PANOPLIE DE 1ÈRE DILUTION R1	Rénovation	Cté de service
UP VIGNOLES PUITS 5		
FILE EAU (TRAITEMENT) - ELEVATION		
SONDE FORAGE P5 25/V73BA	Renouvellement	Cté de service

Les compteurs

En ce qui concerne les compteurs d'eau froide en service, le renouvellement est réalisé de manière à répondre aux obligations contractuelles et assurer la conformité réglementaire du parc de compteurs.

En France, le « contrôle en service des compteurs d'eau froide potable » est réglementé par l'arrêté du 6 mars 2007. Parmi les méthodes proposées par cet arrêté, Veolia a choisi celle qui donne la meilleure connaissance du parc : la mise en place d'un système qualité pour utiliser ses propres moyens de contrôle. Les compteurs de diamètre nominal strictement inférieur à 40 mm sont inspectés selon une méthode statistique définie par cet arrêté tandis que les autres compteurs sont renouvelés selon la méthode de renouvellement suivant l'âge et la classe du compteur.

Un carnet métrologique comprenant les informations demandées par la décision du 30 décembre 2008 est tenu à jour pour l'ensemble des compteurs gérés.

Veolia a été autorisé par décision ministérielle 17.00.380.001.1 à utiliser la procédure de contrôle statistique par le détenteur pour les compteurs qu'elle détient ou gère au titre d'un contrat de délégation de service public. Le système qualité de Veolia est accrédité (accréditation n° 3-1316 (précédemment accréditation n° 2 – 5146 jusqu'au 1er décembre 2016) portée disponible sur WWW.COFRAC.fr) pour faire inspecter les compteurs par son laboratoire.

Les lots de compteurs inspectés depuis 2010 sont conformes à la réglementation. Ces méthodes statistiques permettent de mettre en œuvre une stratégie de renouvellement préventif optimisée et contribuent à la maîtrise des technologies de comptage et au suivi du vieillissement des compteurs au cours du temps.

Renouvellement des compteurs	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre de compteurs	19 209	20 199	20 372	20 930	21 065	0,6%
Nombre de compteurs remplacés	4 336	409	209	445	1 067	139,8%
Taux de compteurs remplacés	22,6	2,0	1,0	2,1	5,1	142,9%

Les réseaux

Réseaux	Quantité renouvelée dans l'exercice	Mode de gestion
Réseau (lot)		
BRANCHEMENTS EAU DIA: 15- 20	50	Compte
COMPTEURS EAU DIA: 12- 20 Equipé	1025	Compte
VANNES A OPERCULE ET VIDANGE DIA: 0- 74	6	Compte

Les branchements

Renouvellement des branchements plomb	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre de branchements	18 480	18 562	18 643	18 721	18 801	0,4%
dont branchements plomb au 31 décembre (*)	267	263	263	259	255	-1,5%
% de branchements plomb restant au 31 décembre	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	0,0%
Branchements plomb supprimés pendant l'année (**)	7	4	0	4	4	0,0%
% de branchements plomb supprimés	2,55%	1,50%	0,00%	1,52%	1,54%	1,3%

(*) inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur
(**) par le Délégataire et par la Collectivité

3.4.2 Les travaux neufs réalisés

Les installations

Travaux réalisés par le délégataire :

Installations électromécaniques	Réalisé dans l'exercice
CV_4602_CORGENGOUX RTE DE MARIGNY	
CONTROLE COMMANDE	
TELETRANSMISSION CV_4602 25/VR628A	X
FILE EAU DITRIBUTION	
DEBIMETRE CV_4602 25/VR628A	X
CV_4803_MEURSANGE PLEUVEY	
CONTROLE COMMANDE	
TELETRANSMISSION CV_4803 25/R628A	X
FILE EAU DISTRIBUTION	
DEBIMETRE CV_4803 25/R628A	X
CV_5101_LEVERNOIS GOLF	
CONTROLE COMMANDE	
TELETRANSMISSION CV_510125/R628A	X
FILE EAU DISTRIBUTION	
DEBIMETRE CV_510125/R628A	X
CV_5303_BLIGNY TAILLY	
CONTROLE COMMANDE	
TELETRANSMISSION CV_5303 25/R628A	X
FILE EAU DISTRIBUTION	
DEBIMETRE CV_5303 25/R628A	X
CV_5802_MERCEUIL CISSEY	
CONTROLE COMMANDE	
TELETRANSMISSION CV_5802 25/R628A	X
FILE EAU DISTRIBUTION	
DEBIMETRE CV_5802 25/R628A	X
CV_6402_D974 CORPEAU	
CONTROLE COMMANDE	
TELETRANSMISSION CV_6402 25/R628A	X
FILE EAU DISTRIBUTION	
DEBIMETRE CV_6402 25/R628A	X

Les réseaux, branchements et compteurs

Les principales opérations réalisées par le délégataire figurent dans le tableau suivant :

- **Les branchements neufs**

Commune	Date de réalisation	Voie	Diamètre
BEAUNE(21)	14/04/2025	AVENUE DE BENSHEIM	
BEAUNE(21)	14/04/2025	CHEMIN DE LA MALADIERE	
BEAUNE(21)	20/02/2025	CHEMIN DES RATES	
BEAUNE(21)	22/12/2025	CHEMIN DES RATES	25
BEAUNE(21)	24/09/2025	ROUTE DE CHALLANGES	25
BEAUNE(21)	01/09/2025	ROUTE DE DIJON	
BEAUNE(21)	27/10/2025	ROUTE DE DIJON	50
BEAUNE(21)	11/03/2025	ROUTE DE SEURRE	
BEAUNE(21)	30/04/2025	ROUTE DE SEURRE	
BEAUNE(21)	11/06/2025	RUE ANDRE MARIE AMPERE	150
BEAUNE(21)	22/09/2025	RUE CHARLES MONNOT	25
BEAUNE(21)	05/03/2025	RUE DE CHOREY	
BEAUNE(21)	11/03/2025	RUE DE LA CHARTREUSE	
BEAUNE(21)	20/06/2025	RUE DE LA MOTTE	32
BEAUNE(21)	23/04/2025	RUE DE VIGNOLLES	
BEAUNE(21)	22/09/2025	RUE DE VIGNOLLES	50
BEAUNE(21)	09/10/2025	RUE DES DOMINICAINES	
BEAUNE(21)	13/11/2025	RUE DES MURAILLES CHARRIERES	25
BEAUNE(21)	18/06/2025	RUE DU HAMEAU	32
BEAUNE(21)	14/01/2025	RUE DU MOULIN PERPREUIL	
BEAUNE(21)	17/12/2025	RUE DU REGIMENT DE BOURGOGNE	25
BEAUNE(21)	11/12/2025	RUE GASTON ROUPNEL	50
BEAUNE(21)	14/04/2025	RUE GUSTAVE EIFFEL	
BEAUNE(21)	22/05/2025	RUE JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION	
BEAUNE(21)	06/03/2025	RUE LIEUTENANT DUPUIS	
BEAUNE(21)	17/01/2025	RUE THIERS	
BEAUNE(21)	25/09/2025	SENTIER PERPREUIL	32
BLIGNY-LES-BEAUNE(21)	13/10/2025	RUE DU STAND	25
BOUZE-LES-BEAUNE(21)	22/08/2025	ROUTE DE BLIGNY	25
BOUZE-LES-BEAUNE(21)	28/04/2025	RUE DE L'EGLISE	
CHASSAGNE-MONTRACHET(21)	20/03/2025	RUE DES FARGES	
CHOREY-LES-BEAUNE(21)	09/10/2025	RUE DES MOUTOTS	
COMBERTAULT(21)	15/04/2025	ROUTE DE BOURGUIGNON	
CORBERON(21)	06/03/2025	ROUTE DE CORGENGOUX	
CORBERON(21)	28/05/2025	RUE DES PLANTES	25
CORCELLES-LES-ARTS(21)	17/02/2025	RUE DES GOUEYS	
CORCELLES-LES-ARTS(21)	13/03/2025	RUE DES JARDINS	
CORCELLES-LES-ARTS(21)	10/06/2025	RUE DES JARDINS	

CORCELLES-LES-ARTS(21)	12/03/2025	RUE DU LAVOIR	
CORPEAU(21)	09/10/2025	ROUTE DE BEAUNE	
ECHEVRONNE(21)	27/04/2025	RUE DU MAUTHIER	
LADOIX-SERRIGNY(21)	25/08/2025	ROUTE DE BEAUNE	25
LADOIX-SERRIGNY(21)	18/11/2025	ROUTE DE BEAUNE	32
LADOIX-SERRIGNY(21)	17/09/2025	ROUTE DE RUFFEY-LES-BEAUNE	25
LADOIX-SERRIGNY(21)	04/02/2025	RUE DES 3 NOYERS	
LADOIX-SERRIGNY(21)	04/02/2025	RUE DES 3 NOYERS	
LADOIX-SERRIGNY(21)	29/07/2025	RUE MARTENOT	25
LADOIX-SERRIGNY(21)	10/09/2025	RUE MARTENOT	160
MERCEUIL(21)	30/04/2025	RUE DU BOURG	
MERCEUIL(21)	03/09/2025	RUE DU MEIX MARTIN	25
MERCEUIL(21)	16/10/2025	RUE GUSTAVE BOUCHERON	25
MERCEUIL(21)	18/03/2025	RUE JACQUES COPEAU	
MERCEUIL(21)	27/05/2025	RUE JACQUES COPEAU	25
MEURSANGES(21)	07/11/2025	IMPASSE DE LA MOTTE	
MEURSANGES(21)	19/01/2025	IMPASSE DES AMANDIERS	
MEURSANGES(21)	12/09/2025	IMPASSE DU CHATEAU	25
MEURSANGES(21)	11/09/2025	RUE DE L'EGLISE	25
MEURSANGES(21)	04/11/2025	RUE DE L'EGLISE	32
MEURSANGES(21)	11/07/2025	RUE DU GOULOT	25
MEURSAULT(21)	03/06/2025	RUE CHARLES GIRAUD	25
MEURSAULT(21)	25/02/2025	RUE DE MARTRAY	
MONTHELIE(21)	26/05/2025	RUE DU 5E CHASSEUR	
NOLAY(21)	11/07/2025	RUE DE LA FAUSSE RIVIERE	
PARIS-L'HOPITAL(21)	09/05/2025	RUE DES BAS DE PARIS	
PARIS-L'HOPITAL(21)	28/07/2025	RUE DES BAS DE PARIS	25
PULIGNY-MONTRACHET(21)	19/08/2025	PETITE RUE	32
PULIGNY-MONTRACHET(21)	22/12/2025	PETITE RUE	25
PULIGNY-MONTRACHET(21)	27/03/2025	RUE DE BUT	
RUFFEY-LES-BEAUNE(21)	09/04/2025	RUE DE LA CORVEE DE MAILLY	
RUFFEY-LES-BEAUNE(21)	27/03/2025	RUE PIERRE JOIGNEAUX	
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE(21)	10/10/2025	ROUTE DE COMBERTAULT	
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE(21)	27/04/2025	RUE DE LA POSTE	
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE(21)	18/03/2025	RUE DU PARADIS	
SANTENAY(21)	13/02/2025	AVENUE DES SOURCES	
TAILLY(21)	11/12/2025	RUE DE LA BOUTIERE	25
VOLNAY(21)	16/05/2025	CHEMIN DE LA CAVE	
VOLNAY(21)	28/03/2025	RUE DE L'ABREUVOIR	
VOLNAY(21)	24/01/2025	RUE DE LA CAVE	
VOLNAY(21)	29/01/2025	RUE DU FOUR BANAL	

4.

LA PERFORMANCE ET L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE POUR VOTRE SERVICE



Les consommateurs exigent au quotidien un service d'eau performant, avec comme premier critère de satisfaction la qualité de l'eau distribuée. Ce chapitre présente l'ensemble des données relatives à la composition et à la qualité de l'eau produite et distribuée. Vous y trouverez également les informations sur l'efficacité de la production et de la distribution, ainsi que la performance environnementale de votre contrat (protection des ressources, bilan énergétique).

4.1 La qualité de l'eau

La qualité de l'eau distribuée constitue l'enjeu prioritaire de performance des services. Elle figure légitimement au premier rang des exigences des consommateurs de service d'eau.

Les phénomènes de dégradation de la qualité de l'eau sont complexes et leur maîtrise nécessite une vigilance à tous les stades de vie des infrastructures du service (conception, travaux, exploitation…).

4.1.1 Le contrôle de la qualité de l'eau

Les échéances en lien avec la transposition, fin 2022, de la nouvelle directive européenne sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine se rapprochent. En effet, si l'obligation de mettre en œuvre une surveillance de la qualité de l'eau depuis la ressource jusqu'au robinet du consommateur est déjà d'actualité, l'obligation de réaliser un PGSSE pour la zone de captage, quant à elle, est fixée au 17 juillet 2027. Par ailleurs, les nouveaux paramètres ajoutés (dont les paramètres de vigilance et les PFAS) vont intégrer le programme d'analyses réalisé dans le cadre du contrôle sanitaire dès le début de l'année 2026.

C'était dans cet esprit que nous vous avions incité, dès 2023, à mesurer de nouveaux paramètres sujets à caution, pour lesquels des laboratoires proposent des analyses COFRAC, tels que des métabolites de pesticides (chlorothalonil R471811 et R417888) et les nouveaux paramètres réglementés (somme de 20 PFAS, chlorates, somme de 5 acides haloacétiques, 17-bêta-estradiol, bisphénol A, uranium). Ceci, en complément des analyses déjà réalisées dans le cadre du contrôle réglementaire exercé par l'Agence Régionale de Santé et de la surveillance réalisée par l'exploitant. Nous vous proposons de réaliser en 2026, des analyses du TFA et du 6:2 FTSA afin d'anticiper leur intégration dans le contrôle sanitaire en 2027Le tableau suivant présente le nombre de résultats d'analyses réalisées sur l'ensemble du service à l'initiative de l'ARS ou au motif de la surveillance.

Le détail des paramètres est disponible en annexe.

	Contrôle sanitaire	Surveillance par le délégataire	Analyses supplémentaires
Microbiologique	1084	516	182
Physico-chimique	16519	30038	13571

Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous, un bilan synthétique de la qualité de l'eau de votre commune évaluée au regard des seuils réglementaires de qualité :

- **limites de qualité :** paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus long terme sur la santé du consommateur ;

- **références de qualité :** valeurs cibles établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque sanitaire pour le consommateur mais, néanmoins, implique aussi la mise en œuvre d'actions correctives ;

- **valeur de vigilance :** substances qui pourraient poser un risque pour la santé selon une liste établie sur le plan européen ;

- **valeur indicative :** seuils d'action établis pour permettre la gestion de substances présentes dans l'eau, ils ne concernent, à ce jour, que des métabolites de pesticides ayant été déclarés non pertinents.

Des résultats plus détaillés sont proposés en partie 6.5 de ce document.

Tableau synthétique de la conformité des prélèvements

Limite de qualité	Contrôle Sanitaire		Surveillance du Délégataire		Contrôle sanitaire et surveillance du délégataire	
	Nb PLV total	Nb PLV conformes	Nb PLV total	Nb PLV conformes	Nb PLV total	Nb PLV conformes
Microbiologique	178	177	146	145	324	322
Physico-chimie	87	81	110	101	197	182

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Non-Conformités pour les paramètres soumis à une valeur indicative

Paramètre	Mini	Maxi	Nb de non-conformités Contrôle Sanitaire	Nb de non-conformités Surveillance Délégataire	Nb d'analyses Contrôle Sanitaire	Nb d'analyses Surveillance Délégataire	Valeur du seuil et unité
Tous les résultats sont conformes							

Non-Conformités pour les paramètres soumis à une valeur de vigilance

Paramètre	Mini	Maxi	Nb de non-conformités Contrôle Sanitaire	Nb de non-conformités Surveillance Délégataire	Nb d'analyses Contrôle Sanitaire	Nb d'analyses Surveillance Délégataire	Valeur du seuil et unité
Tous les résultats sont conformes							

4.1.2 L'eau produite et distribuée

Conformité des paramètres analytiques

Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité :

Paramètre	Mini	Maxi	Nb de non-conformités Contrôle Sanitaire	Nb de non-conformités Surveillance Délégataire	Nb d'analyses Contrôle Sanitaire	Nb d'analyses Surveillance Délégataire	Valeur du seuil et unité
Arsenic	0	23	1	0	17	1	10 µg/l
E.Coli /100ml	0	1	1	0	178	35	0 n/100ml
Entérocoques fécaux	0	4	0	1	178	35	0 n/100ml
Nickel	0	90	2	0	15	3	20 µg/l
N,N-Dimethylsulfamide	0	0,32	2	3	40	11	0,1 µg/l
Plomb	0	169	2	3	15	6	10 µg/l
Turbidité Terrain	0,1	7,58	0	3	0	25	1 NFU

Détail des non-conformités par rapport aux références de qualité :

Paramètre	Mini	Maxi	Nb de non-conformités Contrôle Sanitaire	Nb de non-conformités Surveillance Délégataire	Nb d'analyses Contrôle Sanitaire	Nb d'analyses Surveillance Délégataire	Valeur du seuil et unité
Bact et spores sulfito-rédu	0	8	2	0	178	35	0 n/100ml
Bactéries Coliformes	0	5	1	0	178	35	0 n/100ml
Carbone Organique Total	0	2,09	1	0	27	4	2 mg/l C
Conductivité à 25°C in situ	40	697	0	1	0	112	1100 µS/cm
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	0	2	2	1	20	9	2 Qualitatif
Fer total	0	1021	0	2	46	4	200 µg/l
pH à température de l'eau	0	8	0	1	63	184	9 Unité pH
Turbidité	0	3,8	1	0	151	0	2 NFU
Turbidité	0	0,93	3	0	24	0	0,5 NFU
Turbidité Terrain	0,1	7,58	0	5	0	25	0,5 NFU

Composition de l'eau du robinet

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur les ressources ne sont pas pris en compte dans ce tableau. La caractérisation de l'eau résulte ici d'analyses réglementaires réalisées pour le compte de l'Agence Régionale de Santé, et des analyses d'auto-contrôle pilotées par Veolia.

Paramètre	Mini	Maxi	Nb d'analyses	Unité	Valeur du seuil
Calcium	49,80	137,47	36	mg/l	Sans objet
Chlorures	4	13	62	mg/l	250
Fluorures	48	420	17	µg/l	1500
Magnésium	3,62	10,68	36	mg/l	Sans objet
Nitrates	0	24,70	78	mg/l	50
Potassium	0,20	2	35	mg/l	Sans objet
Sodium	1,70	63,80	35	mg/l	200
Somme pesticides +métab. pert.	0	0,32	91	µg/l	0,5
Sulfates	3,70	95	62	mg/l	250
Titre Hydrotimétrique	15,98	36,80	64	°F	Sans objet

4.1.3 L'évolution de la qualité de l'eau

Historique des données du contrôle officiel (ARS)

Les indicateurs de conformité des prélèvements réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité concernent les paramètres microbiologiques **[P101.1]** et physico-chimiques **[P102.1]**. Le résultat des analyses du contrôle officiel peut être consulté sur le site du ministère : http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable

	2021	2022	2023	2024	2025
Paramètres microbiologiques					
Taux de conformité microbiologique	**100,00 %**	**99,46 %**	**98,89 %**	**100,00 %**	**99,44 %**
Nombre de prélèvements conformes	177	185	178	172	177
Nombre de prélèvements non conformes	0	1	2	0	1
Nombre total de prélèvements	177	186	180	172	178
Paramètres physico–chimique					
Taux de conformité physico-chimique	**96,80 %**	**96,97 %**	**94,39 %**	**93,98 %**	**93,10 %**
Nombre de prélèvements conformes	121	128	101	78	81
Nombre de prélèvements non conformes	4	4	6	5	6
Nombre total de prélèvements	125	132	107	83	87

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Chlorure de Vinyle Monomère

Le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) constitue la principale matière première du PVC. Cette substance est classée comme cancérigène et sa limite de qualité dans les eaux destinées à la consommation humaine est fixée à 0,5 µg/L. Des dépassements de cette limite de qualité sont susceptibles d'être observés du fait d'une migration dans l'eau distribuée du CVM résiduel contenu dans les parois de certaines canalisations en PVC produites avant 1980.

L'instruction de la Direction Générale de la Santé, DGS/EA4/2020/67, en date du 29 avril 2020 est venue modifier l'instruction du 18 octobre 2012 relative au CVM dans l'eau destinée à la consommation humaine.

Par rapport à la précédente instruction d'octobre 2012, l'instruction d'avril 2020 positionne la Collectivité au centre du dispositif de gestion préventive et corrective des risques sanitaires liés à la présence du CVM dans l'eau destinée à la consommation humaine. Ainsi, cette instruction transfère à la Collectivité, et non plus aux ARS, la responsabilité de réaliser les étapes préalables de repérage des canalisations « à risque » et de surveillance de la qualité de l'eau sur les canalisations identifiées comme « à risque ».

Situation sur votre service :

A ce jour, les analyses réalisées par VEOLIA et l'ARS se sont révélées conformes.

4.2 La maîtrise des prélèvements sur la ressource, volumes et rendement du réseau

4.2.1 L'efficacité de la production : le volume prélevé et produit

Le volume prélevé

Les autorisations de prélèvement maximal par ressource sont les suivantes :

	Débit horaire (m3/h)	Volume journalier (m3/jour)
SR Savigny Vermots		
UP Aloxe Corton		
UP Auxey Mont Milan Monthelie	10	240
UP Beaune Bouzaise	500	12 000
UP Beaune BS1	220	5 280
UP Boichot	40	800
UP Bouilland en Raffin	3	72
UP BS1		5 280
UP Meursault	31	744
UP Nolay Drouet	10	240
UP Nolay Principal Cormot	40	960
UP Pommard Grange au Vager		
UP Santenay Chaumenotte		
UP Santenay Saint Jean	8	192
UP Savigny Fontaine Froide		
UP Vignoles Puits 1	40	960
UP Vignoles Puits 4	80	1 920
UP Vignoles Puits 5	60	1 440

Le volume prélevé par ressource et par nature d'eau est détaillé ci-après :

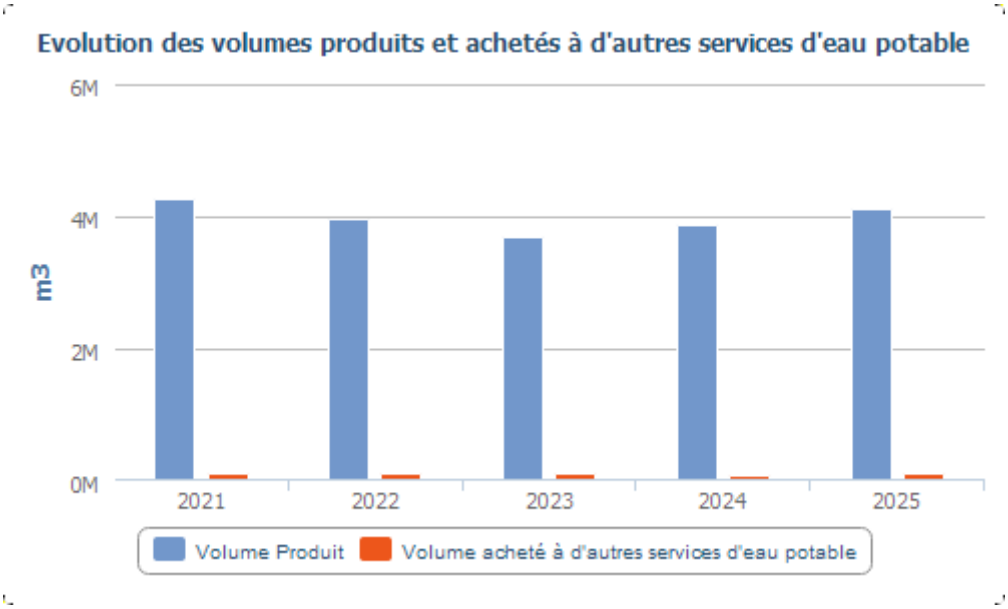
	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volume prélevé (m3)	**4 403 019**	**4 136 349**	**3 827 332**	**3 935 776**	**4 259 993**	**8,2%**
Volume prélevé par ressource (m3)						
SR Savigny Vermots	100 255	102 903	97 030	92 609	109 915	18,7%
UP Aloxe Corton	1 379 179	1 140 196	1 120 437	1 384 659	1 223 933	-11,6%
UP Auxey Mont Milan Monthelie	21 236	17 245	17 843	24 201	22 406	-7,4%
UP Beaune Bouzaise	1 797 932	1 591 341	1 536 358	1 658 541	1 793 991	8,2%
UP Beaune BS1	543 334	695 160	604 420	302 335	536 153	77,3%
UP Boichot	110 104	93 738	80 680	110 618	126 749	14,6%
UP Bouilland en Raffin	18 756	12 894	9 558	12 654	12 815	1,3%
UP Meursault	140 731	184 947	220 359	164 730	221 042	34,2%
UP Nolay Drouet	7 498	6 270	2 362	2 274	2 593	14,0%
UP Nolay Principal Cormot	74 373	65 667	65 234	73 600	75 903	3,1%
UP Pommard Grange au Vager	58 620	57 128	55 991	55 296	60 936	10,2%
UP Santenay Saint Jean	23 216	24 805	17 060	7 762	18 069	132,8%
UP Savigny Fontaine Froide	53 931			45 986		
UP Vignoles Puits 1	27 414	28 208	6 029	20	970	4 750,0%
UP Vignoles Puits 4	32 723	37 974	8 896	0	989	100%
UP Vignoles Puits 5	13 717	20 773	52 785	491	53 529	10 802,0%

Volume prélevé par nature d'eau (m3)						
Eau souterraine non influencée	881 390	1 094 770	938 869	567 947	940 667	65,6%
Eau souterraine influencée	3 521 629	3 041 579	2 888 463	3 367 829	3 319 326	-1,4%

Le volume produit et mis en distribution

Les volumes produit et mis en distribution prennent en compte, le cas échéant, le volume acheté et vendu à d'autres services d'eau potable :

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volume prélevé (m3)	**4 403 019**	**4 136 349**	**3 827 332**	**3 935 776**	**4 259 993**	**8,2%**
Besoin des usines	140 131	169 257	137 481	85 167	147 778	73,5%
Volume produit (m3)	**4 262 888**	**3 967 092**	**3 689 851**	**3 850 609**	**4 112 215**	**6,8%**
Volume acheté à d'autres services d'eau potable	91 240	108 462	94 814	88 689	111 516	25,7%
Volume vendu à d'autres services d'eau potable	209 757	175 425	163 431	162 569	202 839	24,8%
Volume mis en distribution (m3)	**4 144 371**	**3 900 129**	**3 621 234**	**3 776 729**	**4 020 892**	**6,5%**

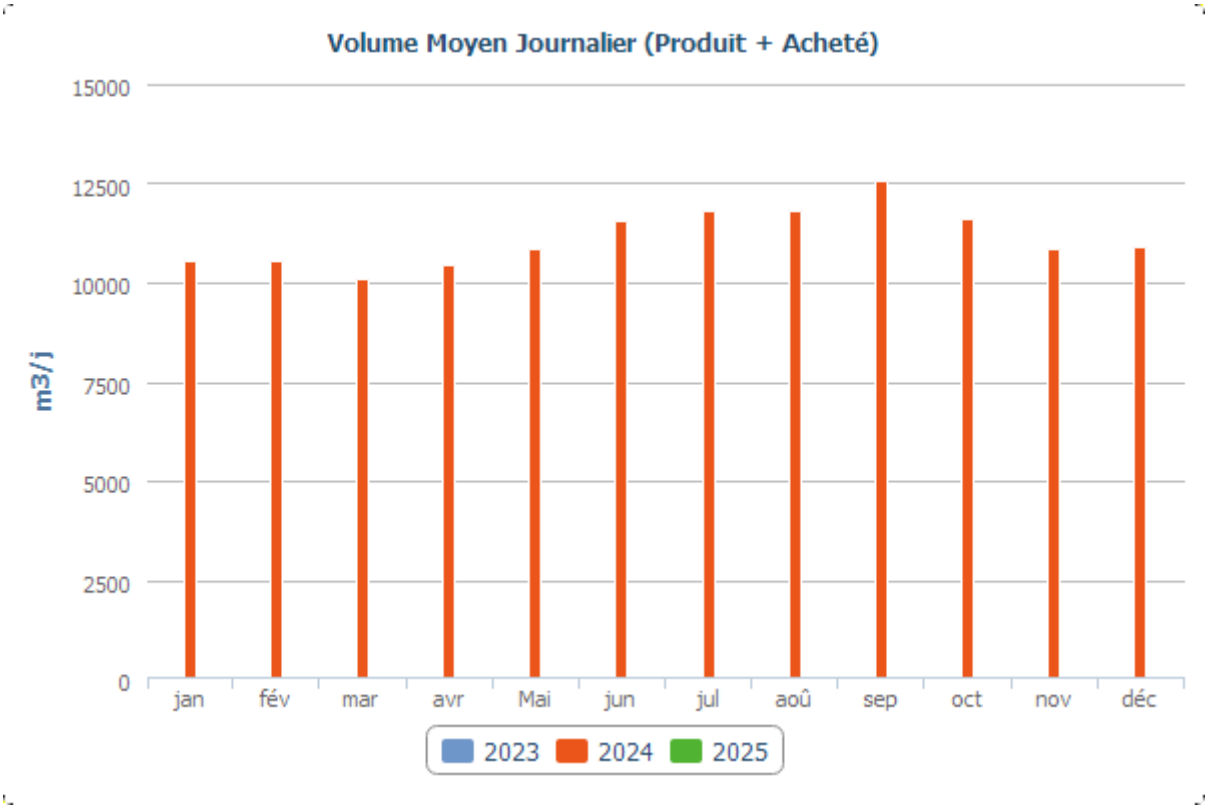


Le volume acheté à d'autres services d'eau potable est détaillé ci-après :

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volume acheté à d'autres services d'eau potable (m3)	**91 240**	**108 462**	**94 814**	**88 689**	**111 516**	**25,7%**
CA Chalon - Val de Bourgogne	0	15 702	18 065	21 522	24 681	14,7%
SM Barrage de Chamboux	45 442	50 780	47 042	49 887	53 231	6,7%
SYNDICAT MIXTE DE L'EAU MORVAN AUTUNOIS COUCHOIS	45 798	41 980	29 707	17 280	33 604	94,5%

Bilan mensuel

Le volume introduit et mis en distribution moyen par mois :



4.2.2 L'efficacité de la distribution : le volume vendu, le volume consommé et leur évolution

Le volume vendu

Le volume vendu est celui constaté sur les factures émises au cours de l'exercice. Il est égal au volume consommé autorisé augmenté du volume vendu à d'autres services d'eau potable, après déduction du volume de service du réseau, des dotations gratuites (dégrèvements pour fuites par exemple) et des éventuels forfaits de consommation.

Selon la typologie de l'arrêté du 2 mai 2007 (rapport sur le prix et la qualité du service), le volume vendu se décompose ainsi :

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volume vendu selon le décret (m3)	3 050 982	3 011 858	3 054 487	3 055 177	3 095 613	1,3%
Volume vendu aux abonnés du service	2 841 225	2 836 433	2 891 056	2 892 608	2 892 774	0,0%
Volume vendu à d'autres services d'eau potable	209 757	175 425	163 431	162 569	202 839	24,8%

Le volume vendu par typologie de clients est détaillé comme suit :

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volume vendu (m3)	**3 050 982**	**3 011 858**	**3 054 487**	**2 999 927**	**3 095 613**	**3,2%**
dont clients individuels	2 122 455	2 138 562	2 118 772	2 270 317	1 602 639	-29,4%
dont clients domestiques SRU	23 398	21 652	21 063	8 349	2 887	-65,4%
dont clients professionnels					623 320	
dont clients industriels	333 136	309 237	287 198	263 062	265 727	1,0%
dont clients collectifs	234 180	235 670	78 357	-13 923	74 355	-634,0%
dont irrigations agricoles	41 045	47 884	48 243	50 464	63 559	25,9%
dont volume vendu autres collectivités	209 757	175 425	163 431	162 569	202 839	24,8%
dont bâtiments communaux	57 472	59 969	260 270	109 585	173	-99,8%
dont appareils publics	29 539	23 459	22 103	149 504	201 314	34,7%

Le volume vendu aux autres services d'eau potable est détaillé comme suit :

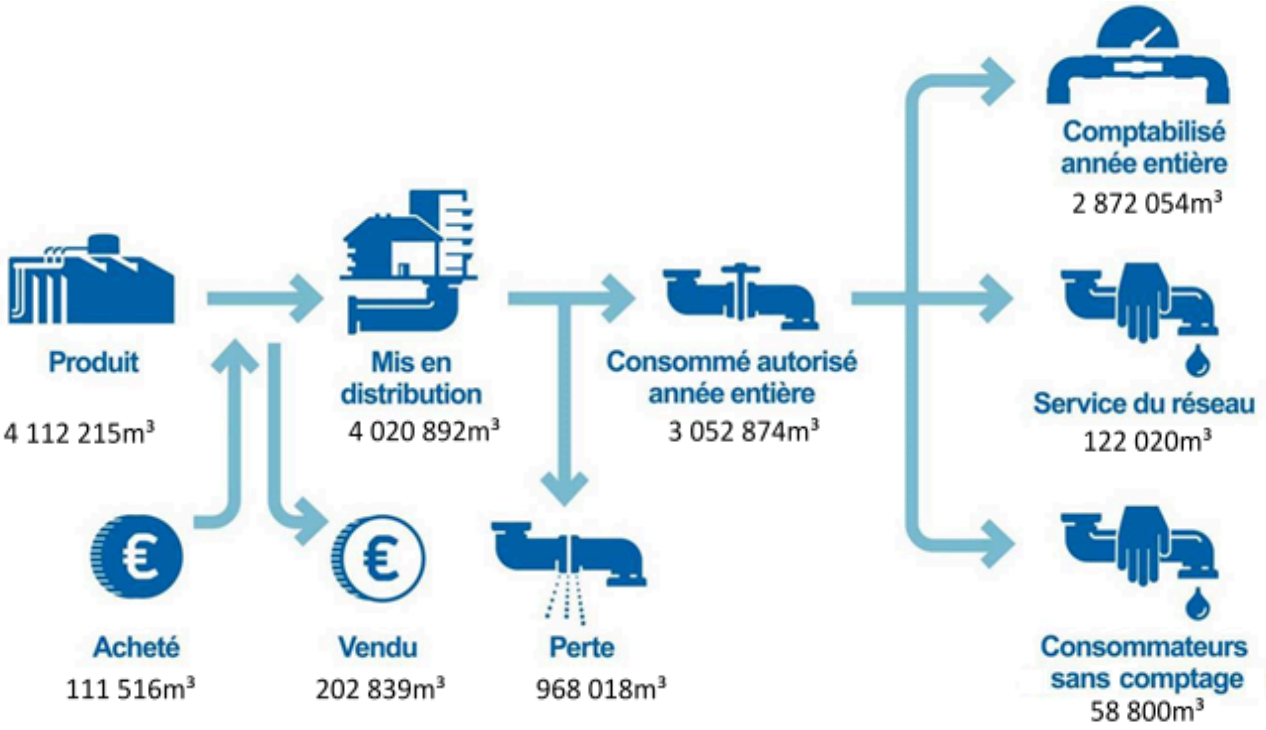
	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volume vendu à d'autres services d'eau potable (m3)	**209 757**	**175 425**	**163 431**	**162 569**	**202 839**	**24,8%**
CC DE GEVREY-CHAMBERTIN ET DE NUITS-SAINT-GEORGES	209 757	175 425	163 431	162 569	202 839	24,8%

Le volume consommé

Le volume consommé autorisé est la somme du volume comptabilisé (issu des campagnes de relevés de l'exercice), du volume des consommateurs sans comptage (défense incendie, arrosage public, …) et du volume de service du réseau (purges, vidanges de biefs, nettoyage des réservoirs,…). Il est ramené à l'année entière par un calcul au prorata temporis sur la part comptabilisée, en fonction du nombre de jours de consommation.

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3)	3 026 505	2 921 032	2 865 771	2 880 742	2 872 054	-0,3%
Volume comptabilisé hors ventes en gros 365 jours (m3)	**2 969 555**	**2 921 032**	**2 865 771**	**2 880 742**	**2 872 054**	**-0,3%**
Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels	372	365	365	366	365	-0,3%
Volume consommateurs sans comptage (m3)	71 490	57 500	55 050	55 250	58 800	6,4%
Volume de service du réseau (m3)	122 020	122 020	122 020	122 020	122 020	0,0%
Volume consommé autorisé (m3)	**3 220 015**	**3 100 552**	**3 042 841**	**3 058 012**	**3 052 874**	**-0,2%**
Volume consommé autorisé 365 jours (m3)	**3 163 065**	**3 100 552**	**3 042 841**	**3 058 012**	**3 052 874**	**-0,2%**

Synthèse des flux de volumes



4.2.3 La maîtrise des pertes en eau

La maîtrise des pertes en eau est la résultante de deux principaux facteurs, à savoir, l'état du patrimoine et l'efficacité opérationnelle de l'exploitant pour détecter, localiser et réparer les fuites au plus vite.

La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum pour les réseaux de distribution d'eau potable, dont la valeur « seuil » dépend de la densité de l'habitat et de la taille du service, ainsi que de la disponibilité de la ressource en eau.

En cas de non atteinte de ce rendement minimum, la collectivité dispose d'un délai de deux ans pour élaborer un « plan d'actions » visant à maîtriser les pertes en eau et améliorer le rendement. La non-réalisation de ce plan d'actions entraîne le doublement de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau de l'Agence de l'eau.

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de performance pour l'année 2025 qui rendent compte de la maîtrise des pertes en eau du service.

Année	Rdt (%)	Objectif Rdt Grenelle2(%)	ILP (m³/j/km)	ILVNC (m³/j/km)	ILC (m³/j/km)
2025	77,1	68,1	4,6	5,5	15,5

Rdt (Rendement du réseau de distribution (%)) : (volume consommé autorisé année entière + volume vendu à d'autres services) / (volume produit + volume acheté à d'autres services)

Objectif Rdt Grenelle 2 (%) : Seuil de rendement à atteindre compte-tenu des caractéristiques du service, estimé conformément au décret du 27 janvier 2012

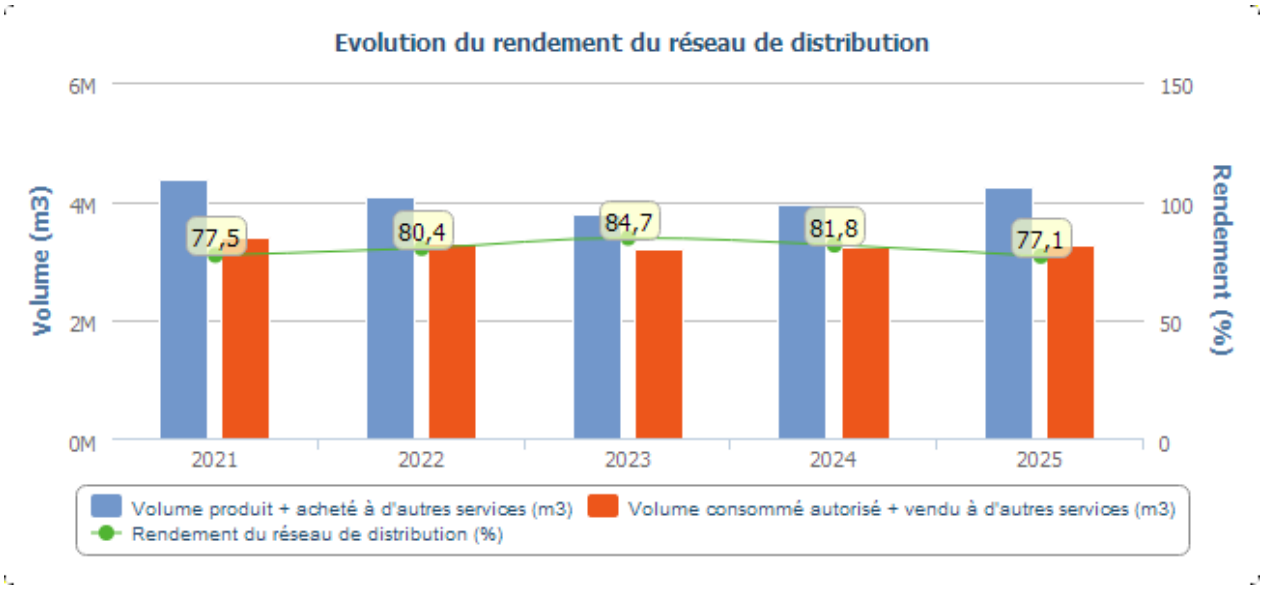
ILP (indice linéaire des pertes (m³/j/km)): (volume mis en distribution – volume consommé autorisé année entière) / ((longueur de canalisation de distribution)/nombre de jours dans l'année)

ILVNC (indice linéaire des volumes non-comptés (m³/j/km) : (volume mis en distribution – volume comptabilisé année entière) / ((longueur de canalisation de distribution)/ nombre de jours dans l'année)

ILC (indice linéaire de consommation (m³/j/km) : (volume consommé autorisé année entière + volume vendu à d'autres services) / ((longueur de canalisation de distribution hors branchements)/nombre de jours dans l'année)

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Rendement du réseau de distribution (%) (A+B)/(C+D)	**77,5 %**	**80,4 %**	**84,7 %**	**81,8 %**	**77,1 %**	**-5,7%**
Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . . . . A	3 163 065	3 100 552	3 042 841	3 058 012	3 052 874	-0,2%
Volume vendu à d'autres services (m3) . . . . . B	209 757	175 425	163 431	162 569	202 839	24,8%
Volume produit (m3) C	4 262 888	3 967 092	3 689 851	3 850 609	4 112 215	6,8%
Volume acheté à d'autres services (m3) . . . . . D	91 240	108 462	94 814	88 689	111 516	25,7%

Selon les prestations assurées dans le cadre du contrat, certains termes de la formule peuvent être sans objet. Ils ne sont alors pas affichés dans le tableau
(A = Volume consommé autorisé 365 jours ; B = Volume vendu à d'autres services ; C = Volume produit ; D = Volume acheté à d'autres services)
Calcul effectué selon la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008



Sous réserve de la confirmation qui sera émise par l'Agence de l'Eau, le rendement de réseau 2025 étant supérieur au seuil de rendement « Grenelle 2 », il n'est pas nécessaire d'établir un plan d'actions spécifique. Veolia poursuivra ses efforts pour améliorer la performance du réseau dans la continuité des actions mises en œuvre en 2025.

L'indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] et l'indice linéaire de pertes en réseau [P106.3]

	2021	2022	2023	2024	2025
Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j) (A-B)/(L/1000)/365	**5,60**	**4,65**	**3,59**	**4,24**	**5,45**
Volume mis en distribution (m3) . . . . . A	4 144 371	3 900 129	3 621 234	3 776 729	4 020 892
Volume comptabilisé 365 jours (m3) . . . . . B	2 969 555	2 921 032	2 865 771	2 880 742	2 872 054
Longueur de canalisation de distribution (ml) L	574 397	576 410	577 248	577 392	577 231

	2021	2022	2023	2024	2025
Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j) (A-B)/(L/1000)/365	**4,68**	**3,80**	**2,75**	**3,40**	**4,59**
Volume mis en distribution (m3) . . . . . A	4 144 371	3 900 129	3 621 234	3 776 729	4 020 892
Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . . . . B	3 163 065	3 100 552	3 042 841	3 058 012	3 052 874
Longueur de canalisation de distribution (ml) L	574 397	576 410	577 248	577 392	577 231

Détail des rendements par secteurs

Rendements par secteurs

Ville de Beaune	2021	2022	2023	2024	2025
Nb de jours dans l'année	365	365	365	365	365
Nb jours entre 2 relevés	379	371	365	365	365
Volumes comptabilisés	1 531 502	1 457 042	1 402 978	1 455 567	1 437 737
Volumes comptabilisés 365 jours	1 474 929	1 433 478	1 402 978	1 455 567	1 437 737
Volumes vendus en Gros (externes Contrat)	0	0	0	0	0
Volumes exportés (internes CABCS)	0	0	0	0	0
Volumes sans comptage	19 300	19 300	19 900	19 900	19 900
Volumes de service	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Volumes consommés autorisés	1 600 802	1 526 342	1 472 878	1 525 467	1 507 637
Volumes consommés autorisés 365	1 544 229	1 502 778	1 472 878	1 525 467	1 507 637
Volumes mis en distribution	1 886 371	1 729 792	1 670 303	1 770 108	1 858 379
Volumes achetés (externes contrat)	0	0	0	0	0
Volumes importés (internes contrat)	0	0	0	0	0
Volume produit	1 886 371	1 729 792	1 670 303	1 770 108	1 858 379
Objectif 80,5%	% 81,9	% 86,9	% 88,2	% 86,2	% 81,1

B3210 Sivom (secteur B)	2021	2022	2023	2024	2025
Nb de jours dans l'année	365	365	365	365	365
Nb jours entre 2 relevés	370	362	365	365	365
Volumes comptabilisés	975 533	940 191	932 942	943 425	914 887
Volumes comptabilisés 365 jours	962 350	947 983	932 942	943 425	914 887
Volumes vendus en Gros (externes Contrat)	319 809	315 308	290 358	290 520	286 827
Volumes exportés (internes CABCS)	128 359	141 982	111 125	111 601	97 211
Volume exporté Aloxe commune	21 818	13 124	5 403	58 999	31 461
Volumes sans comptage	52 329	29 000	24 850	25 050	28 600
Volumes de service	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Volumes expliqués de perte	5 518	0	0	0	100
Volumes consommés autorisés	1 077 862	1 019 191	1 007 792	1 018 475	993 587
Volumes consommés autorisés 365	1 540 183	1 497 397	1 414 678	1 479 595	993 587
Volumes mis en distribution	1 514 842	1 429 031	1 366 865	1 279 871	1 422 152
Volumes achetés (externes contrat)			0		0
Volumes importés (internes contrat)	97 941	125 839	108 589	109 495	84 636
Volume produit	1 886 887	1 773 606	1 665 162	1 631 496	1 753 015
Objectif 75%	% 77,3	% 78,8	% 79,8	% 85,0	% 76,7

B3090 Meursault (secteur C)	2021	2022	2023	2024	2025
Nb de jours dans l'année	365	365	365	365	365
Nb jours entre 2 relevés	370	362	365	365	365
Volumes comptabilisés	129 579	153 075	173 094	146 195	135 864
Volumes comptabilisés 365 jours	127 828	154 344	173 094	146 195	135 864
Volumes vendus en Gros (externes Contrat)	0		0	0	0
Volumes sans comptage	2 150	2 150	2 250	2 250	2 250
Volumes de service	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Volumes consommés autorisés	136 729	160 225	180 344	153 445	143 114
Volumes consommés autorisés 365	134 978	161 494	180 344	153 445	143 114
Volumes mis en distribution	164 770	173 369	157 706	137 692	148 885
Volumes achetés (externes contrat)	0	0	0	0	0
Volumes importés (internes contrat)	24 039	59 163	34 108	37 660	14 402
Volume produit	140 731	114 206	123 598	100 032	134 483
Objectif 81%	% 81,9	% 93,2	% 114,4	% 111,4	% 96,1

B3320 Santenay (secteur D)	2021	2021 correctif	2022	2023	2024	2025
Nb de jours dans l'année	365	365	365	365	365	365
Nb jours entre 2 relevés	370	370	362	365	365	365
Volumes comptabilisés	76 766	102 242	104 546	81 878	76 544	101 172
Volumes comptabilisés 365 jours	75 729	100 860	105 412	81 878	76 544	101 172
Volumes vendus en Gros (externes Contrat)	12 240	12 240	10 918	8 961	8 285	4 160
Volumes sans comptage	20 390	20 390	1 250	1 300	1 300	1 300
Volumes de service	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Volumes consommés autorisés	106 156	131 632	114 796	92 178	86 844	111 472
Volumes consommés autorisés 365	117 359	142 490	126 580	101 139	95 129	111 472
Volumes mis en distribution	136 806	136 806	122 298	110 061	120 609	150 495
Volumes achetés (externes contrat)	28 842	28 842	28 685	31 884	21 522	36 361
Volume produit	120 204	120 204	104 531	87 138	107 372	118 294
Objectif 80,5%	% 78,7	% 95,6	% 95,0	% 85,0	% 73,8	% 74,8

B3340 Pommard (secteur E)	2021	2022	2023	2024	2025
Nb de jours dans l'année	365	365	365	365	365
Nb jours entre 2 relevés	370	362	365	365	365
Volumes comptabilisés	33 020	39 809	34 043	28 754	33 300
Volumes comptabilisés 365 jours	32 574	40 139	34 043	28 754	33 300
Volumes sans comptage	450	450	450	450	450
Volumes de service	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Volumes consommés autorisés	39 470	46 259	40 493	35 204	39 750
Volumes consommés autorisés 365	39 024	46 589	40 493	35 204	39 750
Volumes mis en distribution	53 902	57 175	54 451	55 426	59 523
Volumes achetés (externes contrat)	0	0	0	0	0
Volumes importés (internes contrat)	0		0	0	0
Volume produit	53 902	57 175	54 451	55 426	59 523
Objectif 75%	% 72,4	% 81,5	% 74,4	% 63,5	% 66,8

B8430 Saint Aubin (secteur F)	2021	2022	2023	2024	2025
Nb de jours dans l'année	365	365	365	365	365
Nb jours entre 2 relevés	370	362	365	365	365
Volumes comptabilisés	16703	17798	19033	15876	15866
Volumes comptabilisés 365 jours	16477	17945	19033	15876	15866
Volumes sans comptage	400	400	400	400	400
Volumes de service	3000	3000	3000	3000	3000
Volumes consommés autorisés	20103	21198	22433	19276	19266
Volumes consommés autorisés 365	19877	21345	22433	19276	19266
Volumes mis en distribution	27614	21551	19408	22080	23825
Volumes achetés (externes contrat)			0	0	0
Volumes importés (internes contrat)	27614	21551	19408	22080	23825
Volume produit	0	0	0	0	0
Objectif 80%	% 72,0	% 99,0	% 115,6	% 87,3	% 80,9

BY210 Bouze (secteur G)	2021	2022	2023	2024	2025
Nb de jours dans l'année	365	365	365	365	365
Nb jours entre 2 relevés	370	362	365	365	365
Volumes comptabilisés	18804	16800	16153	15603	17398
Volumes comptabilisés 365 jours	18550	16939	16153	15603	17398
Volumes sans comptage	550	550	550	550	550
Volumes de service	1800	1800	1800	1800	1800
Volumes consommés autorisés	21154	19150	18503	17953	19748
Volumes consommés autorisés 365	18200	16589	15803	17953	19748
Volumes mis en distribution	17409	19252	16970	18542	17592
Volumes achetés (externes contrat)			0	0	0
Volumes importés (internes contrat)	17409	19252	16970	18542	17592
Volume produit	0	0	0		
Objectif 75%	% 120,1	% 100,2	% 109,0	% 96,8	% 112,3

BY210 Bouilland (secteur H)	2021	2022	2023	2024	2025
Nb de jours dans l'année	365	365	365	365	365
Nb jours entre 2 relevés	370	362	365	365	365
Volumes comptabilisés	11978	11474	11271	10335	9466
Volumes comptabilisés 365 jours	11816	11569	11271	10335	9466
Volumes sans comptage	50	200	200	200	200
Volumes de service	200	200	200	200	200
Volumes consommés autorisés	12228	11874	11671	10735	9866
Volumes consommés autorisés 365	12066	11969	11671	10735	9866
Volumes mis en distribution	11942	13948	10501	13489	11198
Volumes achetés (externes contrat)			0	0	0
Volumes importés (internes contrat)	0		0	0	0
Volume produit	11942	13948	10501	13489	11198
Objectif 80%	% 101,0	% 85,8	% 111,1	% 79,6	% 88,1

B3420 Monthélie (secteur I)	2021	2022	2023	2024	2025
Nb de jours dans l'année	365	365	365	365	365
Nb jours entre 2 relevés	370	362	365	365	365
Volumes comptabilisés	9962	11359	9642	8894	8651
Volumes comptabilisés 365 jours	9827	11453	9642	8894	8651
Volumes exportés (internes CABCS)	15928	22305	19810	12691	12853
Volumes sans comptage	150	150	150	150	150
Volumes de service	20	20	20	20	20
Volumes consommés autorisés	10132	11529	9812	9064	8821
Volumes consommés autorisés 365	25925	33928	29622	21755	8821
Volumes mis en distribution	14352	14930	20023	10630	12212
Volumes achetés (externes contrat)	0	0	0	0	0
Volumes importés (internes contrat)	23629	28134	27357	18431	20188
Volume produit	6651	9101	12476	4890	4877
Objectif 80%	% 85,6	% 91,1	% 74,4	% 93,3	% 86,5

B3490 Savigny (secteur J)	2021	2022	2023	2024	2025
Nb de jours dans l'année	365	365	365	365	365
Nb jours entre 2 relevés	359	364	365	365	365
Volumes comptabilisés	94425	101921	96142	86398	95506
Volumes comptabilisés 365 jours	96003	102201	96142	86398	95506
Volumes sans comptage	1950	1950	2200	2200	2200
Volumes de service	10000	10000	10000	10000	10000
Volumes consommés autorisés	106375	113871	108342	98598	107706
Volumes consommés autorisés 365	107953	114151	108342	98598	107706
Volumes mis en distribution	134855	138581	121538	122984	137443
Volumes achetés (externes contrat)	0	0	0	0	0
Volumes importés (internes contrat)	37518	39097	33092	29579	34057
Volume produit	97337	99484	88446	93405	103386
Objectif 75%	% 80,1	% 82,4	% 89,1	% 80,2	% 78,4

B8390 La Rochepot + Baubigny (secteur K)	2021	2022	2023	2024	2025
Nb de jours dans l'année	365	365	365	365	365
Nb jours entre 2 relevés	363	355	365	365	365
Volumes comptabilisés	45011	29686	28817	30606	34556
Volumes comptabilisés 365 jours	45259	30522	28817	30606	34556
Volumes exportés (internes CABCS)	2414	2861	2410	1689	2071
Volumes sans comptage	900	900	950	950	950
Volumes de service	1000	1000	1000	1000	1000
Volumes consommés autorisés	46911	31586	30767	32556	36506
Volumes consommés autorisés 365	49573	35283	33177	34245	36506
Volumes mis en distribution	43028	47919	44632	48198	51160
Volumes achetés (externes contrat)	45442	50780	47042	49887	53231
Volumes importés (internes contrat)	0	0	0	0	0
Volume produit	0	0	0	0	0
Objectif 75%	% 109,1	% 69,5	% 70,5	% 68,6	% 72,5

B8400 Nolay (secteur L)	2021	2022	2023	2024	2025
Nb de jours dans l'année	365	365	365	365	365
Nb jours entre 2 relevés	364	359	365	365	365
Volumes comptabilisés	68617	64406	59776	62548	67651
Volumes comptabilisés 365 jours	68806	65482	59776	62548	67651
Volumes sans comptage	1200	1200	1850	1850	1850
Volumes de service	5000	5000	5000	5000	5000
Volumes consommés autorisés	74817	70606	66626	69398	74501
Volumes consommés autorisés 365	75006	71682	66626	69398	74501
Volumes mis en distribution	111926	93425	88515	91253	93055
Volumes achetés (externes contrat)	31362	39915	24849	15038	21924
Volumes importés (internes contrat)	2414	2861	2410	1689	2071
Volume produit	78150	50649	61256	74526	69060
Objectif 75%	% 67,0	% 76,7	% 75,3	% 76,0	% 80,1

4.3 La maintenance du patrimoine



On distingue deux types d'interventions :

- ✔ Des opérations programmées d'entretien, de maintenance, de réparation ou de renouvellement, définies grâce à des outils d'exploitation, analysant notamment les risques de défaillance,
- ✔ Des interventions non-programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une réactivité maximale des équipes opérationnelles grâce à des procédures d'intervention parfaitement décrites et éprouvées. Les interruptions de service restent ainsi l'exception.

La réalisation de ces interventions conduit le cas échéant à faire appel à des compétences mutualisées (régionales ou nationales) et bénéficie d'outils informatiques de maintenance et de gestion des interventions.



La gestion centralisée des interventions

Le pilotage des interventions de nos techniciens est centralisé, qu'elles soient programmées ou imprévues, qu'il s'agisse de la maintenance d'un équipement, d'une intervention sur le branchement d'un abonné, d'une réparation de fuite ou encore d'un prélèvement pour analyse.

4.3.1 Les opérations de maintenance des installations

Les installations

- **Les lavages réservoirs**

Nom du réservoir	Date de nettoyage
ALOXE-CORTON21 - 6 CHEMIN DE CHARLEMAGNE	03/03/2025
ALOXE-CORTON21 - 6 CHEMIN DE CHARLEMAGNE	05/03/2025
ALOXE-CORTON21 - CHEMIN DE CHARLEMAGNE	04/11/2025
BAUBIGNY21 - 1 ROUTE DEPARTEMENTALE 111E	28/11/2025
BAUBIGNY21 - LA TERRE QUI VIRE	25/11/2025
BAUBIGNY21 - RESERVOIR DE EVELLE	04/12/2025
BEAUNE21 - 13 AVENUE GUIGONE DE SALINS	13/05/2025
BEAUNE21 - 13 AVENUE GUIGONE DE SALINS	16/05/2025
BEAUNE21 - 254 CHEMIN DES VACHES	14/11/2025
BEAUNE21 - 254 CHEMIN DES VACHES	18/11/2025
BEAUNE21 - 38 CHEMIN DE LA POMME DE PIN	21/11/2025
BEAUNE21 - 671 RUE ANDRE MARIE AMPERE	27/11/2025
BEAUNE21 - ROCHETIN	02/12/2025
BEAUNE21 - ROCHETIN	09/12/2025
BOUILLAND21 - 1TER RUE DES ROCHES	15/10/2025
BOUILLAND21 - 2 IMPASSE DU PRESBYTERE	10/10/2025
CHASSAGNE-MONTRACHET21 - RUE DU PARC	17/12/2025
CORMOT-VAUCHIGNON21 - MOULIN BLONDEAU (CORMOT-LE-GRAND)	02/12/2025
DEZIZE-LES-MARANGES21 - 20 RUE DES 3 CROIX	12/12/2025
DEZIZE-LES-MARANGES21 - 20 RUE DES 3 CROIX	16/12/2025

DEZIZE-LES-MARANGES21 - LA CHAUME	12/12/2025
DEZIZE-LES-MARANGES21 - LA CHAUME	19/12/2025
ECHEVRONNE21 - ECHEVRONNE	12/11/2025
LA ROCHEPOT21 - 9 HAMEAU DE FLAGNY	10/12/2025
MEURSAULT21 - 2 ROUTE DE VOLNAY	05/12/2025
MONTHELIE21 - 1 GRANDE RUE	17/10/2025
NOLAY21 - 44 ROUTE DE CIREY	05/12/2025
NOLAY21 - HAMEAU DE SAIGEY	17/10/2025
NOLAY21 - MOULIN BLONDEAU (CORMOT-LE-GRAND)	28/11/2025
PERNAND-VERGELESSES21 - 1 ROUTE DES VERGELESSES	21/10/2025
PERNAND-VERGELESSES21 - 22 RUE DE FRETILLE	04/11/2025
POMMARD21 - LES GRANDS EPENOTS	13/11/2025
PULIGNY-MONTRACHET21 - CHAMP CANET	08/10/2025
SAINT-AUBIN21 - RESERVOIR DE RUNGEY	19/12/2025
SANTENAY21 - 3 ROUTE DE SAINT-JEAN	04/12/2025
SANTENAY21 - 5 RUE DE LA CROIX SORINE	26/11/2025
SANTENAY21 - 5 RUE DE LA CROIX SORINE	26/11/2025
SANTENAY21 - 7 RUE DE ST JEAN	25/11/2025
SAVIGNY-LES-BEAUNE21 - AIRE DES CORBEAUX	20/11/2025
SAVIGNY-LES-BEAUNE21 - AIRE DES CORBEAUX	20/11/2025
SAVIGNY-LES-BEAUNE21 - LA CHAUME AUX BIQUES	05/11/2025
SAVIGNY-LES-BEAUNE21 - LA CHAUME AUX BIQUES	12/11/2025
VOLNAY21 - 29 RUE DE MONT	15/12/2025
VOLNAY21 - 3 RUE D'AMOUR	03/12/2025
VOLNAY21 - 3 RUE D'AMOUR	09/12/2025

4.3.2 Les opérations de maintenance du réseau

Le SIG est un composant essentiel de la gestion du patrimoine réseau. En effet, le SIG permet l'inventaire et la localisation des canalisations et des branchements, ainsi que la connaissance des événements d'exploitation. Cette capitalisation des informations permet d'intervenir efficacement au quotidien et de construire une stratégie optimisée de l'exploitation et du renouvellement.

4.3.3 Les recherches de fuites

Le nombre de fuites décelées et réparées figure au tableau suivant :

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Nombre de fuites sur canalisations	50	85	59	49	85	73,5%
Nombre de fuites par km de canalisations	0,09	0,15	0,10	0,08	0,15	87,5%
Nombre de fuites sur branchement	101	117	74	78	94	20,5%
Nombre de fuites pour 100 branchements	0,55	0,63	0,40	0,42	0,50	19,0%
Nombre de fuites sur compteur	98	108	107	98	142	44,9%
Nombre de fuites réparées	249	310	240	225	321	42,7%
Linéaire soumis à recherche de fuites	141 114	448 981	413 971	154 762	156 502	1,1%

- **Linéaire de recherche de fuites sur canalisation**

Commune	Date	Linéaire inspecté
ALOXE-CORTON(21)	02/06/2025	136,82
BEAUNE(21)	06/01/2025	96,72
BEAUNE(21)	15/01/2025	1000
BEAUNE(21)	13/02/2025	3000
BEAUNE(21)	18/02/2025	1500
BEAUNE(21)	18/03/2025	101,86
BEAUNE(21)	21/03/2025	500
BEAUNE(21)	25/04/2025	164,41
BEAUNE(21)	09/05/2025	371,2
BEAUNE(21)	21/05/2025	3500
BEAUNE(21)	23/05/2025	1500
BEAUNE(21)	06/06/2025	3082,32
BEAUNE(21)	29/08/2025	6495,22
BEAUNE(21)	01/09/2025	13699,14
BEAUNE(21)	04/09/2025	139,23
BEAUNE(21)	10/09/2025	12,75
BEAUNE(21)	12/09/2025	6031,53
BEAUNE(21)	22/09/2025	473,69
BEAUNE(21)	30/09/2025	3066,1
BEAUNE(21)	09/10/2025	95,58
BEAUNE(21)	10/10/2025	5454,25
BEAUNE(21)	16/10/2025	4152,51
BEAUNE(21)	17/10/2025	9195,68
BEAUNE(21)	24/10/2025	1088,39
BEAUNE(21)	03/12/2025	9,76
BEAUNE(21)	12/12/2025	9256,95
BEAUNE(21)	15/12/2025	4970,81
BEAUNE(21)	17/12/2025	911,67
BEAUNE(21)	18/12/2025	7607,6
BLIGNY-LES-BEAUNE(21)	26/02/2025	150
BLIGNY-LES-BEAUNE(21)	17/03/2025	3000
BLIGNY-LES-BEAUNE(21)	18/06/2025	4397,88
BLIGNY-LES-BEAUNE(21)	26/09/2025	9867,8
CORBERON(21)	07/01/2025	713,33
CORPEAU(21)	08/08/2025	4628,31
DEZIZE-LES-MARANGES(21)	25/03/2025	807,2
DEZIZE-LES-MARANGES(21)	26/03/2025	807,2
DEZIZE-LES-MARANGES(21)	25/04/2025	63,35
DEZIZE-LES-MARANGES(21)	10/06/2025	883,61
LA ROCHEPOT(21)	19/01/2025	500
LA ROCHEPOT(21)	19/12/2025	2439
LADOIX-SERRIGNY(21)	18/02/2025	278,41
LADOIX-SERRIGNY(21)	27/03/2025	2500
LADOIX-SERRIGNY(21)	20/10/2025	2540,26
MARIGNY-LES-REULLEE(21)	22/01/2025	1000
MEURSANGES(21)	27/11/2025	392,23
MONTAGNY-LES-BEAUNE(21)	03/11/2025	600,9
MONTHELIE(21)	02/01/2025	96,26
MONTHELIE(21)	16/04/2025	2000
NOLAY(21)	11/06/2025	2478,38

NOLAY(21)	08/10/2025	8818,34
PARIS-L'HOPITAL(21)	20/03/2025	1000
PERNAND-VERGELESSES(21)	07/08/2025	828,04
RUFFEY-LES-BEAUNE(21)	08/01/2025	100
RUFFEY-LES-BEAUNE(21)	09/12/2025	708,82
SAINT-AUBIN(21)	27/01/2025	500
SAINT-AUBIN(21)	22/05/2025	1000
SAINT-AUBIN(21)	16/12/2025	1392,2
SANTENAY(21)	07/01/2025	188,96
SANTENAY(21)	07/08/2025	36,01
SAVIGNY-LES-BEAUNE(21)	23/09/2025	13539,98
SAVIGNY-LES-BEAUNE(21)	24/09/2025	631,57

- Liste des fuites sur canalisations :

Commune	Date	Adresse	Diamètre
AUXEY-DURESSES(21)	29/08/2025	RUE DU MEIX	100
BAUBIGNY(21)	24/03/2025	ROUTE D'ORCHES	
BAUBIGNY(21)	05/02/2025	RUELLE DU CHEVALET	
BEAUNE(21)	17/02/2025	RUE DES PERRIERES	
BEAUNE(21)	08/09/2025	RUE VIVANT GARDIN	40
BEAUNE(21)	16/01/2025	RUELLE BERTHET	
BEAUNE(21)	13/02/2025	AVENUE DE BENSHEIM	
BEAUNE(21)	07/01/2025	RUE DES MURAILLES CHARRIERES	
BEAUNE(21)	02/03/2025	RUE DU FAUBOURG SAINT-JEAN	150
BEAUNE(21)	01/10/2025	IMPASSE DES ECHALIERS	1
BEAUNE(21)	19/12/2025	RUE DES MURAILLES CHARRIERES	100
BEAUNE(21)	24/02/2025	RUE JEAN BELIN	
BEAUNE(21)	07/01/2025	RUE DES ECUREUILS	
BEAUNE(21)	21/02/2025	ROUTE DE DIJON	
BEAUNE(21)	11/12/2025	RUE DES VIGNES	160
BEAUNE(21)	27/06/2025	AVENUE CHARLES JAFFELIN	350
BEAUNE(21)	01/12/2025	ROUTE DE SEURRE	150
BEAUNE(21)	08/07/2025	RUE DE BEAUSEJOUR	100
BEAUNE(21)	31/01/2025	ROUTE DE CHALLANGES	100
BEAUNE(21)	12/12/2025	RUE DE LA CHARTREUSE	100
BEAUNE(21)	13/02/2025	RUE DE PLAISANCE	
BEAUNE(21)	09/09/2025	RUE DE COMBERTAULT	160
BEAUNE(21)	27/06/2025	AVENUE CHARLES JAFFELIN	350
BEAUNE(21)	01/10/2025	RUE MAURICE MAUCHAMP	60
BEAUNE(21)	05/08/2025	PASSAGE DU JASMIN	60
BEAUNE(21)	23/06/2025	RUE DES MICHERIAS	100
BEAUNE(21)	19/11/2025	RUE GASTON ROUPNEL	
BEAUNE(21)	01/10/2025	RUE MAURICE MAUCHAMP	100
BOUILLAND(21)	28/10/2025	RUE DU MOULIN	80
CHASSAGNE-MONTRACHET(21)	21/05/2025	RUE CHARLES PAQUELIN	
CORCELLES-LES-ARTS(21)	06/01/2025	RUE DU LAVOIR	
CORCELLES-LES-ARTS(21)	29/07/2025	RUE DE LA CITADELLE	80
CORGENGOUX(21)	21/07/2025	FERME DE GROSBOIS	
DEZIZE-LES-MARANGES(21)	26/03/2025	EN BUXY	
DEZIZE-LES-MARANGES(21)	11/06/2025	RUE DU FOUR BANAL	80

DEZIZE-LES-MARANGES(21)	09/05/2025	RUE DE BORGY	
LA ROCHEPOT(21)	21/01/2025	ROUTE DEPARTEMENTALE 111E	
LA ROCHEPOT(21)	20/03/2025	RUE BREGNET	
LA ROCHEPOT(21)	24/03/2025	RUE BREGNET	
LA ROCHEPOT(21)	13/06/2025	ROUTE NATIONALE 6	60
LADOIX-SERRIGNY(21)	31/03/2025	ROUTE DE BEAUNE	
LADOIX-SERRIGNY(21)	04/08/2025	RUE MARTENOT	80
LADOIX-SERRIGNY(21)	23/12/2025	ROUTE DE BEAUNE	100
MARIGNY-LES-REULLEE(21)	22/02/2025	RUE DES CADOLIERES	125
MARIGNY-LES-REULLEE(21)	24/01/2025	D23A	
MERCEUIL(21)	18/09/2025	IMPASSE DES GILLEES	60
MERCEUIL(21)	17/01/2025	RUE JACQUES COPEAU	
MERCEUIL(21)	09/09/2025	RUE DES STADES	
MERCEUIL(21)	06/02/2025	RUE DU BOURG	
MERCEUIL(21)	03/12/2025	RUE LOUIS COURTOT DE CISSEY	100
MERCEUIL(21)	29/08/2025	AVENUE DU SOLEIL , AIRE DE BEUANE TAILLY	1
MEURSANGES(21)	03/12/2025	RUE DU TILLEUL	100
MEURSANGES(21)	17/10/2025	CHEMIN DE LA VERPILLE	100
MEURSAULT(21)	21/11/2025	RUE DE LA GARE	75
MEURSAULT(21)	06/11/2025	RUE CHARLES GIRAUD	160
MEURSAULT(21)	11/04/2025	ALLEE DES ROSES	
MONTAGNY-LES-BEAUNE(21)	17/10/2025	GRANDE RUE DE LABORDE	150
NOLAY(21)	30/11/2025	RUE DE LA REPUBLIQUE	200
NOLAY(21)	10/07/2025	RUE MARCEAU PETIT	80
NOLAY(21)	03/01/2025	ROUTE DE CIREY	
NOLAY(21)	18/06/2025	RUE SADI CARNOT	80
NOLAY(21)	28/02/2025	D33	
PARIS-L'HOPITAL(21)	14/03/2025	RUE DES BAYARDS	80
PARIS-L'HOPITAL(21)	03/03/2025	ROUTE DE CREOT	40
PERNAND-VERGELESSES(21)	27/02/2025	ROUTE DES VERGELESSES	
PULIGNY-MONTRACHET(21)	31/12/2025	PLACE DU PAQUIER DE LA FONTAINE	125
PULIGNY-MONTRACHET(21)	22/01/2025	HAMEAU DE BLAGNY	
RUFFEY-LES-BEAUNE(21)	06/04/2025	GRANDE RUE	
RUFFEY-LES-BEAUNE(21)	22/07/2025	RUE DU CHEMIN NEUF	
RUFFEY-LES-BEAUNE(21)	08/01/2025	RUE DU MOULIN	
RUFFEY-LES-BEAUNE(21)	14/04/2025	RUE DE LA PROVENCHERE	
RUFFEY-LES-BEAUNE(21)	09/12/2025	RUE DU MOULIN	200
SAINT-AUBIN(21)	22/12/2025	RUE DU CHATEAU	60
SAINT-AUBIN(21)	28/01/2025	RUE DU CHATEAU	
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE(21)	18/02/2025	ROUTE DE COMBERTAULT	
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE(21)	15/01/2025	ROUTE DE LABORDE	
SANTENAY(21)	09/04/2025	RUE DU PAQUIER DU PONT	
SANTENAY(21)	11/02/2025	RUE CHAUCHIEN	
SAVIGNY-LES-BEAUNE(21)	30/12/2025	RUE DE BOURGOGNE	
SAVIGNY-LES-BEAUNE(21)	01/10/2025	IMPASSE SAINT-CASSIEN	60
SAVIGNY-LES-BEAUNE(21)	05/02/2025	RUE DE BOURGOGNE	
SAVIGNY-LES-BEAUNE(21)	27/11/2025	RUE DE BOURGOGNE	80
VIGNOLES(21)	28/12/2025	RUE DES PATIS	80
VIGNOLES(21)	06/01/2025	CHEMIN DE LA BARRETIERE	
VOLNAY(21)	06/03/2025	RUE DE LA BARRE	

- Liste des fuites sur branchements :

Commune	Date	Adresse	Diamètre
BAUBIGNY(21)	13/11/2025	RUE THEODORE MONOD	
BAUBIGNY(21)	13/11/2025	RUE DES ECOLES	
BEAUNE(21)	13/10/2025	RUE DE L'HOTEL-DIEU	
BEAUNE(21)	16/10/2025	CHEMIN DES CARRIERES	
BEAUNE(21)	24/11/2025	RUE DE L'HOTEL DE VILLE	
BEAUNE(21)	01/07/2025	RUE DE SCEAUX	
BEAUNE(21)	17/06/2025	RUE DE LA GENTILHOMMIERE	
BEAUNE(21)	29/01/2025	RUE DES CHARDONNERETS	
BEAUNE(21)	14/02/2025	RUE DES CHARDONNERETS	
BEAUNE(21)	23/07/2025	BOULEVARD JACQUES COPEAU	
BEAUNE(21)	25/08/2025	ROUTE DE DIJON	
BEAUNE(21)	23/10/2025	IMPASSE DE L'ECOLE	
BEAUNE(21)	06/10/2025	RUE AUGUSTE RENOIR	
BEAUNE(21)	27/11/2025	AVENUE DU 8 SEPTEMBRE	
BEAUNE(21)	07/10/2025	RUE DES ECUREUILS	
BEAUNE(21)	05/10/2025	RUE DE L'OUVREE	
BEAUNE(21)	13/05/2025	RUE DU FESSOU	
BEAUNE(21)	30/06/2025	AVENUE DE LA SABLIERE	
BEAUNE(21)	02/07/2025	RUE EUGENE SPULLER	
BEAUNE(21)	12/03/2025	ALLEE DES VILLAS FONDET	
BEAUNE(21)	15/07/2025	IMPASSE DES SAPONAIRES	
BEAUNE(21)	08/04/2025	RUE RENE PAYOT	
BEAUNE(21)	22/09/2025	RUE HENRI LAMBERT	
BEAUNE(21)	14/01/2025	RUE DE CHOREY	
BEAUNE(21)	12/12/2025	CHEMIN DES CARRIERES	
BEAUNE(21)	30/06/2025	ROUTE DE SEURRE	
BEAUNE(21)	26/11/2025	RUE EUGENE SPULLER	
BEAUNE(21)	30/07/2025	RUE PARADIS	
BEAUNE(21)	26/09/2025	RUE DE LA GOUETTE	
BEAUNE(21)	15/09/2025	RUE JEAN-FRANCOIS MAUFOUX	
BEAUNE(21)	15/07/2025	IMPASSE CLAUDE ROSSIGNOL	
BEAUNE(21)	09/07/2025	RUE DES CENT VIGNES	
BEAUNE(21)	21/01/2025	RUE DES MURAILLES CHARRIERES	
BEAUNE(21)	24/04/2025	RUE PAUL DE RICHARD D'IVRY	
BEAUNE(21)	27/04/2025	ROUTE DE SEURRE	
BEAUNE(21)	05/03/2025	RUE DE LA DOLOIRE	
BEAUNE(21)	16/09/2025	RUE EDOUARD FRAYSSE	
BEAUNE(21)	10/07/2025	ROUTE DE VIGNOLES - RUE DE L'UNIVERSITE AMERICAINE	
BEAUNE(21)	12/05/2025	RUE CARNOT	
BEAUNE(21)	17/09/2025	RUE VIVANT GARDIN	
BEAUNE(21)	18/08/2025	ALLEE DES COUCHERIAS	
BEAUNE(21)	03/09/2025	PLACE JULES MAREY	
BEAUNE(21)	25/06/2025	ALLEE DU TEMPS LIBRE	
BEAUNE(21)	21/07/2025	CHEMIN DES RATES	
BEAUNE(21)	23/10/2025	ROUTE ANCIENNE RTE DE GIGNY	
BLIGNY-LES-BEAUNE(21)	25/03/2025	RUE DU STAND	

BLIGNY-LES-BEAUNE(21)	21/08/2025	ALLEE DES CREUX CHAUMONT	
BLIGNY-LES-BEAUNE(21)	11/08/2025	ROUTE DE BEAUNE	
BLIGNY-LES-BEAUNE(21)	10/07/2025	ROUTE DE BEAUNE	
BLIGNY-LES-BEAUNE(21)	09/03/2025	ALLEE DES VERGERS	
CHASSAGNE-MONTRACHET(21)	08/01/2025	ROUTE DE SANTENAY	
CORBERON(21)	17/11/2025	ROUTE DE BEAUNE	
CORPEAU(21)	08/09/2025	RUE DU 8 MAI 1945	
CORPEAU(21)	24/06/2025	ROUTE D'EBATY	
CORPEAU(21)	30/01/2025	ROUTE D'EBATY	
CORPEAU(21)	23/07/2025	RUE DU MEIX GRAPIN	
CORPEAU(21)	13/07/2025	ROUTE DE BEAUNE	
DEZIZE-LES-MARANGES(21)	28/02/2025	ROUTE DE NOLAY	
DEZIZE-LES-MARANGES(21)	08/07/2025	RUE DE L'ECOLE	
DEZIZE-LES-MARANGES(21)	15/09/2025	RUE DU FOUR BANAL	
LADOIX-SERRIGNY(21)	28/08/2025	ROUTE DE BEAUNE	
LADOIX-SERRIGNY(21)	08/09/2025	RUE DES COQUINES	
LADOIX-SERRIGNY(21)	02/12/2025	RUE DES BARRIGARDS	
LEVERNOIS(21)	27/10/2025	IMPASSE DES VIGNOTTES	
LEVERNOIS(21)	27/08/2025	RUE DES VIGNOTTES	
MARIGNY-LES-REULLEE(21)	21/03/2025	RUE PRINCIPALE	
MERCEUIL(21)	09/01/2025	RUE DES BLEUETS	
MERCEUIL(21)	05/09/2025	RUE PAUL MASSON	
MERCEUIL(21)	04/11/2025	RUE JACQUES COPEAU	
MEURSAULT(21)	08/09/2025	RUE DES LILAS	
MEURSAULT(21)	22/08/2025	IMPASSE DES SERVANGES	
MEURSAULT(21)	08/12/2025	RUE DU MOULIN JUDAS	
MONTAGNY-LES-BEAUNE(21)	30/04/2025	RUE DE BEAUNE	
MONTAGNY-LES-BEAUNE(21)	17/10/2025	RUE DE L'ESMEIX	
NOLAY(21)	03/11/2025	RUE D'AUMONT	
NOLAY(21)	05/10/2025	RUE SADI CARNOT	
PERNAND-VERGELESSES(21)	14/08/2025	RUE DU PAULANT	
POMMARD(21)	29/12/2025	ROUTE D'IVRY	
PULIGNY-MONTRACHET(21)	11/06/2025	ROUTE DEPARTEMENTALE 974	
PULIGNY-MONTRACHET(21)	06/10/2025	VOIE COMMUNALE 213	
RUFFEY-LES-BEAUNE(21)	22/07/2025	CHEMIN DE LA CASSE	
SAINT-AUBIN(21)	13/08/2025	RUE DE LA CHATENIERE	
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE(21)	25/11/2025	RUE DES MEIX ET PAVOTS	
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE(21)	27/11/2025	RUE DES MEIX ET PAVOTS	
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE(21)	20/08/2025	RUE DE LA COMBE	
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE(21)	20/02/2025	RUE DES GOUMERANDES	
SAVIGNY-LES-BEAUNE(21)	20/03/2025	ROUTE DE BOUILLAND	
SAVIGNY-LES-BEAUNE(21)	21/01/2025	RUE JACQUES GERMAIN	
SAVIGNY-LES-BEAUNE(21)	12/03/2025	RUE VAUCHEY VERY	
VOLNAY(21)	04/11/2025	RUE DE MONT	
VOLNAY(21)	22/10/2025	RUE DE LA BARRE	

4.4 L'efficacité environnementale

4.4.1 La protection des ressources en eau



La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la préservation de la ressource en eau aussi bien pour les installations gérées en propre que pour les achats d'eau. Le périmètre de protection est un des principaux moyens pour éviter la dégradation de la ressource par des pollutions accidentelles ou diffuses. L'indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource du service **[P108.3]** permet d'évaluer ce processus.

	2021	2022	2023	2024	2025
Indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource	**62 %**	**64 %**	**63 %**	**58 %**	**63 %**

Pour chaque installation de production, cet indice se décompose de la façon suivante :

Indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource par installation de production	2021	2022	2023	2024	2025
UP Aloxe Corton	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
UP Auxey Mont Milan Monthelie	20 %	10 %	10 %	10 %	10 %
UP Beaune Bouzaise	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
UP Beaune BS1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
UP Boichot	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
UP Bouilland en Raffin	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
UP Meursault	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
UP Nolay Drouet	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
UP Nolay Principal Cormot	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
UP Pommard Grange au Vager	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
UP Santenay Saint Jean	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
UP Savigny Fontaine Froide	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
UP Vignoles Puits 1	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
UP Vignoles Puits 4	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
UP Vignoles Puits 5	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

4.4.2 La maîtrise des consommations d'énergie du service



Un management de la performance énergétique des installations est mis en œuvre dans le cadre de notre certification ISO 50 001. La performance énergétique des équipements est prise en compte dans leur renouvellement.

	2023	2024	2025	N/N-1
Energie facturée consommée (kWh)	**1 579 381**	**1 504 510**	**1 355 626**	**-9,9%**

Le tableau détaillé du bilan énergétique du patrimoine se trouve en annexe.

4.4.3 La consommation de réactifs

Selon les cas, le choix du réactif est établi de façon à optimiser le traitement :

✔ assurer une eau de qualité conforme aux normes de potabilité,

✔ réduire les quantités de réactifs à utiliser.

4.4.4 La valorisation des sous-produits

- ***La valorisation des déchets liés au service***



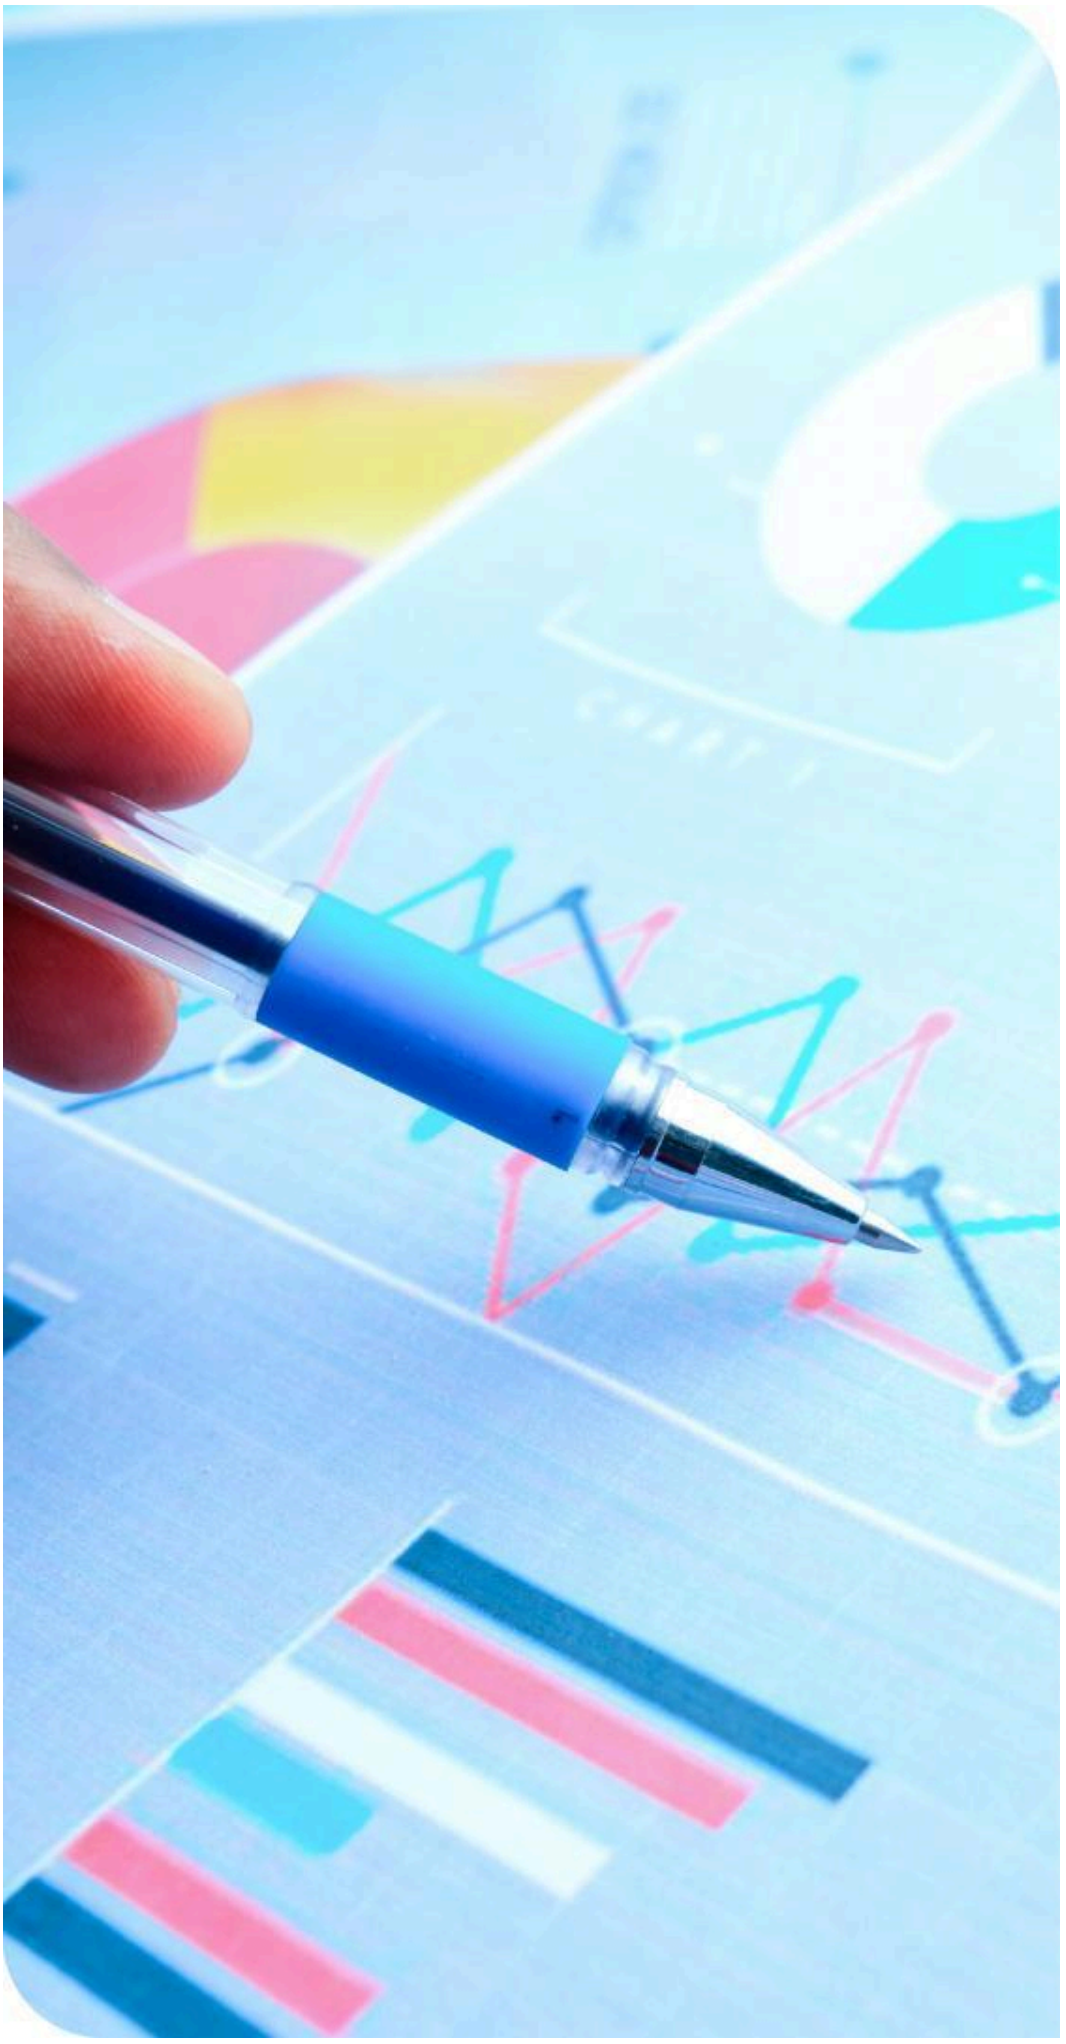
Les déchets liés à l'activité du service sont gérés suivant des filières respectueuses de l'environnement. Le recyclage des matériaux est privilégié.

L'engagement de responsabilité environnementale permet à Veolia de développer des bonnes pratiques en termes de gestion des déchets. Ainsi, de plus en plus, les équipes opérationnelles trient à la source les huiles, graisses et absorbants (matières souillées par des solvants, des huiles…), les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les déchets d'activité réseau, les déchets métalliques, les emballages (carton, bois, polystyrène…), les déchets de laboratoire (verrerie, sous-produits d'analyses) et les déchets de bureaux (papier, plastique, verre, piles, cartouches d'imprimantes…).

La collecte sélective de chaque catégorie de produits est mise en place sur certains lieux de leur production (usines, ateliers, bureaux, chantiers...). Ils sont alors évacués dans des filières de valorisation agréées.

5.

RAPPORT FINANCIER DU SERVICE



Ce chapitre présente le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation (CARE). Il fait également le point sur la situation des biens, les programmes d'investissement et de renouvellement, ainsi que les engagements du délégataire à incidence financière.

5.1 Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation (CARE)

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2016-86 du 1er février 2016.

- ***Le CARE***

Le compte annuel et l'état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la détermination des produits et des charges et l'avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du présent rapport « Annexes financières ».

Les données ci-dessous sont en Euros.

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Version Finale

Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation
Année 2025
(en application du décret du 14 mars 2005)

Collectivité: BY220 - CA BEAUNE COTE ET SUD DSP-EAU

Eau

LIBELLE	2024	2025	Ecart %
PRODUITS	**8 801 715**	**9 971 680**	**13,29 %**
Exploitation du service	4 224 255	4 354 130	
Collectivités et autres organismes publics	4 049 138	4 951 683	
Travaux attribués à titre exclusif	345 154	420 755	
Produits accessoires	183 168	245 113	
CHARGES	**8 810 355**	**9 970 457**	**13,17 %**
Personnel	1 255 378	1 385 903	
Energie électrique	258 192	164 623	
Achats d'eau	83 194	89 679	
Produits de traitement	152 289	158 982	
Analyses	59 582	59 823	
Sous-traitance, matièreset fournitures	1 136 909	1 344 114	
Impôts locaux et taxes	52 868	50 139	
Autres dépenses d'exploitation	547 241	517 471	
télécommunications, poste et telegestion	*45 407*	*83 724*	
engins et véhicules	*130 955*	*150 804*	
informatique	*232 790*	*284 859*	
assurances	*37 701*	*67 413*	
locaux	*204 322*	*196 227*	
autres	*- 103 935*	*- 265 556*	
Redevances contractuelles	18 927	28 517	
Contribution des services centraux et recherche	262 479	280 584	
Collectivités et autres organismes publics	4 049 138	4 951 683	
Charges relatives aux renouvellements	570 901	530 834	
pour garantie de continuité du service	*85 649*	*33 857*	
fonds contractuel (renouvellements)	*485 252*	*496 977*	
Charges relatives aux investissements	341 218	367 836	
programme contractuel (investissements)	*0*	*26 618*	
fonds contractuel (investissements)	*341 218*	*341 218*	
Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux recouvrement	22 039	40 274	
RESULTAT AVANT IMPOT	**- 8 640**	**1 222**	**NS**
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)	0	297	
RESULTAT	**- 8 640**	**926**	**NS**

Conform e à la circulaire FP2E de janvier 2006

04/03/2026

L'état détaillé des produits

L'état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE :

Les données ci-dessous sont en Euros.

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX **Version Finale**

Etat détaillé des produits (1)
Année 2025

Collectivité: BY220 - CA BEAUNE COTE ET SUD DSP-EAU **Eau**

LIBELLE	2024	2025	Ecart %
Recettes liées à la facturation du service	4 047 150	4 076 034	0,71 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*3 842 465*	*4 477 719*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*204 685*	*- 401 684*	
Ventes d'eau à d'autres services publics	177 105	278 096	NS
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*181*	*454 673*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*176 924*	*- 176 577*	
Exploitation du service	**4 224 255**	**4 354 130**	**3,07 %**
Produits : part de la collectivité contractante	3 118 374	3 508 937	12,52 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*2 419 520*	*3 612 153*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*698 854*	*- 103 216*	
Redevance prélèvement (Agence de l'Eau)	181 675	165 823	-8,73 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*208 302*	*194 019*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*- 26 627*	*- 28 196*	
Redevance de lutte contre la pollution (Agence de l'Eau)	749 089	1 245 481	NS
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*692 539*	*1 167 806*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*56 550*	*77 674*	
Redevance Modernisation réseau	0	31 442	NS
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*0*	*19 646*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*0*	*11 796*	
Collectivités et autres organismes publics	**4 049 138**	**4 951 683**	**22,29 %**
Produits des travaux attribués à titre exclusif	**345 154**	**420 755**	**21,90 %**
Produits accessoires	**183 168**	**245 113**	**33,82 %**

(1) Cette page contient le détail de la première ligne du CARE (produits hors TVA). 04/03/26

Compte tenu des arrondis effectués pour présenter la valeur sans décimale, le total des produits ci-dessus peut être différent à quelques euros près du total des produits inscrits sur le compte annuel de résultat de l'exploitation.

5.2 Situation des biens

Variation du patrimoine immobilier

Cet état retrace les opérations d'acquisition, de cession ou de restructuration d'ouvrages financées par le délégataire, qu'il s'agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise.

Inventaire des biens

L'inventaire au 31 décembre de l'exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat, conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S'il y a lieu, l'inventaire distingue les biens propres du délégataire.

Situation des biens

La situation des biens est consultable aux chapitres 3.1 et 3.2.

Par ce compte rendu, Veolia présente une vue d'ensemble de la situation du patrimoine du service délégué, à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte,...) et d'une analyse des faits marquants, des études disponibles et d'autres informations le cas échéant.

Ce compte rendu permet ainsi à la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements.

Les biens dont l'état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels Veolia n'a pas décelé d'indice négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte rendu.

5.3 Fonds pour l’améliorations

L’état ci-dessous permet de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation de l'amélioration du service, de son développement durable et la communication.

Fonds pour l'Amélioration du Service, de son Développement Durable et la Communication			
BY220 CABCS			
LIBELLE	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE
DOTATION ANNUELLE 2025		2 640,97	
École de Meloisey (21 mai)	668,50		
École Champagne-Saint-Nicolas de Beaune (6 juin 2024)	654,50		
Meursanges (18/11)	752,21		
École de Gigny-Beaune 15/05	786,54		
École de Meursault 17/03	1 305,85		
École de Combertault 20/03	795,04		
TOTAL DES DEPENSES 2025	**4 962,64**		
TOTAL GENERAL AU 31/12/2025	**4 962,64**	**209 777,50**	**204 814,86**

5.4 Les investissements et le renouvellement

Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes d'investissement et/ou de renouvellement à la charge du délégataire, et d'assurer le suivi des fonds contractuels d'investissement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financière « Les modalités d'établissement du CARE ».

Programme contractuel d'investissement

Installations électromécaniques	Montant en €
CV_4602_CORGENGOUX RTE DE MARIGNY	
CONTROLE COMMANDE	
TELETRANSMISSION CV_4602 25/VR628A	4 102,88
FILE EAU DITRIBUTION	
DEBIMETRE CV_4602 25/VR628A	6 838,13
CV_4803_MEURSANGE PLEUVEY	
CONTROLE COMMANDE	
TELETRANSMISSION CV_4803 25/R628A	4 102,79
FILE EAU DISTRIBUTION	
DEBIMETRE CV_4803 25/R628A	6 838,13
CV_5101_LEVERNOIS GOLF	
CONTROLE COMMANDE	
TELETRANSMISSION CV_510125/R628A	4 102,88
FILE EAU DISTRIBUTION	
DEBIMETRE CV_510125/R628A	7 521,95
CV_5303_BLIGNY TAILLY	
CONTROLE COMMANDE	
TELETRANSMISSION CV_5303 25/R628A	4 102,88
FILE EAU DISTRIBUTION	
DEBIMETRE CV_5303 25/R628A	7 521,95
CV_5802_MERCEUIL CISSEY	
CONTROLE COMMANDE	
TELETRANSMISSION CV_5802 25/R628A	4 102,88
FILE EAU DISTRIBUTION	
DEBIMETRE CV_5802 25/R628A	7 521,95
CV_6402_D974 CORPEAU	
CONTROLE COMMANDE	
TELETRANSMISSION CV_6402 25/R628A	4 102,88
FILE EAU DISTRIBUTION	
DEBIMETRE CV_6402 25/R628A	7 521,95

Les autres dépenses de renouvellement

Les états présentés dans cette section permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une obligation en garantie pour la continuité du service ou d'un fonds contractuel de renouvellement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financière «Les modalités d'établissement du CARE».

Dépenses relevant d'une garantie pour la continuité du service :

Cet état fournit, sous la forme préconisée par la FP2E, les dépenses de renouvellement réalisées au cours de l'exercice dans le cadre d'une obligation en garantie pour la continuité du service.

Nature des biens	2025
Equipements (€)	33 857,14

Dépenses relevant d'un fonds de renouvellement :

Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. Les dépenses et la situation du fonds relatif à l'exercice sont résumées dans les tableaux suivants :

ETAT D'IMPUTATION AU COMPTE DE RENOUVELLEMENT

travaux exécutés et réceptionnés

contrat : CABCS EAU - article 7.2.2

LIBELLE DU CHANTIER	DEBIT	CREDIT	SOLDE
SOLDE AU 31/12/2024		**747,032.74**	
DOTATION ANNUELLE 2025		**496,976.52**	
Réseau (lot) BRANCHEMENTS EAU DIA: 15- 20 MIL.: 4	106,262.19		
Réseau (lot) VANNES A OPERCULE ET VIDANGE DIA: 0- 74	17,457.62		
Réseau (lot) COMPTEURS EAU DIA: 12- 20 Equipé	85,034.91		
UP SAVIGNY FONTAINE FROIDE BATIMENTS, VRD ET MOYENS DIVERS - BATIMENTS D'EXPL ECHELLES ET CAPOTS	2,272.94		
REP SAVIGNY CHANTERIVES FILE EAU (TRAITEMENT) - ELEVATION COMPTEUR	369.98		
SR SAVIGNY VERMOTS SE---------- BALLON 23/R95VA	2,351.68		
UP BEAUNE BOUZAISE FILE EAU - ALIMENTATION EAU BRUTE ANTI BELIER 22/P935A	1,614.11		
UP BEAUNE BOUZAISE FILE EAU - DECARBO - REDUC DE LA DURETE VANNE REGULE R1 23/R92EA	3,135.61		
UP BEAUNE BOUZAISE FILE EAU - COAGULATION PH-METRE COAGULATION	829.89		
UP BEAUNE BOUZAISE FILE EAU - COAGULATION SONDE PH COAGULATION EH CPS 11	965.63		
UP BEAUNE BOUZAISE FILE EAU - FILTRATION CAG ET SABLE GARNISSAGE CAG1-2 23/P939A	186,723.10		
UP BEAUNE BOUZAISE FILE EAU - FILTRATION CAG ET SABLE VANNE MODULANTE SORTIE EF F3	2,926.14		
UP BEAUNE BOUZAISE PRODUITS DE TRAITEMENT - MICRO-SABLE POUR TRAITEME POSTE MICRO SABLE 24/S95KA	2,260.24		
UP BEAUNE BOUZAISE EAU DE PROCESS/LAVAGE - EAU DE LAVAGE PH-METRE TRANSMETTEUR EAU LAVAGE	1,246.40		
UP BEAUNE BOUZAISE EAU DE PROCESS/LAVAGE - EAU DE LAVAGE SONDE PH EAU DE LAVAGE	1,091.97		
UP BEAUNE BOUZAISE CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE VARIATEUR POMPE EAU LAVAGE 1	3,586.84		
UP TRAITEMENT BS1 TÉLÉTRANSMETTEUR	3,468.19		
UP TRAITEMENT BS1 RSP BALLON ANTI-BÉLIER ET VILLE	1,873.16		
UP TRAITEMENT BS1 RSP BALLON ANTI-BÉLIER ET PLAINE	1,881.41		
REP BEAUNE BOUCHE DU LIEVRE FILE EAU (TRAITEMENT) - ELEVATION COMPTEUR CV 3322 REFOULEMENT	368.35		
REP BEAUNE BOUCHE DU LIEVRE FILE EAU (TRAITEMENT) - ELEVATION VANNES ET CLAPETS G1	2,344.24		
REP BEAUNE BOUCHE DU LIEVRE FILE EAU (TRAITEMENT) - ELEVATION POMPE D'ELEVATION / SURPRESSION 2	4,860.90		
RES PERNAND VERGELESSES CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2,712.70		
RES PERNAND VERGELESSES ENERGIES (PRODUCTION/STOCKAGE/DISTRIBUTION) - STOC BATTERIES	322.71		
RES ECHEVRONNE ENERGIES - STOCKAGE ENERGIE ELECTRIQUE / PROTECTIO BATTERIES	322.71		
RES CHASSAGNE MONTRACHET CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2,688.82		

	RES SURP VOLNAY HAUT FILE EAU - SURPRESSION BALLON HYDROFORT 1 19/L93EA	1,981.09		
	RES SURP VOLNAY HAUT FILE EAU - SURPRESSION BALLON HYDROFORT 2 19/L93FA	1,881.41		
	RES SURP VOLNAY HAUT CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2,793.11		
	ACC BEAUNE VIGNOLES CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2,663.22		
	ACC BEAUNE VIGNOLES CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE ARMOIRE DE COMMANDE	17,621.20		
	ACC CHASSAGNE CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE ARMOIRE DE COMMANDE	20,148.17		
	ACC CHASSAGNE CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE SUPPORT DE TELETRANSMISSION	3,307.69		
	REP LADOIX CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE ARMOIRE ELECTRIQUE	10,538.73		
	REP PERNAND VERGELESSE FILE EAU (TRAITEMENT) - ELEVATION VESSIE 23/R72TA	2,468.55		
	REP PERNAND VERGELESSE CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2,364.62		
	RES REP VOLNAY BAS FILE EAU - ELEVATION COMPTEUR DN150	570.83		
	RES REP VOLNAY BAS FILE EAU - ELEVATION VANNES ET CLAPETS G1	3,171.18		
	RES REP VOLNAY BAS FILE EAU - ELEVATION VANNES ET CLAPETS G2	3,711.64		
	RES REP VOLNAY BAS FILE EAU - ELEVATION VANNES ET CLAPETS G3	3,580.97		
	RES REP VOLNAY BAS FILE EAU - ELEVATION TUYAUTERIE REFOULEMENT	5,509.44		
	RES REP VOLNAY BAS FILE EAU - ELEVATION POMPE 1	6,377.77		
	RES REP VOLNAY BAS FILE EAU - ELEVATION POMPE 3	8,206.93		
	RES REP VOLNAY BAS FILE EAU - ELEVATION TUYAUTERIE ASPIRATION	4,657.08		
	RES REP VOLNAY BAS FILE EAU - ELEVATION TUYAUTERIE G 2 ET 3	5,475.72		
	RES REP VOLNAY BAS FILE EAU - ELEVATION DISPOSITIF ANTI-BELIER Volnay	1,594.28		
	RES REP VOLNAY BAS CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE SUPPORT DE TELETRANSMISSION	3,679.13		
	SURP PULIGNY BLAGNY FILE EAU (TRAITEMENT) - SURPRESSION BALLON HYDROFORT (750 L)	1,849.58		
	RES ALOXE CORTON FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E VANNE DINARD LADOIX	2,312.15		
	RES ALOXE CORTON CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2,950.01		
	RES ALOXE CORTON CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE DEBIMETRE CV 3901-AE PLAINE	1,523.58		
	SURP ALOXE LES CHAUMES CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE SUPPORT DE TELETRANSMISSION	4,169.04		
	UP POMMARD GRANGE AU VAGER FILE EAU (TRAITEMENT) - ELEVATION BALLON HYDROFORT 2	1,966.69		
	SURP POMMARD PETITE COMBE FILE EAU (TRAITEMENT) - SURPRESSION BALLON HYDROFORT	1,894.79		
	UP AUXEY MONT MILAN MONTHELIE ENERGIES (PRODUCTION/STOCKAGE/DISTRIBUTION) - STOC BATTERIES ALIMENTATION JAVEL	739.60		
	RES MONTHELIE VILLAGE CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE SUPPORT DE TELETRANSMISSION	1,895.74		
	RES SAINT AUBIN RUNGEY FILE EAU - ALIMENTATION EAU BRUTE SYSTEME DE REGULATION	1,807.43		
	RES SAINT AUBIN RUNGEY CONTROLE/COMMANDE - COMMANDE ET TELEGESTION SUPPORT DE TELETRANSMISSION	2,594.46		

	UP SANTENAY EN BOICHOT FILE EAU (TRAITEMENT) - ELEVATION CPT CV 6505-AE- REFOULEMENT BOICHOT	777.08		
	UP SANTENAY SAINT JEAN FILE EAU (TRAITEMENT) - ELEVATION CPT CV6506 REMPLISSAGE BACHE	2,517.49		
	ACC SANTENAY CASINO CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE SUPPORT DE TELETRANSMISSION	3,941.64		
	RES - REP DEZIZE LES MARANGES CONTROLE/COMMANDE - ARMOIRE ELECTRIQUE SUPPORT DE TELETRANSMISSION	4,169.04		
	RES - REP DEZIZE LES MARANGES FILE EAU (TRAITEMENT) - ELEVATION COMPTEUR CV 6601 Refoulement Borgy	443.26		
	RES SURP DEZIZE BORGY CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE TRANSMETTEUR	2,606.64		
	CV SECTO 5301 BLIGNY ROUTE DE MONTAGNY CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE TELETRANSMETTEUR 23/R73QA	1,671.92		
	UP NOLAY DROUET SE---------- SUPPORT DE TÉLÉTRANSMISSION LERNE S550	3,289.98		
	RES NOLAY SAIGEY SE---------- SUPPORT DE TÉLÉTRANSMISSION SOFREL S510	2,594.46		
	RES NOLAY CIREY SE---------- TÉLÉTRANSMISSION	1,981.34		
	SURP NOLAY ABBAYE SE---------- COFFRET DE TÉLÉGESTION LERNE	4,019.64		
	RES ROCHEPOT FLAGNY SE---------- SUPPORT DE TÉLÉTRANSMISSION	2,554.34		
	CV SECTO 3104 NOLAY MOULIN PIGNOT CONTROLE/COMMANDE - UNITE DE CONTROLE / COMMANDE SUPPORT DE TELETRANSMISSION	1,678.60		
	RES SURP BAUBIGNY BEL AIR SE---------- VESSIE 22/P94HA	1,957.81		
	RES SURP BAUBIGNY BEL AIR SE---------- COFFRET DE TÉLÉGESTION LERNE	3,111.47		
	RES ROCHEPOT ORCHES SE---------- SUPPORT DE TÉLÉTRANSMISSION S550	2,712.70		
	REP IVRY EN MONTAGNE (ACHAT D'EAU) SE---------- TÉLÉTRANSMETTEUR	4,136.06		
	CV SECTO 3001 LA ROCHEPOT FILE EAU - DISTRIBUTION / REPARTITION / MAILLAGE E DEBITMETRE	2,357.62		
	Total chantiers 2025	**621,499.36**		
	Intérêt sur solde *		**16,509.42**	
	TOTAL GENERAL AU 31/12/2025	**621,499.36**	**1,260,518.69**	**639,019.33**

Fonds pour l’amélioration du service, de son développement durable et la communication :

5.5 Les engagements à incidence financière

Ce chapitre a pour objectif de présenter les engagements liés à l'exécution du service public et qui, à ce titre, peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, actuel délégataire de service, et toute entité (publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprendre à l'issue du contrat l'exécution du service. Ce chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision.

Conformément aux préconisations de l'Ordre des Experts Comptables, ce chapitre ne présente que les « engagements significatifs, sortant de l'ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention de délégation et être repris par l'exploitant futur ».

Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la Collectivité, et en particulier avant la fin du contrat, Veolia pourra détailler ces éléments.

5.5.1 Flux financiers de fin de contrat

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dans les charges qui s'appliqueront immédiatement à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la responsabilité de la Collectivité, en qualité d'entité organisatrice du service, d'assurer la bonne prise en compte de ces contraintes dans son cahier des charges.

Régularisations de TVA

Si Veolia a assuré pour le compte de la Collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations (investissements) mises à disposition[1], deux cas se présentent :

- ✔ Le nouvel exploitant est assujetti à la TVA[2] : aucun flux financier n'est nécessaire. Une simple déclaration des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être adressée aux Services de l'Etat.
- ✔ Le nouvel exploitant n'est pas assujetti à la TVA : l'administration fiscale peut être amenée à réclamer à Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit s'acquitter auprès de Veolia du montant dû à l'Administration Fiscale pour les immobilisations transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce remboursement.

Biens de retour

Les biens de retour (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) sont remis gratuitement à la Collectivité à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat.

Biens de reprise

Les biens de reprise (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant, si celui-ci le souhaite, à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. Ces biens doivent généralement être achetés par le nouvel exploitant.

[1] art. 210 de l'annexe II du Code Général des Impôts

[2] Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts précisé par l'instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20 Mars 2006 repris dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10)

Autres biens ou prestations

Hormis les biens de retour et les biens de reprise prévus au contrat, Veolia utilise, dans le cadre de sa liberté de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des conditions à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant.

Consommations non facturées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la fin du contrat

Les sommes correspondantes au service exécuté jusqu'à la fin du contrat sont dues au délégataire sortant. La continuité de service est à privilégier (maintien des calendriers de facturation ou de mensualisation jusqu'à l'échéance du contrat). Il y a donc lieu de définir avec la Collectivité les modalités de facturation et de recouvrement des sommes dues ainsi que les modalités de reversement des encaissements qui s'imposeront le cas échéant au nouvel exploitant : part ancien contrat en prorata temporis, reprise des soldes de mensualisation des comptes clients. L'introduction de relevés spécifiques, notamment si le contrat se termine après une facturation d'acompte, peut être une option à considérer.

5.5.2 Dispositions applicables au personnel

Les dispositions applicables au personnel du délégataire sortant s'apprécient dans le contexte de la période de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faire ici l'objet d'une présentation totalement exhaustive, pour deux motifs principaux :

- ✔ ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et des choix d'organisation du délégataire,
- ✔ ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles.

Veolia propose de rencontrer la Collectivité sur ce sujet pour inventorier les contraintes qui s'appliqueront en fin de contrat.

Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia

Les salariés de Veolia bénéficient :

- ✔ des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et d'Assainissement du 12 avril 2000 ;
- ✔ des dispositions de l'accord interentreprises de l'Unité Economique et Sociale " Veolia - Générale des Eaux " du 12 novembre 2008 qui a pris effet au 1er janvier 2009, d'accords conclus dans le cadre de cette Unité Economique et Sociale et qui concernent notamment : l'intéressement et la participation, le temps de travail des cadres, la protection sociale (retraite, prévoyance, handicap, formation) et d'accords d'établissement, usages et engagements unilatéraux.

Protection des salariés et de l'emploi en fin de contrat

Des dispositions légales assurent la protection de l'emploi et des salariés à l'occasion de la fin d'un contrat, lorsque le service est susceptible de changer d'exploitant, que le futur exploitant ait un statut public ou privé. A défaut, il est de la responsabilité de la Collectivité de prévoir les mesures appropriées.

Lorsque l'entité sortante constitue une entité économique autonome, c'est-à-dire comprend des moyens corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments incorporels (clientèle, droit au bail, etc.) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée, l'ensemble des salariés qui y sont affectés sont automatiquement transférés au nouvel exploitant, qu'il soit public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail).

Dans cette hypothèse, Veolia transmettra à la Collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au contrat ainsi que les éléments d'information les concernant (en particulier la masse salariale correspondante).

Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia est soit maintenu pendant une période de douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit aménagé au statut du nouvel exploitant.
Lorsque l'entité sortante ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant entre dans le champ d'application de la Convention collective Nationale des entreprises d'eau et d'assainissement d'avril 2000, l'application des articles 2.5.2 ou 2.5.4 de cette Convention s'impose tant au précédent délégataire qu'au nouvel exploitant avant la fin de la période de 12 mois.

A défaut d'application des dispositions précitées, seule la Collectivité peut prévoir les modalités permettant la sauvegarde des emplois correspondant au service concerné par le contrat de délégation qui s'achève. Veolia se tient à la disposition de la Collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à l'anticipation de cette question.

En tout état de cause, d'un point de vue général, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger l'emploi, nous proposons de préciser avec la Collectivité avant la fin du contrat, le cadre dans lequel sera géré le statut des salariés et la protection de l'emploi à la fin du contrat. Il est utile que ce cadre soit précisé dans le cahier des charges du nouvel exploitant.

La liste nominative des agents[3] affectés au contrat peut varier en cours de contrat, par l'effet normal de la vie dans l'entreprise : mutations, départs et embauches, changements d'organisation, mais aussi par suite d'événements de la vie personnelle des salariés. Ainsi, la liste nominative définitive ne pourra être constituée qu'au cours des dernières semaines d'exécution du contrat.

Comptes entre employeurs successifs

Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes :

- ✔ de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat,
- ✔ concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) rattachables à la période effective d'activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire de référence ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés payés, décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs,….,

[3] Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n'ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l'autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de la fin de contrat.

✔ concernant les autres rémunérations : pas de comptes à établir au titre des rémunérations différées dont les droits ne sont exigibles qu'en cas de survenance d'un événement ultérieur non encore intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d'entreprises à prestations définies, médailles du travail,…

6.

ANNEXES



6.1 Récapitulatifs des indicateurs réglementaires

	2021	2022	2023	2024	2025
D101.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis (u) (*)	43 614	43 444	42 862	42 666	42 807
D102.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (€\m³)	2,31	2,41	3,05	3,19	3,16
D151.0 - Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service (jours)					
P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie (%)	100,00	99,46	98,89	100,00	99,44
P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques %	96,80	96,97	94,39	93,98	93,10
P103.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (ND)	110	110	110	110	110
P104.3 - Rendement du réseau de distribution (%)	77,5	80,4	84,7	81,8	77,1
P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j)	5,60	4,65	3,59	4,24	5,45
P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j)	4,68	3,80	2,75	3,40	4,59
P107.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%) (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P108.3 - Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (%) (*)	62	64	63	58	63
P109.0 - Montant des actions de solidarité (€\m³) (*)	0,0003	0,0004	0,0003	0,0003	0,0002
P151.1 - Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u./1000 ab.)	4,30	6,23	8,09	0,15	8,94
P152.1 - Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P153.2 - Durée d'extinction de la dette de la collectivité (%)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	0,84	0,61	0,62	1,15	1,27
P155.1 - Taux de réclamations (u./1000 ab.)	1,05	0,42	0,88	1,71	3,85

(*) Données collectivités
Les codes mentionnés dans le tableau correspondent aux codes des indicateurs SISPEA.

	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifs					
VP.177 - Montant HT de la facture 120 m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant au délégataire (€ HT pour 120 m³)	158,85	170,25	176,68	178,18	178,18
VP.190 - Montant HT de la part fixe annuelle revenant au délégataire sur la facture au 1er janvier de l'année N+1 (€ HT/an)	41,69	44,68	46,36	46,78	46,78
VP.178 - Montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant aux collectivités (€ HT pour 120 m³)	60,00	60,00	125,00	125,00	125,00
VP.191 - Montant HT de la part fixe annuelle revenant à la collectivité sur la facture au 1er janvier de l'année N+1 (€ HT/an)	12,00	12,00	17,00	17,00	17,00
VP.213 - Taux de TVA applicable sur l'ensemble de la facture (%)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
VP.214 - Voies Navigables de France (VNF) prélèvements (€HTVA/m³)					
VP.215 - Agences de l'eau (protection de la ressource) (€HTVA/m³)	0,0850	0,0850	0,0850	0,0545	0,0461
VP.179 - Montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³ (€)	24,65	25,27	29,27	79,29	75,53
VP.219 - Autres taxes et redevances applicables sur le tarif (€HTVA/m³)	0	0	0	0	0

VP.345 (nouveau dès exercice 2024) Agence de l'eau - redevance sur la consommation d'eau potable (€HTVA/m³)				0,4300	0,3900
VP.346 (nouveau dès exercice 2024) Agence de l'eau – redevance performance des réseaux (€HTVA/m³)				0,0100	0,0288
Qualité d'eau					
VP.126 - Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques (u)	177	186	180	172	178
VP.127 - Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques non conformes (u)	0	1	2	0	1
VP.128 - Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques (u)	125	132	107	83	87
VP.129 - Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques non conformes	4	4	6	5	6
Réseau					
VP.077 -Linéaire de réseau hors branchements (km) (Eau) (*)	606,83	608,84	609,70	610,13	609,97
VP.059 - Volume produit (m³)	4 262 888	3 967 092	3 689 851	3 850 609	4 112 215
VP.060 - Volume importé (m³)	91 240	108 462	94 814	88 689	111 516
VP.061 - Volume exporté (m³)	209 757	175 425	163 431	162 569	202 839
VP.062 - Volume prélevé (m³)	4 403 019	4 136 349	3 827 332	3 935 776	4 259 993
VP.220 - Volume de service du réseau (m³)	122 020	122 020	122 020	122 020	122 020
VP.221 - Volume consommé sans comptage (m³)	71 490	57 500	55 050	55 250	58 800
ICGPR - Plan des réseaux					
VP.141 - Linéaire de réseaux renouvelés au cours de l'année (quel que soit le financeur) (m)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
VP.236 - Existence d'un plan des réseaux (ND)	10	10	10	10	10
VP.237 - Mise à jour annuelle du plan des réseaux (ND)	5	5	5	5	5
ICGPR - Inventaire des réseaux					
VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux (ND)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres (%)	95,00	95,00	98,86	98,86	98,86
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (ND)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose (%)	95,00	95,00	95,45	95,45	95,45
ICGPR - Autres éléments de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux					
VP.242 - Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes (ND)	10	10	10	10	10
VP.243 - Inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants (ND)	10	10	10	10	10
VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (ND)	0	0	0	0	0
VP.245 - Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique (ND)	10	10	10	10	10
VP.246 - Inventaire secteurs de recherche de pertes eau (ND)	10	10	10	10	10
VP.247 - Localisation des autres interventions (ND)	10	10	10	10	10
VP.248 - Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations (ND)	10	10	10	10	10
VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux (ND)	5	5	5	5	5

	2021	2022	2023	2024	2025
Abonnés					
VP.056 - Nombre d'abonnés (u)	19 085	19 247	19 406	19 895	20 016
VP.020 - Nombre d'interruptions de service non programmées (u)	82	120	157	3	179
VP.003 - Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur (u)	20	8	17	34	77

Financier					
DC.195 - Montant financier (HT) des travaux engagés (€)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (€)	992,00	1 114,00	751,00	831,00	609,00
VP.182 - Encours total de la dette	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
VP.183 - Epargne brute annuelle	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
VP.268 - Montant restant impayés au 31/12/N sur les factures émises au titre de l'année N-1 (€)	51 779	39 987	41 875	82 530	109 171
VP.185 - Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) au titre de l'année N-1 au 31/12/N (€)	6 146 825	6 515 440	6 733 542	7 198 534	8 623 540
DC.184 - Montant HT des recettes liées à la facturation pour l'année N (hors travaux) (€HT)	6 515 440	6 733 542	7 198 534	8 623 540	8 942 696

(*) Données collectivités

Les codes mentionnés dans le tableau correspondent aux codes des indicateurs SISPEA.

6.2 La facture 120 m³

ALOXE CORTON	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

BAUBIGNY	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

BEAUNE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**

Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

BLIGNY LES BEAUNE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

BOUILLAND	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

BOUZE LES BEAUNE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

CHASSAGNE MONTRACHET	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

CHEVIGNY EN VALIERE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%

Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

CHOREY LES BEAUNE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

COMBERTAULT	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

CORBERON	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

CORCELLES LES ARTS	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

CORGENGOUX	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%

Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

CORPEAU	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

DEZIZE LES MARANGES	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

EBATY	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

ECHEVRONNE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

LA ROCHEPOT	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%

Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

LADOIX SERRIGNY	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

LEVERNOIS	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

MARIGNY LES REULLEE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

MERCEUIL	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

MEURSANGES	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%

Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

MEURSAULT	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

MONTAGNY LES BEAUNE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

MONTHELIE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

NOLAY	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

PARIS L'HOPITAL	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%

Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

PERNAND-VERGELESSES	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

POMMARD	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

PULIGNY MONTRACHET	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

RUFFEY LES BEAUNE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

SAINT AUBIN	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%

Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

SAINTE MARIE LA BLANCHE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**271,29**	**303,18**	**11,75%**
Part délégataire			**154,79**	**178,18**	**15,11%**
Abonnement			23,39	46,78	100,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**116,50**	**125,00**	**7,30%**
Abonnement			8,50	17,00	100,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**330,63**	**358,97**	**8,57%**
TVA			18,20	19,74	8,46%
TOTAL € TTC			**348,83**	**378,71**	**8,57%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

SANTENAY	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

SAVIGNY LES BEAUNE	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

TAILLY	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

VIGNOLES	m³	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%

Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

VOLNAY	m^3	Prix au 01/01/2026	Montant au 01/01/2025	Montant au 01/01/2026	N/N-1
Production et distribution de l'eau *			**303,18**	**303,18**	**0,00%**
Part délégataire			**178,18**	**178,18**	**0,00%**
Abonnement			46,78	46,78	0,00%
Consommation	120	1,0950	131,40	131,40	0,00%
Part collectivité(s)			**125,00**	**125,00**	**0,00%**
Abonnement			17,00	17,00	0,00%
Consommation	120	0,9000	108,00	108,00	0,00%
Organismes publics			**59,34**	**55,79**	**-5,98%**
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0,0461	6,54	5,53	-15,44%
Consommation d'eau Potable	120	0,3900	51,60	46,80	-9,30%
Performance des réseaux d'eau Potable	120	0,0288	1,20	3,46	188,33%
TOTAL € HT			**362,52**	**358,97**	**-0,98%**
TVA			19,95	19,74	-1,05%
TOTAL € TTC			**382,47**	**378,71**	**-0,98%**

(*) Données limitées aux prestations du contrat.

6.3 Les données consommateurs par commune

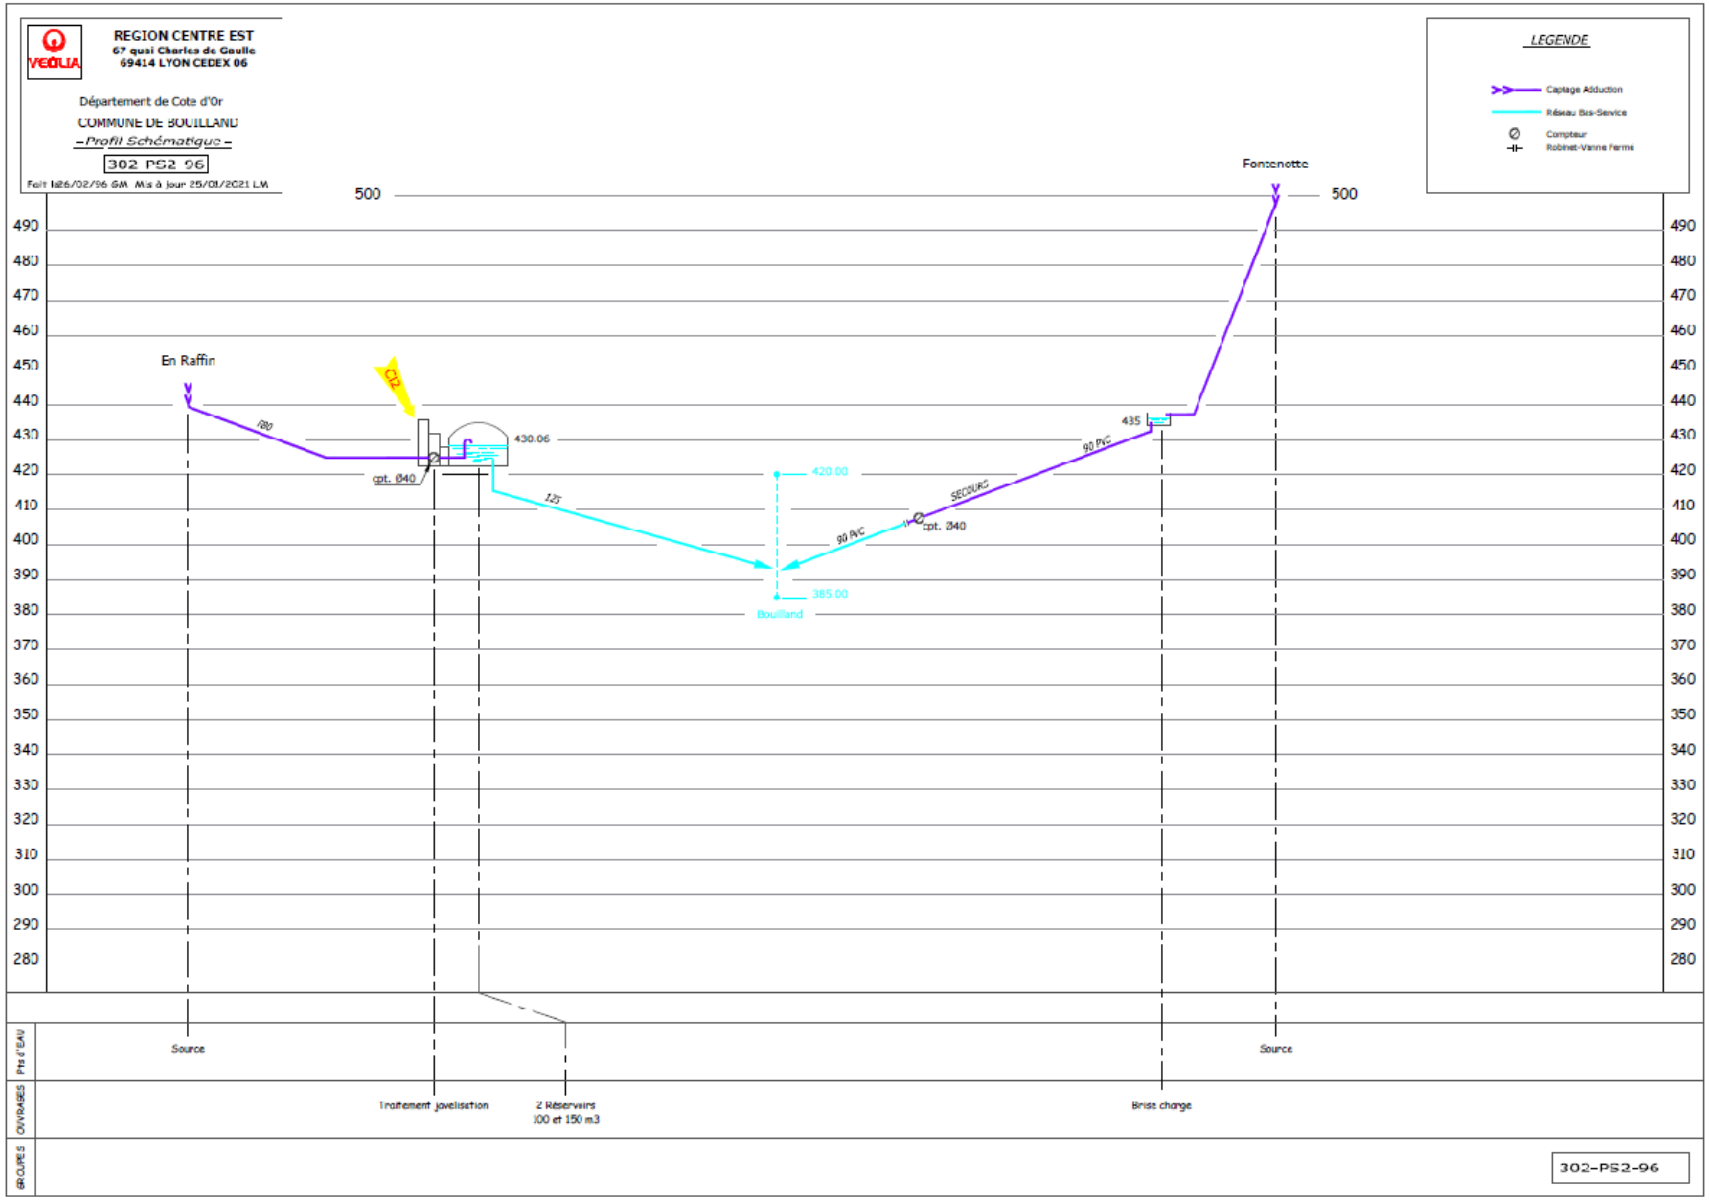
	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
ALOXE CORTON						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	141	142	140	140	141	0,7%
Nombre d'abonnés (clients)	106	104	103	115	115	0,0%
Volume vendu (m3)	42 974	34 698	9 990	32 997	53 449	62,0%
BAUBIGNY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	210	213	215	215	214	-0,5%
Nombre d'abonnés (clients)	196	198	194	195	197	1,0%
Volume vendu (m3)	15 361	14 377	12 686	14 237	14 742	3,5%
BEAUNE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	21 472	21 310	20 808	20 694	20 848	0,7%
Nombre d'abonnés (clients)	7 261	7 317	7 375	7 408	7 480	1,0%
Volume vendu (m3)	1 468 312	1 445 246	1 402 060	1 472 446	1 449 783	-1,5%
BLIGNY LES BEAUNE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 259	1 268	1 271	1 284	1 299	1,2%
Nombre d'abonnés (clients)	580	590	594	602	600	-0,3%
Volume vendu (m3)	51 730	54 921	51 232	55 096	50 284	-8,7%
BOUILLAND						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	221	227	233	238	247	3,8%
Nombre d'abonnés (clients)	153	159	158	158	160	1,3%
Volume vendu (m3)	11 349	10 031	10 902	10 536	9 666	-8,3%
BOUZE LES BEAUNE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	319	317	311	311	312	0,3%
Nombre d'abonnés (clients)	181	181	181	181	185	2,2%
Volume vendu (m3)	16 718	17 342	16 152	16 153	17 948	11,1%
CHASSAGNE MONTRACHET						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	313	311	292	279	266	-4,7%
Nombre d'abonnés (clients)	283	283	287	341	343	0,6%
Volume vendu (m3)	27 111	24 872	23 967	32 336	24 603	-23,9%
CHEVIGNY EN VALIERE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	373	383	395	404	414	2,5%
Nombre d'abonnés (clients)	186	188	192	192	190	-1,0%
Volume vendu (m3)	22 269	18 741	17 304	20 428	17 953	-12,1%
CHOREY LES BEAUNE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	650	654	648	632	618	-2,2%
Nombre d'abonnés (clients)	287	289	293	315	314	-0,3%
Volume vendu (m3)	26 094	26 811	27 140	27 077	26 640	-1,6%
COMBERTAULT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	561	549	540	538	560	4,1%
Nombre d'abonnés (clients)	224	227	226	232	234	0,9%
Volume vendu (m3)	15 908	17 333	18 973	20 432	19 156	-6,2%
CORBERON						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	447	445	442	444	438	-1,4%
Nombre d'abonnés (clients)	194	193	201	199	200	0,5%
Volume vendu (m3)	19 485	20 591	26 122	18 707	19 558	4,5%
CORCELLES LES ARTS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	471	461	460	455	455	0,0%
Nombre d'abonnés (clients)	201	204	205	209	210	0,5%

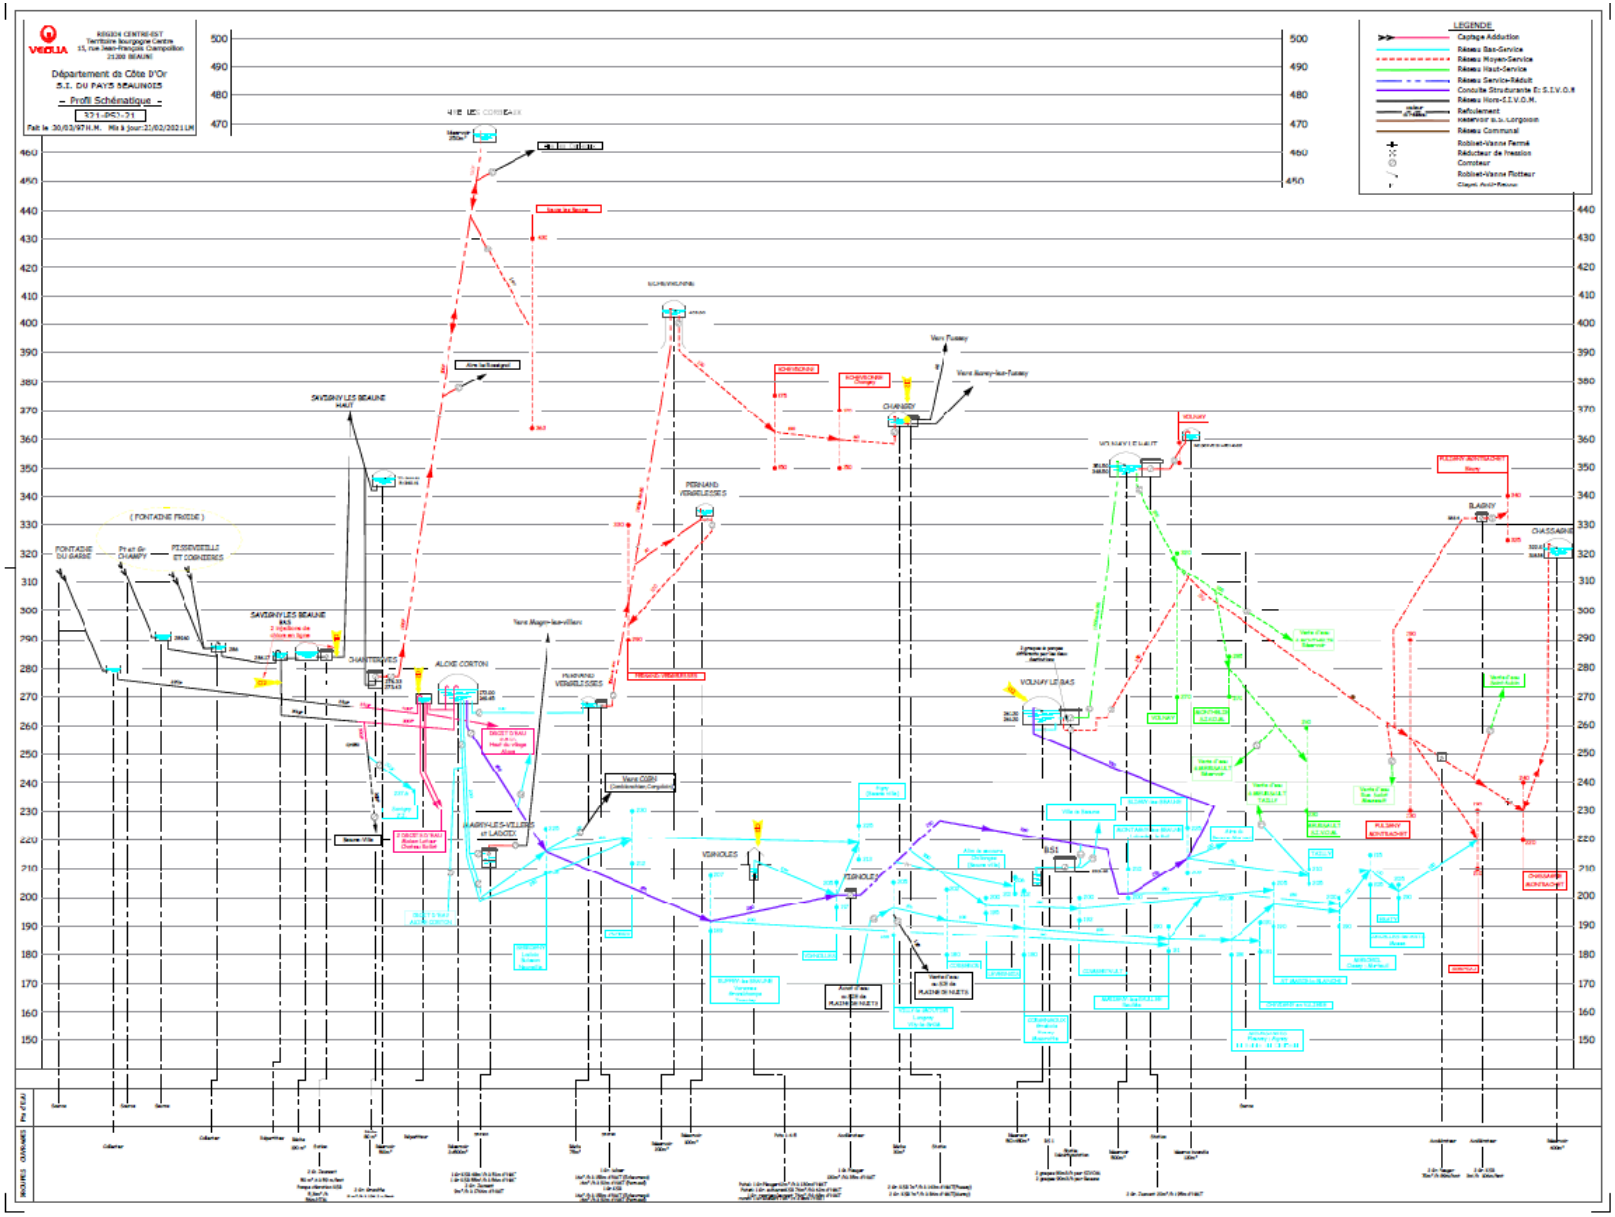
Volume vendu (m3)	17 986	17 912	16 850	18 994	15 736	-17,2%
CORGENGOUX						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	381	382	381	377	385	2,1%
Nombre d'abonnés (clients)	171	173	176	179	177	-1,1%
Volume vendu (m3)	17 041	18 980	16 784	18 951	16 188	-14,6%
CORPEAU						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	991	993	991	1 000	978	-2,2%
Nombre d'abonnés (clients)	434	437	440	445	447	0,4%
Volume vendu (m3)	40 786	39 662	35 157	41 175	51 398	24,8%
DEZIZE LES MARANGES						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	177	177	174	171	168	-1,8%
Nombre d'abonnés (clients)	136	139	141	143	143	0,0%
Volume vendu (m3)	10 212	10 330	11 913	7 814	8 898	13,9%
EBATY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	260	259	258	262	261	-0,4%
Nombre d'abonnés (clients)	106	107	107	108	107	-0,9%
Volume vendu (m3)	9 691	8 555	8 071	8 435	8 920	5,7%
ECHEVRONNE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	306	308	312	313	319	1,9%
Nombre d'abonnés (clients)	152	150	154	159	162	1,9%
Volume vendu (m3)	13 539	12 924	12 786	12 511	12 283	-1,8%
LA ROCHEPOT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	298	294	290	288	289	0,3%
Nombre d'abonnés (clients)	199	196	198	199	197	-1,0%
Volume vendu (m3)	19 622	15 306	16 079	17 081	20 227	18,4%
LADOIX SERRIGNY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 868	1 855	1 843	1 833	1 831	-0,1%
Nombre d'abonnés (clients)	856	863	881	903	909	0,7%
Volume vendu (m3)	78 448	83 441	83 927	90 532	69 721	-23,0%
LEVERNOIS						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	349	354	359	371	381	2,7%
Nombre d'abonnés (clients)	196	200	197	199	198	-0,5%
Volume vendu (m3)	32 122	36 595	39 173	44 606	43 051	-3,5%
MARIGNY LES REULLEE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	225	225	223	223	219	-1,8%
Nombre d'abonnés (clients)	104	104	105	105	105	0,0%
Volume vendu (m3)	10 406	11 132	9 778	10 534	10 433	-1,0%
MERCEUIL						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	832	829	826	826	835	1,1%
Nombre d'abonnés (clients)	391	397	398	401	402	0,2%
Volume vendu (m3)	79 187	80 589	76 787	70 620	104 265	47,6%
MEURSANGES						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	580	585	588	594	610	2,7%
Nombre d'abonnés (clients)	266	276	280	282	285	1,1%
Volume vendu (m3)	31 247	28 273	28 694	27 095	30 481	12,5%
MEURSAULT						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 464	1 453	1 449	1 427	1 413	-1,0%
Nombre d'abonnés (clients)	875	878	879	973	983	1,0%
Volume vendu (m3)	120 566	153 296	172 361	129 573	136 009	5,0%
MONTAGNY LES BEAUNE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	731	770	775	783	791	1,0%

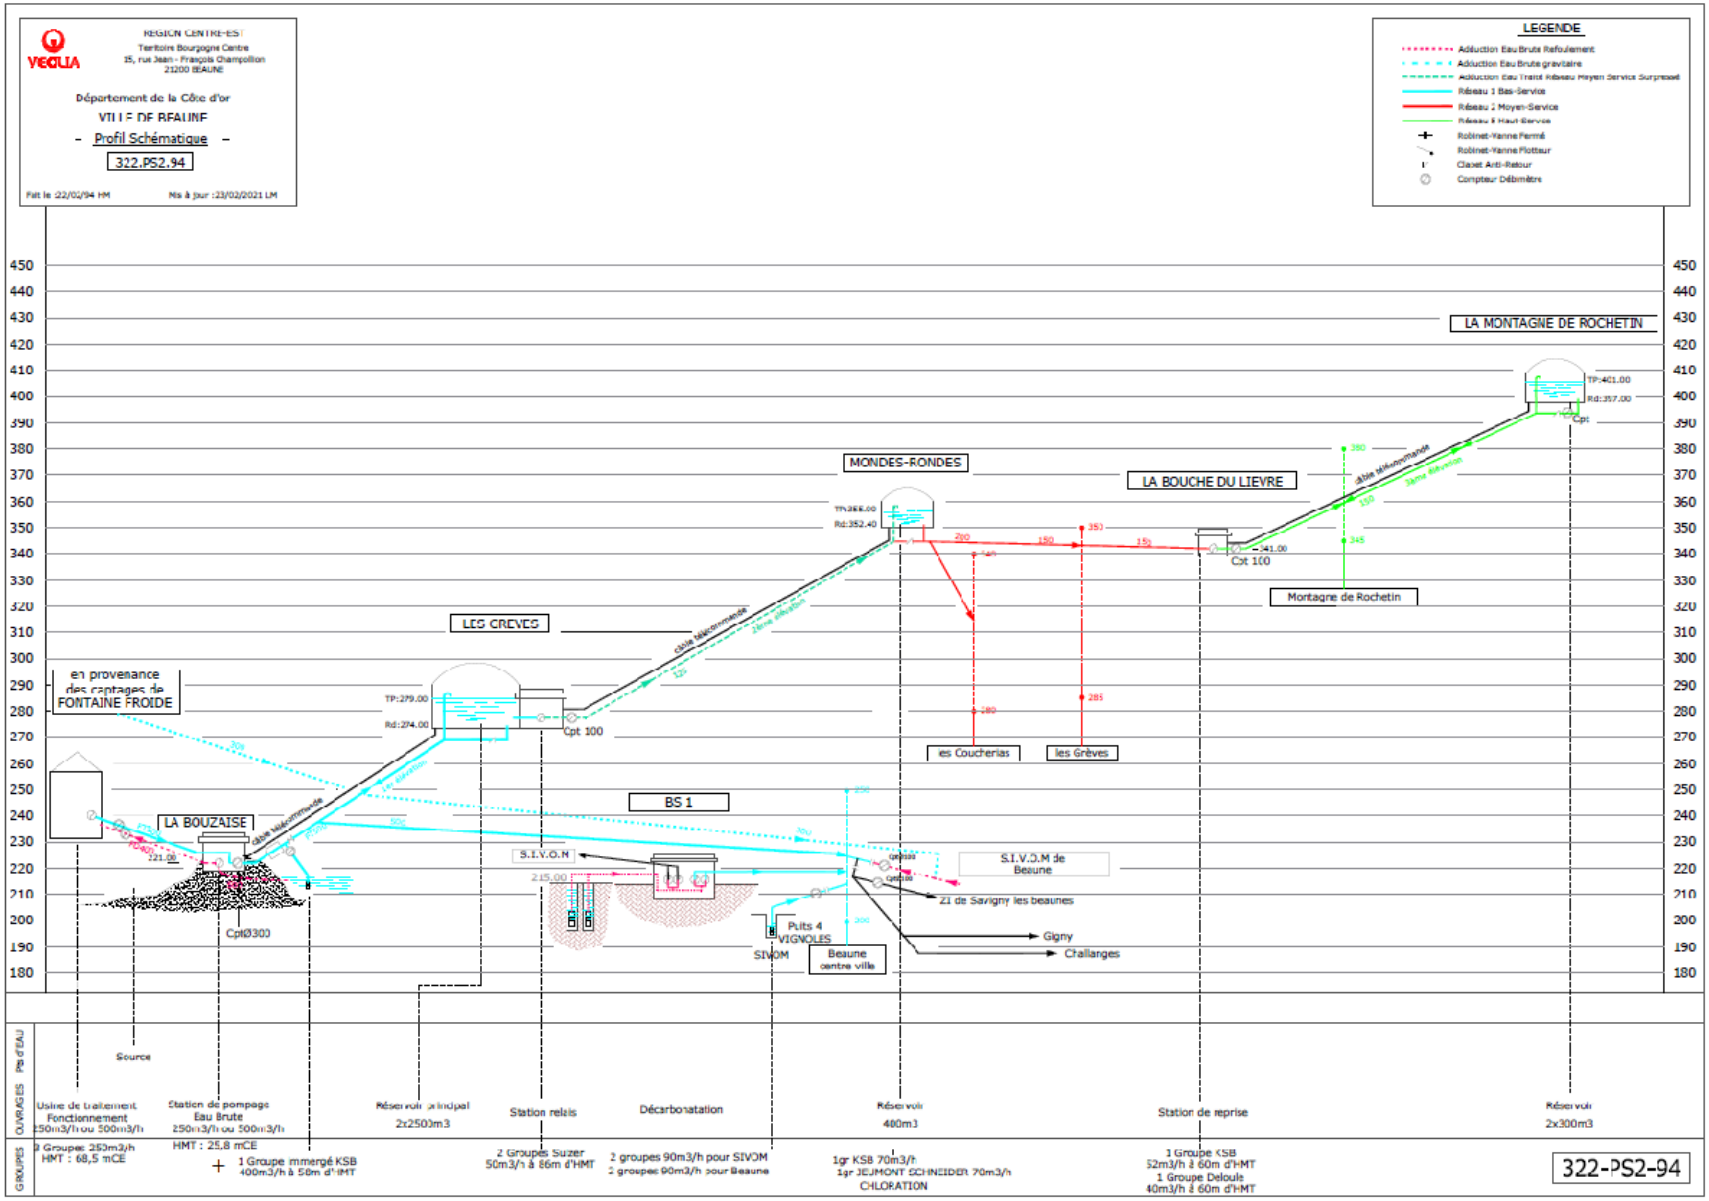
Nombre d'abonnés (clients)	381	382	392	396	395	-0,3%
Volume vendu (m3)	78 685	69 536	85 191	88 076	49 324	-44,0%
MONTHELIE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	168	170	161	156	149	-4,5%
Nombre d'abonnés (clients)	113	114	116	136	135	-0,7%
Volume vendu (m3)	9 899	11 281	9 399	9 044	8 801	-2,7%
NOLAY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 472	1 457	1 448	1 444	1 442	-0,1%
Nombre d'abonnés (clients)	848	850	866	869	867	-0,2%
Volume vendu (m3)	76 223	64 420	59 568	64 397	69 459	7,9%
PARIS L'HOPITAL						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	314	322	316	303	293	-3,3%
Nombre d'abonnés (clients)	185	191	188	195	197	1,0%
Volume vendu (m3)	15 486	10 914	14 161	11 633	15 145	30,2%
PERNAND-VERGELESSES						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	249	245	246	247	249	0,8%
Nombre d'abonnés (clients)	185	182	185	200	202	1,0%
Volume vendu (m3)	14 221	14 821	17 098	12 163	13 582	11,7%
POMMARD						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	490	466	461	455	457	0,4%
Nombre d'abonnés (clients)	333	334	330	384	382	-0,5%
Volume vendu (m3)	33 097	40 101	30 805	29 204	33 750	15,6%
PULIGNY MONTRACHET						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	397	393	388	377	363	-3,7%
Nombre d'abonnés (clients)	330	336	335	368	368	0,0%
Volume vendu (m3)	33 826	33 217	32 379	27 771	34 100	22,8%
RUFFEY LES BEAUNE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	774	773	782	790	789	-0,1%
Nombre d'abonnés (clients)	348	353	358	357	354	-0,8%
Volume vendu (m3)	32 175	35 088	33 226	33 354	31 310	-6,1%
SAINT AUBIN						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	230	229	222	212	202	-4,7%
Nombre d'abonnés (clients)	200	193	192	221	222	0,5%
Volume vendu (m3)	17 079	18 044	19 032	16 277	16 266	-0,1%
SAINTE MARIE LA BLANCHE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	921	931	928	933	944	1,2%
Nombre d'abonnés (clients)	435	452	461	466	473	1,5%
Volume vendu (m3)	149 479	149 144	141 565	151 307	145 707	-3,7%
SANTENAY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	905	920	924	904	872	-3,5%
Nombre d'abonnés (clients)	517	525	521	523	521	-0,4%
Volume vendu (m3)	90 634	77 231	81 596	77 395	77 019	-0,5%
SAVIGNY LES BEAUNE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 339	1 329	1 329	1 328	1 343	1,1%
Nombre d'abonnés (clients)	762	762	770	775	773	-0,3%
Volume vendu (m3)	95 408	102 367	96 071	88 522	97 706	10,4%
TAILLY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	191	197	203	203	207	2,0%
Nombre d'abonnés (clients)	116	118	118	124	124	0,0%
Volume vendu (m3)	14 403	11 738	15 189	11 357	14 598	28,5%
VIGNOLES						

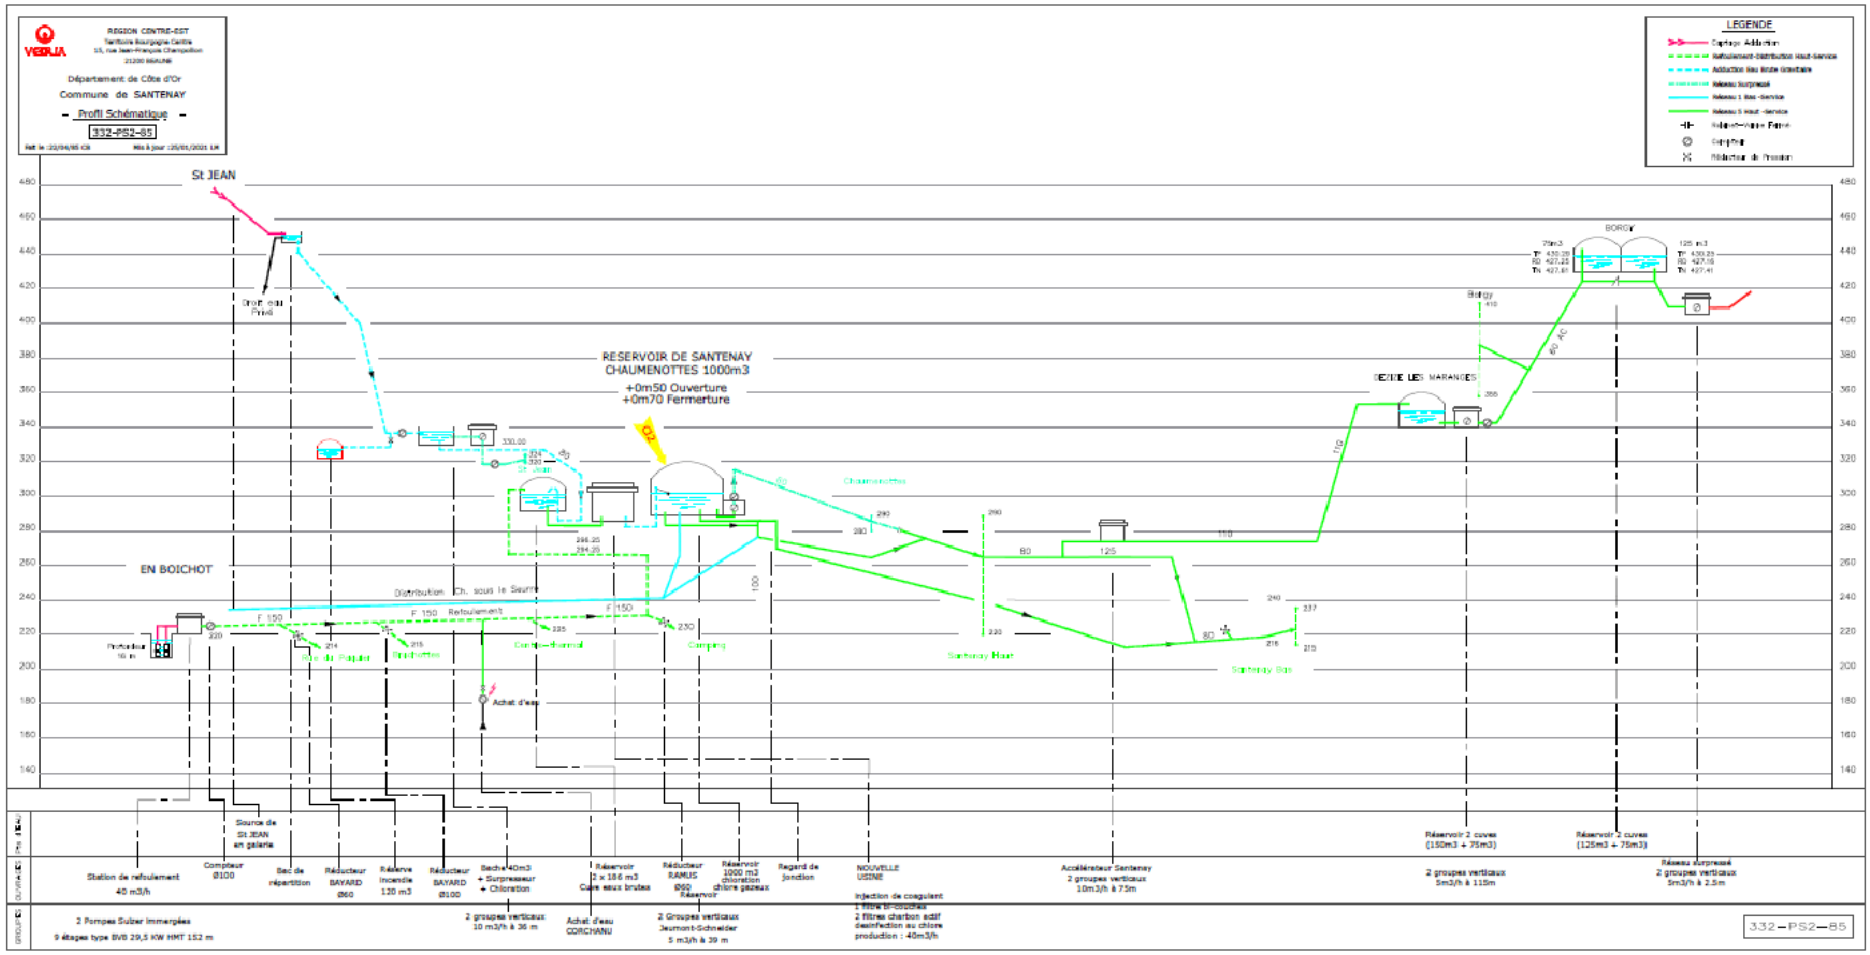
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	1 013	1 000	986	970	965	-0,5%
Nombre d'abonnés (clients)	388	398	403	408	424	3,9%
Volume vendu (m3)	39 424	38 888	40 363	38 927	40 560	4,2%
VOLNAY						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	252	248	244	242	240	-0,8%
Nombre d'abonnés (clients)	206	204	206	230	236	2,6%
Volume vendu (m3)	14 512	15 185	15 475	14 815	14 055	-5,1%

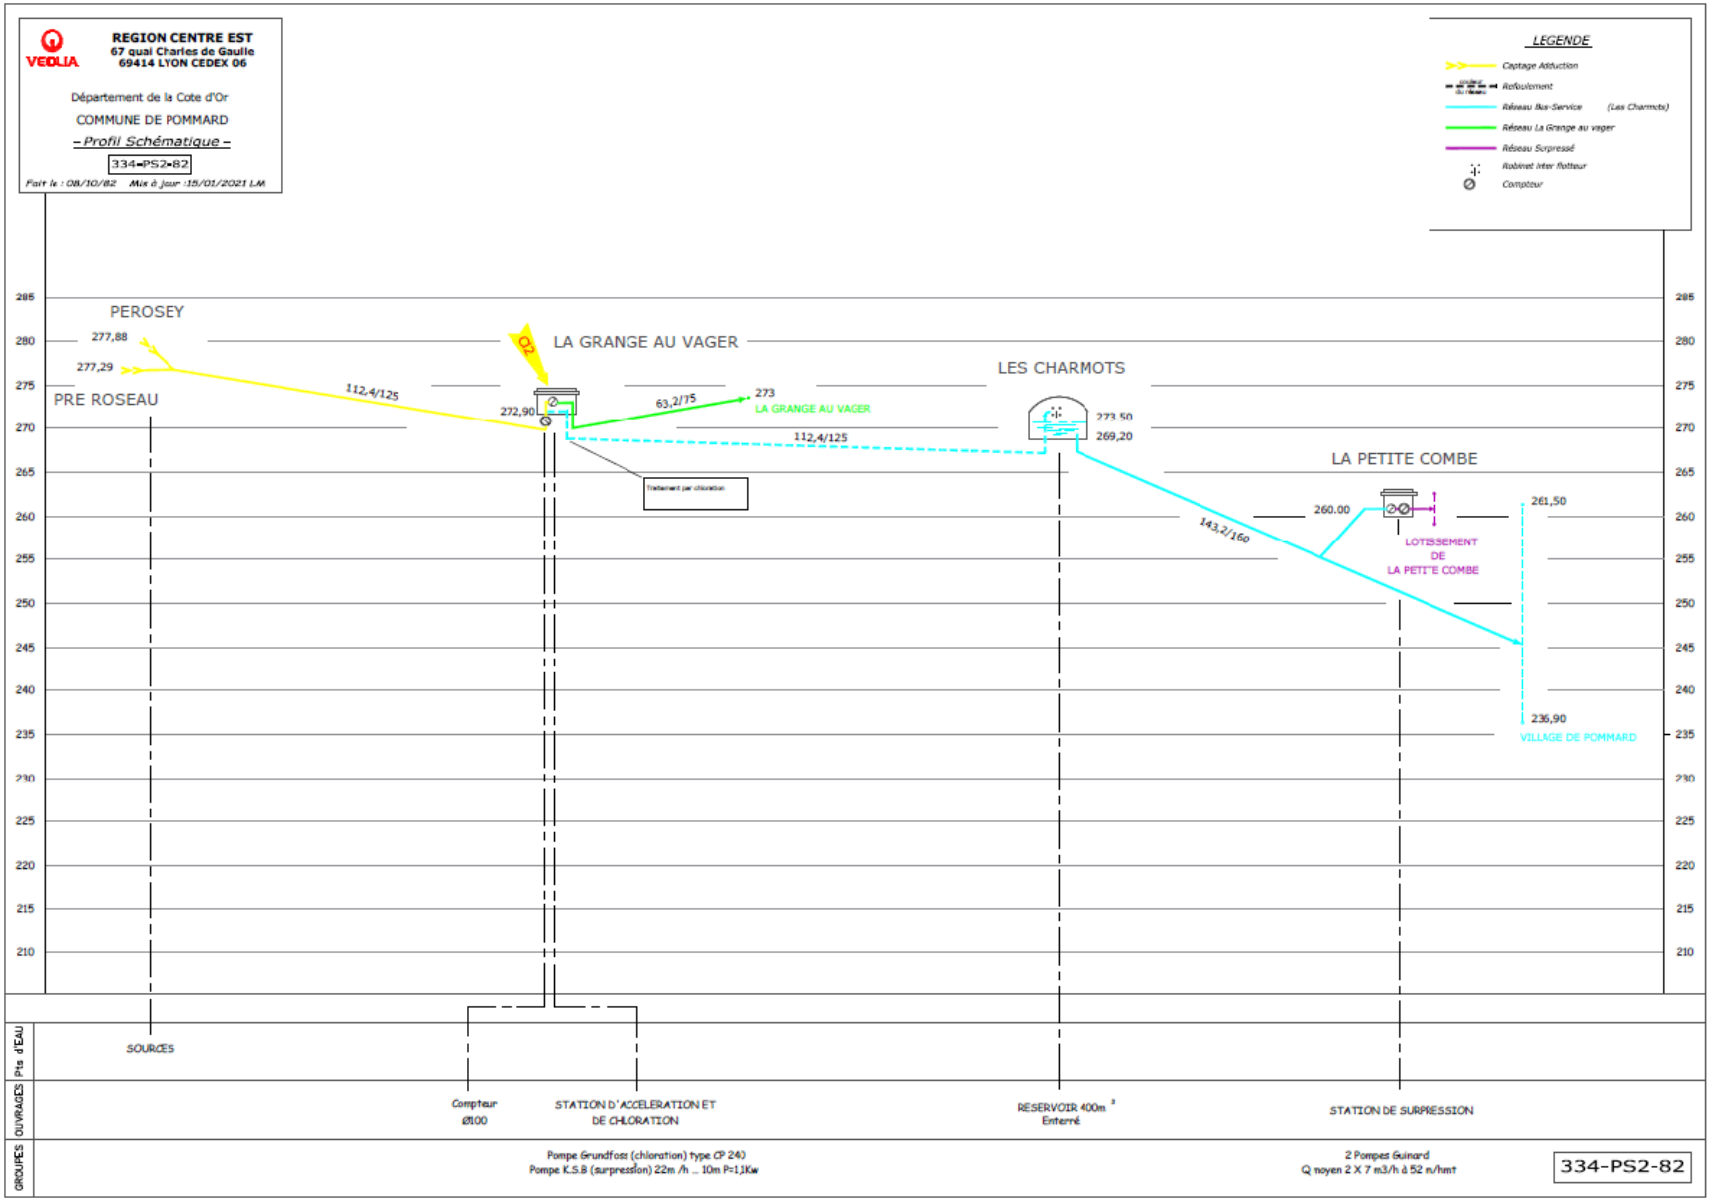
6.4 Le synoptique du réseau

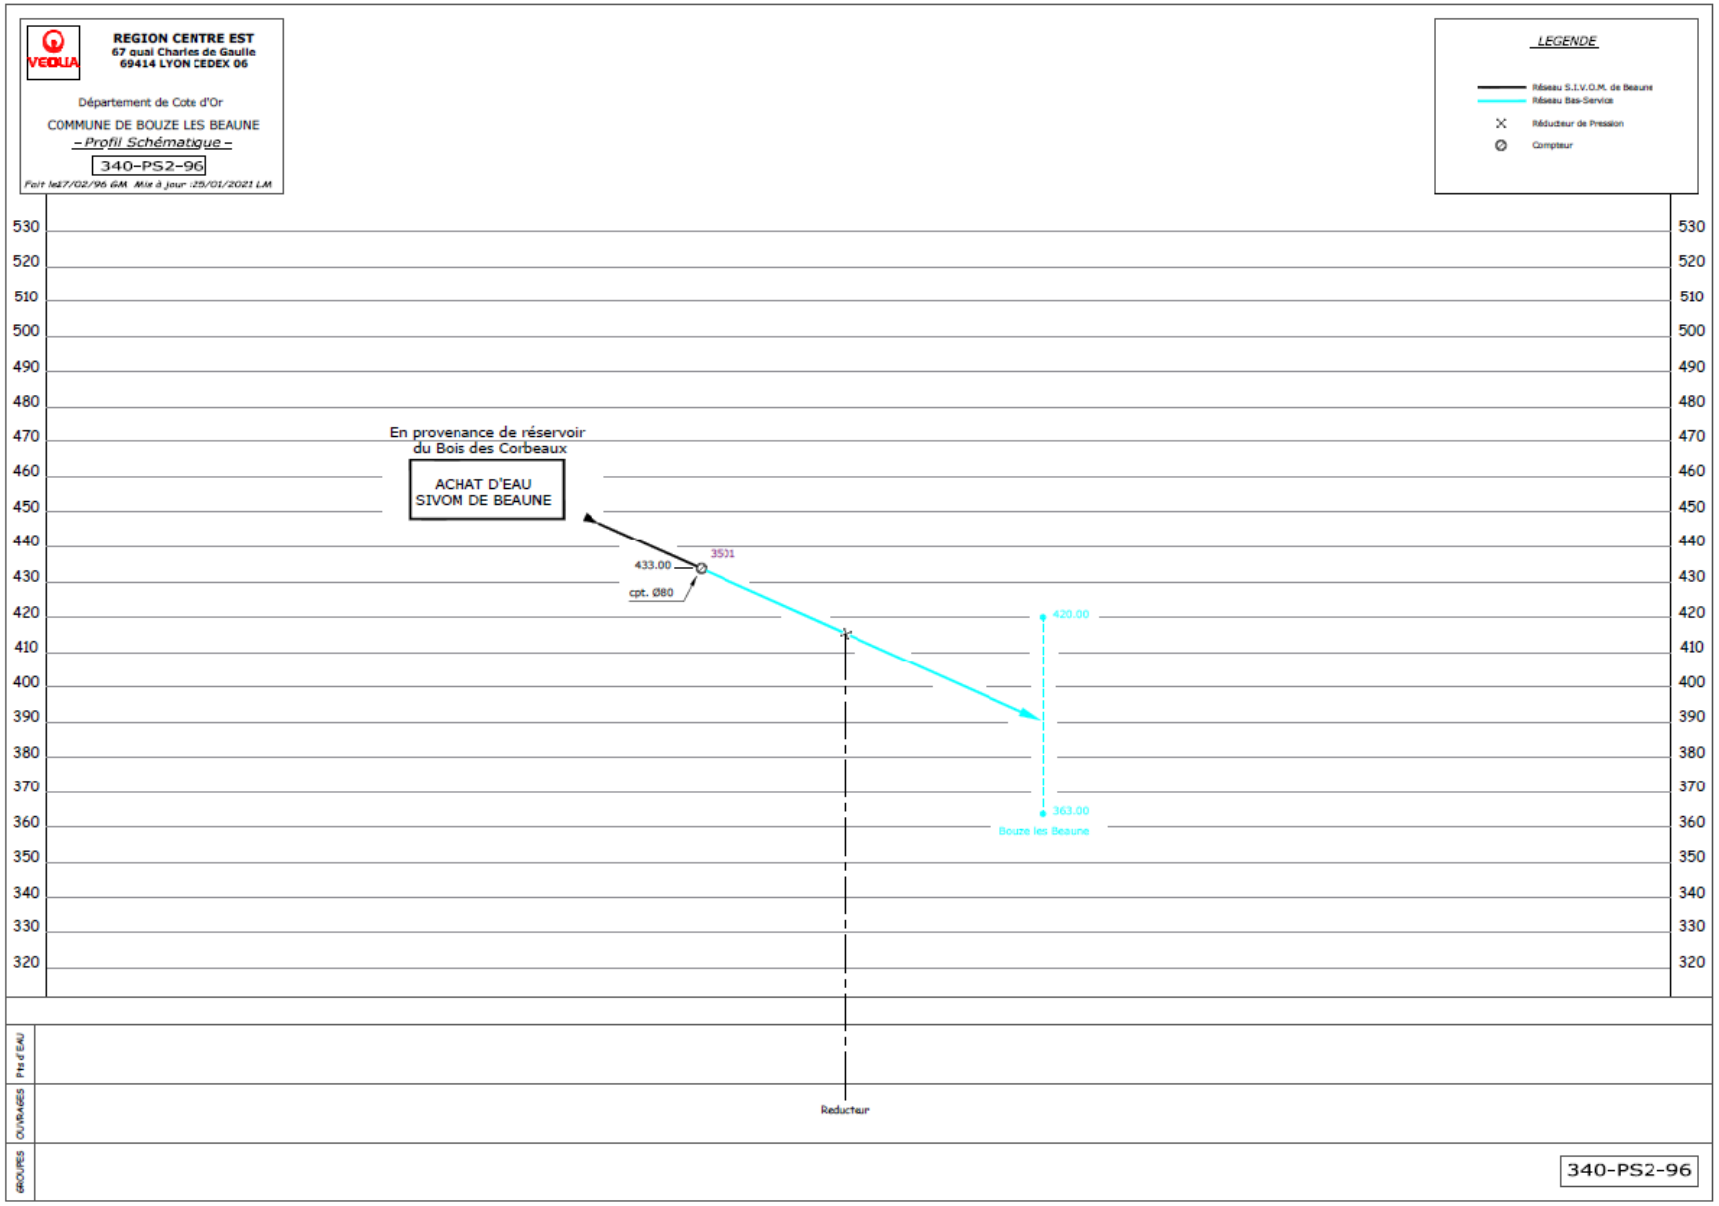

REGION CENTRE EST
67 quai Charles de Gaulle
69414 LYON CEDEX 06
Département de Cote d'Or
COMMUNE DE BOUILLAND
-Profil Schématique-
302 PS2 96
Fait le26/02/96 GM Mis à jour 25/01/2021 LM
LEGENDE
Captage Adduction
Réseau Bas-Service
Compteur
Robinet-Vanne Fermé
Fontenotte
500
500
En Raffin
CT2
Ø80
430.06
cpt. Ø40
125
420.00
385.00
Bouilland
90 PVC
SECOURS
cpt. Ø40
435
90 PVC
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
Source
Traitement javelisation
2 Réservoirs
100 et 150 m3
Brise charge
Source
Pts d'EAU
OUVRAGES
GROUPES
302-PS2-96

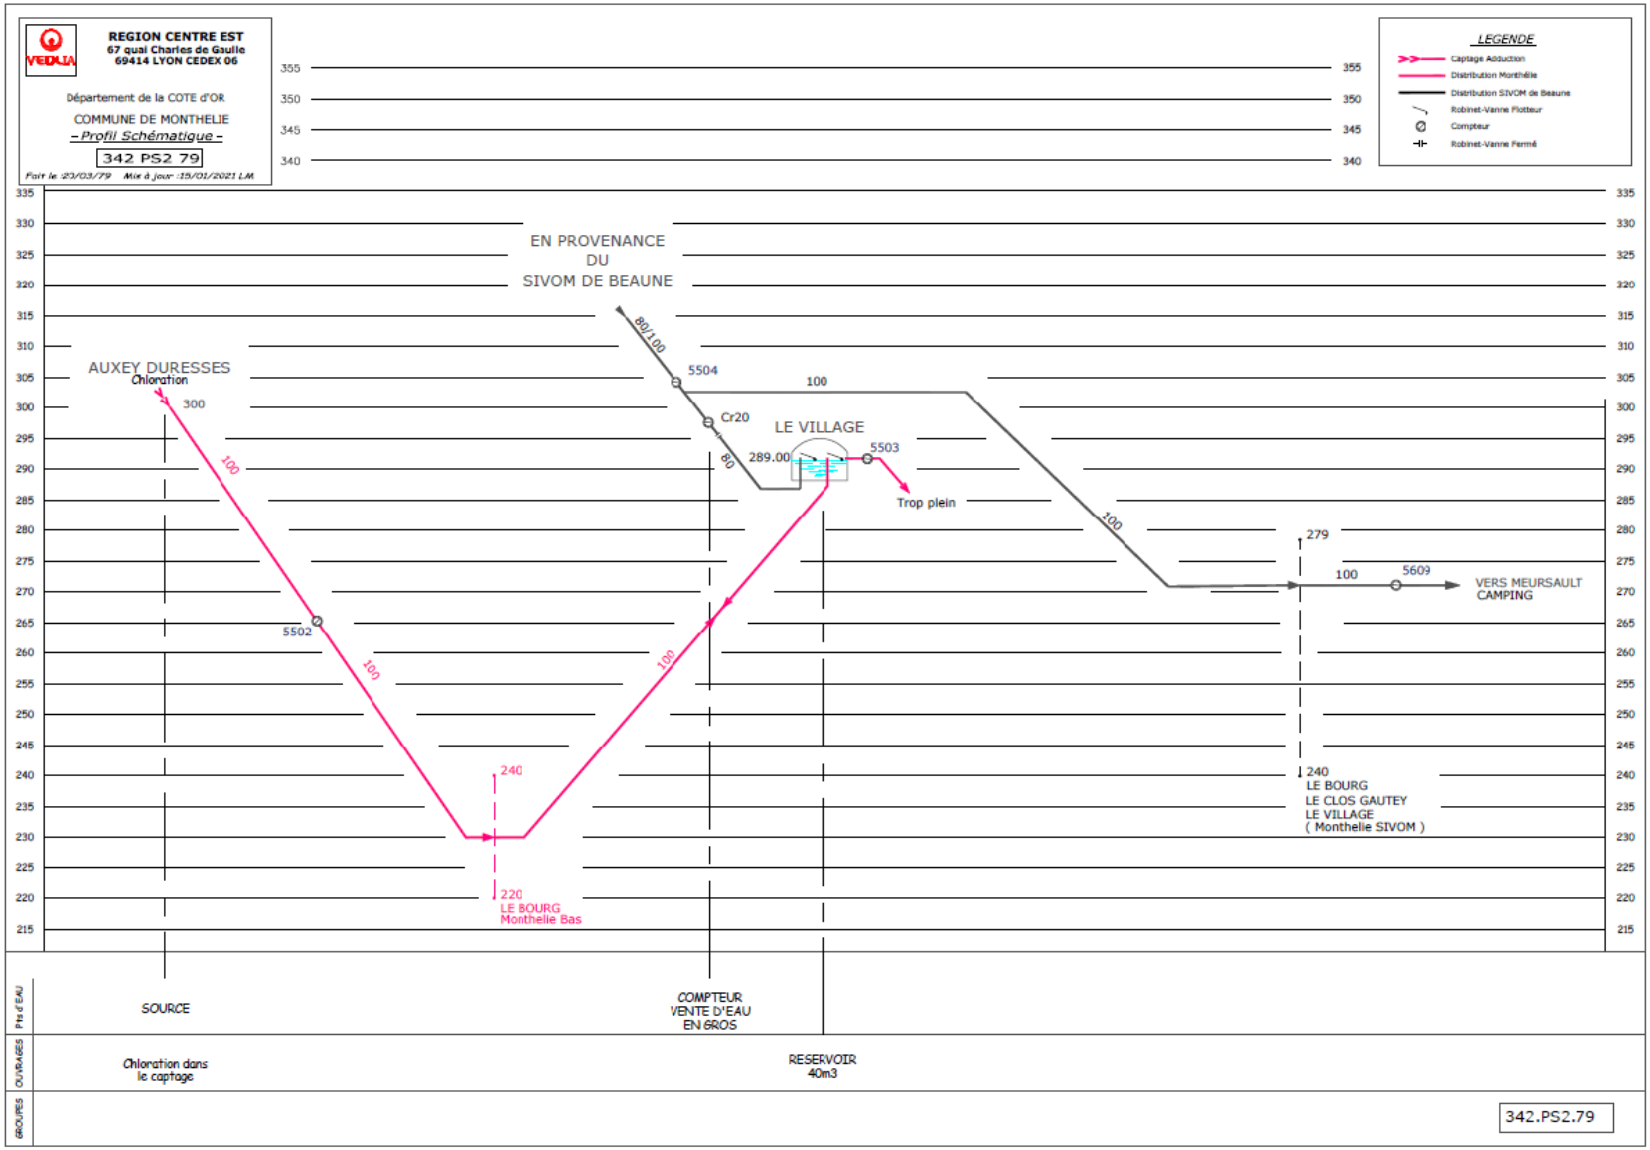

Département de Côte d'Or
S.I. DU PAYS BEAUNOIS
- Profil Schématique -
171-PS1-71
LEGENDE
SAVIGNY LES BEAUNE HAUT
SAVIGNY LES BEAUNE BAS
(FONTAINE FROIDE)
FONTAINE DU GASSE
Pt et de CHAMPY
FLEURVEILLE ET CORNEREUS
CHANTRERIES
ALOXE CORTON
FERNAND VERGELESSES
CHANDY
VOLNAY
VOLNAY LE BAS
BLAGNY
CHASSAGNE
POMMARD
VOINOLES
MONTHELIE
PULIGNY MONTRACHET

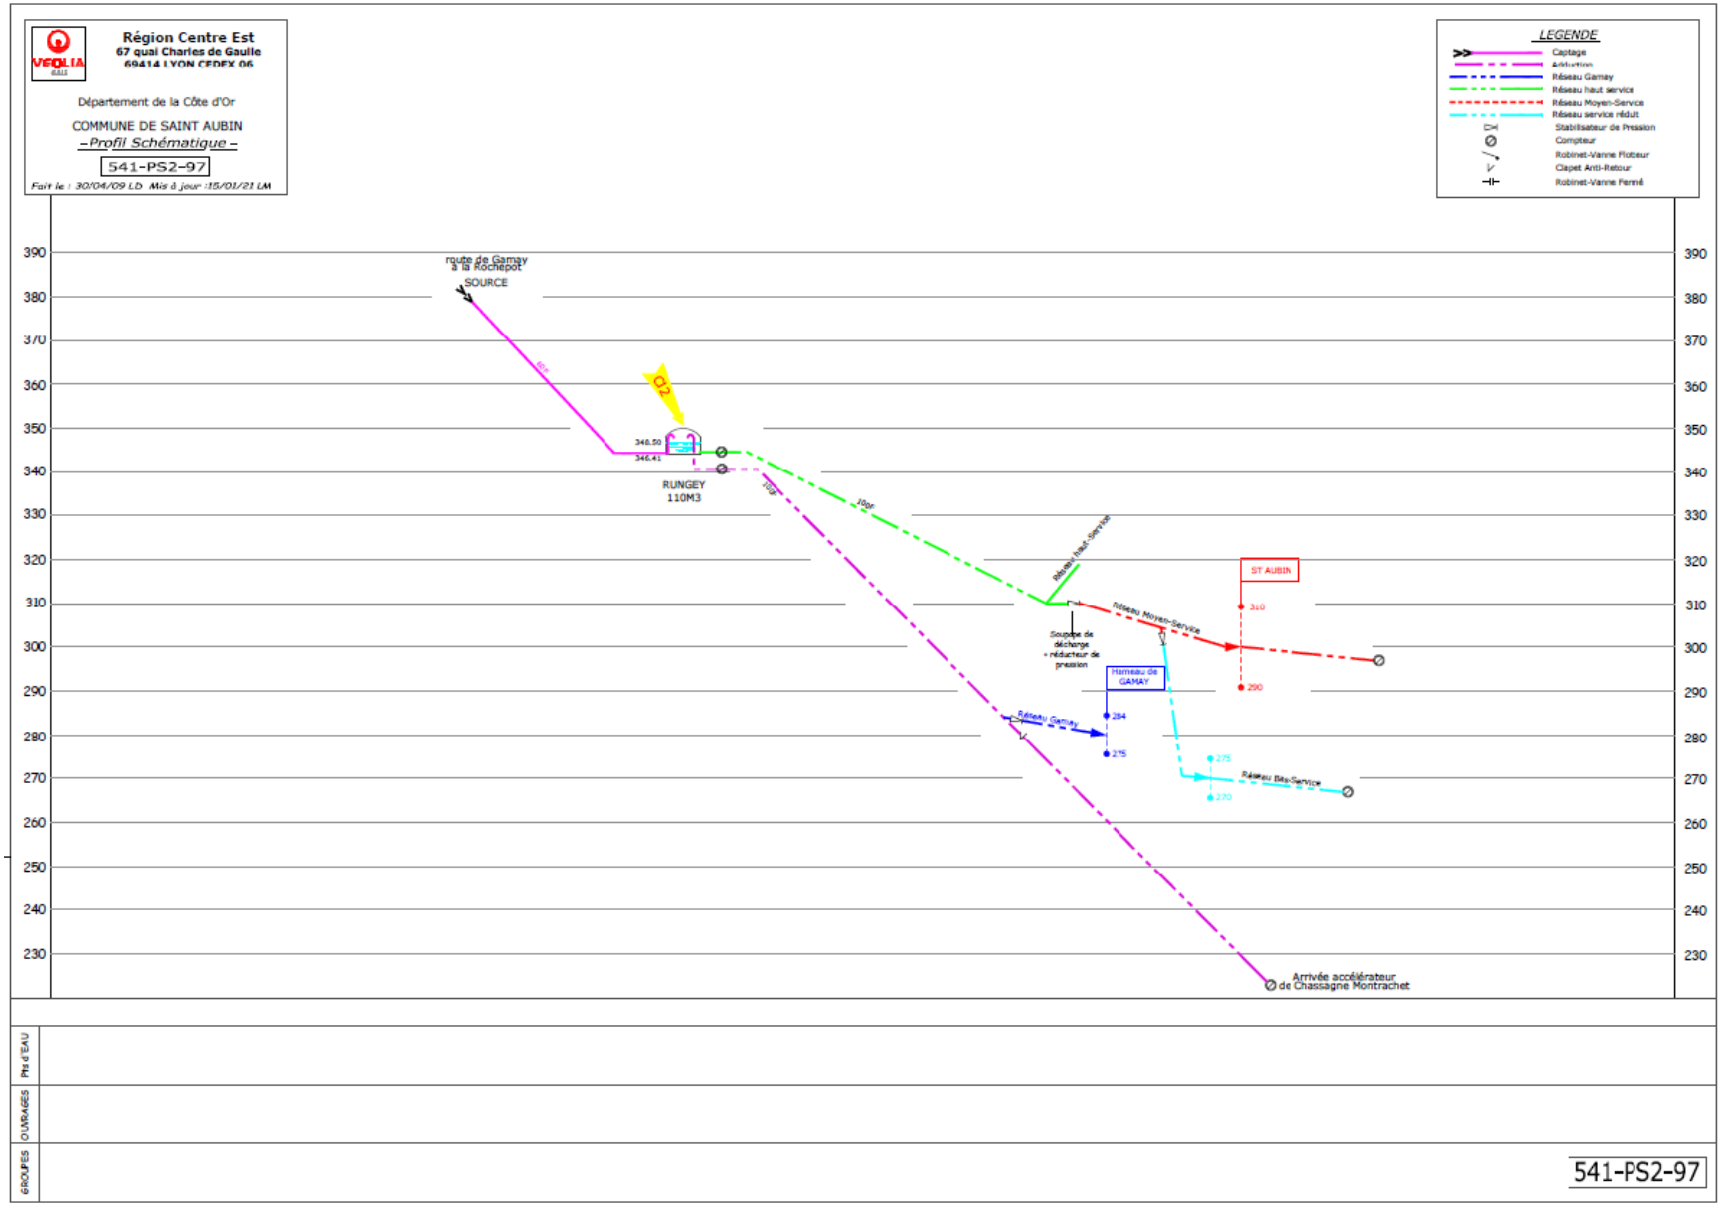

REGION CENTRE-EST
Territoire Bourgogne Centre
15, rue Jean - François Champollion
21200 BEAUNE
Département de la Côte d'or
VILLE DE BEAUNE
- Profil Schématique -
322.PS2.94
Fait le :22/02/94 HM
Mis à jour :23/02/2021 LM
LEGENDE
Adduction Eau Brute Refoulement
Adduction Eau Brute gravitaire
Réseau 1 Bas-Service
Réseau 2 Moyen-Service
Réseau 3 Haut-Service
Robinet-Vanne Fermé
Robinet-Vanne Flotteur
Clapet Anti-Retour
Compteur Débimètre
LA MONTAGNE DE ROCHETIN
MONDES-RONDES
LA BOUCHE DU LIEVRE
LES GREVES
en provenance des captages de FONTAINE FROIDE
LA BOUZAISE
BS 1
S.I.V.O.M
S.I.V.O.M de Beaune
Puits 4 VIGNOLES
SIVOM
Beaune centre ville
Gigny
Challanges
Montagne de Rochetin
les Coucherias
les Grèves
Cpt 100
Cpt Ø303
Source
Usine de traitement Fonctionnement 250m3/h ou 500m3/h
Station de pompage Eau Brute 250m3/h ou 500m3/h
HMT : 25,8 mCE
1 Groupe immergé KSB 400m3/h à 50m d'HMT
Réservoir principal 2x2500m3
Station relais
2 Groupes Suzer 50m3/h à 86m d'HMT
Décarbonatation
2 groupes 90m3/h pour SIVOM
2 groupes 90m3/h pour Beaune
Réservoir 400m3
1gr KSB 70m3/h
1gr JEUMONT SCHNEIDER 70m3/h
CHLORATION
Station de reprise
1 Groupe KSB 52m3/h à 60m d'HMT
1 Groupe Deloule 40m3/h à 60m d'HMT
Réservoir 2x300m3
322-PS2-94

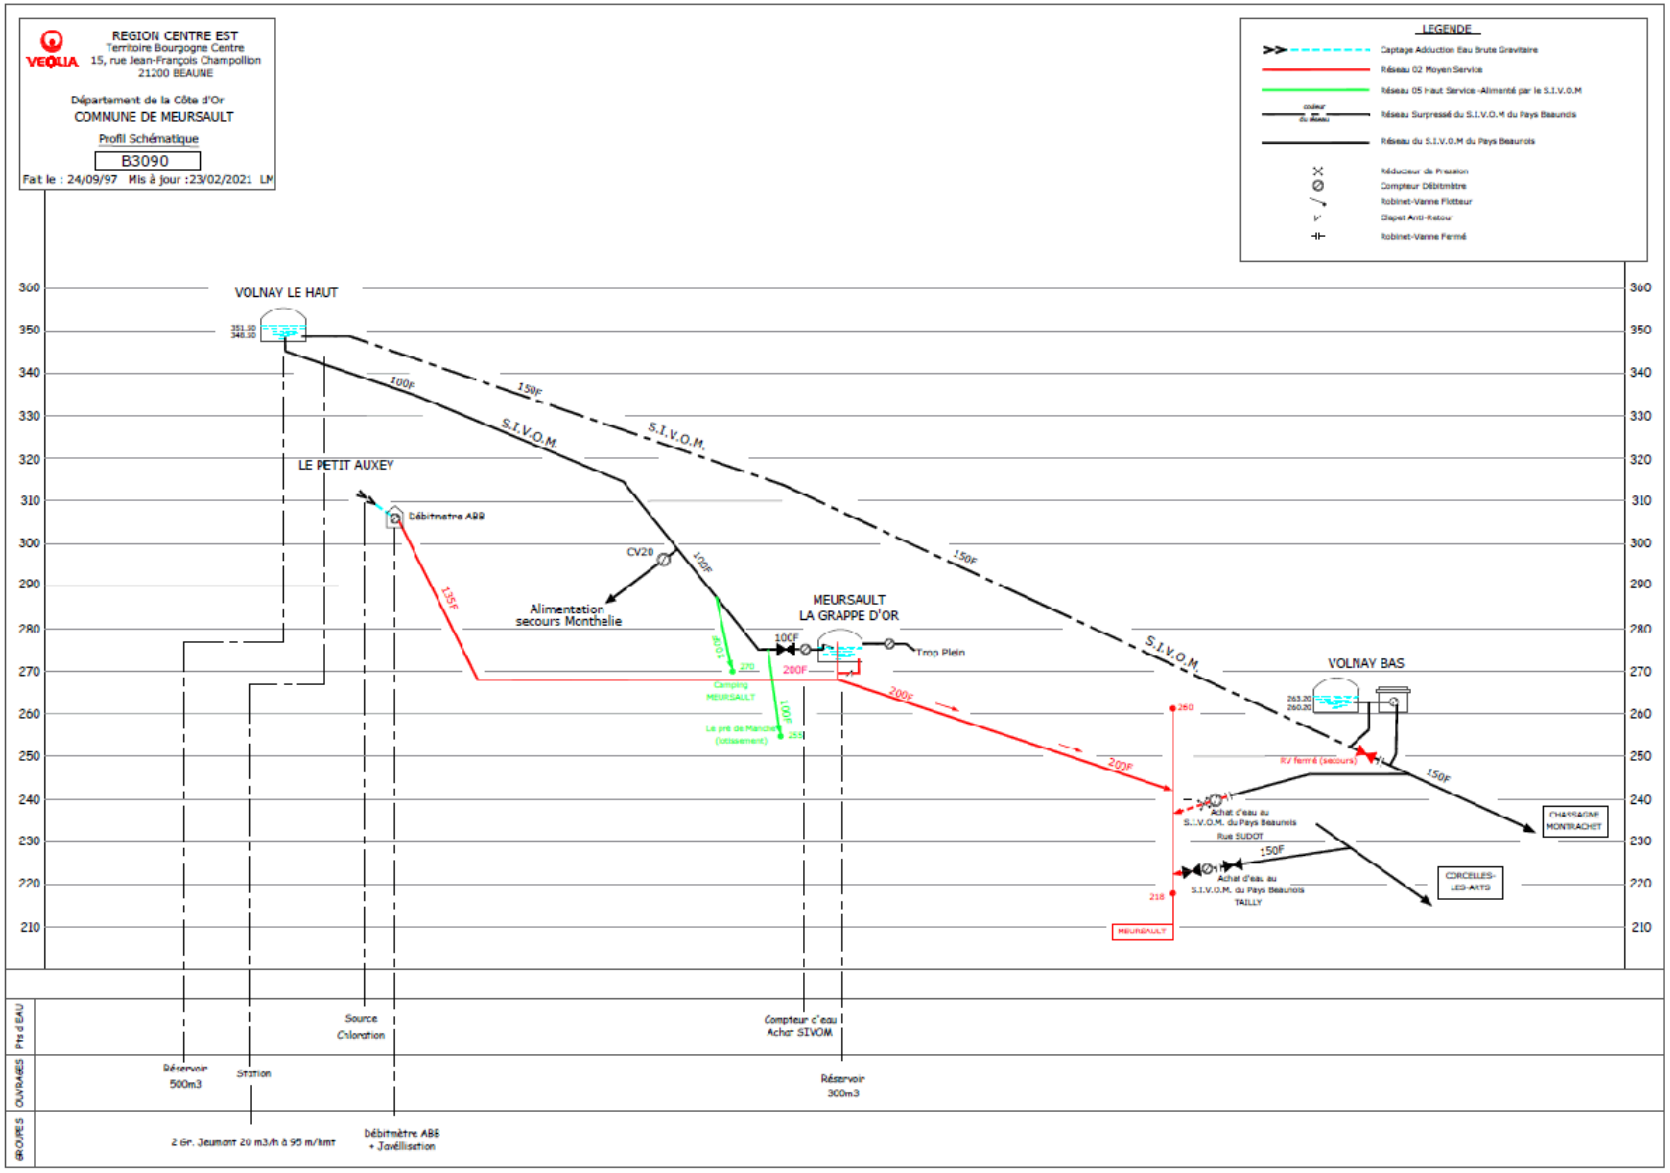

REGION CENTRE-EST
Département de Côte d'Or
Commune de SANTENAY
Profil Schématique
332-PS2-85
LEGENDE
St JEAN
RESERVOIR DE SANTENAY
CHAUMENOTTES 1000m3
+0m50 Ouverture
+0m70 Fermerture
EN BOICHOT
BORGY
Station de refoulement
45 m3/h
2 Pompes Sulzer Immergées
9 étages type BVB 29,5 KW HMT 152 m
Source de St JEAN en galerie
Compteur Ø100
Bac de répartition
Réducteur BAYARD Ø60
Réserve incendie 120 m3
Réducteur BAYARD Ø100
Bache 40m3 + Surpresseur + Chloration
2 groupes verticaux: 10 m3/h à 36 m
Achat d'eau CORCHANU
Réservoir 2 x 18.6 m3 Cuve eaux brutes
Réducteur RAMUS Ø60
Réservoir 1000 m3 chloration chlore gazeux
2 Groupes verticaux Jeumont-Schneider 5 m3/h à 39 m
Regard de jonction
NOUVELLE USINE
Injection de coagulant
1 filtre bi-couches
2 filtres charbon actif
desinfection au chlore
production : 40m3/h
Accélérateur Santenay
2 groupes verticaux
10m3/h à 7.5m
Réservoir 2 cuves (150m3 + 75m3)
2 groupes verticaux
5m3/h à 115m
Réservoir 2 cuves (125m3 + 75m3)
Réseau surpressé
2 groupes verticaux
5m3/h à 2.5m
332-PS2-85

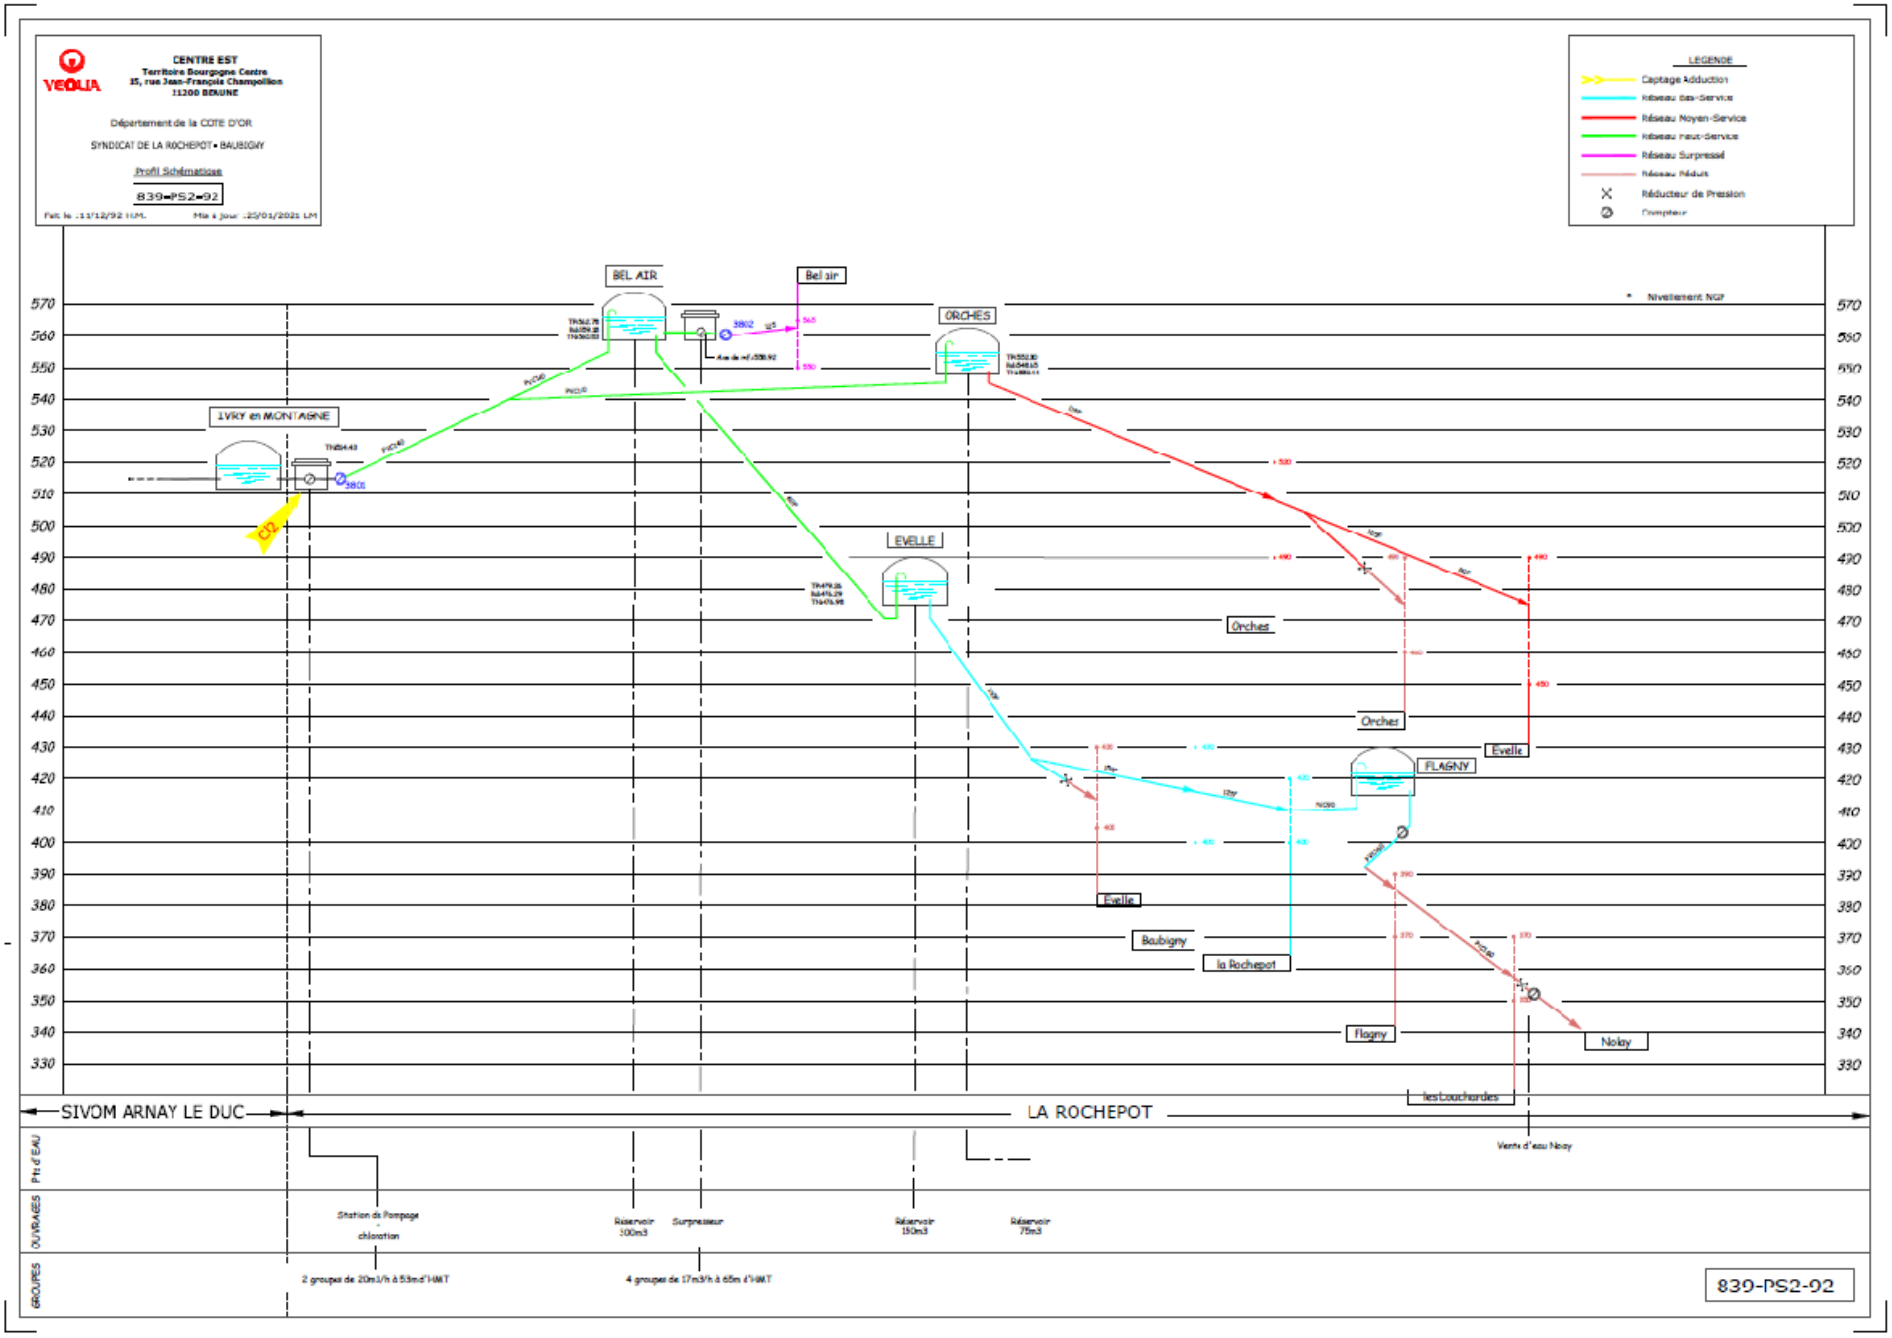

REGION CENTRE EST
67 quai Charles de Gaulle
69414 LYON CEDEX 06
Département de la Cote d'Or
COMMUNE DE POMMARD
– Profil Schématique –
334-PS2-82
Fait le : 08/10/82 Mis à jour :18/01/2021 LM
LEGENDE
Captage Adduction
Refoulement
Réseau Bas-Service (Les Charmots)
Réseau La Grange au vager
Réseau Surpressé
Robinet Inter Rotteur
Compteur
PEROSEY
277,88
277,29
PRE ROSEAU
112,4/125
Q2
LA GRANGE AU VAGER
272,90
63,2/75
273
LA GRANGE AU VAGER
LES CHARMOTS
273,50
269,20
112,4/125
Traitement par chloration
LA PETITE COMBE
260.00
143,2/160
LOTISSEMENT
DE
LA PETITE COMBE
261,50
236,90
VILLAGE DE POMMARD
285
280
275
270
265
260
255
250
245
240
235
230
225
220
215
210
Pts d'EAU
OUVRAGES
GROUPES
SOURCES
Compteur
Ø100
STATION D'ACCELERATION ET
DE CHLORATION
RESERVOIR 400m³
Enterré
STATION DE SURPRESSION
Pompe Grundfoss (chloration) type CP 240
Pompe K.S.B (surpression) 22m /h .. 10m P=1,1Kw
2 Pompes Guinard
Q moyen 2 X 7 m3/h à 52 m/mt
334-PS2-82

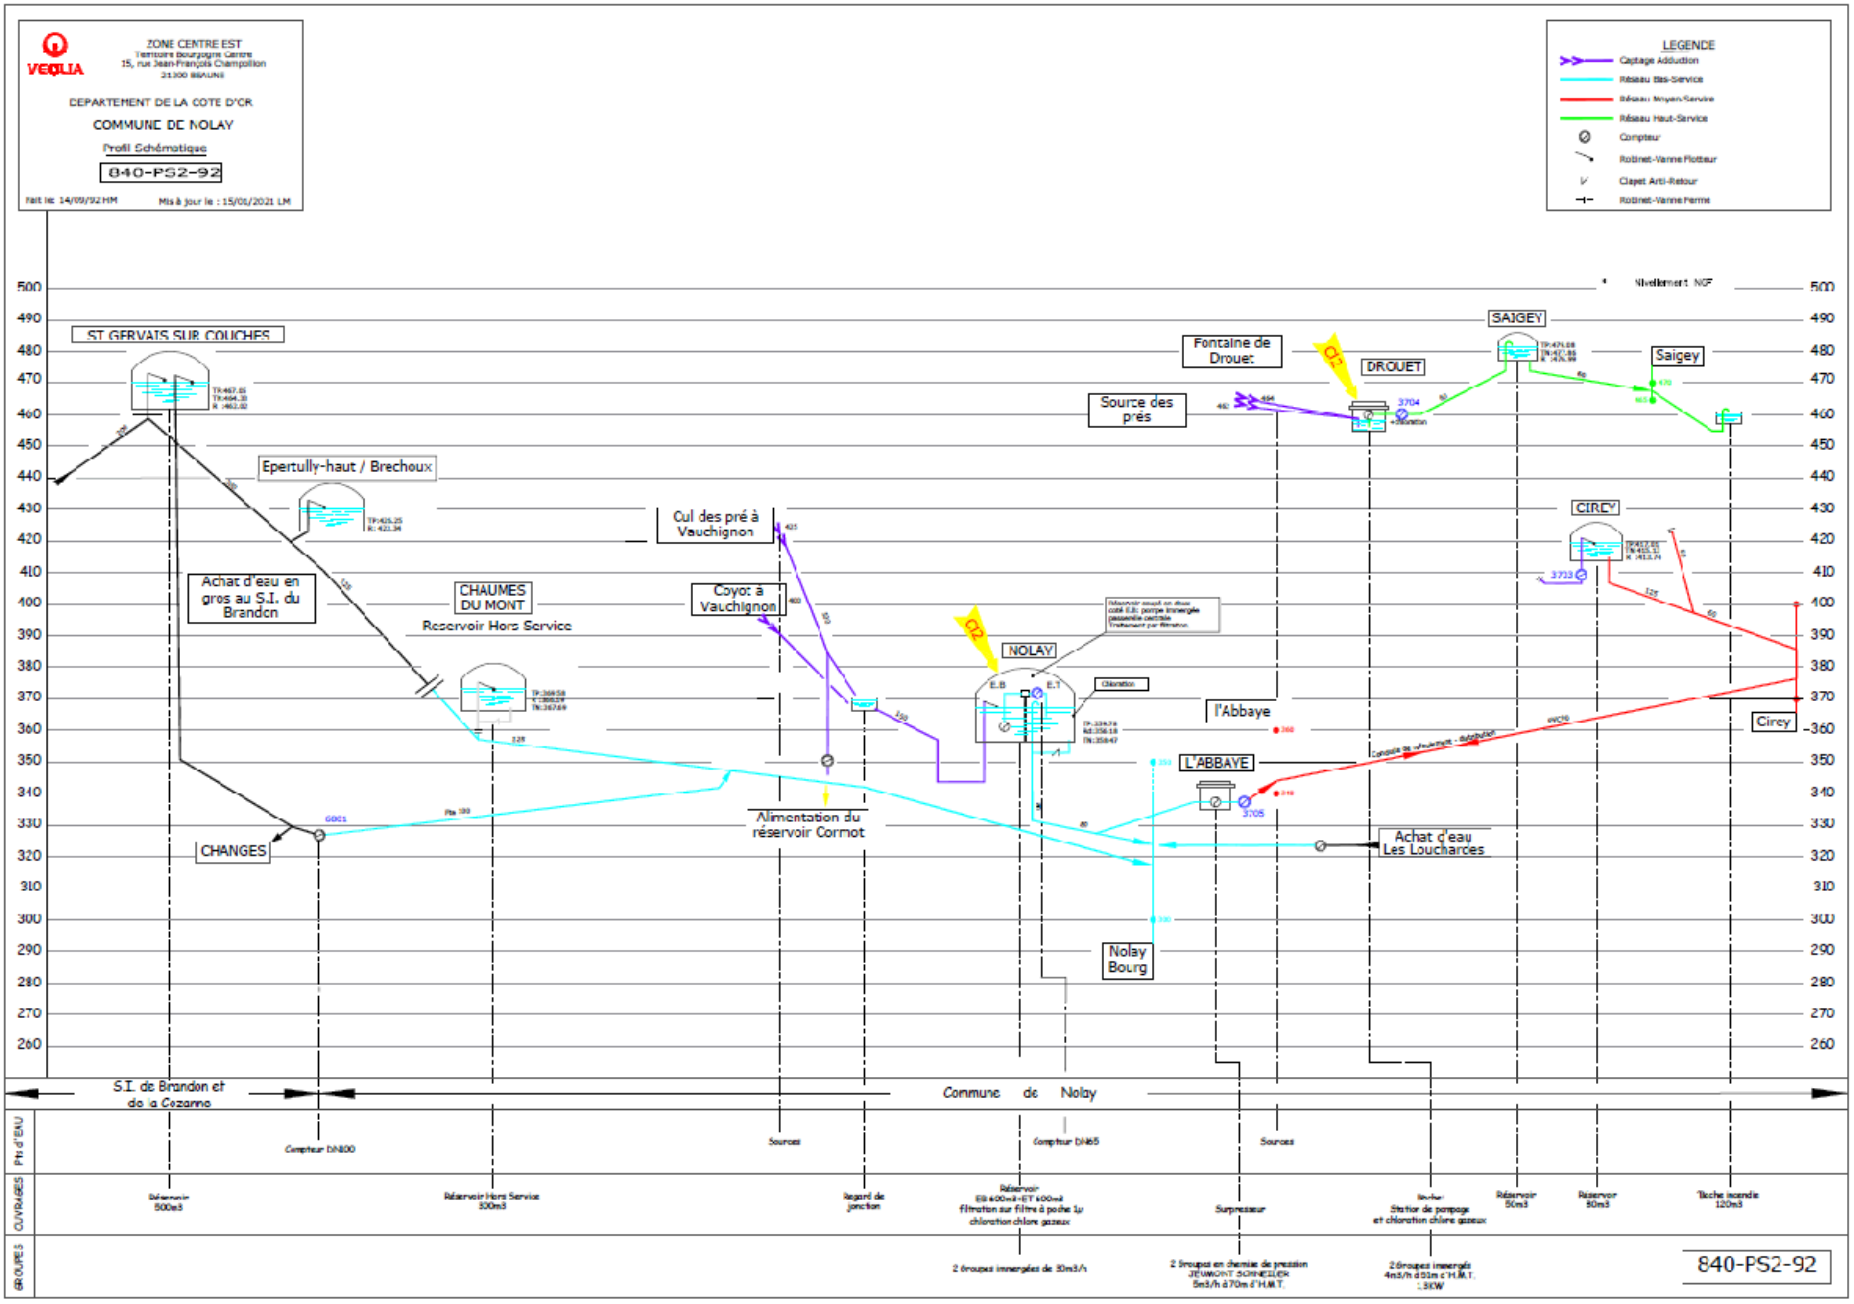

REGION CENTRE EST
67 quai Charles de Gaulle
69414 LYON CEDEX 06
Département de Cote d'Or
COMMUNE DE BOUZE LES BEAUNE
– Profil Schématique –
340-PS2-96
Fait le27/02/96 GM Mis à jour :25/01/2021 LM
LEGENDE
Réseau S.I.V.O.M. de Beaune
Réseau Bas-Service
Réducteur de Pression
Compteur
530
520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
En provenance de réservoir
du Bois des Corbeaux
ACHAT D'EAU
SIVOM DE BEAUNE
433.00
cpt. Ø80
3501
420.00
363.00
Bouze les Beaune
Reducteur
Pts d'EAU
OUVRAGES
GROUPES
340-PS2-96


REGION CENTRE EST
67 quai Charles de Gaulle
69414 LYON CEDEX 06
Département de la COTE d'OR
COMMUNE DE MONTHELIE
- Profil Schématique -
342 PS2 79
Fait le :23/03/79 Mis à jour :15/01/2021 LM
LEGENDE
Captage Adduction
Distribution Monthélie
Distribution SIVOM de Beaune
Robinet-Vanne Flotteur
Compteur
Robinet-Vanne Fermé
EN PROVENANCE DU SIVOM DE BEAUNE
80/100
5504
100
AUXEY DURESSES
Chloration
300
100
Cr20
LE VILLAGE
289.00
5503
Trop plein
60
100
279
100
5609
VERS MEURSAULT CAMPING
5502
100
100
240
240
LE BOURG
LE CLOS GAUTEY
LE VILLAGE
(Monthelie SIVOM)
220
LE BOURG
Monthelie Bas
SOURCE
COMPTEUR VENTE D'EAU EN GROS
Pts d'EAU
Chloration dans le captage
RESERVOIR 40m3
OUVRAGES
GROUPES
342.PS2.79


Région Centre Est
67 quai Charles de Gaulle
69414 LYON CEDEX 06
Département de la Côte d'Or
COMMUNE DE SAINT AUBIN
– Profil Schématique –
541-PS2-97
Fait le : 30/04/09 LD Mis à jour :15/01/21 LM
LEGENDE
Captage
Adduction
Réseau Gamay
Réseau haut service
Réseau Moyen-Service
Réseau service réduit
Stabilisateur de Pression
Compteur
Robinet-Vanne Flotteur
Clapet Anti-Retour
Robinet-Vanne Fermé
route de Gamay à la Rochepot
SOURCE
Q2
346.50
346.41
RUNGEY
110M3
160ø
200ø
Réseau Haut-Service
ST AUBIN
310
Réseau Moyen-Service
Soupape de décharge + réducteur de pression
290
Hameau de GAMAY
284
Réseau Gamay
275
270
Réseau Bas-Service
Arrivée accélérateur de Chassagne Montrachet
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
Pts d'EAU
OUVRAGES
FORAGES
541-PS2-97


REGION CENTRE EST
Territoire Bourgogne Centre
15, rue Jean-François Champollion
21200 BEAUNE
Département de la Côte d'Or
COMMUNE DE MEURSAULT
Profil Schématique
B3090
Fait le : 24/09/97 Mis à jour :23/02/2021 LM
LEGENDE
Captage Adduction Eau Brute Gravitaire
Réseau 02 Moyen Service
Réseau 05 Haut Service -Alimenté par le S.I.V.O.M
Réseau Surpressé du S.I.V.O.M du Pays Beaunois
Réseau du S.I.V.O.M du Pays Beaunois
Réducteur de Pression
Compteur Débitmètre
Robinet-Vanne Flotteur
Clapet Anti-Retour
Robinet-Vanne Fermé
VOLNAY LE HAUT
LE PETIT AUXEY
Débitmetre ABB
CV20
Alimentation secours Monthelie
MEURSAULT LA GRAPPE D'OR
Trop Plein
Camping MEURSAULT
Le pré de Manche (lotissement)
VOLNAY BAS
R/ fermé (secours)
Achat d'eau au S..V.O.M. du Pays Beaunois Rue SUDOT
Achat d'eau au S.I.V.O.M. du Pays Beaunois TAILLY
CHASSAGNE MONTRACHET
CORCELLES-LES-ARTS
MEURSAULT
S.I.V.O.M
100F
150F
135F
120F
100F
200F
Pts d'EAU
OUVRAGES
GROUPES
Réservoir 500m3
Station
2 Gr. Jeumont 20 m3/h à 90 m/kmt
Source Chloration
Débitmètre ABB + Javellisation
Compteur c'eau Achat SIVOM
Réservoir 300m3


CENTRE EST
Territoire Bourgogne Centre
15, rue Jean-François Champollion
11200 BEAUNE
Département de la COTE D'OR
SYNDICAT DE LA ROCHEPOT • BAUBIGNY
Profil Schématique
839-PS2-92
Fait le : 11/12/92 HM.
Mis à jour : 25/01/2021 LM
LEGENDE
Captage Adduction
Réseau Bas-Service
Réseau Moyen-Service
Réseau Haut-Service
Réseau Surpressé
Réseau Réduit
Réducteur de Pression
Compteur
* Nivellement NGF
BEL AIR
Bel air
ORCHES
IVRY en MONTAGNE
EVELLE
Orches
Orches
Evelle
FLAGNY
Evelle
Baubigny
la Rochepot
Flagny
Nolay
lesCouchardes
SIVOM ARNAY LE DUC
LA ROCHEPOT
Pts d'EAU
OUVRAGES
GROUPES
Station de Pompage
chloration
Réservoir
300m3
Surpresseur
Réservoir
150m3
Réservoir
75m3
2 groupes de 20m3/h à 53mCE HMT
4 groupes de 17m3/h à 65m d'HMT
Vente d'eau Nolay
839-PS2-92


VEOLIA
ZONE CENTRE EST
Territoire Bourgogne Centre
15, rue Jean-François Champollion
21300 BEAUNE
DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR
COMMUNE DE NOLAY
Profil Schématique
840-PS2-92
Fait le: 14/09/92 HM
Mis à jour le : 15/01/2021 LM
LEGENDE
Captage Adduction
Réseau Bas-Service
Réseau Moyen-Service
Réseau Haut-Service
Compteur
Robinet-Vanne Flotteur
Clapet Anti-Retour
Robinet-Vanne Ferme
Nivellement NGF
ST GERVAIS SUR COUCHES
Epertully-haut / Brechoux
Achat d'eau en gros au S.I. du Brandon
CHAUMES DU MONT
Reservoir Hors Service
CHANGES
Cul des pré à Vauchignon
Coyot à Vauchignon
Alimentation du réservoir Cornot
NOLAY
Nolay Bourg
Fontaine de Drouet
Source des prés
DROUET
SAIGEY
Saigey
CIREY
Cirey
l'Abbaye
L'ABBAYE
Achat d'eau Les Loucharces
S.I. de Brandon et de la Cezanne
Commune de Nolay
Pts d'ENJ
OUVRAGES
GROUPES
Compteur DN800
Sources
Compteur DN65
Sources
Réservoir 500m3
Réservoir Hors Service 300m3
Regard de jonction
Réservoir ES ø600+2=ET ø600m3 filtration sur filtre à poche 1µ chloration chlore gazeux
Surpresseur
Station de pompage et chloration chlore gazeux
Réservoir 50m3
Réservoir 80m3
Tache incendie 120m3
2 Groupes immergés de 30m3/h
2 Groupes en chemise de pression JEUMONT SCHNEIDER 5m3/h à 70m d'H.M.T.
2 Groupes immergés 4m3/h à 93m d'H.M.T. : 3KW
840-PS2-92

6.5 La qualité de l'eau

6.5.1 La ressource

Le tableau suivant présente le nombre de résultats d'analyses obtenus sur l'ensemble des ressources du service :

	Contrôle sanitaire		Surveillance par le délégataire	
	Nb total de résultats d'analyses	Nb de résultats d'analyses conformes	Nb total de résultats d'analyses	Nb de résultats d'analyses conformes
Microbiologique	16	16	52	52
Physico-chimique	3000	3000	6471	6471

Détail des non-conformités sur la ressource :

Tous les résultats sont conformes.

6.5.2 L'eau produite et distribuée

La qualité de l'eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références de qualité définies par la réglementation :

- ✔ les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur,
- ✔ les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque sanitaire pour le consommateur mais implique la mise en œuvre d'actions correctives.

Conformité des prélèvements

Tableaux synthétiques de la conformité des prélèvements aux limites de qualité :

	Taux de conformité Contrôle Sanitaire	Taux de conformité Surveillance du Délégataire	Taux de conformité Contrôle Sanitaire et Surveillance du Délégataire
Microbiologique	99,4 %	99,3 %	99,4 %
Physico-chimie	93,1 %	91,8 %	92,4 %

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Conformité des paramètres analytiques

Le tableau suivant présente en détail les résultats d'analyses et leur conformité en distinguant les paramètres soumis à limite de qualité des paramètres soumis à une référence de qualité[4] :

[4] Attention, tous les paramètres analysés ne sont pas forcément soumis à limite ou à référence de qualité.

	Contrôle sanitaire		Surveillance par le délégataire	
	Nb total de résultats d'analyses	Conformité aux limites / Respect des Références	Nb total de résultats d'analyses	Conformité aux limites / Respect des Références
Paramètres soumis à Limite de Qualité				
Microbiologique	356	355	181	180
Physico-chimique	8890	8883	21408	21399
Paramètres soumis à Référence de Qualité				
Microbiologique	712	709	283	283
Physico-chimique	1627	1620	951	941
Paramètres soumis à une valeur de vigilance				
Physico-chimique			1	1
Paramètres soumis à une valeur indicative				
Physico-chimique	403	403	46	46
Autres paramètres analysés				
Microbiologique				
Physico-chimique			1	

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Le métabolite du glyphosate, l'AMPA, a changé de statut en milieu d'année 2025, il a été déclaré non pertinent par l'autorité sanitaire. A ce titre, il n'est donc plus considéré comme une limite de qualité mais comme une valeur indicative. Dans les tableaux précédents, sa conformité a été évaluée au seuil de 0,1 µg/L pour la première moitié de l'année 2025 puis au seuil de 0,9 µg/L (valeur indicative) après son déclassement.

6.5.3 Nombre de résultats et conformité des analyses sur l'eau produite et distribuée par entités réseau

PC - Forage en Boichot

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	78		140	2	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	12		54	2	n/100ml	<= 10000
Fluopicolide	0.011	0.013	0.014	2	µg/L	<= 2
Fluxapyroxade	0.009	0.015	0.021	2	µg/L	<= 2
pH mesuré au labo	7.32	7.41	7.5	2	Unité pH	
TH Calcique	33.9	35.863	37.825	2	°F	
TH Magnésien	2.604	2.625	2.646	2	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	2	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	33.75	34.225	34.7	2	°F	
Titre Hydrotimétrique	36.5	38.45	40.4	2	°F	
Turbidité Terrain	0.42	0.49	0.56	2	NFU	
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	2	µg/l	
Température de l'eau	13.4	13.4	13.4	1	°C	
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	2	µg/L	
Calcium	135.6	143.45	151.3	2	mg/l	
Conductivité à 25°C in situ	588	588	588	1	µS/cm	
Magnésium	6.2	6.25	6.3	2	mg/l	
Carbone Organique Total	1.3	1.4	1.5	2	mg/l C	<= 10
Atrazine déséthyl déisopropyl	0.021	0.023	0.024	2	µg/l	<= 2
Désethylterbuméton	0.143	0.156	0.168	2	µg/l	<= 2
Déséthylterbuthylazine	0.005	0.006	0.006	2	µg/l	<= 2

Nitrates	18	19	20	2	mg/l	<= 100
Anthraquinone	0	0	0	2	µg/l	
Boscalid	0	0.003	0.005	2	µg/l	<= 2
Dichlorobenzamide-2,6	0.061	0.069	0.077	2	µg/l	<= 2
N,N-Dimethylsulfamide	0.112	0.112	0.112	1	µg/l	<= 2
Norflurazon	0	0.003	0.005	2	µg/l	<= 2
Norflurazon desméthyl	0.048	0.055	0.061	2	µg/l	<= 2
Oxadixyl	0.044	0.067	0.089	2	µg/l	<= 2
PCB 101	0	0	0	2	µg/l	
PCB 105	0	0	0	2	µg/l	
PCB 118	0	0	0	2	µg/l	
PCB 138	0	0	0	2	µg/l	
PCB 149	0	0	0	2	µg/l	
PCB 153	0	0	0	2	µg/l	
PCB 170	0	0	0	2	µg/l	
PCB 18	0	0	0	2	µg/l	
PCB 180	0	0	0	2	µg/l	
PCB 194	0	0	0	2	µg/l	
PCB 209	0	0	0	2	µg/l	
PCB 28	0	0	0	2	µg/l	
PCB 31	0	0	0	2	µg/l	
PCB 35	0	0	0	2	µg/l	
PCB 44	0	0	0	2	µg/l	
PCB 52	0	0	0	2	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	2	µg/l	
Simazine	0	0.003	0.006	2	µg/l	<= 2
Terbuméton	0.009	0.01	0.01	2	µg/l	<= 2

PC - IMPORTATION SMEMAC

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	0		0	2	n/100ml	
Entérocoques fécaux	0		0	2	n/100ml	
Turbidité Terrain	0.41	0.41	0.41	1	NFU	
Température de l'eau	14.3	14.3	14.3	1	°C	
Fer total	83	83	83	1	µg/l	
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	
Carbone organique dissous	0.76	0.76	0.76	1	mg/l C	
Carbone Organique Total	0.63	0.63	0.63	1	mg/l C	

PC - melange boichot st jean

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	42		3850	2	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	8		13	2	n/100ml	<= 10000
Fluopicolide	0.013	0.017	0.021	2	µg/L	<= 2
Fluxapyroxade	0.008	0.009	0.009	2	µg/L	<= 2
pH mesuré au labo	7.16	7.34	7.52	2	Unité pH	
TH Calcique	32.825	33.725	34.625	2	°F	
TH Magnésien	2.226	2.352	2.478	2	°F	

Titre Alcalimétrique	0	0	0	2	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	34.35	34.375	34.4	2	°F	
Titre Hydrotimétrique	35	36.05	37.1	2	°F	
Turbidité Terrain	0.33	0.33	0.33	1	NFU	
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	2	µg/l	
Température de l'eau	12	12	12	1	°C	
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	2	µg/L	
Calcium	131.3	134.9	138.5	2	mg/l	
Conductivité à 25°C in situ	433	433	433	1	µS/cm	
Magnésium	5.3	5.6	5.9	2	mg/l	
Carbone Organique Total	1.1	1.25	1.4	2	mg/l C	<= 10
Désethylterbuméton	0.13	0.155	0.179	2	µg/l	<= 2
Déséthylterbuthylazine	0	0.003	0.005	2	µg/l	<= 2
Nitrates	18	19	20	2	mg/l	<= 100
Anthraquinone	0	0	0	2	µg/l	
Boscalid	0	0.003	0.005	2	µg/l	<= 2
Dichlorobenzamide-2,6	0.063	0.087	0.11	2	µg/l	<= 2
Norflurazon	0	0.004	0.007	2	µg/l	<= 2
Norflurazon desméthyl	0.052	0.055	0.058	2	µg/l	<= 2
Oxadixyl	0.038	0.039	0.04	2	µg/l	<= 2
PCB 101	0	0	0	2	µg/l	
PCB 105	0	0	0	2	µg/l	
PCB 118	0	0	0	2	µg/l	
PCB 138	0	0	0	2	µg/l	
PCB 149	0	0	0	2	µg/l	
PCB 153	0	0	0	2	µg/l	
PCB 170	0	0	0	2	µg/l	
PCB 18	0	0	0	2	µg/l	
PCB 180	0	0	0	2	µg/l	
PCB 194	0	0	0	2	µg/l	
PCB 209	0	0	0	2	µg/l	
PCB 28	0	0	0	2	µg/l	
PCB 31	0	0	0	2	µg/l	
PCB 35	0	0	0	2	µg/l	
PCB 44	0	0	0	2	µg/l	
PCB 52	0	0	0	2	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	2	µg/l	
Simazine	0	0.003	0.005	2	µg/l	<= 2
Terbuméton	0.009	0.01	0.01	2	µg/l	<= 2

PC - Mélange de Fontaine Froide EB

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	0		18	3	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	0		3	3	n/100ml	<= 10000
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	1	mg/l CO3	
CO2 libre calculé	30.19	30.19	30.19	1	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	1	Qualitatif	
Hydrogénocarbonates	342.5	342.5	342.5	1	mg/l	
pH à température de l'eau	7.3	7.3	7.3	1	Unité pH	

pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.29	7.29	7.29	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.16	7.462	7.82	5	Unité pH	
TH Calcique	26.775	28.117	31.6	5	°F	
TH Magnésien	2.142	2.267	2.478	5	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	5	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	27.3	28.81	31.8	5	°F	
Titre Hydrotimétrique	28.9	30.34	34	5	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	5	5	5	1	mg/l Pt	<= 200
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	1	NFU	
Turbidité Terrain	0.35	1.205	3.05	4	NFU	
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	2	µg/l	
Indice Hydrocarbure	0	0	0	1	mg/l	<= 1
Température de l'eau	10.3	14.56	20.2	5	°C	
Température de mesure du pH	19.6	19.6	19.6	1	°C	
Fer dissous	0	0	0	1	µg/l	
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 2
Chlorothalonil R471811	0.069	0.082	0.095	2	µg/l	
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	3	µg/L	
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Calcium	107.1	112.468	126.4	5	mg/l	
Chlorures	6.9	6.9	6.9	1	mg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	560	560	560	1	µS/cm	
Conductivité à 25°C in situ	518	590	664	3	µS/cm	
Magnésium	5.1	5.398	5.9	5	mg/l	
Potassium	0.8	0.8	0.8	1	mg/l	
Silicates (en mg/l de SiO2)	4.65	4.65	4.65	1	mg/l	
Sodium	4.8	4.8	4.8	1	mg/l	<= 200
Sulfates	7	7	7	1	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0.97	1.152	1.3	5	mg/l C	<= 10
O2 dissous % Saturation	89.2	89.2	89.2	1	%sat.	>= 30
Ammonium	0.01	0.01	0.01	1	mg/l	<= 4
Nitrates	7.3	12.4	18	5	mg/l	<= 100
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.195	0.195	0.195	1	mg/l	
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	
Phosphore total (en P2O5)	0	0	0	1	mg/l P2O5	
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	
Arsenic	0	0	0	1	µg/l	<= 100
Bore	5	5	5	1	µg/l	<= 1500

Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Fluorures	59	59	59	1	µg/l	<= 1500
Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	3	µg/l	
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	2	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	2	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	2	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	0	0	2	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	2	µg/l	<= 2
PCB 101	0	0	0	2	µg/l	
PCB 105	0	0	0	2	µg/l	
PCB 118	0	0	0	2	µg/l	
PCB 138	0	0	0	2	µg/l	
PCB 149	0	0	0	2	µg/l	
PCB 153	0	0	0	2	µg/l	
PCB 170	0	0	0	2	µg/l	
PCB 18	0	0	0	2	µg/l	
PCB 180	0	0	0	2	µg/l	

PCB 194	0	0	0	2	µg/l	
PCB 209	0	0	0	2	µg/l	
PCB 28	0	0	0	2	µg/l	
PCB 31	0	0	0	2	µg/l	
PCB 35	0	0	0	2	µg/l	
PCB 44	0	0	0	2	µg/l	
PCB 52	0	0	0	2	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	2	µg/l	
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	1	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0	0	0	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	0	0	0	1	µg/l	
Benzène	0	0	0	1	µg/l	
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	

PC - Puits Beaune Sud 1

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	0		0	1	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	0		0	1	n/100ml	<= 10000
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	1	mg/l CO3	
CO2 libre calculé	37.92	37.92	37.92	1	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	1	Qualitatif	
Hydrogénocarbonates	348.8	348.8	348.8	1	mg/l	
pH à température de l'eau	7.2	7.2	7.2	1	Unité pH	
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.16	7.16	7.16	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.4	7.4	7.4	1	Unité pH	
TH Calcique	28.49	28.49	28.49	1	°F	
TH Magnésien	3.83	3.83	3.83	1	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	1	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	28.6	28.6	28.6	1	°F	
Titre Hydrotimétrique	32.3	32.3	32.3	1	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	5	5	5	1	mg/l Pt	<= 200
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Turbidité	0.65	0.65	0.65	1	NFU	
Indice Hydrocarbure	0	0	0	1	mg/l	<= 1
Température de l'eau	18	18	18	1	°C	
Température de mesure du pH	19.5	19.5	19.5	1	°C	
Fer dissous	0	0	0	1	µg/l	
Manganèse total	7	7	7	1	µg/l	
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	

Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 2
Chlorothalonil R471811	0.2	0.2	0.2	1	µg/l	
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	2	µg/L	
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Calcium	113.96	113.96	113.96	1	mg/l	
Chlorures	10.4	10.4	10.4	1	mg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	606	606	606	1	µS/cm	
Magnésium	9.12	9.12	9.12	1	mg/l	
Potassium	1.2	1.2	1.2	1	mg/l	
Silicates (en mg/l de SiO2)	7.66	7.66	7.66	1	mg/l	
Sodium	4.7	4.7	4.7	1	mg/l	<= 200
Sulfates	17	17	17	1	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0	0	0	1	mg/l C	<= 10
O2 dissous % Saturation	97.2	97.2	97.2	1	%sat.	>= 30
Atrazine déséthyl déisopropyl	0.17	0.181	0.191	2	µg/l	<= 2
Déisopropylatrazine	0.027	0.031	0.035	2	µg/l	<= 2
Déséthylatrazine	0	0.004	0.007	2	µg/l	<= 2
Désethylterbuméton	0.3	0.364	0.427	2	µg/l	<= 2
Déséthylterbuthylazine	0.039	0.049	0.059	2	µg/l	<= 2
Terbuthylazine déséthyl-2hydro	0.023	0.027	0.03	2	µg/l	<= 2
Ammonium	0	0	0	1	mg/l	<= 4
Nitrates	13.7	13.7	13.7	1	mg/l	<= 100
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.275	0.275	0.275	1	mg/l	
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	
Phosphore total (en P2O5)	0.041	0.041	0.041	1	mg/l P2O5	
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	
Arsenic	0	0	0	1	µg/l	<= 100
Bore	10	10	10	1	µg/l	<= 1500
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Fluorures	99	99	99	1	µg/l	<= 1500
Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	

Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	1	µg/l	
Oxadixyl	0.052	0.052	0.052	1	µg/l	<= 2
Somme pesticides +métab. pert.	0.618	0.711	0.804	2	µg/l	<= 5
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	1	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	1	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	1	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	0	0	1	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	1	µg/l	<= 2
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	1	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0	0	0	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	0	0	0	1	µg/l	
Benzène	0	0	0	1	µg/l	
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	
Simazine	0	0.015	0.029	2	µg/l	<= 2
Terbuméton	0	0.006	0.012	2	µg/l	<= 2
Terbuthylazine	0	0.011	0.021	2	µg/l	<= 2

PC - Source d'Auxey

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	0		0	1	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	0		0	1	n/100ml	<= 10000
pH mesuré au labo	7.29	7.29	7.29	1	Unité pH	
TH Calcique	33.375	33.375	33.375	1	°F	
TH Magnésien	2.562	2.562	2.562	1	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	1	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	31.7	31.7	31.7	1	°F	
Titre Hydrotimétrique	35.9	35.9	35.9	1	°F	
Calcium	133.5	133.5	133.5	1	mg/l	
Magnésium	6.1	6.1	6.1	1	mg/l	
Carbone Organique Total	2.1	2.1	2.1	1	mg/l C	<= 10
Nitrates	12	12	12	1	mg/l	<= 100

PC - SOURCE DE DROUET

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	10		72	2	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	0		7	2	n/100ml	<= 10000
Turbidité Terrain	1.25	1.25	1.25	1	NFU	
Température de l'eau	14.1	14.1	14.1	1	°C	
Carbone organique dissous	0.93	0.93	0.93	1	mg/l C	
Carbone Organique Total	0.88	0.88	0.88	1	mg/l C	<= 10

PC - Source de la Bouzaise

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	15		126	3	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	5		7	3	n/100ml	<= 10000
Fluopicolide	0	0.002	0.006	3	µg/L	<= 2
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	1	mg/l CO3	
CO2 libre calculé	38.87	38.87	38.87	1	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	1	Qualitatif	
Hydrogénocarbonates	367	367	367	1	mg/l	
pH à température de l'eau	7.3	7.3	7.3	1	Unité pH	
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.35	7.35	7.35	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.27	7.49	7.8	3	Unité pH	
TH Calcique	20.865	24.905	27.4	3	°F	
TH Magnésien	3.024	3.63	4.116	3	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	3	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	30	30.417	31.15	3	°F	
Titre Hydrotimétrique	24.6	28.5	30.5	3	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	5	5	5	1	mg/l Pt	<= 200
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	1	NFU	
Turbidité Terrain	0.98	0.98	0.98	1	NFU	
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	2	µg/l	

Indice Hydrocarbure	0	0	0	1	mg/l	<= 1
Température de l'eau	11.2	12.333	13.8	3	°C	
Température de mesure du pH	19.2	19.2	19.2	1	°C	
Fer dissous	0	0	0	1	µg/l	
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 2
Chlorothalonil R471811	0.076	0.076	0.076	1	µg/l	
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	3	µg/L	
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Calcium	83.46	99.62	109.6	3	mg/l	
Chlorures	8.5	8.5	8.5	1	mg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	623	623	623	1	µS/cm	
Conductivité à 25°C in situ	5.27	310.135	615	2	µS/cm	
Magnésium	7.2	8.643	9.8	3	mg/l	
Potassium	1.2	1.2	1.2	1	mg/l	
Silicates (en mg/l de SiO2)	5.73	5.73	5.73	1	mg/l	
Sodium	36.4	36.4	36.4	1	mg/l	<= 200
Sulfates	18.6	18.6	18.6	1	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	1.1	1.2	1.3	3	mg/l C	<= 10
O2 dissous % Saturation	89	89	89	1	%sat.	>= 30
Atrazine déséthyl déisopropyl	0	0.017	0.03	3	µg/l	<= 2
Désethylterbuméton	0.12	0.148	0.17	3	µg/l	<= 2
Ammonium	0.02	0.02	0.02	1	mg/l	<= 4
Nitrates	12.2	14.067	17	3	mg/l	<= 100
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.244	0.244	0.244	1	mg/l	
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	
Phosphore total (en P2O5)	0	0	0	1	mg/l P2O5	
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	
Arsenic	0	0	0	1	µg/l	<= 100
Bore	10	10	10	1	µg/l	<= 1500
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Fluorures	82	82	82	1	µg/l	<= 1500
Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	

Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	3	µg/l	
Dichlorobenzamide-2,6	0.018	0.029	0.035	3	µg/l	<= 2
N,N-Dimethylsulfamide	0	0.05	0.1	2	µg/l	<= 2
Norflurazon desméthyl	0	0.01	0.018	3	µg/l	<= 2
Oxadixyl	0.027	0.027	0.028	3	µg/l	<= 2
Somme pesticides +métab. pert.	0	0.12	0.36	3	µg/l	<= 5
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	1	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	1	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	1	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	0	0	1	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	1	µg/l	<= 2
PCB 101	0	0	0	2	µg/l	
PCB 105	0	0	0	2	µg/l	
PCB 118	0	0	0	2	µg/l	
PCB 138	0	0	0	2	µg/l	
PCB 149	0	0	0	2	µg/l	
PCB 153	0	0	0	2	µg/l	
PCB 170	0	0	0	2	µg/l	
PCB 18	0	0	0	2	µg/l	
PCB 180	0	0	0	2	µg/l	
PCB 194	0	0	0	2	µg/l	
PCB 209	0	0	0	2	µg/l	
PCB 28	0	0	0	2	µg/l	
PCB 31	0	0	0	2	µg/l	
PCB 35	0	0	0	2	µg/l	
PCB 44	0	0	0	2	µg/l	

PCB 52	0	0	0	2	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	2	µg/l	
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	1	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0	0	0	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	0	0	0	1	µg/l	
Benzène	0	0	0	1	µg/l	
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	
Terbuméton	0	0.005	0.01	3	µg/l	<= 2

PC - Source de Meursault

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	0		0	2	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	0		0	2	n/100ml	<= 10000
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	1	mg/l CO3	
CO2 libre calculé	40.64	40.64	40.64	1	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	1	Qualitatif	
Hydrogénocarbonates	377.1	377.1	377.1	1	mg/l	
pH à température de l'eau	7.3	7.3	7.3	1	Unité pH	
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.26	7.26	7.26	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.34	7.37	7.4	2	Unité pH	
TH Calcique	28.95	29.049	29.148	2	°F	
TH Magnésien	2.898	2.934	2.969	2	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	2	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	30.9	31.6	32.3	2	°F	
Titre Hydrotimétrique	31.8	31.95	32.1	2	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	5	5	5	1	mg/l Pt	<= 200
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	1	NFU	
Turbidité Terrain	1.15	1.15	1.15	1	NFU	
Indice Hydrocarbure	0	0	0	1	mg/l	<= 1
Température de l'eau	10.1	10.55	11	2	°C	
Température de mesure du pH	19.2	19.2	19.2	1	°C	
Fer dissous	0	0	0	1	µg/l	
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 2

Chlorothalonil R471811	0.03	0.04	0.049	2	µg/l	
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	1	µg/L	
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Calcium	115.8	116.195	116.59	2	mg/l	
Chlorures	4.5	4.5	4.5	1	mg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	605	605	605	1	µS/cm	
Conductivité à 25°C in situ	425	425	425	1	µS/cm	
Magnésium	6.9	6.985	7.07	2	mg/l	
Potassium	0.2	0.2	0.2	1	mg/l	
Silicates (en mg/l de SiO2)	4.57	4.57	4.57	1	mg/l	
Sodium	1.7	1.7	1.7	1	mg/l	<= 200
Sulfates	9.6	9.6	9.6	1	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	1.4	1.51	1.62	2	mg/l C	<= 10
O2 dissous % Saturation	97.6	97.6	97.6	1	%sat.	>= 30
Ammonium	0.01	0.01	0.01	1	mg/l	<= 4
Nitrates	4.3	4.7	5.1	2	mg/l	<= 100
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.086	0.086	0.086	1	mg/l	
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	
Phosphore total (en P2O5)	0	0	0	1	mg/l P2O5	
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	
Arsenic	0	0	0	1	µg/l	<= 100
Bore	0	0	0	1	µg/l	<= 1500
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Fluorures	46	46	46	1	µg/l	<= 1500
Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	1	µg/l	
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	2	µg/l	

Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	2	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	2	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	0	0	1	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	2	µg/l	<= 2
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	1	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0	0	0	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	0	0	0	1	µg/l	
Benzène	0	0	0	1	µg/l	
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	

PC - Source de Perosey

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	0		13	2	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	0		4	2	n/100ml	<= 10000
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	1	mg/l CO3	
CO2 libre calculé	66.33	66.33	66.33	1	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	1	Qualitatif	
Hydrogénocarbonates	383.7	383.7	383.7	1	mg/l	
pH à température de l'eau	7	7	7	1	Unité pH	
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.2	7.2	7.2	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.2	7.225	7.25	2	Unité pH	
TH Calcique	27.878	29.014	30.15	2	°F	
TH Magnésien	4.435	4.633	4.83	2	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	2	°F	

Titre Alcalimétrique Complet	31.5	31.65	31.8	2	°F	
Titre Hydrotimétrique	32.3	33.6	34.9	2	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	5	5	5	1	mg/l Pt	<= 200
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	1	NFU	
Turbidité Terrain	0.4	0.4	0.4	1	NFU	
Indice Hydrocarbure	0	0	0	1	mg/l	<= 1
Température de l'eau	10.3	10.65	11	2	°C	
Température de mesure du pH	19.6	19.6	19.6	1	°C	
Fer dissous	0	0	0	1	µg/l	
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	
Chlorothalonil R471811	0.036	0.036	0.036	1	µg/l	
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	1	µg/L	
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Calcium	111.51	116.055	120.6	2	mg/l	
Chlorures	3.4	3.4	3.4	1	mg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	634	634	634	1	µS/cm	
Conductivité à 25°C in situ	612	612	612	1	µS/cm	
Magnésium	10.56	11.03	11.5	2	mg/l	
Potassium	0.5	0.5	0.5	1	mg/l	
Silicates (en mg/l de SiO2)	4.9	4.9	4.9	1	mg/l	
Sodium	1.9	1.9	1.9	1	mg/l	<= 200
Sulfates	13.8	13.8	13.8	1	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	1.2	1.32	1.44	2	mg/l C	<= 10
O2 dissous % Saturation	79.2	79.2	79.2	1	%sat.	>= 30
Ammonium	0	0	0	1	mg/l	<= 4
Nitrates	19	19.5	20	2	mg/l	<= 100
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.38	0.38	0.38	1	mg/l	
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	
Phosphore total (en P2O5)	0	0	0	1	mg/l P2O5	
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	
Arsenic	0	0	0	1	µg/l	<= 100
Bore	6	6	6	1	µg/l	<= 1500
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Fluorures	77	77	77	1	µg/l	<= 1500
Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	

Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	1	µg/l	
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	1	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	1	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	1	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	0	0	1	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	1	µg/l	<= 2
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	1	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0	0	0	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	0	0	0	1	µg/l	
Benzène	0	0	0	1	µg/l	
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	

PC - Source de Rungey

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	0		0	1	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	0		0	1	n/100ml	<= 10000
pH mesuré au labo	7.7	7.7	7.7	1	Unité pH	
TH Calcique	25.25	25.25	25.25	1	°F	
TH Magnésien	4.62	4.62	4.62	1	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	1	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	30.25	30.25	30.25	1	°F	
Titre Hydrotimétrique	29.8	29.8	29.8	1	°F	
Turbidité Terrain	1.45	1.45	1.45	1	NFU	
Température de l'eau	10.3	10.3	10.3	1	°C	
Calcium	101	101	101	1	mg/l	
Conductivité à 25°C in situ	455	455	455	1	µS/cm	
Magnésium	11	11	11	1	mg/l	
Carbone Organique Total	2.1	2.1	2.1	1	mg/l C	<= 10
Nitrates	3	3	3	1	mg/l	<= 100

PC - Source de St Jean

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	0		19	3	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	0		12	3	n/100ml	<= 10000
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	1	mg/l CO3	
CO2 libre calculé	18.96	18.96	18.96	1	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	1		1	1	Qualitatif	
Hydrogénocarbonates	337.3	337.3	337.3	1	mg/l	
pH à température de l'eau	7.5	7.5	7.5	1	Unité pH	
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.22	7.22	7.22	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.33	7.443	7.6	3	Unité pH	
TH Calcique	27.025	30.26	34.15	3	°F	
TH Magnésien	1.092	1.768	2.898	3	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	3	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	27.7	30.083	34.55	3	°F	
Titre Hydrotimétrique	28.1	32	37	3	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	5	5	5	1	mg/l Pt	<= 200
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	1	NFU	
Turbidité Terrain	0.44	0.44	0.44	1	NFU	
Indice Hydrocarbure	0	0	0	1	mg/l	<= 1
Température de l'eau	12.1	15.05	18	2	°C	
Température de mesure du pH	21.8	21.8	21.8	1	°C	
Fer dissous	0	0	0	1	µg/l	
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	

AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 2
Chlorothalonil R471811	0.037	0.037	0.037	1	µg/l	
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	1	µg/L	
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Calcium	108.1	121.04	136.6	3	mg/l	
Chlorures	8.9	8.9	8.9	1	mg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	598	598	598	1	µS/cm	
Conductivité à 25°C in situ	458	458	458	1	µS/cm	
Magnésium	2.6	4.21	6.9	3	mg/l	
Potassium	1.3	1.3	1.3	1	mg/l	
Silicates (en mg/l de SiO2)	5.26	5.26	5.26	1	mg/l	
Sodium	4.3	4.3	4.3	1	mg/l	<= 200
Sulfates	20.5	20.5	20.5	1	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	1.7	1.743	1.83	3	mg/l C	<= 10
O2 dissous % Saturation	88.8	88.8	88.8	1	%sat.	>= 30
Ammonium	0.01	0.01	0.01	1	mg/l	<= 4
Nitrates	14.7	15.567	16	3	mg/l	<= 100
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.293	0.293	0.293	1	mg/l	
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	
Phosphore total (en P2O5)	0	0	0	1	mg/l P2O5	
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	
Arsenic	0	0	0	1	µg/l	<= 100
Bore	9	9	9	1	µg/l	<= 1500
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Fluorures	77	77	77	1	µg/l	<= 1500
Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	1	µg/l	
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	

Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	1	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0.001	0.001	0.001	1	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0.001	0.001	0.001	1	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	1	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	1	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0.002	0.002	0.002	1	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0.002	0.002	0.002	1	µg/l	<= 2
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	1	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0	0	0	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	0	0	0	1	µg/l	
Benzène	0	0	0	1	µg/l	
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	

PC - Source du COYOT

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	1		36	4	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	0		2	4	n/100ml	<= 10000
pH à température de l'eau	7.31	7.31	7.31	1	Unité pH	
Turbidité Terrain	2.49	2.49	2.49	1	NFU	
Température de l'eau	12.7	12.7	12.7	1	°C	
Conductivité à 25°C in situ	814	814	814	1	µS/cm	
Carbone organique dissous	1.3	1.475	1.6	4	mg/l C	
Carbone Organique Total	1.3	1.475	1.6	4	mg/l C	<= 10
Nitrates	17	18.75	20	4	mg/l	<= 100
Chlore libre	0	0	0	1	mg/l	
Chlore total	0	0	0	1	mg/l	

PC - Source du Garde

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	0		0	3	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	0		0	3	n/100ml	<= 10000
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	1	mg/l CO3	
CO2 libre calculé	20.56	20.56	20.56	1	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	1	Qualitatif	
Hydrogénocarbonates	292	292	292	1	mg/l	
pH à température de l'eau	7.4	7.4	7.4	1	Unité pH	
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.36	7.36	7.36	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.42	7.542	7.83	5	Unité pH	
TH Calcique	23.425	24.733	26.325	5	°F	
TH Magnésien	1.806	1.872	2.016	5	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	5	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	20.05	24.2	27.25	5	°F	
Titre Hydrotimétrique	25.2	26.58	28.3	5	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	5	5	5	1	mg/l Pt	<= 200
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	1	NFU	
Turbidité Terrain	0.36	0.468	0.58	4	NFU	
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	2	µg/l	
Indice Hydrocarbure	0	0	0	1	mg/l	<= 1
Température de l'eau	10.4	14.44	17.8	5	°C	
Température de mesure du pH	21.4	21.4	21.4	1	°C	
Fer dissous	0	0	0	1	µg/l	
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 2
Chlorothalonil R471811	0.054	0.078	0.101	2	µg/l	
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	3	µg/L	
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Calcium	93.7	98.93	105.3	5	mg/l	
Chlorures	6.7	6.7	6.7	1	mg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	487	487	487	1	µS/cm	
Conductivité à 25°C in situ	518	556.75	616	4	µS/cm	
Magnésium	4.3	4.458	4.8	5	mg/l	
Potassium	0.8	0.8	0.8	1	mg/l	
Silicates (en mg/l de SiO2)	4.9	4.9	4.9	1	mg/l	
Sodium	4.8	4.8	4.8	1	mg/l	<= 200

Sulfates	6.9	6.9	6.9	1	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	1.04	1.168	1.3	5	mg/l C	<= 10
O2 dissous % Saturation	56.3	56.3	56.3	1	%sat.	>= 30
Ammonium	0.02	0.02	0.02	1	mg/l	<= 4
Nitrates	7.1	9.34	12	5	mg/l	<= 100
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.155	0.155	0.155	1	mg/l	
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	
Phosphore total (en P2O5)	0	0	0	1	mg/l P2O5	
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	
Arsenic	0	0	0	1	µg/l	<= 100
Bore	6	6	6	1	µg/l	<= 1500
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Fluorures	51	51	51	1	µg/l	<= 1500
Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	3	µg/l	
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	2	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	2	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	2	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	2	µg/l	

Somme de 4 PFAS	0	0	0	2	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	2	µg/l	<= 2
PCB 101	0	0	0	2	µg/l	
PCB 105	0	0	0	2	µg/l	
PCB 118	0	0	0	2	µg/l	
PCB 138	0	0	0	2	µg/l	
PCB 149	0	0	0	2	µg/l	
PCB 153	0	0	0	2	µg/l	
PCB 170	0	0	0	2	µg/l	
PCB 18	0	0	0	2	µg/l	
PCB 180	0	0	0	2	µg/l	
PCB 194	0	0	0	2	µg/l	
PCB 209	0	0	0	2	µg/l	
PCB 28	0	0	0	2	µg/l	
PCB 31	0	0	0	2	µg/l	
PCB 35	0	0	0	2	µg/l	
PCB 44	0	0	0	2	µg/l	
PCB 52	0	0	0	2	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	2	µg/l	
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	1	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0	0	0	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	0	0	0	1	µg/l	
Benzène	0	0	0	1	µg/l	
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	
Furilazole	0	0.042	0.083	2	µg/l	<= 2

PC - Source en Raffin

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	3		3	1	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	5		5	1	n/100ml	<= 10000
Carbonates	0	0	0	1	mg/l CO3	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	0		0	1	Qualitatif	
Hydrogénocarbonates	403	403	403	1	mg/l	
pH à température de l'eau	7.48	7.48	7.48	1	Unité pH	
TH Calcique	30.65	30.65	30.65	1	°F	
TH Magnésien	2.436	2.436	2.436	1	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	33	33	33	1	°F	
Titre Hydrotimétrique	33	33	33	1	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Turbidité	1.2	1.2	1.2	1	NFU	

Turbidité Terrain	1.88	1.88	1.88	1	NFU	
Température de l'eau	15.3	15.3	15.3	1	°C	
Fer dissous	0	0	0	1	µg/l	
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	
Calcium	122.6	122.6	122.6	1	mg/l	
Chlorures	8.7	8.7	8.7	1	mg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	612	612	612	1	µS/cm	
Conductivité à 25°C in situ	508	508	508	1	µS/cm	
Magnésium	5.8	5.8	5.8	1	mg/l	
Silicates (en mg/l de SiO2)	4.06	4.06	4.06	1	mg/l	
Sodium	6.1	6.1	6.1	1	mg/l	<= 200
Sulfates	6	6	6	1	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	1.5	1.5	1.5	1	mg/l C	<= 10
Oxygène dissous	9	9	9	1	mg/l	
O2 dissous % Saturation	101	101	101	1	%sat.	>= 30
Ammonium	0	0	0	1	mg/l	<= 4
Nitrates	1.8	1.8	1.8	1	mg/l	<= 100
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.036	0.036	0.036	1	mg/l	
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	
Phosphore total (en P2O5)	0	0	0	1	mg/l P2O5	
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	
Arsenic	0	0	0	1	µg/l	<= 100
Bore	0	0	0	1	µg/l	<= 1500
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Fluorures	40	40	40	1	µg/l	<= 1500
Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	

PC - Source Pré Blondot

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
E.Coli /100ml	0		5	2	n/100ml	<= 20000
Entérocoques fécaux	0		1	2	n/100ml	<= 10000
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
Carbonates	0	0	0	1	mg/l CO3	
CO2 libre calculé	41.74	41.74	41.74	1	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	1	Qualitatif	
Hydrogénocarbonates	386.7	386.7	386.7	1	mg/l	
pH à température de l'eau	7.2	7.2	7.2	1	Unité pH	
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.23	7.23	7.23	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.4	7.41	7.42	2	Unité pH	
TH Calcique	29.5	29.975	30.45	2	°F	
TH Magnésien	3.482	3.631	3.78	2	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	2	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	31.7	31.875	32.05	2	°F	
Titre Hydrotimétrique	33	33.6	34.2	2	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	5	5	5	1	mg/l Pt	<= 200

Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	1	NFU	
Turbidité Terrain	0.55	0.55	0.55	1	NFU	
Indice Hydrocarbure	0	0	0	1	mg/l	<= 1
Température de l'eau	10.3	11.15	12	2	°C	
Température de mesure du pH	19.6	19.6	19.6	1	°C	
Fer dissous	0	0	0	1	µg/l	
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	
Chlorothalonil R471811	0.092	0.092	0.092	1	µg/l	
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	1	µg/L	
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	
Calcium	118	119.9	121.8	2	mg/l	
Chlorures	3.4	3.4	3.4	1	mg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	627	627	627	1	µS/cm	
Conductivité à 25°C in situ	605	605	605	1	µS/cm	
Magnésium	8.29	8.645	9	2	mg/l	
Potassium	0.6	0.6	0.6	1	mg/l	
Silicates (en mg/l de SiO2)	5.08	5.08	5.08	1	mg/l	
Sodium	1.8	1.8	1.8	1	mg/l	<= 200
Sulfates	9.5	9.5	9.5	1	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	1.77	1.835	1.9	2	mg/l C	<= 10
O2 dissous % Saturation	85.3	85.3	85.3	1	%sat.	>= 30
Ammonium	0	0	0	1	mg/l	<= 4
Nitrates	13	15.4	17.8	2	mg/l	<= 100
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.355	0.355	0.355	1	mg/l	
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	
Phosphore total (en P2O5)	0.028	0.028	0.028	1	mg/l P2O5	
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	
Arsenic	0	0	0	1	µg/l	<= 100
Bore	0	0	0	1	µg/l	<= 1500
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Fluorures	68	68	68	1	µg/l	<= 1500
Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	

Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	1	µg/l	
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	1	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	1	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	1	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	0	0	1	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	1	µg/l	<= 2
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	1	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0	0	0	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	0	0	0	1	µg/l	
Benzène	0	0	0	1	µg/l	
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	

UP - Accélérateur de Pommard

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme

Bact et spores sulfito-rédu	0		0	6	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		3	6	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		5	6	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	6	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	6	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		4	6	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
CO2 libre calculé	28.4	28.4	28.4	1	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	1	Qualitatif	[1 - 2]
Hydrogénocarbonates	392.9	392.9	392.9	1	mg/l	
pH à température de l'eau	0	6.453	7.75	7	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.26	7.26	7.26	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.4	7.5	7.6	2	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	30.473	30.473	30.473	1	°F	
TH Magnésien	4.003	4.003	4.003	1	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	30.2	31.2	32.2	2	°F	
Titre Hydrotimétrique	32.2	33.3	34.4	2	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	2	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	2	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	2	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.4	0.662	1.46	5	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	2	µg/l	
Epichlorohydrine	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	12	15.143	21.6	7	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19.1	19.2	19.3	2	°C	
Fer total	18	18	18	1	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Chlorothalonil R471811	0.058	0.058	0.058	1	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	3	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Calcium	121.89	121.89	121.89	1	mg/l	
Chlorures	4	4.55	5.1	2	mg/l	<= 250
Conductivité à 25°C	620	624	628	2	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	473	600	682	5	µS/cm	<= 1100
Magnésium	9.53	9.53	9.53	1	mg/l	
Potassium	0.5	0.5	0.5	1	mg/l	
Sodium	2.2	2.2	2.2	1	mg/l	<= 200

Sulfates	10.9	10.95	11	2	mg/l	<= 250
Oxydabilité KMnO4 Acide Chaud	0.72	0.895	1.07	2	mg/l O2	<= 5
Ammonium	0	0.005	0.01	2	mg/l	<= 0.1
Nitrates	9.7	17.2	24.7	2	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.193	0.344	0.494	2	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	2	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0.03	0.03	0.03	1	mg/l	<= 0.2
Baryum	0.007	0.007	0.007	1	mg/l	<= 0.7
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	3	µg/l	
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	1	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	1	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	1	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	0	0	1	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
PCB 101	0	0	0	2	µg/l	
PCB 105	0	0	0	2	µg/l	
PCB 118	0	0	0	2	µg/l	
PCB 138	0	0	0	2	µg/l	
PCB 149	0	0	0	2	µg/l	

PCB 153	0	0	0	2	µg/l	
PCB 170	0	0	0	2	µg/l	
PCB 18	0	0	0	2	µg/l	
PCB 180	0	0	0	2	µg/l	
PCB 194	0	0	0	2	µg/l	
PCB 209	0	0	0	2	µg/l	
PCB 28	0	0	0	2	µg/l	
PCB 31	0	0	0	2	µg/l	
PCB 35	0	0	0	2	µg/l	
PCB 44	0	0	0	2	µg/l	
PCB 52	0	0	0	2	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	2	µg/l	
Chlore libre	0.22	0.344	0.45	7	mg/l	
Chlore total	0.26	0.41	0.54	7	mg/l	
Bromates	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	9.3	9.3	9.3	1	µg/l	
Dalapon SPD	0.21	0.21	0.21	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	1.4	1.4	1.4	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	4.4	4.4	4.4	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	15.1	15.1	15.1	1	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	1	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	

UP - ACHAT SMEMAC

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	1	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		0	1	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		0	1	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	1	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	1	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	1	n/100ml	= 0
pH à température de l'eau	7.48	7.557	7.64	6	Unité pH	[6,5 - 9]
Turbidité Terrain	0.37	0.537	0.95	6	NFU	<= 2
Température de l'eau	14.4	15.983	18.4	6	°C	<= 25
Fer total	69.4	380.85	1021	4	µg/l	<= 200
Manganèse dissous	0	6.5	13	2	µg/l	<= 50
Chlorothalonil R471811	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Conductivité à 25°C in situ	489	528.833	589	6	µS/cm	<= 1100
Carbone organique dissous	0.79	0.995	1.2	2	mg/l C	
Carbone Organique Total	0.46	0.78	1.1	2	mg/l C	<= 2
Nitrates	0.68	1.29	1.9	2	mg/l	<= 50
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	1	µg/l	

Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0.002	0.002	0.002	1	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	1	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	1	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Chlore libre	0.28	0.364	0.45	5	mg/l	
Chlore total	0.34	0.402	0.48	5	mg/l	

UP - Beaune sud 1

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	19	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		1	19	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		5	19	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	19	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	19	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	19	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	3	µg/l	
CO2 libre calculé	10.32	28.2	40.3	3	mg/l	
Delta pH = PHE - PHEAU	-0.59	-0.106	0.16	7	Unité pH	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	0		2	10	Qualitatif	[1 - 2]
pH à température de l'eau	7	7.403	7.84	19	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.19	7.361	7.57	12	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.2	7.432	7.8	10	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	13.9	22.83	29.485	14	°F	
TH Magnésien	3.108	3.576	3.935	14	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	10	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	19.9	23.471	25.7	19	°F	
Titre Hydrotimétrique	17.008	26.258	33.2	20	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	9	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	9	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	9	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	9	Qualitatif	
Turbidité	0	0.103	0.93	9	NFU	<= 1
Turbidité Terrain	0.1	0.185	0.37	10	NFU	<= 1
Acrylamide	0	0	0	3	µg/l	<= 0.1
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	10	µg/l	

Epichlorohydrine	0	0	0	3	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	15	17.053	22.7	19	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19.1	19.567	20.3	9	°C	
Fer total	0	0	0	3	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	3	µg/l	<= 50
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	3	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	3	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	3	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	3	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Chlorothalonil R471811	0	0.14	0.23	3	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	3	µg/L	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	13	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	3	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	3	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	3	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	3	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	3	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	3	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	3	µg/l	<= 0.9
Calcium	55.6	91.319	117.94	14	mg/l	
Chlorures	10.3	11.063	12.7	19	mg/l	<= 250
Conductivité à 25°C	549	587.889	627	9	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	40	517.9	633	10	µS/cm	<= 1100
Magnésium	7.4	8.514	9.37	14	mg/l	
Potassium	1	1.086	1.2	14	mg/l	
Sodium	4.7	21.429	44.6	14	mg/l	<= 200
Sulfates	17	53.858	95	19	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0	0.058	0.52	9	mg/l C	<= 2
Désethylterbuméton	0	0.025	0.069	13	µg/l	<= 0.1
Déséthylterbuthylazine	0	0.002	0.008	13	µg/l	<= 0.1
Terbuthylazine déséthyl-2hydro	0	0.004	0.015	13	µg/l	<= 0.1
Ammonium	0	0.002	0.02	9	mg/l	<= 0.1
Nitrates	11.6	14.326	16	19	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.232	0.281	0.317	9	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	9	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0	0.003	0.01	3	mg/l	<= 0.2
Arsenic	0	0	0	3	µg/l	<= 10
Baryum	0.01	0.013	0.016	3	mg/l	<= 0.7
Bore	9	9.667	11	3	µg/l	<= 1500
Cyanures totaux	0	1.667	5	3	µg/l	<= 50
Fluorures	82	90.667	96	3	µg/l	<= 1500
Mercure	0	0	0	3	µg/l	<= 1
Sélénium	0	0	0	3	µg/l	<= 20
Dibutyletain cation	0	0	0	3	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	3	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	3	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	3	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	3	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	3	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	3	µg/l	

Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	3	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	3	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	3	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	3	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	3	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	3	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	3	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	3	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	3	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	13	µg/l	
N,N-Dimethylsulfamide	0	0.182	0.32	7	µg/l	<= 0.1
Oxadixyl	0	0.007	0.031	13	µg/l	<= 0.1
Somme pesticides +métab. pert.	0	0.078	0.32	17	µg/l	<= 0.5
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	3	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	3	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	3	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	3	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	3	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	3	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	3	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	3	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	3	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0.001	0.003	3	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	3	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	3	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	3	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0.001	0.003	3	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	3	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	00	0.001	3	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	3	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	3	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	3	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	3	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	0	0	3	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0	0.002	0.007	3	µg/l	<= 0.1
PCB 101	0	0	0	10	µg/l	
PCB 105	0	0	0	10	µg/l	
PCB 118	0	0	0	10	µg/l	
PCB 138	0	0	0	10	µg/l	
PCB 149	0	0	0	10	µg/l	
PCB 153	0	0	0	10	µg/l	
PCB 170	0	0	0	10	µg/l	
PCB 18	0	0	0	10	µg/l	
PCB 180	0	0	0	10	µg/l	
PCB 194	0	0	0	10	µg/l	
PCB 209	0	0	0	10	µg/l	
PCB 28	0	0	0	10	µg/l	
PCB 31	0	0	0	10	µg/l	
PCB 35	0	0	0	10	µg/l	
PCB 44	0	0	0	10	µg/l	
PCB 52	0	0	0	10	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	10	µg/l	

Activité alpha totale	0	0	0	1	Bq/l	
Activité bêta due au K40	30	30	30	1	mBq/l	
Activité béta résiduelle	0	0	0	1	Bq/l	
Activité béta totale	0	0	0	1	Bq/l	
Dose totale indicative	0	0	0	1	mSv/an	<= 0.1
Tritium (activité due au)	0	0	0	1	Bq/l	<= 100
Chlore libre	0.31	0.454	0.73	19	mg/l	
Chlore total	0.37	0.492	0.77	19	mg/l	
Bromates	0	0	0	3	µg/l	<= 10
Bromoforme	0	0	0	3	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	3	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	3	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0	0	0	3	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0	0	0	3	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	0	0	0	3	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	3	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	3	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	3	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	3	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	3	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	3	µg/l	
Styrène	0	0	0	3	µg/l	
Toluène	0	0	0	3	µg/l	

UP - Cl Puit de Vignolles n° 5

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	3	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		0	3	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		19	3	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	3	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	3	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	3	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	2	µg/l	
CO2 libre calculé	26.82	31.25	35.68	2	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	2	Qualitatif	[1 - 2]
pH à température de l'eau	7.2	7.233	7.3	3	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.31	7.33	7.35	2	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.3	7.4	7.5	3	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	22.923	23.205	23.488	2	°F	
TH Magnésien	3.851	3.988	4.124	2	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	26	27.467	29.7	3	°F	
Titre Hydrotimétrique	26.7	28.4	30.9	3	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	3	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	3	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	3	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	3	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	3	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Epichlorohydrine	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	14	14.667	16	3	°C	<= 25

Température de mesure du pH	19.3	19.5	19.6	3	°C	
Fer total	0	0	0	2	µg/l	<= 200
Manganèse total	6	19.5	33	2	µg/l	<= 50
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	2	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Chlorothalonil R471811	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Calcium	91.69	92.82	93.95	2	mg/l	
Chlorures	4.1	4.767	5.4	3	mg/l	<= 250
Conductivité à 25°C	526	546.333	580	3	µS/cm	[200 - 1200]
Magnésium	9.17	9.495	9.82	2	mg/l	
Potassium	2	2	2	2	mg/l	
Sodium	5.6	5.7	5.8	2	mg/l	<= 200
Sulfates	10.2	12.1	13.3	3	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0	0	0	2	mg/l C	<= 2
Oxydabilité KMnO4 Acide Chaud	0.61	0.61	0.61	1	mg/l O2	<= 5
Ammonium	0	0.003	0.01	3	mg/l	<= 0.1
Nitrates	2.3	4.967	9.9	3	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.046	0.099	0.197	3	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	3	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0.014	0.015	0.016	2	mg/l	<= 0.2
Arsenic	0	2	4	2	µg/l	<= 10
Baryum	0.087	0.26	0.433	2	mg/l	<= 0.7
Bore	30	35.5	41	2	µg/l	<= 1500
Cyanures totaux	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Fluorures	328	374	420	2	µg/l	<= 1500
Mercure	0	0	0	2	µg/l	<= 1
Sélénium	0	0	0	2	µg/l	<= 20
Dibutyletain cation	0	0	0	2	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	2	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	2	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	2	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	2	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	2	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	2	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	2	µg/l	

Tétrachlorure de carbone	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	2	µg/l	
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	2	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	2	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	2	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	0	0	2	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Activité alpha totale	0.084	0.084	0.084	1	Bq/l	
Activité bêta due au K40	50	50	50	1	mBq/l	
Activité béta résiduelle	1.9	1.9	1.9	1	Bq/l	
Activité béta totale	0	0	0	1	Bq/l	
Dose totale indicative	0	0	0	1	mSv/an	<= 0.1
Tritium (activité due au)	0	0	0	1	Bq/l	<= 100
Chlore libre	0.08	0.337	0.57	3	mg/l	
Chlore total	0.12	0.367	0.6	3	mg/l	
Bromates	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Bromoforme	0	0	0	2	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	2	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	2	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0	0	0	2	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0	0	0	2	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	0	0	0	2	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	2	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	2	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	2	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	2	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	2	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	2	µg/l	
Styrène	0	0	0	2	µg/l	
Toluène	0	0	0	2	µg/l	

UP - Cl Puit de Vignolles n°1

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	2	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		3	2	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		2	2	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	2	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	2	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	2	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	2	µg/l	
CO2 libre calculé	24.68	26.67	28.66	2	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	2	Qualitatif	[1 - 2]
pH à température de l'eau	7.3	7.35	7.4	2	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.29	7.32	7.35	2	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.5	7.5	7.5	2	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	23.288	23.365	23.443	2	°F	
TH Magnésien	4.456	4.471	4.486	2	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	26.9	27.2	27.5	2	°F	
Titre Hydrotimétrique	27.7	27.8	27.9	2	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	2	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	2	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	2	NFU	<= 1
Acrylamide	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Epichlorohydrine	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	14	15	16	2	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19.5	19.55	19.6	2	°C	
Fer total	0	0	0	2	µg/l	<= 200
Manganèse total	2	5.5	9	2	µg/l	<= 50
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	2	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Chlorothalonil R471811	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Calcium	93.15	93.46	93.77	2	mg/l	
Chlorures	5.2	8.95	12.7	2	mg/l	<= 250
Conductivité à 25°C	532	535	538	2	µS/cm	[200 - 1200]
Magnésium	10.61	10.645	10.68	2	mg/l	
Potassium	1.7	1.7	1.7	2	mg/l	
Sodium	3.6	3.6	3.6	2	mg/l	<= 200

Sulfates	3.7	5.5	7.3	2	mg/l	<= 250
Oxydabilité KMnO4 Acide Chaud	0	0	0	2	mg/l O2	<= 5
Ammonium	0	0	0	2	mg/l	<= 0.1
Nitrates	1.2	1.75	2.3	2	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.024	0.036	0.047	2	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	2	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0.019	0.021	0.022	2	mg/l	<= 0.2
Arsenic	6	12.22	23	3	µg/l	<= 10
Baryum	0.098	0.114	0.13	2	mg/l	<= 0.7
Bore	0	3	6	2	µg/l	<= 1500
Cyanures totaux	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Fluorures	367	381.5	396	2	µg/l	<= 1500
Mercure	0	0	0	2	µg/l	<= 1
Sélénium	0	0	0	2	µg/l	<= 20
Dibutyletain cation	0	0	0	2	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	2	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	2	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	2	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	2	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	2	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	2	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	2	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	2	µg/l	
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	2	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	2	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	2	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	0	0	2	µg/L	

Somme des 20 PFAS	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Chlore libre	0.41	0.415	0.42	2	mg/l	
Chlore total	0.44	0.455	0.47	2	mg/l	
Bromates	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Bromoforme	0	0	0	2	µg/l	
Chloroforme	0	0	0	2	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	2	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0	0	0	2	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0	0	0	2	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	0	0	0	2	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	2	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	2	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	2	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	2	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	2	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	2	µg/l	
Styrène	0	0	0	2	µg/l	
Toluène	0	0	0	2	µg/l	

UP - Réservoir de St Aubin

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	2	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		0	2	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		13	2	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	2	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	2	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	2	n/100ml	= 0
pH à température de l'eau	7.76	7.78	7.8	2	Unité pH	[6,5 - 9]
pH mesuré au labo	7.9	7.9	7.9	1	Unité pH	[6,5 - 9]
Titre Alcalimétrique Complet	24.7	24.7	24.7	1	°F	
Titre Hydrotimétrique	29.5	29.5	29.5	1	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	1	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	1	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	1	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.3	0.3	0.3	1	NFU	<= 2
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	1	µg/l	
Température de l'eau	11.5	13.75	16	2	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19.5	19.5	19.5	1	°C	
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Chlorures	10.8	10.8	10.8	1	mg/l	<= 250
Conductivité à 25°C	591	591	591	1	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	438	438	438	1	µS/cm	<= 1100
Sulfates	45.6	45.6	45.6	1	mg/l	<= 250
Oxydabilité KMnO4 Acide Chaud	0	0	0	1	mg/l O2	<= 5
Ammonium	0	0	0	1	mg/l	<= 0.1
Nitrates	14.4	14.4	14.4	1	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.288	0.288	0.288	1	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	<= 0.1

Anthraquinone	0.029	0.029	0.029	1	µg/l	
PCB 101	0	0	0	1	µg/l	
PCB 105	0	0	0	1	µg/l	
PCB 118	0	0	0	1	µg/l	
PCB 138	0	0	0	1	µg/l	
PCB 149	0	0	0	1	µg/l	
PCB 153	0	0	0	1	µg/l	
PCB 170	0	0	0	1	µg/l	
PCB 18	0	0	0	1	µg/l	
PCB 180	0	0	0	1	µg/l	
PCB 194	0	0	0	1	µg/l	
PCB 209	0	0	0	1	µg/l	
PCB 28	0	0	0	1	µg/l	
PCB 31	0	0	0	1	µg/l	
PCB 35	0	0	0	1	µg/l	
PCB 44	0	0	0	1	µg/l	
PCB 52	0	0	0	1	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	1	µg/l	
Chlore libre	0.3	0.335	0.37	2	mg/l	
Chlore total	0.37	0.385	0.4	2	mg/l	

UP - RESERVOIR NOLAY

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	2	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		0	2	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		2	2	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	3	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	2	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	3	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		0	2	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	2	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
CO2 libre calculé	8.25	8.25	8.25	1	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	0		0	1	Qualitatif	[1 - 2]
pH à température de l'eau	7.5	7.646	7.9	5	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.41	7.41	7.41	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.6	7.8	8	2	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	28.828	28.828	28.828	1	°F	
TH Magnésien	1.52	1.52	1.52	1	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	28.1	29.15	30.2	2	°F	
Titre Hydrotimétrique	29.4	29.85	30.3	2	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	2	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	2	Qualitatif	
Turbidité	0.76	0.835	0.91	2	NFU	<= 1
Turbidité Terrain	0.37	1.098	2.56	4	NFU	<= 1
Acrylamide	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	2	µg/l	
Epichlorohydrine	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1

Température de l'eau	10	12.4	17	5	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19.4	19.45	19.5	2	°C	
Fer total	20	20	20	1	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Chlorothalonil R471811	0.031	0.031	0.031	1	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	3	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Calcium	115.31	115.31	115.31	1	mg/l	
Chlorures	5.9	7.05	8.2	2	mg/l	<= 250
Conductivité à 25°C	593	606.5	620	2	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	579	584.5	590	2	µS/cm	<= 1100
Magnésium	3.62	3.62	3.62	1	mg/l	
Potassium	1.6	1.6	1.6	1	mg/l	
Sodium	4.3	4.3	4.3	1	mg/l	<= 200
Sulfates	11.6	13.2	14.8	2	mg/l	<= 250
Oxydabilité KMnO4 Acide Chaud	0	0.425	0.85	2	mg/l O2	<= 5
Ammonium	0	0	0	2	mg/l	<= 0.1
Nitrates	19.3	19.35	19.4	2	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.386	0.388	0.389	2	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	2	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0.035	0.035	0.035	1	mg/l	<= 0.2
Arsenic	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Baryum	0.008	0.008	0.008	1	mg/l	<= 0.7
Bore	8	8	8	1	µg/l	<= 1500
Cyanures totaux	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Fluorures	71	71	71	1	µg/l	<= 1500
Mercure	0	0	0	1	µg/l	<= 1
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	

Tétrachlorure de carbone	1.5	1.5	1.5	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	3	µg/l	
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	1	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	1	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	1	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	0	0	1	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
PCB 101	0	0	0	2	µg/l	
PCB 105	0	0	0	2	µg/l	
PCB 118	0	0	0	2	µg/l	
PCB 138	0	0	0	2	µg/l	
PCB 149	0	0	0	2	µg/l	
PCB 153	0	0	0	2	µg/l	
PCB 170	0	0	0	2	µg/l	
PCB 18	0	0	0	2	µg/l	
PCB 180	0	0	0	2	µg/l	
PCB 194	0	0	0	2	µg/l	
PCB 209	0	0	0	2	µg/l	
PCB 28	0	0	0	2	µg/l	
PCB 31	0	0	0	2	µg/l	
PCB 35	0	0	0	2	µg/l	
PCB 44	0	0	0	2	µg/l	
PCB 52	0	0	0	2	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	2	µg/l	
Chlore libre	0.29	0.49	0.65	5	mg/l	
Chlore total	0.61	0.67	0.73	2	mg/l	
Bromates	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	5.1	5.1	5.1	1	µg/l	
Dalapon SPD	0.13	0.13	0.13	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	1.1	1.1	1.1	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	3	3	3	1	µg/l	

Trihalométhanes totaux (4)	9.2	9.2	9.2	1	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	1	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	
Flusilazole	0	0.002	0.006	3	µg/l	<= 0.1

UP - Source de Drouet vers SAIGEY

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	4	Qualitatif	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	4	Qualitatif	= 0
pH à température de l'eau	7.29	7.548	7.83	4	Unité pH	[6,5 - 9]
Turbidité Terrain	0.22	0.69	1.25	4	NFU	<= 1
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	2	µg/l	
Température de l'eau	10.3	14.4	19.4	4	°C	<= 25
Chlorothalonil R471811	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Conductivité à 25°C in situ	609	653	697	2	µS/cm	<= 1100
Anthraquinone	0.03	0.15	0.27	2	µg/l	
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	1	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	1	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	1	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	0	0	1	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
PCB 101	0	0	0	2	µg/l	
PCB 105	0	0	0	2	µg/l	
PCB 118	0	0	0	2	µg/l	
PCB 138	0	0	0	2	µg/l	
PCB 149	0	0	0	2	µg/l	

PCB 153	0	0	0	2	µg/l	
PCB 170	0	0	0	2	µg/l	
PCB 18	0	0	0	2	µg/l	
PCB 180	0	0	0	2	µg/l	
PCB 194	0	0	0	2	µg/l	
PCB 209	0	0	0	2	µg/l	
PCB 28	0	0	0	2	µg/l	
PCB 31	0	0	0	2	µg/l	
PCB 35	0	0	0	2	µg/l	
PCB 44	0	0	0	2	µg/l	
PCB 52	0	0	0	2	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	2	µg/l	
Chlore libre	0.18	0.383	0.53	4	mg/l	

UP - Station d'Aloxe Corton

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	9	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		5	9	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		3	9	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	9	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	9	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	9	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	2	µg/l	
CO2 libre calculé	24.18	24.91	25.64	2	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	2	Qualitatif	[1 - 2]
pH à température de l'eau	7.35	7.458	7.6	9	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.35	7.37	7.39	2	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.5	7.54	7.6	5	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	24.303	25.914	27.525	2	°F	
TH Magnésien	1.81	1.997	2.184	2	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	25	26.26	28	5	°F	
Titre Hydrotimétrique	26.1	27.78	29.7	5	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	5	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	5	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	5	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	5	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	5	NFU	<= 1
Turbidité Terrain	0.23	0.3	0.35	4	NFU	<= 1
Acrylamide	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	3	µg/l	
Epichlorohydrine	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	9	12.289	16.2	9	°C	<= 25
Température de mesure du pH	18.9	19.52	19.8	5	°C	
Fer total	0	0	0	2	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	2	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9

AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Chlorothalonil R471811	0.045	0.058	0.076	3	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	5	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Calcium	97.21	103.655	110.1	2	mg/l	
Chlorures	6.6	7.66	9.1	5	mg/l	<= 250
Conductivité à 25°C	526	542	569	5	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	552	595.25	644	4	µS/cm	<= 1100
Magnésium	4.31	4.755	5.2	2	mg/l	
Potassium	0.6	0.75	0.9	2	mg/l	
Sodium	3.9	4.55	5.2	2	mg/l	<= 200
Sulfates	6.8	7.26	8	5	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0.98	1.355	2.09	6	mg/l C	<= 2
Ammonium	0	0.002	0.01	5	mg/l	<= 0.1
Nitrates	8.5	12.26	15	5	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.171	0.245	0.299	5	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	5	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0	0.003	0.005	2	mg/l	<= 0.2
Arsenic	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Baryum	0.008	0.009	0.009	2	mg/l	<= 0.7
Bore	0	3	6	2	µg/l	<= 1500
Cyanures totaux	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Fluorures	52	54.5	57	2	µg/l	<= 1500
Mercure	0	0	0	2	µg/l	<= 1
Sélénium	0	0	0	2	µg/l	<= 20
Dibutyletain cation	0	0	0	2	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	2	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	2	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	2	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	2	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	2	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	2	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	2	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	
Anthraquinone	0	0.008	0.017	5	µg/l	
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	3	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	3	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	3	µg/l	

Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	3	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	3	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	3	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	3	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	3	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	3	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	3	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	3	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	3	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	3	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	3	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	3	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	3	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	3	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	3	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	3	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	3	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	0	0	2	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	3	µg/l	<= 0.1
PCB 101	0	0	0	3	µg/l	
PCB 105	0	0	0	3	µg/l	
PCB 118	0	0	0	3	µg/l	
PCB 138	0	0	0	3	µg/l	
PCB 149	0	0	0	3	µg/l	
PCB 153	0	0	0	3	µg/l	
PCB 170	0	0	0	3	µg/l	
PCB 18	0	0	0	3	µg/l	
PCB 180	0	0	0	3	µg/l	
PCB 194	0	0	0	3	µg/l	
PCB 209	0	0	0	3	µg/l	
PCB 28	0	0	0	3	µg/l	
PCB 31	0	0	0	3	µg/l	
PCB 35	0	0	0	3	µg/l	
PCB 44	0	0	0	3	µg/l	
PCB 52	0	0	0	3	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	3	µg/l	
Activité alpha totale	0	0	0	1	Bq/l	
Activité bêta due au K40	20	20	20	1	mBq/l	
Activité béta résiduelle	0	0	0	1	Bq/l	
Activité béta totale	0	0	0	1	Bq/l	
Dose totale indicative	0	0	0	1	mSv/an	<= 0.1
Tritium (activité due au)	0	0	0	1	Bq/l	<= 100
Chlore libre	0.22	0.367	0.52	9	mg/l	
Chlore total	0.33	0.431	0.62	9	mg/l	
Bromates	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Bromoforme	0	0	0	2	µg/l	
Chloroforme	2.5	2.6	2.7	2	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	2	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0	0	0	2	µg/l	
Dichloromonobromométhane	1.7	1.8	1.9	2	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	4.2	4.4	4.6	2	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	2	µg/l	<= 1

Cumène	0	0	0	2	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	2	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	2	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	2	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	2	µg/l	
Styrène	0	0	0	2	µg/l	
Toluène	0	0	0	2	µg/l	

UP - Station de Bouilland

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	3	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		4	3	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		13	3	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	3	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	3	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	3	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
CO2 libre calculé	12.46	12.46	12.46	1	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	0		0	1	Qualitatif	[1 - 2]
Hydrogénocarbonates	377.1	377.1	377.1	1	mg/l	
pH à température de l'eau	7.6	7.707	7.8	3	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.37	7.37	7.37	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.7	7.75	7.8	2	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	29.01	29.01	29.01	1	°F	
TH Magnésien	2.226	2.226	2.226	1	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	30.9	31.6	32.3	2	°F	
Titre Hydrotimétrique	31.2	32.05	32.9	2	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	2	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	2	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	2	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.78	0.78	0.78	1	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	1	µg/l	
Epichlorohydrine	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	8.6	10.2	12	3	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19.3	19.6	19.9	2	°C	
Fer total	14	14	14	1	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Chlorothalonil R471811	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9

Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Calcium	116.04	116.04	116.04	1	mg/l	
Chlorures	8.6	9.3	10	2	mg/l	<= 250
Conductivité à 25°C	590	612.5	635	2	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	417	417	417	1	µS/cm	<= 1100
Magnésium	5.3	5.3	5.3	1	mg/l	
Potassium	0.3	0.3	0.3	1	mg/l	
Sodium	6.8	6.8	6.8	1	mg/l	<= 200
Sulfates	4.6	4.7	4.8	2	mg/l	<= 250
Oxydabilité KMnO4 Acide Chaud	0.73	0.815	0.9	2	mg/l O2	<= 5
Ammonium	0.01	0.015	0.02	2	mg/l	<= 0.1
Nitrates	2.4	5.3	8.2	2	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.047	0.106	0.164	2	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	2	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0.022	0.022	0.022	1	mg/l	<= 0.2
Baryum	0.006	0.006	0.006	1	mg/l	<= 0.7
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	2	µg/l	
Biphényle	0.009	0.009	0.009	1	µg/l	
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	2	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	2	µg/L	

Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	2	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	2	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	0	0	1	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
PCB 101	0	0	0	1	µg/l	
PCB 105	0	0	0	1	µg/l	
PCB 118	0	0	0	1	µg/l	
PCB 138	0	0	0	1	µg/l	
PCB 149	0	0	0	1	µg/l	
PCB 153	0	0	0	1	µg/l	
PCB 170	0	0	0	1	µg/l	
PCB 18	0	0	0	1	µg/l	
PCB 180	0	0	0	1	µg/l	
PCB 194	0	0	0	1	µg/l	
PCB 209	0	0	0	1	µg/l	
PCB 28	0	0	0	1	µg/l	
PCB 31	0	0	0	1	µg/l	
PCB 35	0	0	0	1	µg/l	
PCB 44	0	0	0	1	µg/l	
PCB 52	0	0	0	1	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	1	µg/l	
Chlore libre	0.28	0.427	0.64	3	mg/l	
Chlore total	0.4	0.507	0.71	3	mg/l	
Bromates	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	17	17	17	1	µg/l	
Dalapon SPD	0.37	0.37	0.37	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	5.1	5.1	5.1	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	22.1	22.1	22.1	1	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	1	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	

UP - Station de la Bouzaise

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	10	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		2	10	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		3	10	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	10	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	10	n/100ml	= 0

Entérocoques fécaux	0		0	10	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	3	µg/l	
CO2 libre calculé	14.51	17.483	23.3	3	mg/l	
Delta pH = PHE - PHEAU	-0.12	-0.115	-0.11	2	Unité pH	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	5	Qualitatif	[1 - 2]
pH à température de l'eau	7.4	7.533	7.6	9	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.37	7.488	7.59	6	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.5	7.667	7.8	6	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	12.45	14.646	16.13	7	°F	
TH Magnésien	3.129	3.68	4.003	7	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	4	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	23.9	27.42	29.1	10	°F	
Titre Hydrotimétrique	15.978	18.642	22.1	10	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	6	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	6	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	6	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	6	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	6	NFU	<= 1
Turbidité Terrain	0.14	2.673	7.58	3	NFU	<= 1
Acrylamide	0	0	0	3	µg/l	<= 0.1
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	4	µg/l	
Epichlorohydrine	0	0	0	3	µg/l	<= 0.1
4-nonylphénol	0	0	0	1	µg/l	<= 0.3
Température de l'eau	11	12.767	14.9	9	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19	19.233	19.5	6	°C	
Fer total	0	0	0	3	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	3	µg/l	<= 50
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	3	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	3	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	3	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	3	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Chlorothalonil R471811	0.067	0.083	0.097	3	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	3	µg/L	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	7	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	3	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	3	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	3	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	3	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	3	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	3	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	3	µg/l	<= 0.9
Calcium	49.8	58.584	64.52	7	mg/l	
Chlorures	8.6	10.58	13	10	mg/l	<= 250
Conductivité à 25°C	573	601	633	6	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	582	595	618	3	µS/cm	<= 1100
Magnésium	7.45	8.763	9.53	7	mg/l	
Potassium	1	1.343	1.8	7	mg/l	
Sodium	54.7	59.029	63.8	7	mg/l	<= 200
Sulfates	18.7	23.42	26.1	10	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0.95	1.158	1.4	6	mg/l C	<= 2

Désethylterbuméton	0	0.005	0.012	7	µg/l	<= 0.1
Ammonium	0	0.003	0.01	6	mg/l	<= 0.1
Nitrates	2.4	12.66	17	10	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.232	0.267	0.323	6	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0.002	0.01	6	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0.007	0.008	0.01	3	mg/l	<= 0.2
Arsenic	0	0	0	3	µg/l	<= 10
Baryum	0	0.003	0.005	3	mg/l	<= 0.7
Bore	9	9.667	10	3	µg/l	<= 1500
Cyanures totaux	0	0	0	3	µg/l	<= 50
Fluorures	68	72.333	77	3	µg/l	<= 1500
Mercure	0	0	0	3	µg/l	<= 1
Sélénium	0	0	0	3	µg/l	<= 20
Dibutyletain cation	0	0	0	3	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	3	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	3	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	3	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	3	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	3	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	3	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	3	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	3	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	3	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	3	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	3	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	3	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	3	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	3	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	3	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	7	µg/l	
Oxadixyl	0	0.003	0.009	7	µg/l	<= 0.1
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	3	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	3	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	3	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	3	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	3	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	3	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	3	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	3	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	3	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	3	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	00	0.001	3	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	3	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	3	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	3	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	3	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	00	0.001	3	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	3	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	3	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	3	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	3	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	00	0.001	3	µg/L	

Somme des 20 PFAS	0	0.001	0.002	3	µg/l	<= 0.1
PCB 101	0	0	0	4	µg/l	
PCB 105	0	0	0	4	µg/l	
PCB 118	0	0	0	4	µg/l	
PCB 138	0	0	0	4	µg/l	
PCB 149	0	0	0	4	µg/l	
PCB 153	0	0	0	4	µg/l	
PCB 170	0	0	0	4	µg/l	
PCB 18	0	0	0	4	µg/l	
PCB 180	0	0	0	4	µg/l	
PCB 194	0	0	0	4	µg/l	
PCB 209	0	0	0	4	µg/l	
PCB 28	0	0	0	4	µg/l	
PCB 31	0	0	0	4	µg/l	
PCB 35	0	0	0	4	µg/l	
PCB 44	0	0	0	4	µg/l	
PCB 52	0	0	0	4	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	4	µg/l	
Activité alpha totale	0	0	0	1	Bq/l	
Activité bêta due au K40	0	0	0	1	mBq/l	
Activité béta résiduelle	0	0	0	1	Bq/l	
Activité béta totale	0	0	0	1	Bq/l	
Dose totale indicative	0	0	0	1	mSv/an	<= 0.1
Tritium (activité due au)	0	0	0	1	Bq/l	<= 100
Chlore libre	0.3	0.427	0.63	9	mg/l	
Chlore total	0.34	0.474	0.68	9	mg/l	
Bromates	0	0	0	3	µg/l	<= 10
Bromoforme	0	0	0	3	µg/l	
Chloroforme	1.5	2.733	3.5	3	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	3	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0	1.567	2.5	3	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0	2.133	3.2	3	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	1.5	6.433	8.9	3	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	3	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	3	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	3	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	3	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	3	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	3	µg/l	
Styrène	0	0	0	3	µg/l	
Toluène	0	0	0	3	µg/l	

UP - Station de Meursault

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	4	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		3	4	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		5	4	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	4	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	4	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	4	n/100ml	= 0

Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
CO2 libre calculé	53.72	53.72	53.72	1	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	1	Qualitatif	[1 - 2]
pH à température de l'eau	7.1	7.288	7.48	4	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.19	7.19	7.19	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.3	7.3	7.3	2	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	30.033	30.033	30.033	1	°F	
TH Magnésien	2.927	2.927	2.927	1	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	31.5	31.9	32.3	2	°F	
Titre Hydrotimétrique	32.5	32.7	32.9	2	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	2	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	2	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	2	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.43	0.62	0.81	2	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	2	µg/l	
Epichlorohydrine	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	9.7	11.7	15.1	4	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19.5	19.6	19.7	2	°C	
Fer total	11	11	11	1	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Chlorothalonil R471811	0	0.026	0.052	2	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	3	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Calcium	120.13	120.13	120.13	1	mg/l	
Chlorures	4	5.05	6.1	2	mg/l	<= 250
Conductivité à 25°C	614	621.5	629	2	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	405	464	523	2	µS/cm	<= 1100
Magnésium	6.97	6.97	6.97	1	mg/l	
Potassium	0.2	0.2	0.2	1	mg/l	
Sodium	1.7	1.7	1.7	1	mg/l	<= 200
Sulfates	9.3	10.1	10.9	2	mg/l	<= 250
Oxydabilité KMnO4 Acide Chaud	0.88	1.22	1.56	2	mg/l O2	<= 5
Ammonium	0	0	0	2	mg/l	<= 0.1
Nitrates	5.2	6.2	7.2	2	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.104	0.125	0.145	2	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	2	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0.021	0.021	0.021	1	mg/l	<= 0.2

Arsenic	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Baryum	0.008	0.008	0.008	1	mg/l	<= 0.7
Bore	0	0	0	1	µg/l	<= 1500
Cyanures totaux	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Fluorures	48	48	48	1	µg/l	<= 1500
Mercure	0	0	0	1	µg/l	<= 1
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	3	µg/l	
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	2	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	2	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	2	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	0	0	1	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
PCB 101	0	0	0	2	µg/l	
PCB 105	0	0	0	2	µg/l	
PCB 118	0	0	0	2	µg/l	
PCB 138	0	0	0	2	µg/l	
PCB 149	0	0	0	2	µg/l	
PCB 153	0	0	0	2	µg/l	

PCB 170	0	0	0	2	µg/l	
PCB 18	0	0	0	2	µg/l	
PCB 180	0	0	0	2	µg/l	
PCB 194	0	0	0	2	µg/l	
PCB 209	0	0	0	2	µg/l	
PCB 28	0	0	0	2	µg/l	
PCB 31	0	0	0	2	µg/l	
PCB 35	0	0	0	2	µg/l	
PCB 44	0	0	0	2	µg/l	
PCB 52	0	0	0	2	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	2	µg/l	
Chlore libre	0.18	0.26	0.32	4	mg/l	
Chlore total	0.25	0.318	0.38	4	mg/l	
Bromates	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	2.5	2.5	2.5	1	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	1.6	1.6	1.6	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	4.1	4.1	4.1	1	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	1	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	

UP - Station de Monthélie

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	3	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		0	3	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		9	3	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	3	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	3	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	3	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
CO2 libre calculé	54.57	54.57	54.57	1	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	1	Qualitatif	[1 - 2]
Hydrogénocarbonates	384.2	384.2	384.2	1	mg/l	
pH à température de l'eau	7.1	7.1	7.1	2	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.22	7.22	7.22	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.3	7.3	7.3	2	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	31.578	31.578	31.578	1	°F	
TH Magnésien	2.239	2.239	2.239	1	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	31.5	31.85	32.2	2	°F	
Titre Hydrotimétrique	33.8	34.25	34.7	2	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	

Odeur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	2	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	2	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	2	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	2	µg/l	
Epichlorohydrine	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	10	10.5	11	2	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19.3	19.35	19.4	2	°C	
Fer total	0	0	0	1	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Chlorothalonil R471811	0.024	0.029	0.034	2	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	3	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Calcium	126.31	126.31	126.31	1	mg/l	
Chlorures	5.8	6.3	6.8	2	mg/l	<= 250
Conductivité à 25°C	633	641	649	2	µS/cm	[200 - 1200]
Magnésium	5.33	5.33	5.33	1	mg/l	
Potassium	0.4	0.4	0.4	1	mg/l	
Sodium	2.6	2.6	2.6	1	mg/l	<= 200
Sulfates	10	10	10	2	mg/l	<= 250
Oxydabilité KMnO4 Acide Chaud	0	0.28	0.56	2	mg/l O2	<= 5
Ammonium	0	0	0	2	mg/l	<= 0.1
Nitrates	11.4	12.1	12.8	2	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.228	0.242	0.256	2	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	2	mg/l	<= 0.1
Aluminium total	0.006	0.006	0.006	1	mg/l	<= 0.2
Baryum	0.007	0.007	0.007	1	mg/l	<= 0.7
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	

Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	3	µg/l	
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	2	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	2	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	2	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	0	0	2	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
PCB 101	0	0	0	2	µg/l	
PCB 105	0	0	0	2	µg/l	
PCB 118	0	0	0	2	µg/l	
PCB 138	0	0	0	2	µg/l	
PCB 149	0	0	0	2	µg/l	
PCB 153	0	0	0	2	µg/l	
PCB 170	0	0	0	2	µg/l	
PCB 18	0	0	0	2	µg/l	
PCB 180	0	0	0	2	µg/l	
PCB 194	0	0	0	2	µg/l	
PCB 209	0	0	0	2	µg/l	
PCB 28	0	0	0	2	µg/l	
PCB 31	0	0	0	2	µg/l	
PCB 35	0	0	0	2	µg/l	
PCB 44	0	0	0	2	µg/l	
PCB 52	0	0	0	2	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	2	µg/l	
Chlore libre	0.15	0.29	0.43	2	mg/l	
Chlore total	0.17	0.385	0.6	2	mg/l	
Bromates	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	1.2	1.2	1.2	1	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0	0	0	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	1.2	1.2	1.2	1	µg/l	<= 100

Benzène	0	0	0	1	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	

UP - Station de Saint Jean

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	4	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		1	4	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		1	4	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		0	4	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	4	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	4	n/100ml	= 0
pH à température de l'eau	7.47	7.625	7.78	2	Unité pH	[6,5 - 9]
Turbidité Terrain	0.4	0.44	0.48	2	NFU	<= 2
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	4	µg/l	
Température de l'eau	10.3	11.9	13.5	2	°C	<= 25
Chlorothalonil R471811	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	4	µg/L	<= 0.9
Conductivité à 25°C in situ	437	497	557	2	µS/cm	<= 1100
Atrazine déséthyl déisopropyl	0	0.006	0.022	4	µg/l	<= 0.1
Anthraquinone	0	0.005	0.019	4	µg/l	
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	1	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0.001	0.001	0.001	1	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	1	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	1	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
PCB 101	0	0	0	4	µg/l	
PCB 105	0	0	0	4	µg/l	
PCB 118	0	0	0	4	µg/l	

PCB 138	0	0	0	4	µg/l	
PCB 149	0	0	0	4	µg/l	
PCB 153	0	0	0	4	µg/l	
PCB 170	0	0	0	4	µg/l	
PCB 18	0	0	0	4	µg/l	
PCB 180	0	0	0	4	µg/l	
PCB 194	0	0	0	4	µg/l	
PCB 209	0	0	0	4	µg/l	
PCB 28	0	0	0	4	µg/l	
PCB 31	0	0	0	4	µg/l	
PCB 35	0	0	0	4	µg/l	
PCB 44	0	0	0	4	µg/l	
PCB 52	0	0	0	4	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	4	µg/l	
Chlore libre	0.48	0.525	0.57	2	mg/l	
Chlore total	0.51	0.555	0.6	2	mg/l	

ZD - Bouze-les-Beaune

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	4	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		300	4	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		300	4	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	4	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	4	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	3	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		0	4	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	4	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
pH à température de l'eau	7.5	7.644	7.78	5	Unité pH	[6,5 - 9]
pH mesuré au labo	7.6	7.75	7.9	4	Unité pH	[6,5 - 9]
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	4	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	4	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	4	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	4	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	4	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.37	0.418	0.51	4	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Epichlorohydrine	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	8	15.388	21.2	8	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19.1	19.55	19.8	4	°C	
Fer total	0	0	0	1	µg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	562	584.5	607	4	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	512	560	608	2	µS/cm	<= 1100
Ammonium	0	0.013	0.03	4	mg/l	<= 0.1
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	<= 0.5
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Chrome total	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Cuivre	0.384	0.384	0.384	1	mg/l	<= 2
Nickel	5	5	5	1	µg/l	<= 20

Plomb	169	169	169	1	µg/l	<= 10
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(a)pyrène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.01
Benzo(b)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(g,h,i)pérylène	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(k)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Hydrocarb.polycycl.arom. 16sub	0	0	0	1	µg/l	
Hydrocarb.polycycl.arom. 6subs	0	0	0	1	µg/l	
Indéno(1,2,3-cd) Pyrène	0	0	0	1	µg/l	
Chlore libre	0.04	0.279	0.45	8	mg/l	
Chlore total	0.1	0.34	0.52	4	mg/l	
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	15	15	15	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	2.2	2.2	2.2	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	5.9	5.9	5.9	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	23.1	23.1	23.1	1	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	1	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	

ZD - CIREY

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	4	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		2	4	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		130	4	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	2	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	4	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	1	Qualitatif	= 0

E.Coli /100ml	0		0	4	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	4	n/100ml	= 0
pH à température de l'eau	7.56	7.67	7.78	2	Unité pH	[6,5 - 9]
pH mesuré au labo	7.7	7.8	7.9	4	Unité pH	[6,5 - 9]
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	4	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	4	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	4	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	4	Qualitatif	
Turbidité	0	0.128	0.51	4	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.4	0.685	0.97	2	NFU	<= 2
Température de l'eau	9	14.233	21	6	°C	<= 25
Température de mesure du pH	18.3	19.55	21	4	°C	
Conductivité à 25°C	415	497.25	614	4	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	577	577	577	1	µS/cm	<= 1100
Ammonium	0	0.008	0.02	4	mg/l	<= 0.1
Chlore libre	0.09	0.198	0.39	6	mg/l	
Chlore total	0.16	0.233	0.4	4	mg/l	
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	33	33	33	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	1.3	1.3	1.3	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	8.3	8.3	8.3	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	42.6	42.6	42.6	1	µg/l	<= 100

ZD - Commune de Beaune

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	36	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		230	36	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		300	36	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	26	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	36	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	19	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		0	36	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	36	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	3	µg/l	
pH à température de l'eau	7.4	7.624	7.95	31	Unité pH	[6,5 - 9]
pH mesuré au labo	7.4	7.536	7.8	36	Unité pH	[6,5 - 9]
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	36	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	36	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	36	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	36	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	36	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.12	0.359	1.23	28	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	3	µg/l	<= 0.1
Epichlorohydrine	0	0	0	3	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	8	14.964	22	64	°C	<= 25
Température de mesure du pH	18.6	19.5	21	36	°C	
Fer total	0	0	0	3	µg/l	<= 200
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9

Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Chlorothalonil R471811	0.049	0.049	0.049	1	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Conductivité à 25°C	551	594.25	627	36	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	525	566.733	605	15	µS/cm	<= 1100
Désethylterbuméton	0	0.006	0.012	2	µg/l	<= 0.1
Ammonium	0	0.006	0.02	36	mg/l	<= 0.1
Nitrates	16.1	16.1	16.1	1	mg/l	<= 50
Nitrites	0	0	0	3	mg/l	<= 0.5
Antimoine	0	0	0	3	µg/l	<= 10
Cadmium	0	0	0	3	µg/l	<= 5
Chrome total	0	0	0	3	µg/l	<= 50
Cuivre	0.07	0.127	0.207	3	mg/l	<= 2
Nickel	0	15.5	84	6	µg/l	<= 20
Plomb	0	8.111	22	9	µg/l	<= 10
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	3	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	3	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	3	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	3	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	3	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	3	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	3	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	3	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	3	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	3	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	3	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	3	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	3	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	3	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	3	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	4	µg/l	
Benzo(a)pyrène	0	0	0	3	µg/l	<= 0.01
Benzo(b)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Benzo(b)fluoranthène	0	0	0	2	µg/l	
Benzo(g,h,i)pérylène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Benzo(g,h,i)pérylène	0	0	0	2	µg/l	
Benzo(k)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Benzo(k)fluoranthène	0	0	0	2	µg/l	
Fluoranthène	0	0.009	0.021	3	µg/l	
Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx	0	0	0	3	µg/l	<= 0.1
Hydrocarb.polycycl.arom. 16sub	0	0.009	0.021	3	µg/l	
Hydrocarb.polycycl.arom. 6subs	0	0.009	0.021	3	µg/l	

Indéno(1,2,3-cd) Pyrène	0	0	0	3	µg/l	
N,N-Dimethylsulfamide	0	0.002	0.022	9	µg/l	<= 0.1
Somme pesticides +métab. pert.	0	0.002	0.022	9	µg/l	<= 0.5
Chlore libre	0.03	0.308	0.55	64	mg/l	
Chlore total	0.08	0.399	0.58	38	mg/l	
Bromoforme	0	0.356	1.2	5	µg/l	
Chloroforme	2.4	3.88	6.1	5	µg/l	
Dalapon SPD	0.15	0.15	0.15	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	2.4	2.84	3.2	5	µg/l	
Dichloromonobromométhane	2.6	3.56	4.4	5	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	7.4	10.636	14.08	5	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	3	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	3	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	3	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	3	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	3	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	3	µg/l	
Styrène	0	0	0	3	µg/l	
Toluène	0	0	0	3	µg/l	

ZD - Commune de Monthélie

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		1	3	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		300	3	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	1		33	3	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	2	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	3	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	2	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		0	3	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	3	n/100ml	= 0
2,4-D	0.085	0.087	0.089	2	µg/l	<= 0.1
pH à température de l'eau	7.48	7.637	7.8	3	Unité pH	[6,5 - 9]
pH mesuré au labo	7.7	7.75	7.8	2	Unité pH	[6,5 - 9]
Titre Alcalimétrique Complet	26.6	26.6	26.6	1	°F	
Titre Hydrotimétrique	30.4	30.4	30.4	1	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	2	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	2	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	2	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	2	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.58	0.65	0.72	2	NFU	<= 2
Température de l'eau	9	12.42	15.6	5	°C	<= 25
Température de mesure du pH	18.6	19.5	20.4	2	°C	
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Chlorothalonil R471811	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9

Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Chlorures	5.2	5.2	5.2	1	mg/l	<= 250
Conductivité à 25°C	594	594.5	595	2	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	527	527	527	1	µS/cm	<= 1100
Sulfates	35.4	35.4	35.4	1	mg/l	<= 250
Oxydabilité KMnO4 Acide Chaud	0.59	0.59	0.59	1	mg/l O2	<= 5
Ammonium	0.01	0.015	0.02	2	mg/l	<= 0.1
Nitrates	20.5	20.5	20.5	1	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.41	0.41	0.41	1	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	<= 0.5
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	
Anthraquinone	0	0	0	1	µg/l	
Somme pesticides +métab. pert.	0.085	0.087	0.089	2	µg/l	<= 0.5
Chlore libre	0	0.32	0.77	5	mg/l	
Chlore total	0	0.213	0.33	3	mg/l	
Bromoforme	0.68	0.68	0.68	1	µg/l	
Chloroforme	1.6	1.6	1.6	1	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	1.8	1.8	1.8	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	2.2	2.2	2.2	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	6.28	6.28	6.28	1	µg/l	<= 100

ZD - LA ROCHEPOT-BAUBIGNY

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	4	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		0	4	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		5	4	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	8	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	4	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	7	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		0	4	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	4	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
pH à température de l'eau	7.45	7.597	7.78	9	Unité pH	[6,5 - 9]
pH mesuré au labo	7.4	7.55	7.7	4	Unité pH	[6,5 - 9]
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	4	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	4	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	4	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	4	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	4	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.2	0.579	1.12	8	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Epichlorohydrine	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1

Température de l'eau	7	13.567	20	12	°C	<= 25
Température de mesure du pH	18.9	19.8	20.8	4	°C	
Fer total	0	0	0	1	µg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	579	591.25	606	4	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	570	584.667	596	3	µS/cm	<= 1100
Ammonium	0	0.008	0.02	4	mg/l	<= 0.1
Nitrates	20.9	20.9	20.9	1	mg/l	<= 50
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	<= 0.5
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Chrome total	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Cuivre	0.168	0.168	0.168	1	mg/l	<= 2
Nickel	3	3	3	1	µg/l	<= 20
Plomb	6	6	6	1	µg/l	<= 10
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(a)pyrène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.01
Benzo(b)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(g,h,i)périylène	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(k)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Fluoranthène	0.06	0.06	0.06	1	µg/l	
Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Hydrocarb.polycycl.arom. 16sub	0.06	0.06	0.06	1	µg/l	
Hydrocarb.polycycl.arom. 6subs	0.06	0.06	0.06	1	µg/l	
Indéno(1,2,3-cd) Pyrène	0	0	0	1	µg/l	
Chlore libre	0.12	0.415	0.77	12	mg/l	
Chlore total	0.51	0.65	0.82	4	mg/l	
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	8.7	8.7	8.7	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	1.8	1.8	1.8	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	3.9	3.9	3.9	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	14.4	14.4	14.4	1	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	1	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	

Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	

ZD - MEURSAULT

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	7	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		7	7	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		0	7	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	4	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	7	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	3	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		0	7	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	7	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
pH à température de l'eau	7.2	7.476	7.78	5	Unité pH	[6,5 - 9]
pH mesuré au labo	7.2	7.286	7.4	7	Unité pH	[6,5 - 9]
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	7	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	7	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	7	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	7	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	7	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.37	0.485	0.6	4	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Epichlorohydrine	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	8	14.564	21.8	11	°C	<= 25
Température de mesure du pH	18.9	19.386	20.2	7	°C	
Fer total	0	0	0	1	µg/l	<= 200
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	5	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	5	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	5	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	5	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	3	µg/l	<= 0.1
Chlorothalonil R471811	0.021	0.03	0.039	5	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	5	µg/L	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	5	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	5	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	5	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	5	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	5	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	5	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	5	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	5	µg/l	<= 0.9
Conductivité à 25°C	602	611.429	635	7	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	517	531	545	2	µS/cm	<= 1100
Ammonium	0	0.007	0.02	7	mg/l	<= 0.1
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	<= 0.5
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Chrome total	0	0	0	1	µg/l	<= 50

Cuivre	0.076	0.076	0.076	1	mg/l	<= 2
Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Plomb	4	4	4	1	µg/l	<= 10
Dibutyletain cation	0	0	0	5	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	5	µg/l	
Benzo(a)pyrène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.01
Benzo(b)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(g,h,i)périylène	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(k)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Fluoranthène	0.021	0.021	0.021	1	µg/l	
Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Hydrocarb.polycycl.arom. 16sub	0.021	0.021	0.021	1	µg/l	
Hydrocarb.polycycl.arom. 6subs	0.021	0.021	0.021	1	µg/l	
Indéno(1,2,3-cd) Pyrène	0	0	0	1	µg/l	
Azoxystrobine	0	0.008	0.041	5	µg/l	<= 0.1
Somme pesticides +métab. pert.	0	0.008	0.041	5	µg/l	<= 0.5
Chlore libre	0.06	0.347	0.7	11	mg/l	
Chlore total	0.19	0.399	0.79	7	mg/l	
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	2.1	2.1	2.1	1	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	5	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	1.5	1.5	1.5	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	2.2	2.2	2.2	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	5.8	5.8	5.8	1	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	1	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	

ZD - MEURSAULT HAUT SERVICE

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme

Bact et spores sulfito-rédu	0		0	1	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		0	1	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		0	1	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	2	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	1	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	1	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		0	1	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	1	n/100ml	= 0
pH à température de l'eau	7.48	7.64	7.8	2	Unité pH	[6,5 - 9]
pH mesuré au labo	7.3	7.3	7.3	1	Unité pH	[6,5 - 9]
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	1	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	1	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	1	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.3	0.355	0.41	2	NFU	<= 2
Température de l'eau	11.7	15.967	20.2	3	°C	<= 25
Température de mesure du pH	18.8	18.8	18.8	1	°C	
Conductivité à 25°C	616	616	616	1	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	568	568	568	1	µS/cm	<= 1100
Ammonium	0.01	0.01	0.01	1	mg/l	<= 0.1
Chlore libre	0.32	0.373	0.47	3	mg/l	
Chlore total	0.54	0.54	0.54	1	mg/l	
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	1.5	1.5	1.5	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0.98	0.98	0.98	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	1.4	1.4	1.4	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	3.88	3.88	3.88	1	µg/l	<= 100

ZD - NOLAY BOURG

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	8	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		3	8	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		40	8	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	2	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	8	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	1	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		0	8	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	8	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
pH à température de l'eau	7.56	7.763	8	3	Unité pH	[6,5 - 9]
pH mesuré au labo	7.6	7.9	8.1	8	Unité pH	[6,5 - 9]
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	8	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	8	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	8	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	8	Qualitatif	
Turbidité	0	0.201	1.1	8	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.28	0.64	1	2	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Epichlorohydrine	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1

Température de l'eau	8	14.22	20	10	°C	<= 25
Température de mesure du pH	18.8	19.488	20.2	8	°C	
Fer total	35	35	35	1	µg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	284	421.875	629	8	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	588	588	588	1	µS/cm	<= 1100
Ammonium	0	0.005	0.02	8	mg/l	<= 0.1
Nitrates	0	7.888	20.5	8	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0	0	0	1	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	<= 0.5
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Chrome total	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Cuivre	0.063	0.063	0.063	1	mg/l	<= 2
Nickel	2	2	2	1	µg/l	<= 20
Plomb	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0.087	0.087	0.087	1	µg/l	
Benzo(a)pyrène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.01
Benzo(b)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(g,h,i)pérylène	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(k)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Fluoranthène	0.014	0.014	0.014	1	µg/l	
Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Hydrocarb.polycycl.arom. 16sub	0.014	0.014	0.014	1	µg/l	
Hydrocarb.polycycl.arom. 6subs	0.014	0.014	0.014	1	µg/l	
Indéno(1,2,3-cd) Pyrène	0	0	0	1	µg/l	
Chlore libre	0.1	0.293	0.66	10	mg/l	
Chlore total	0.17	0.346	0.58	8	mg/l	
Bromoforme	0	0	0	2	µg/l	
Chloroforme	16	29.5	43	2	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0.77	1.385	2	2	µg/l	
Dichloromonobromométhane	3.6	6.4	9.2	2	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	20.37	37.285	54.2	2	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	1	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	

Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	

ZD - SAIGEY

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	4	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		12	4	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		34	4	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	2	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	4	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	1	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		0	4	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	4	n/100ml	= 0
pH à température de l'eau	7.4	7.483	7.57	4	Unité pH	[6,5 - 9]
pH mesuré au labo	7.4	7.525	7.6	4	Unité pH	[6,5 - 9]
Titre Alcalimétrique Complet	29.2	29.35	29.5	2	°F	
Titre Hydrotimétrique	33	33.55	34.1	2	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	4	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	4	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	4	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	4	Qualitatif	
Turbidité	0	0.275	1.1	4	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.28	0.35	0.42	2	NFU	<= 2
Température de l'eau	9	13.767	19	6	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19.1	19.575	20	4	°C	
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Chlorothalonil R471811	0.085	0.085	0.085	1	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Chlorures	7.5	7.65	7.8	2	mg/l	<= 250
Conductivité à 25°C	616	627.75	641	4	µS/cm	[200 - 1200]
Sulfates	13.7	14.7	15.7	2	mg/l	<= 250
Oxydabilité KMnO4 Acide Chaud	0	0.575	1.15	2	mg/l O2	<= 5
Ammonium	0	0.003	0.01	4	mg/l	<= 0.1
Nitrates	19.3	21.25	23.7	4	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.385	0.43	0.475	2	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	2	mg/l	<= 0.5
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	

Anthraquinone	0	0	0	1	µg/l	
Chlore libre	0.09	0.243	0.36	6	mg/l	
Chlore total	0.12	0.263	0.4	4	mg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	1	µg/l	

ZD - Santenay Haut Service

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	9	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		52	9	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		140	9	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	4	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	9	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	4	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		0	9	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	9	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	2	µg/l	
CO2 libre calculé	42.99	42.99	42.99	1	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	1	Qualitatif	[1 - 2]
pH à température de l'eau	7.2	7.494	7.77	7	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.18	7.18	7.18	1	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.2	7.322	7.5	9	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	34.368	34.368	34.368	1	°F	
TH Magnésien	2.411	2.411	2.411	1	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	32.3	32.95	33.6	2	°F	
Titre Hydrotimétrique	35.8	36.3	36.8	2	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	9	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	9	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	9	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	9	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	9	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.25	0.293	0.38	4	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	4	µg/l	
Epichlorohydrine	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	7	15.308	23	13	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19.3	19.756	20.4	9	°C	
Fer total	0	0	0	8	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	2	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Chlorothalonil R471811	0.03	0.033	0.035	2	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	6	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9

Metazachlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Calcium	137.47	137.47	137.47	1	mg/l	
Chlorures	6.4	7.85	9.3	2	mg/l	<= 250
Conductivité à 25°C	683	698.111	706	9	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	566	577	588	2	µS/cm	<= 1100
Magnésium	5.74	5.74	5.74	1	mg/l	
Potassium	1	1	1	1	mg/l	
Sodium	3.7	3.7	3.7	1	mg/l	<= 200
Sulfates	22.9	24.85	26.8	2	mg/l	<= 250
Oxydabilité KMnO4 Acide Chaud	0	0.56	1.12	2	mg/l O2	<= 5
Ammonium	0	0.004	0.02	9	mg/l	<= 0.1
Nitrates	16	16.9	17.8	2	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.321	0.338	0.355	2	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	3	mg/l	<= 0.5
Aluminium total	0	0	0	1	mg/l	<= 0.2
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Arsenic	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Baryum	0.008	0.008	0.008	1	mg/l	<= 0.7
Bore	9	9	9	1	µg/l	<= 1500
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Chrome total	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Cuivre	0.005	0.005	0.005	1	mg/l	<= 2
Cyanures totaux	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Fluorures	78	78	78	1	µg/l	<= 1500
Mercure	0	0	0	1	µg/l	<= 1
Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Plomb	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Sélénium	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Dibutyletain cation	0	0	0	2	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	2	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	2	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	2	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	2	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	2	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	2	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	2	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	7	µg/l	
Benzo(a)pyrène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.01
Benzo(b)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(g,h,i)pérylène	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(k)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	

Fluoranthène	0.14	0.14	0.14	1	µg/l	
Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Hydrocarb.polycycl.arom. 16sub	0.14	0.14	0.14	1	µg/l	
Hydrocarb.polycycl.arom. 6subs	0.14	0.14	0.14	1	µg/l	
Indéno(1,2,3-cd) Pyrène	0	0	0	1	µg/l	
Oxadixyl	0	0.008	0.017	6	µg/l	<= 0.1
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	1	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	1	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0.005	0.005	0.005	1	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0.001	0.001	0.001	1	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	1	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0.001	0.001	0.001	1	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	1	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	1	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	1	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	1	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0.001	0.001	0.001	1	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0.007	0.007	0.007	1	µg/l	<= 0.1
PCB 101	0	0	0	4	µg/l	
PCB 105	0	0	0	4	µg/l	
PCB 118	0	0	0	4	µg/l	
PCB 138	0	0	0	4	µg/l	
PCB 149	0	0	0	4	µg/l	
PCB 153	0	0	0	4	µg/l	
PCB 170	0	0	0	4	µg/l	
PCB 18	0	0	0	4	µg/l	
PCB 180	0	0	0	4	µg/l	
PCB 194	0	0	0	4	µg/l	
PCB 209	0	0	0	4	µg/l	
PCB 28	0	0	0	4	µg/l	
PCB 31	0	0	0	4	µg/l	
PCB 35	0	0	0	4	µg/l	
PCB 44	0	0	0	4	µg/l	
PCB 52	0	0	0	4	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	4	µg/l	
Chlore libre	0.31	0.538	0.86	13	mg/l	
Chlore total	0.5	0.648	0.96	9	mg/l	
Bromates	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Bromoforme	0	0	0	2	µg/l	
Chloroforme	3.1	3.6	4.1	2	µg/l	
Dalapon SPD	0.12	0.12	0.12	2	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	2.1	3.15	4.2	2	µg/l	

Dichloromonobromométhane	3.6	4.1	4.6	2	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	9.8	10.85	11.9	2	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	2	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	2	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	2	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	2	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	2	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	2	µg/l	
Styrène	0	0	0	2	µg/l	
Toluène	0	0	0	2	µg/l	

ZD - SANTENAY-ST JEAN

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	7	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		300	7	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		17	7	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	4	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		5	7	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	3	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		1	7	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	7	n/100ml	= 0
pH à température de l'eau	7.48	7.676	7.8	7	Unité pH	[6,5 - 9]
pH mesuré au labo	7.7	7.825	7.9	4	Unité pH	[6,5 - 9]
Titre Alcalimétrique Complet	26.2	27.5	28.8	2	°F	
Titre Hydrotimétrique	29.5	29.95	30.4	2	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	4	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	4	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	4	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	4	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	4	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.24	0.368	0.74	5	NFU	<= 2
Température de l'eau	8	15.118	23	11	°C	<= 25
Température de mesure du pH	18.9	19.45	19.7	4	°C	
Chlorures	5.1	7.5	9.9	2	mg/l	<= 250
Conductivité à 25°C	566	577.25	591	4	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	548	575	589	3	µS/cm	<= 1100
Sulfates	12.9	15.15	17.4	2	mg/l	<= 250
Oxydabilité KMnO4 Acide Chaud	1.39	1.39	1.39	2	mg/l O2	<= 5
Ammonium	0	0.008	0.02	4	mg/l	<= 0.1
Nitrates	16.4	16.65	16.9	2	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.328	0.334	0.339	2	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	2	mg/l	<= 0.5
Chlore libre	0	0.427	1.2	11	mg/l	
Chlore total	0.03	0.561	1.58	7	mg/l	

ZD - Savigny

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		8	15	n/100ml	= 0

Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		300	15	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		52	15	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	6	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	15	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	4	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		0	15	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	15	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	3	µg/l	
CO2 libre calculé	22.12	26.24	30.36	2	mg/l	
Equ.Calco (0;1;2;3;4)	2		2	2	Qualitatif	[1 - 2]
pH à température de l'eau	7.4	7.489	7.58	14	Unité pH	[6,5 - 9]
pH d'équilibre (à T pH insitu)	7.28	7.31	7.34	2	Unité pH	
pH mesuré au labo	7.4	7.5	7.6	13	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	28.835	29.15	29.465	2	°F	
TH Magnésien	2.285	2.348	2.411	2	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	27.9	29.68	31.1	5	°F	
Titre Hydrotimétrique	29.3	31.62	33.3	5	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	13	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	13	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	13	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	13	Qualitatif	
Turbidité	0	0.292	3.8	13	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.24	0.438	0.95	9	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	3	µg/l	<= 0.1
Diéthylaniline-2,6	0	0	0	1	µg/l	
Epichlorohydrine	0	0	0	3	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	8	13.171	17.3	21	°C	<= 25
Température de mesure du pH	18.7	19.369	20	13	°C	
Fer total	0	0	0	3	µg/l	<= 200
Manganèse total	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	2	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Chlorothalonil R471811	0.047	0.05	0.053	2	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	3	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	2	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	2	µg/l	<= 0.9
Calcium	115.34	116.6	117.86	2	mg/l	
Chlorures	5.4	7.02	8.7	5	mg/l	<= 250
Conductivité à 25°C	562	599.846	628	13	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	528	546	595	4	µS/cm	<= 1100
Magnésium	5.44	5.59	5.74	2	mg/l	
Potassium	0.7	0.75	0.8	2	mg/l	

Sodium	3.7	4.05	4.4	2	mg/l	<= 200
Sulfates	6.5	6.96	7.5	5	mg/l	<= 250
Carbone Organique Total	0.94	1.41	1.75	5	mg/l C	<= 2
Ammonium	0	0.005	0.02	13	mg/l	<= 0.1
Nitrates	8.9	15.82	23.3	5	mg/l	<= 50
Nitrates/50 + Nitrites/3	0.177	0.316	0.465	5	mg/l	<= 1
Nitrites	0	0	0	6	mg/l	<= 0.5
Aluminium total	0.006	0.007	0.008	2	mg/l	<= 0.2
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Arsenic	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Baryum	0.007	0.009	0.011	2	mg/l	<= 0.7
Bore	0	3	6	2	µg/l	<= 1500
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Chrome total	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Cuivre	0.017	0.017	0.017	1	mg/l	<= 2
Cyanures totaux	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Fluorures	60	64.5	69	2	µg/l	<= 1500
Mercure	0	0	0	2	µg/l	<= 1
Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Plomb	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Sélénium	0	0	0	2	µg/l	<= 20
Dibutyletain cation	0	0	0	2	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	3	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	3	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	3	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	3	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	3	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	3	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	3	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	3	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	3	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	3	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	3	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	3	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	3	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	3	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	3	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	4	µg/l	
Benzo(a)pyrène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.01
Benzo(b)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(g,h,i)périylène	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(k)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Fluoranthène	0.047	0.047	0.047	1	µg/l	
Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Hydrocarb.polycycl.arom. 16sub	0.047	0.047	0.047	1	µg/l	
Hydrocarb.polycycl.arom. 6subs	0.047	0.047	0.047	1	µg/l	
Indéno(1,2,3-cd) Pyrène	0	0	0	1	µg/l	
Ac. perfluorodecane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorododécane sulfoniq	0	0	0	2	µg/l	
Ac. perfluorododécanoiq PFDoDA	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluorononane sulfonique	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoropent.sulf (PFPeS)	0	0	0	2	µg/l	

Ac perfluorotridécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac perfluoroundécane sulfonic	0	0	0	2	µg/l	
Ac. sulfonique de perfluorooct	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanesulfoniqu	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorobutanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroctanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluorodecanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoroheptane sulfoni	0	0	0	2	µg/l	
Acide perfluoroheptanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorohexane sulfonic	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorohexanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluorononanoïque	0	0	0	2	µg/L	
Acide perfluoropentanoïque	0	0	0	2	µg/l	
(PFTrDA) Ac. PFtridecanoique	0	0	0	2	µg/l	
(PFUnDA) Acide PFundecanoïque	0	0	0	2	µg/l	
Somme de 4 PFAS	0	0	0	2	µg/L	
Somme des 20 PFAS	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
PCB 101	0	0	0	1	µg/l	
PCB 105	0	0	0	1	µg/l	
PCB 118	0	0	0	1	µg/l	
PCB 138	0	0	0	1	µg/l	
PCB 149	0	0	0	1	µg/l	
PCB 153	0	0	0	1	µg/l	
PCB 170	0	0	0	1	µg/l	
PCB 18	0	0	0	1	µg/l	
PCB 180	0	0	0	1	µg/l	
PCB 194	0	0	0	1	µg/l	
PCB 209	0	0	0	1	µg/l	
PCB 28	0	0	0	1	µg/l	
PCB 31	0	0	0	1	µg/l	
PCB 35	0	0	0	1	µg/l	
PCB 44	0	0	0	1	µg/l	
PCB 52	0	0	0	1	µg/l	
Somme des 7 PCBi	0	0	0	1	µg/l	
Activité alpha totale	0	0	0	1	Bq/l	
Activité bêta due au K40	20	20	20	1	mBq/l	
Activité béta résiduelle	0	0	0	1	Bq/l	
Activité béta totale	0	0	0	1	Bq/l	
Dose totale indicative	0	0	0	1	mSv/an	<= 0.1
Tritium (activité due au)	0	0	0	1	Bq/l	<= 100
Chlore libre	0.03	0.304	0.57	21	mg/l	
Chlore total	0.06	0.373	0.63	15	mg/l	
Bromates	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Bromoforme	0	0	0	3	µg/l	
Chloroforme	3.5	5.033	7.2	3	µg/l	
Dalapon SPD	0	0.065	0.13	2	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	1.1	1.233	1.3	3	µg/l	
Dichloromonobromométhane	2.7	3.067	3.8	3	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	7.5	9.333	12.3	3	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	3	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	3	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	3	µg/l	

Ethylbenzène	0	0	0	3	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	3	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	3	µg/l	
Styrène	0	0	0	3	µg/l	
Toluène	0	0	0	3	µg/l	

ZD - SAVIGNY ZONE INDUSTRIELLE

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	1	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		0	1	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		0	1	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	3	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	1	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	2	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		0	1	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	1	n/100ml	= 0
pH à température de l'eau	7.56	7.573	7.59	3	Unité pH	[6,5 - 9]
pH mesuré au labo	7.5	7.5	7.5	1	Unité pH	[6,5 - 9]
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	1	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	1	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	1	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	1	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.3	0.34	0.4	3	NFU	<= 2
Température de l'eau	10	13.8	20.2	4	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19.7	19.7	19.7	1	°C	
Conductivité à 25°C	605	605	605	1	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	518	532.5	547	2	µS/cm	<= 1100
Ammonium	0	0	0	1	mg/l	<= 0.1
Chlore libre	0.24	0.3	0.41	4	mg/l	
Chlore total	0.43	0.43	0.43	1	mg/l	
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	13	13	13	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	2	2	2	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	7.1	7.1	7.1	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	22.1	22.1	22.1	1	µg/l	<= 100

ZD - Service de Bouilland

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	4	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		0	4	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	1		17	4	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	1	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	4	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	1	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		0	4	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	4	n/100ml	= 0
pH à température de l'eau	7.57	7.57	7.57	1	Unité pH	[6,5 - 9]

pH mesuré au labo	7.6	7.65	7.7	4	Unité pH	[6,5 - 9]
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	4	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	4	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	4	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	4	Qualitatif	
Turbidité	0	0.193	0.77	4	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.78	0.78	0.78	1	NFU	<= 2
Température de l'eau	9	13.5	20	5	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19.3	19.825	20.1	4	°C	
Fer total	0	14.25	35	4	µg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	599	616.25	629	4	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	567	567	567	1	µS/cm	<= 1100
Ammonium	0	0.003	0.01	4	mg/l	<= 0.1
Chlore libre	0.18	0.332	0.45	5	mg/l	
Chlore total	0.3	0.435	0.55	4	mg/l	

ZD - Service de Pommard

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	4	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		0	4	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		17	4	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	4	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	4	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	3	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		0	4	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	4	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
pH à température de l'eau	7.4	7.534	7.8	5	Unité pH	[6,5 - 9]
pH mesuré au labo	7.4	7.502	7.71	5	Unité pH	[6,5 - 9]
TH Calcique	31.575	31.575	31.575	1	°F	
TH Magnésien	4.158	4.158	4.158	1	°F	
Titre Alcalimétrique	0	0	0	1	°F	
Titre Alcalimétrique Complet	33.3	33.3	33.3	1	°F	
Titre Hydrotimétrique	35.7	35.7	35.7	1	°F	
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	4	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	4	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	1		1	4	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	4	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	4	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.3	0.4	0.56	4	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Epichlorohydrine	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	8	14	22.2	8	°C	<= 25
Température de mesure du pH	19	19.525	20.1	4	°C	
Fer total	0	0	0	1	µg/l	<= 200
Calcium	126.3	126.3	126.3	1	mg/l	
Conductivité à 25°C	620	627.5	643	4	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	510	542.5	575	2	µS/cm	<= 1100
Magnésium	9.9	9.9	9.9	1	mg/l	
Carbone Organique Total	1.7	1.7	1.7	1	mg/l C	<= 2

Ammonium	0	0.005	0.02	4	mg/l	<= 0.1
Nitrates	9.2	9.2	9.2	1	mg/l	<= 50
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	<= 0.5
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Chrome total	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Cuivre	0.023	0.023	0.023	1	mg/l	<= 2
Nickel	0	0	0	1	µg/l	<= 20
Plomb	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(a)pyrène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.01
Benzo(b)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(g,h,i)pérylène	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(k)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Hydrocarb.polycycl.arom. 16sub	0	0	0	1	µg/l	
Hydrocarb.polycycl.arom. 6subs	0	0	0	1	µg/l	
Indéno(1,2,3-cd) Pyrène	0	0	0	1	µg/l	
Chlore libre	0.16	0.325	0.49	8	mg/l	
Chlore total	0.22	0.403	0.59	4	mg/l	
Bromoforme	0	0	0	1	µg/l	
Chloroforme	5.7	5.7	5.7	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	2	2	2	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	3.9	3.9	3.9	1	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	11.6	11.6	11.6	1	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	1	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	

ZD - SIVOM de BEAUNE

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	22	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		14	22	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		28	22	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	43	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	22	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	32	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		0	22	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	22	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	2	µg/l	
pH à température de l'eau	7.2	7.593	7.89	47	Unité pH	[6,5 - 9]
pH mesuré au labo	7.2	7.468	7.7	22	Unité pH	[6,5 - 9]
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	22	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	22	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	22	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	22	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	22	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.14	0.313	0.77	45	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Epichlorohydrine	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	2.5	15.007	22	67	°C	<= 25
Température de mesure du pH	18.7	19.495	20.4	22	°C	
Fer total	0	0	0	3	µg/l	<= 200
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Chlorothalonil R471811	0.2	0.2	0.2	1	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Conductivité à 25°C	511	576.273	613	22	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	429	550	608	24	µS/cm	<= 1100
Désethylterbuméton	0.048	0.048	0.048	1	µg/l	<= 0.1
Ammonium	0	0.005	0.02	22	mg/l	<= 0.1
Nitrates	14.4	14.4	14.4	1	mg/l	<= 50
Nitrites	0	0	0	2	mg/l	<= 0.5
Antimoine	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Cadmium	0	0	0	2	µg/l	<= 5
Chrome total	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Cuivre	0.109	0.154	0.199	2	mg/l	<= 2
Nickel	3	46.5	90	2	µg/l	<= 20
Plomb	3	6	9	2	µg/l	<= 10
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	

Bromochlorométhane	0	0	0	2	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	2	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	2	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	2	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	2	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	2	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	2	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	
Anthraquinone	0.086	0.092	0.098	3	µg/l	
Benzo(a)pyrène	0	0	0	2	µg/l	<= 0.01
Benzo(b)fluoranthène	0	0	0	2	µg/l	
Benzo(g,h,i)pérylène	0	0	0	2	µg/l	
Benzo(k)fluoranthène	0	0	0	2	µg/l	
Fluoranthène	0.005	0.098	0.19	2	µg/l	
Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Hydrocarb.polycycl.arom. 16sub	0.005	0.098	0.19	2	µg/l	
Hydrocarb.polycycl.arom. 6subs	0.005	0.098	0.19	2	µg/l	
Indéno(1,2,3-cd) Pyrène	0	0	0	2	µg/l	
Somme pesticides +métab. pert.	0	0.008	0.048	6	µg/l	<= 0.5
Chlore libre	0	0.295	0.65	67	mg/l	
Chlore total	0.06	0.366	0.74	24	mg/l	
Bromoforme	0	0.09	1.5	23	µg/l	
Chloroforme	0	5.14	12	23	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0	1.382	3.4	23	µg/l	
Dichloromonobromométhane	0	2.793	7.5	23	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	0	9.403	22	23	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	2	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	2	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	2	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	2	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	2	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	2	µg/l	
Styrène	0	0	0	2	µg/l	
Toluène	0	0	0	2	µg/l	

ZD - SIVOM DE BEAUNE NORD

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	8	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		30	8	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		10	8	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	17	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	8	n/100ml	= 0

E.Coli /Colilert	0		0	15	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		0	8	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	8	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	2	µg/l	
pH à température de l'eau	7.48	7.593	7.78	19	Unité pH	[6,5 - 9]
pH mesuré au labo	7.4	7.625	7.8	8	Unité pH	[6,5 - 9]
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	8	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	8	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	8	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	8	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	8	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.22	0.335	0.98	17	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Epichlorohydrine	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	8	15.508	23	25	°C	<= 25
Température de mesure du pH	18.8	19.313	20.2	8	°C	
Fer total	0	0	0	2	µg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	521	560	612	8	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	518	552.778	598	9	µS/cm	<= 1100
Ammonium	0	0.009	0.03	8	mg/l	<= 0.1
Nitrites	0	0	0	2	mg/l	<= 0.5
Antimoine	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Cadmium	0	0	0	2	µg/l	<= 5
Chrome total	0	0	0	2	µg/l	<= 50
Cuivre	0.037	0.043	0.049	2	mg/l	<= 2
Nickel	0	0	0	2	µg/l	<= 20
Plomb	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Bromochlorométhane	0	0	0	2	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	2	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	2	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	2	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	2	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	2	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	2	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	2	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	2	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	2	µg/l	
Anthraquinone	0	0.04	0.079	2	µg/l	
Benzo(a)pyrène	0	0	0	2	µg/l	<= 0.01
Benzo(b)fluoranthène	0	0	0	2	µg/l	
Benzo(g,h,i)pérylène	0	0	0	2	µg/l	
Benzo(k)fluoranthène	0	0	0	2	µg/l	
Fluoranthène	0.009	0.024	0.038	2	µg/l	
Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx	0	0	0	2	µg/l	<= 0.1
Hydrocarb.polycycl.arom. 16sub	0.009	0.024	0.038	2	µg/l	
Hydrocarb.polycycl.arom. 6subs	0.009	0.024	0.038	2	µg/l	
Indéno(1,2,3-cd) Pyrène	0	0	0	2	µg/l	

Anthraquinone	0	0.023	0.046	2	µg/l	<= 0.1
Somme pesticides +métab. pert.	0	0.023	0.046	2	µg/l	<= 0.5
Chlore libre	0.02	0.402	1	25	mg/l	
Chlore total	0.05	0.575	1.1	8	mg/l	
Bromoforme	0	0	0	17	µg/l	
Chloroforme	1.9	6.229	13	17	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	0.65	1.081	2.2	17	µg/l	
Dichloromonobromométhane	1.3	2.965	5.4	17	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	3.85	10.275	18.3	17	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	2	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	2	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	2	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	2	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	2	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	2	µg/l	
Styrène	0	0	0	2	µg/l	
Toluène	0	0	0	2	µg/l	

ZD - St Aubin

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	4	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		300	4	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		300	4	n/ml	
Bactéries Coliforme /Colilert	0		0	2	Qualitatif	= 0
Bactéries Coliformes	0		0	4	n/100ml	= 0
E.Coli /Colilert	0		0	2	Qualitatif	= 0
E.Coli /100ml	0		0	4	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	4	n/100ml	= 0
Dichlorobenzène-1,4	0	0	0	1	µg/l	
pH à température de l'eau	7.48	7.713	7.96	3	Unité pH	[6,5 - 9]
pH mesuré au labo	7.6	7.75	7.9	4	Unité pH	[6,5 - 9]
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	4	Qualitatif	
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	4	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	4	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		1	4	Qualitatif	
Turbidité	0	0	0	4	NFU	<= 2
Turbidité Terrain	0.34	0.54	0.74	2	NFU	<= 2
Acrylamide	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Epichlorohydrine	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Température de l'eau	8	14.317	21	6	°C	<= 25
Température de mesure du pH	18.7	19.45	20.1	4	°C	
Fer total	49	49	49	1	µg/l	<= 200
Méthylphénol-4 (Crésol para)	0	0	0	1	µg/l	
Acetochlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Acetochlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Alachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
AMPA, ac.aminométhylphosphonic	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Chlorothalonil R471811	0.095	0.095	0.095	1	µg/l	<= 0.9
Dimétachlore ESA (CGA 354742)	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthachlore CGA 369873	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9

Diméthénamide ESA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Diméthénamide OXA	0	0	0	1	µg/L	<= 0.9
Metazachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metazachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore ESA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore NOA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Metolachlore OXA	0	0	0	1	µg/l	<= 0.9
Conductivité à 25°C	569	580	585	4	µS/cm	[200 - 1200]
Conductivité à 25°C in situ	600	600	600	1	µS/cm	<= 1100
Désethylterbuméton	0.031	0.031	0.031	1	µg/l	<= 0.1
Ammonium	0	0.008	0.02	4	mg/l	<= 0.1
Nitrites	0	0	0	1	mg/l	<= 0.5
Antimoine	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Cadmium	0	0	0	1	µg/l	<= 5
Chrome total	0	0	0	1	µg/l	<= 50
Cuivre	0.187	0.187	0.187	1	mg/l	<= 2
Nickel	3	3	3	1	µg/l	<= 20
Plomb	7	7	7	1	µg/l	<= 10
Dibutyletain cation	0	0	0	1	µg/L	
Bromochlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Chlorure de vinyl monomère	0	0	0	1	µg/l	<= 0.5
Dichloroéthane-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthane-1,2	0	0	0	1	µg/l	<= 3
Dichloroéthylène-1,1	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 cis	0	0	0	1	µg/l	
Dichloroéthylène-1,2 trans	0	0	0	1	µg/l	
Dichlorométhane	0	0	0	1	µg/l	
Méthyltertiobutyléther	0	0	0	1	µg/l	
Tetra + Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	<= 10
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	0	0	0	1	µg/l	
Tétrachlorure de carbone	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,1	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthane-1,1,2	0	0	0	1	µg/l	
Trichloroéthylène	0	0	0	1	µg/l	
Anthraquinone	0	0.038	0.075	2	µg/l	
Benzo(a)pyrène	0	0	0	1	µg/l	<= 0.01
Benzo(b)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(g,h,i)pérylène	0	0	0	1	µg/l	
Benzo(k)fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Fluoranthène	0	0	0	1	µg/l	
Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx	0	0	0	1	µg/l	<= 0.1
Hydrocarb.polycycl.arom. 16sub	0	0	0	1	µg/l	
Hydrocarb.polycycl.arom. 6subs	0	0	0	1	µg/l	
Indéno(1,2,3-cd) Pyrène	0	0	0	1	µg/l	
Somme pesticides +métab. pert.	0.031	0.031	0.031	1	µg/l	<= 0.5
Chlore libre	0.05	0.29	0.77	6	mg/l	
Chlore total	0.11	0.268	0.43	4	mg/l	
Bromoforme	1.6	1.6	1.6	1	µg/l	
Chloroforme	2.1	2.1	2.1	1	µg/l	
Dalapon SPD	0	0	0	1	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	3.7	3.7	3.7	1	µg/l	
Dichloromonobromométhane	3.1	3.1	3.1	1	µg/l	

Trihalométhanes totaux (4)	10.5	10.5	10.5	1	µg/l	<= 100
Benzène	0	0	0	1	µg/l	<= 1
Cumène	0	0	0	1	µg/l	
Dichloropropane-1,2 (OHV)	0	0	0	1	µg/l	
Ethylbenzène	0	0	0	1	µg/l	
M + P Xylène	0	0	0	1	µg/l	
Orthoxylène	0	0	0	1	µg/l	
Styrène	0	0	0	1	µg/l	
Toluène	0	0	0	1	µg/l	

6.6 Le bilan énergétique du patrimoine

Bilan énergétique détaillé du patrimoine

Installation de production

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
SR Savigny Vermots						
Energie facturée consommée (kWh)	33 980	33 684		28 982	34 201	
UP Beaune Bouzaise						
Energie facturée consommée (kWh)	773 185	679 643	631 101	670 548	705 389	5,2%
UP Boichot						
Energie facturée consommée (kWh)	87 714	75 848		90 221	99 987	
UP BS1						
Energie facturée consommée (kWh)			325 915	208 109	307 118	
UP Meursault						
Energie facturée consommée (kWh)			-2 786	3 818	3 631	-4,9%
UP Nolay Drouet						
Energie facturée consommée (kWh)	3 252	2 558	1 624	1 369	1 394	
UP Pommard Grange au Vager						
Energie facturée consommée (kWh)	5 249	3 428	770	452	1 085	
UP Santenay Chaumenotte						
Energie facturée consommée (kWh)	18 326	17 474	16 177	15 258	18 052	18,3%
UP Santenay Saint Jean						
Energie facturée consommée (kWh)	2 577	3 383		1 545	2 261	
UP Vignoles Puits 1						
Energie facturée consommée (kWh)	15 049	16 292	5 038	6 596	13 731	
UP Vignoles Puits 4						
Energie facturée consommée (kWh)	19 306	22 966	7 947	1 135	3 470	
UP Vignoles Puits 5						
Energie facturée consommée (kWh)	9 337	12 614	26 548	9 370	34 133	

Installation de reprise, de pompage ou surpresseur

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
REP ACC Beaune Vignoles						
Energie facturée consommée (kWh)	49 116	58 448	54 393	77 885	41 603	-46,6%
REP ACC Chassagne						
Energie facturée consommée (kWh)	61 962	58 115	39 402	46 978	39 322	-16,3%
REP ACC Santenay Casino						
Energie facturée consommée (kWh)	18 921	13 532	13 015	15 655	18 084	15,5%
REP Beaune Bouche du Lièvre						
Energie facturée consommée (kWh)	4 801	5 169	5 756	5 311	3 974	-25,2%
REP Dezize les Maranges						
Energie facturée consommée (kWh)	11 332	12 460	12 459	11 276	12 350	9,5%
REP Echevronne Changey						
Energie facturée consommée (kWh)	16 871	12 854	12 830	11 592	13 156	13,5%
REP Ivry en Montagne achat eau						
Energie facturée consommée (kWh)	13 048	14 681	14 304	14 667	16 724	14,0%
REP Ladoix						
Energie facturée consommée (kWh)	26 185	24 100	23 589	22 005	28 321	28,7%

REP Nolay principal Cormot						
Energie facturée consommée (kWh)		0	10 287	11 223	12 023	7,1%
REP Pernand Vergelesse						
Energie facturée consommée (kWh)	103 126	57 285	43 266	44 540	45 256	1,6%
REP Savigny bas les Vermots						
Energie facturée consommée (kWh)	0	0	31 371	28 982	34 201	18,0%
REP Savigny Chanterives						
Energie facturée consommée (kWh)	19 696	19 956	18 461	17 230	20 249	17,5%
REP Volnay Bas						
Energie facturée consommée (kWh)	156 114	144 948	153 140	145 361	141 953	-2,3%
SURP Aloxe les Chaumes						
Energie facturée consommée (kWh)	254	371	371	307	2 168	606,2%
SURP Dezize Borgy						
Energie facturée consommée (kWh)	445	1 005	1 020	814	1 043	28,1%
SURP Nolay Abbaye						
Energie facturée consommée (kWh)	5 303	3 706	3 228	2 364	3 035	28,4%
SURP Pommard Petite Combe						
Energie facturée consommée (kWh)	4 332	3 821	4 143	1 952	2 733	40,0%
SURP Puligny Blagny						
Energie facturée consommée (kWh)	3 666	2 087	2 158	2 375	2 693	13,4%
UP Nolay Drouet						
Energie facturée consommée (kWh)		0	0	0	1 394	100%

Réservoir ou château d'eau

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
RES Aloxe Corton						
Energie facturée consommée (kWh)	6 735	5 780	5 874	5 351	5 858	9,5%
RES Beaune les Grèves						
Energie facturée consommée (kWh)	18 317	24 446	24 179	21 824	20 554	-5,8%
RES Chassagne Montrachet						
Energie facturée consommée (kWh)	177	174	135	134	129	-3,7%
RES Meursault Grappe d'Or						
Energie facturée consommée (kWh)	132	130	127	107	107	0,0%
RES Nolay principal Cormot						
Energie facturée consommée (kWh)	11 642	10 113	10 287	11 223		
RES Pommard les Charmots						
Energie facturée consommée (kWh)	99	100	120	107	99	-7,5%
RES Saint Aubin Rungey						
Energie facturée consommée (kWh)	435	316	191	132	137	3,8%
RES SURP Baubigny Bel Air						
Energie facturée consommée (kWh)	1 334	1 298	1 447	1 418	1 727	21,8%
RES SURP Volnay Haut						
Energie facturée consommée (kWh)	7 670	6 709	6 561	6 115	5 768	-5,7%

Installation de captage

	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
CAP Santenay en Boichot						
Energie facturée consommée (kWh)	0	0	65 431	90 221	99 987	10,8%
CAP Santenay St Jean cap						
Energie facturée consommée (kWh)	0	0	3 433	1 545	2 261	46,3%

6.7 Annexes financières

- ***Les modalités d'établissement du CARE***

Docusign Envelope ID: 6DABEFF2-279C-48E0-A8E2-160901DDC204

L'architecture comptable de la Société est le reflet de cette structure décentralisée et mutualisée. Elle permet de suivre aux niveaux adéquats d'une part les produits et les charges relevant de la Région (niveaux successifs de la Région, du Territoire, du Service Local), et d'autre part les charges de niveau National (contribution des services centraux).
En particulier, conformément aux principes du droit des sociétés, et à partir d'un suivi analytique commun à toutes les sociétés membres du GIE national, la Société facture à ce dernier le coût des moyens qu'elle met à sa disposition ; réciproquement, le GIE national lui facture le coût de ses prestations.

Le compte annuel de résultat de l'exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l'ensemble des produits et des charges imputables à ce contrat, selon les règles exposées ci-dessous.

La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces charges.

Faits Marquants

Au-delà, et pour s'adapter en permanence aux réalités locales, il a été décidé en 2025 de regrouper au sein d'un même Territoire ***Coeur des Alpes Jura*** les anciens Territoires Haute-Savoie Jura Ain et Savoie - Isère, ainsi que de regrouper au sein d'un même Territoire ***Terres de Bourgogne*** les anciens Territoires Bourgogne Centre et Nord Bourgogne.

Le Territoire ***Coeur des Alpes Jura*** mis en place dans le cadre de la nouvelle organisation est désormais responsable de 168 contrats de DSP qui, dans le cadre de l'organisation précédente, étaient suivis pour 48 d'entre eux par l'ancien Territoire Haute-Savoie Jura Ain et pour 120 d'entre eux par l'ancien Territoire Savoie - Isère.

Le Territoire ***Terres de Bourgogne*** mis en place dans le cadre de la nouvelle organisation est désormais responsable de 72 contrats de DSP qui, dans le cadre de l'organisation précédente, étaient suivis pour 32 d'entre eux par l'ancien Territoire Bourgogne Centre et pour 40 d'entre eux par l'ancien Territoire Nord Bourgogne.

Ces changements d'organisation ont nécessairement modifié la répartition des charges indirectes en 2025 (ce qui est le propre de tout changement d'organisation dans toute entreprise quelle que soit la clef utilisée) sur le périmètre concerné : les moyens mutualisés entre les contrats ont été organisés différemment et leurs coûts sont répartis sur des périmètres redessinés.

Modalités de répartition des charges indirectes liées à la fonction Consommateurs

Veolia Eau porte d'importantes ambitions en termes de relation consommateurs, avec la volonté de mettre celle-ci au cœur des opérations tout en modernisant les outils utilisés. Cette dynamique se traduit à la fois par la mise en place dans l'ensemble des Territoires de compétences Consommateurs de terrain tout en professionnalisant toujours davantage les processus de masse tels que facturation, encaissement et gestion des appels.

Région Centre Est
2-4 avenue des Canuts - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 26 20 61 00
www.veoliaeau.fr

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21 rue de la Boétie - 75008 PARIS
SCA au capital de 2 207 287 341 euros - RCS PARIS 572 025 526
N° individuel d'identification à la TVA : FR23 572 025 526

Paraph
SA

Docusign Envelope ID: 6DABEFF2-279C-48E0-A8E2-160901DDC204

Ces dernières fonctions sont mutualisées au sein de 2 plateformes nationales :

- la plateforme Produits & Cash qui gère la facturation de masse, les encaissements, la relation et les échanges de données avec les prestataires de recouvrement, les reversements aux collectivités ;
- la plateforme RC 360 qui gère les appels téléphoniques ainsi que les mails et les courriers des consommateurs.

Ces plateformes disposent de nouveaux outils informatiques qui permettent une mesure de leur activité avec un degré accru de finesse et de fiabilité.

Pour cette raison, il a été jugé possible et pertinent de faire évoluer les modalités de répartition entre les contrats du coût des plateformes (et simultanément de la fonction « Consommateurs » qu'elle soit logée au National, en Région ou en Territoire).

Depuis l'exercice 2020, la répartition du coût des plateformes (et simultanément de la fonction « consommateurs » qu'elle soit logée au National, en Région ou en Territoire), qui était jusqu'en 2019 assise sur la valeur ajoutée simplifiée, s'effectue désormais de la manière suivante :

- Le coût de la Plateforme Produits & Cash est réparti entre les différents Territoires au prorata des factures d'eau émises pour les contrats de ces derniers entre le 1er novembre n-1 et le 31 octobre n en tenant compte d'éventuels effets de périmètre en tant que de besoin ;
- Le coût de la Plateforme RC 360 est réparti entre les différents Territoires au prorata des contacts (mails, appels téléphoniques, courriers) sur le périmètre du Territoire entre le 1er janvier n et 31 décembre n (le nombre de contacts du mois de décembre étant estimé).

Ces coûts ainsi répartis au niveau d'un Territoire donné sont additionnés à ceux de la fonction « Consommateurs » du Territoire pour être enfin répartis entre les contrats d'eau au prorata des factures émises telles que déterminées ci-dessus (voir note 1 ci-après).

Dans les rares situations où des services d'assainissement donnent lieu à la facturation aux consommateurs des m^3 assujettis par une facture distincte de celle de l'eau potable, ils sont traités avec les mêmes règles que les contrats d'eau potable tel que décrit ci-dessus.

Dans le cas le plus fréquent, où l'eau et l'assainissement sont facturés sur le même document, et lorsque les délégataires de ces deux services font partie du Groupe Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, les contrats assainissement se voient attribuer une quote-part des coûts ci-dessus selon les règles ci-dessous :

- Soit une approche spécifique peut être identifiée dans les contrats d'eau et d'assainissement, et des conventions internes mises en place : le contrat assainissement supporte alors la quote-part conventionnelle des coûts Consommateurs en contrepartie d'un produit de même montant porté sur la rubrique « produits accessoires » sur le contrat eau.
- Dans le cas contraire, une charge forfaitaire de 2€ par facture est imputée sur le contrat d'assainissement en contrepartie d'un allègement de charges de même montant sur le contrat eau.

Enfin, le coût des plateformes intègre l'ensemble des composantes qui s'y rattachent : coûts de personnel, de loyers, de sous-traitance... Dans une logique de simplification, le coût des plateformes, réparti sur chaque contrat, est présenté sur la seule ligne « sous-traitance » (indépendamment de la décomposition par nature de cette charge au sein desdites plateformes).

Région Centre Est
2-4 avenue des Canuts - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 26 20 61 00
www.veoliaeau.fr

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21 rue de la Boétie - 75008 PARIS
SCA au capital de 2 207 287 341 euros - RCS PARIS 572 025 526
N° individuel d'identification à la TVA : FR23 572 025 526

Paraph
SA

Docusign Envelope ID: 6DABEFF2-279C-48E0-A8E2-160901DDC204

1. **Produits**

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l'exploitation regroupent l'ensemble des produits d'exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre exclusif.

En ce qui concerne les activités de distribution d'eau et d'assainissement, ces produits se fondent sur les volumes distribués de l'exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de l'exercice, une estimation s'appuyant sur les données de gestion est réalisée et comptabilisée sur la part des produits non relevés et/ou non facturés à la fin du mois de Novembre. Les éventuels écarts avec les facturations sont comptabilisés dans les comptes de l'année suivante. Les dégrèvements (dont ceux consentis au titre de la loi dite « Warsmann » du 17 mai 2011 qui fait obligation à la Société d'accorder - dans certaines conditions - des dégrèvements aux usagers ayant enregistré des surconsommations d'eau et d'assainissement du fait de fuites sur leurs installations après compteur) sont quant à eux portés en minoration des produits d'exploitation de l'année où ils sont accordés.

S'agissant des produits des travaux attribués à titre exclusif, ils correspondent aux montants comptabilisés en application du principe de l'avancement.

Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l'exploitation fournit une ventilation des produits entre les produits facturés au cours de l'exercice et ceux résultant de la variation de la part estimée des consommations.
Compte tenu de la réforme des redevances de l'agence de l'eau applicable au 1er janvier 2025, le détail produit de l'année 2025 présente une solution temporaire et transitoire pour présenter les années 2024 et 2025 non comparables entre elles suite à cette évolution. Ainsi, il a été retenu de ne pas faire évoluer le libellé du détail des produits et d'intégrer les nouvelles redevances dans les anciennes redevances utilisées antérieurement à 2025, à savoir :

- La nouvelle redevance consommation eau potable est comprise dans la redevance pollution qu'elle remplace
- Les nouvelles redevances performance des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectifs sont, elles, comprises dans la redevance modernisation réseau qui a disparu à la suite de cette réforme.

Ce détail produit sera donc complètement mis à jour avec ces nouvelles redevances en 2026, dès lors que le détail produit présentera deux années comparables en termes de redevance.

2. **Charges**

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l'exploitation englobent :

- les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes - cf. § 2.1),
- la quote-part, imputable au contrat, des charges communes à plusieurs contrats (charges réparties - cf. § 2.2).

Région Centre Est
2-4 avenue des Canuts - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 26 20 61 00
www.veoliaeau.fr

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21 rue de la Boétie - 75008 PARIS
SCA au capital de 2 207 287 341 euros - RCS PARIS 572 025 526
N° individuel d'identification à la TVA : FR23 572 025 526

Paraph
SA

Docusign Envelope ID: 6DABEFF2-279C-48E0-A8E2-160901DDC204

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité, soit de calculs à caractère économique (charges calculées - cf. § 2.1.2).

La société a exclu, dans le processus d'élaboration du CARE d'un contrat exploité par la société, les charges qui proviennent des niveaux organisationnels concernés par le principe de répartition, ce dernier fait l'objet de la présentation d'un CARE retraité.

2.1. Charges exclusivement imputables au contrat

Ces charges comprennent :

- les dépenses courantes d'exploitation (cf. 2.1.1),
- un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements (domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement (cf. 2.1.2). Pour être calculées, ces charges n'en sont pas moins identifiées contrat par contrat, en fonction de leurs opérations spécifiques,
- les charges correspondant aux produits perçus pour le compte des collectivités et d'autres organismes,
- les charges relatives aux travaux à titre exclusif.

2.1.1. Dépenses courantes d'exploitation

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits de traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des Entreprises et de certains impôts locaux, etc.

En cours d'année, les imputations directes de dépenses de personnel opérationnel au contrat ou au chantier sont valorisées suivant un coût standard par catégorie d'agent qui intègre également une quote-part de frais « d'environnement » (véhicule, matériel et outillage, frais de déplacement, encadrement de proximité...). En fin d'année, l'écart entre le montant réel des dépenses engagées au niveau du Service Local dont dépendent les agents et le coût standard imputé fait l'objet d'une répartition au prorata des heures imputées sur les contrats du Service Local. Cet écart est ventilé selon sa nature sur trois rubriques des CARE (personnel, véhicules, autres charges).

2.1.2. Charges calculées

Un certain nombre de charges doivent faire l'objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants résultent de l'application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats fournissent des valeurs correctes du point de vue économique..., il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de substituer à certaines charges enregistrées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir note 2 ci-après).

Ces charges concernent principalement les éléments suivants :

Charges relatives au renouvellement :
Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques distinctes en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d'un même contrat).

Région Centre Est
2-4 avenue des Canuts - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 26 20 61 00
www.veoliaeau.fr

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21 rue de la Boétie - 75008 PARIS
SCA au capital de 2 207 287 341 euros - RCS PARIS 572 025 526
N° individuel d'identification à la TVA : FR23 572 025 526

Paraph
SA

Docusign Envelope ID: 6DABEFF2-279C-48E0-A8E2-160901DDC204

- Garantie pour continuité du service

Cette rubrique correspond à la situation dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assurer à ses frais, sans que cela puisse donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle.

La garantie pour continuité du service a pour objet de faire face aux charges que le délégataire aura à supporter en exécution de son obligation contractuelle, au titre des biens en jouissance temporaire (voir note 3 ci-après) dont il est estimé que le remplacement interviendra pendant la durée du contrat.

Afin de prendre en compte les caractéristiques économiques de cette obligation (voir note 4 ci-après), le montant de la garantie pour continuité du service s'appuie sur les dépenses de renouvellement lissées sur la durée de la période contractuelle en cours. Cette charge économique calculée est déterminée en additionnant :

- d'une part le montant cumulé à la fin de l'exercice des renouvellements déjà effectués depuis le début de la période contractuelle en cours ;
- d'autre part le montant des renouvellements prévus jusqu'à la fin de cette période, tel qu'il résulte de l'inventaire quantitatif et qualitatif des biens du service à jour à la date d'établissement des comptes annuels du résultat de l'exploitation (fichier des installations en jouissance temporaire) ;

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après).

Des lissages spécifiques sont effectués en cas de prolongation de contrat ou de prise en compte de nouvelles obligations en cours de contrat.

Ce calcul permet donc de réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que le délégataire risque de supporter, en moyenne annuelle sur la durée de la période contractuelle en cours, pour les renouvellements nécessaires à la continuité du service (renouvellement dit « fonctionnel » dont le délégataire doit couvrir tous les risques et périls dans le cadre de la rémunération qu'il perçoit).

Enfin, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2015, la charge portée dans le CARE au titre d'une obligation contractuelle de type « garantie pour continuité de service » correspond désormais aux travaux réalisés dans l'exercice sans que ne soit plus effectué le lissage évoqué ci-dessus ; ce dernier ne concerne donc désormais que les contrats ayant pris effet antérieurement.

- Programme contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société s'est contractuellement engagée à réaliser un programme prédéterminé de travaux de renouvellement selon les priorités que la Collectivité s'est fixée.

La charge économique portée dans le compte annuel de résultat de l'exploitation est alors calculée en additionnant :

- d'une part le montant, réactualisé à la fin de l'exercice considéré, des renouvellements déjà effectués depuis le début de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après) ;
- d'autre part, le montant des renouvellements contractuels futurs jusqu'à la fin de cette même période ;

Région Centre Est
2-4 avenue des Canuts - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 26 20 61 00
www.veoliaeau.fr

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21 rue de la Boétie - 75008 PARIS
SCA au capital de 2 207 287 341 euros - RCS PARIS 572 025 526
N° individuel d'identification à la TVA : FR23 572 025 526

Paraph
SA

Docusign Envelope ID: 6DABEFF2-279C-48E0-A8E2-160901DDC204

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours.

- Fonds contractuel de renouvellement

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi. C'est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique.

Charges relatives aux investissements :

Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de l'exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total :

- pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine privé) : sur leur durée de vie économique puisqu'ils restent lui appartenir indépendamment de l'existence du contrat ;
- pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu'ils ne servent au délégataire que pendant cette durée.

Le montant de ces redevances résulte d'un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en euros constants, le montant de l'investissement initial.

S'agissant des compteurs, ces derniers comprennent, depuis 2008, les frais de pose valorisés par l'application de critères opérationnels et qui ne sont donc en contrepartie plus compris dans les charges de l'exercice.

L'étalement de ce coût financier global obéit aux règles suivantes :

- pour les investissements antérieurs à 2021, les redevances évoquées ci-dessus respectent une progressivité prédéterminée et constante (+1,5% par an) d'une année sur l'autre de la redevance attachée à un investissement donné. Le taux financier retenu est calculé à partir du Taux Moyen des Emprunts d'Etat en vigueur l'année de réalisation de l'investissement, majoré d'une marge. Un calcul financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité de 1,5% indiquée ci-dessus ;
- pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, ces redevances prennent la forme d'une annuité constante et non plus progressive. Le taux financier retenu est déterminé en tenant compte des conditions de financement de l'année en cours. Le taux annuel de financement est fixé à 2,25% pour les investissements réalisés en 2021, 3,90% pour l'année 2022, 5,35% pour l'année 2023 et 5,30% pour les investissements réalisés en 2024 et 5,65% pour l'année 2025.

Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, pour tous les contrats ayant pris effet à compter du 1er janvier 2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat.

Enfin, et compte tenu de leur nature particulière, les biens immobiliers du domaine privé font l'objet d'un calcul spécifique comparable à l'approche retenue par les professionnels du secteur. Le montant de la redevance initiale attachée à un bien est pris égal à 7% du montant de l'investissement immobilier (terrain + constructions + agencements du domaine privé) puis est ajusté chaque année de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire.

Région Centre Est
2-4 avenue des Canuts - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 26 20 61 00
www.veoliaeau.fr

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21 rue de la Boétie - 75008 PARIS
SCA au capital de 2 207 287 341 euros - RCS PARIS 572 025 526
N° individuel d'identification à la TVA : FR23 572 025 526

Paraph
SA

Docusign Envelope ID: 6DABEFF2-279C-48E0-A8E2-160901DDC204

- Fonds contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de consacrer tous les ans un certain montant à des dépenses d'investissements dans le cadre d'un suivi contractuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. C'est en pareil cas le montant correspondant à la définition contractuelle qui est reprise dans cette rubrique.

- Annuités d'emprunts de la Collectivité prises en charge

Lorsque le délégataire s'est engagé contractuellement à prendre à sa charge le paiement d'annuités d'emprunts contractés par la Collectivité, le montant de la charge inscrite dans les comptes annuels du résultat de l'exploitation est égal au total des annuités correspondantes échues au cours de l'exercice considéré.

- Impact des avances remboursables à taux zéro

Lorsque la Société bénéficie d'avances remboursables sans intérêts de la part d'une Agence de l'Eau pour contribuer au financement de certains travaux exécutés dans le cadre d'un contrat de DSP, un calcul spécifique est effectué depuis 2011 pour tenir compte dans le CARE de l'avantage temporaire que représente cette mise à disposition de fonds sans intérêts. Des produits spécifiques sont ainsi calculés sur le capital restant dû en début d'exercice au titre de ces avances, au taux d'intérêt de référence tel que défini ci-dessus et applicable l'année de versement initial de chaque avance. Ces produits sont ensuite portés en minoration des charges économiques calculées au titre des investissements du domaine concédé.

- Investissements du domaine privé

Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la ligne « Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont propriétaires d'ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne « Charges relatives aux investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur les lignes correspondant à leur affectation (la redevance d'un camion hydro cureur sera affectée sur la ligne « engins et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique »...).

2.1.3. **Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement**

Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, comptabilisées au cours de l'exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l'émission des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu'avec un décalage dans le temps l'évolution des difficultés liées au recouvrement des créances.

2.1.4. **Impôt sur les sociétés**

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés.
Dans un souci de simplification, le taux normatif retenu en 2025 correspond au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux entreprises soit 25%, hors contribution sociale additionnelle de 3,3%.

Région Centre Est
2-4 avenue des Canuts - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 26 20 61 00
www.veoliaeau.fr

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21 rue de la Boétie - 75008 PARIS
SCA au capital de 2 207 287 341 euros - RCS PARIS 572 025 526
N° individuel d'identification à la TVA : FR23 572 025 526

Paraph
SA

Docusign Envelope ID: 6DABEFF2-279C-48E0-A8E2-160901DDC204

2.2. Charges réparties

Comme rappelé en préambule de la présente annexe, l'organisation de la Société repose sur un ensemble de niveaux de compétences en partie mutualisées au sein du GIE national.

Les charges communes d'exploitation à répartir proviennent donc de chacun de ces niveaux opérationnels.

2.2.1. Principe de répartition

Comme indiqué dans les Faits marquants, les modalités de répartition ont évolué en 2020 en ce qui concerne les coûts des plateformes Consommateurs. Les modalités de répartition des autres charges indirectes n'ont en revanche pas été modifiées.

Le principe retenu est celui de la répartition des charges concernant un niveau organisationnel donné entre les diverses entités dépendant directement de ce niveau ou, dans certains cas, entre les seules entités au profit desquelles elles ont été engagées.

Ces charges (qui incluent les éventuelles charges de restructuration mais excluent désormais celles de la fonction Consommateurs) proviennent de chaque niveau organisationnel de Veolia Eau intervenant au profit du contrat : services centraux, Régions, Territoires (et regroupements spécifiques de contrats le cas échéant).

Lorsque les prestations effectuées par une société mutualisée (GIE ou autre) à un niveau donné bénéficient à plusieurs sociétés, les charges correspondantes sont refacturées d'abord au GIE national du niveau donné puis réparties par celui-ci via leurs contrats aux sociétés concernées au prorata de la valeur ajoutée de l'exercice des contrats de ces sociétés rattachés à ce niveau.

Ce critère unique de répartition est déterminé par contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de Délégation de Service Public (DSP) ou d'un contrat Hors Délégation de Service Public (HDSP). La valeur ajoutée se définit ici selon une approche simplifiée comme la différence entre le volume d'activité (produits) du contrat et la valeur des charges contractuelles et d'achats d'eau en gros imputées à son niveau. Les charges communes engagées à un niveau organisationnel donné sont réparties au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats rattachés à ce niveau organisationnel.

Par ailleurs, et dans certains cas, le GIE national peut être amené à facturer des prestations à des Sociétés de Veolia Eau France dans le cadre de conventions spécifiques. Les montants facturés à ce titre viennent selon les cas de figure en diminution du montant global des frais à facturer entre sociétés comme évoqué ci-dessus et/ou à répartir entre les contrats au sein de la Société.

Les contrats comportant des achats d'eau supportent une quote-part forfaitaire de «peines et soins» égale à 5% de ces achats d'eau, qui est portée en minoration du montant global des frais à répartir entre les contrats.

Les charges indirectes sont donc ainsi réparties sur les contrats au profit desquelles elles ont été engagées.

Par ailleurs, et en tant que de besoin, les redevances (cf. § 2.1.2) calculées au titre des compteurs dont la Société a la propriété sont réparties entre les contrats concernés au prorata du nombre de compteurs desdits contrats.

Région Centre Est
2-4 avenue des Canuts - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 26 20 61 00
www.veoliaeau.fr

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21 rue de la Boétie - 75008 PARIS
SCA au capital de 2 207 287 341 euros - RCS PARIS 572 025 526
N° individuel d'identification à la TVA : FR23 572 025 526

Paraph
SA

Docusign Envelope ID: 6DABEFF2-279C-48E0-A8E2-160901DDC204

2.2.2. Prise en compte des frais centraux

Après détermination de la quote-part des frais de services centraux imputable à l'activité Eau France, la quote-part des frais des services centraux engagée au titre de l'activité des Territoires a été facturée au GIE national à charge pour lui de la refacturer à ses membres selon les modalités décrites ci-dessus.

Au sein de la Société, la répartition des frais des services centraux s'effectue au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats (à l'exclusion de la part relative à l'activité « Consommateurs » répartie comme évoqué ci-dessus).

2.3. Autres charges

2.3.1. Valorisation des travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de délégation de service public (DSP)

Pour valoriser les travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de DSP, une quote-part de frais de structure est calculée sur la dépense brute du chantier. Cette disposition est applicable à l'ensemble des catégories de travaux relatifs aux délégations de service public (production immobilisée, travaux exclusifs, travaux de renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les taux forfaitaires de maîtrise d'œuvre et de gestion contractuelle des travaux ne sont pas automatiquement applicables aux opérations supérieures à 500 K€. Ces prestations peuvent alors faire l'objet d'un calcul spécifique.

L'objectif de cette approche est de prendre en compte les différentes prestations intellectuelles associées réalisées en interne (maîtrise d'œuvre en phase projet et en phase chantier, gestion contractuelle imposée par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,...).

La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges indirectes réparties selon les règles exposées au § 2.2 (de même que la quote-part « frais généraux » affectée aux chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes ou encore que la quote-part de 5% appliquée aux achats d'eau en gros).

2.3.2. Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Les charges de personnel indiquées dans les comptes annuels de résultat de l'exploitation comprennent la participation des salariés acquittée par la Société en 2025 au titre de l'exercice 2024.

2.4. Autres informations

Lorsque la Société a enregistré dans sa comptabilité une charge initialement engagée par le GIE national ou un de ses membres dans le cadre de la mutualisation de moyens, cette charge est mentionnée dans le compte

Région Centre Est
2-4 avenue des Canuts - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 26 20 61 00
www.veoliaeau.fr

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21 rue de la Boétie - 75008 PARIS
SCA au capital de 2 207 287 341 euros - RCS PARIS 572 025 526
N° individuel d'identification à la TVA : FR23 572 025 526

Paraph
SA

Docusign Envelope ID: 6DABEFF2-279C-48E0-A8E2-160901DDC204

annuel de résultat de l'exploitation selon sa nature et son coût d'origine, et non pas en sous-traitance, exception faite des coûts liés aux plateformes Consommateurs. Cette règle ne trouve en revanche pas à s'appliquer pour les sociétés du Groupe qui, telles les sociétés d'expertise, ne sont pas membres du GIE national.

Enfin, au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de résultat de l'exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l'exploitation – et notamment les risques sur créances impayées mentionnées au paragraphe 2.1.3, qui donnent lieu à la constatation de provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale – sont pris en compte pour leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à ces risques ou dépréciation en sont donc exclues (à l'exception des dotations et reprises pour investissements futurs évoquées ci-dessus).

Lorsqu'un contrat bénéficie d'un apport d'eau en provenance d'un autre contrat de la société, le compte annuel de résultat de l'exploitation reprend les écritures enregistrées en comptabilité analytique, à savoir :

- inscription dans les produits du contrat « vendeur » de la vente d'eau réalisée,
- inscription dans les charges du contrat « acheteur » de l'achat d'eau réalisé.

Dans une recherche d'exactitude, et compte tenu de la date avancée à laquelle la Société a été amenée à arrêter ses comptes sociaux pour des raisons d'intégration de ses comptes dans les comptes consolidés du Groupe Veolia, les comptes annuels de résultat de l'exploitation présentés anticipent sur 2025 certaines corrections qui seront portées après analyse approfondie dans les comptes sociaux de l'exercice 2026.

Région Centre Est
2-4 avenue des Canuts - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 26 20 61 00
www.veoliaeau.fr

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21 rue de la Boétie - 75008 PARIS
SCA au capital de 2 207 287 341 euros - RCS PARIS 572 025 526
N° individuel d'identification à la TVA : FR23 572 025 526

Paraph
SA

Docusign Envelope ID: 6DABEFF2-279C-48E0-A8E2-160901DDC204

Notes :

1. *La donnée « nombre de contacts » n'est pas disponible à un niveau plus fin que le niveau « Territoire ».*
2. *Texte issu de l'ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique.*
3. *C'est-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat.*
4. *L'obligation de renouvellement est valorisée dans la garantie lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:*
   - *le bien doit faire partie d'une famille technique dont le renouvellement incombe contractuellement au délégataire,*
   - *la date de renouvellement passée ou prévisionnelle entre dans l'horizon de la période contractuelle en cours.*
5. *Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant 1990, le montant de la garantie de renouvellement est calculé selon le même principe d'étalement linéaire, en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 1990.*

Sandrine AZÉMARD

Directrice Régionale - Centre Est

Fait le : 21 avril 2026 | 17:57 CEST

Signé par :
Sandrine AZEMARD
DB13839AD98F48D...

Région Centre Est
2-4 avenue des Canuts - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 26 20 61 00
www.veoliaeau.fr

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21 rue de la Boétie - 75008 PARIS
SCA au capital de 2 207 287 341 euros - RCS PARIS 572 025 526
N° individuel d'identification à la TVA : FR23 572 025 526

- ***Détail des biens renouvelés et valorisés dans le cadre du/des compte(s) de renouvellement***

- ***Avis des commissaires aux comptes***

La Société a demandé à un Co-Commissaire aux Comptes de Veolia d'établir un avis sur la procédure d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la Collectivité.

6.8 Reconnaissance et certification de service

Veolia Eau est depuis de nombreuses années engagé dans des démarches de certification. En 2015, les systèmes de management de la qualité et de l'environnement existants ont été fédérés sous la gouvernance du siège et complétés par un système de management de l'énergie.

Les activités certifiées sont la production et la distribution d'eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées et l'accueil et le service aux consommateurs.

Cette triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 délivrée par Afnor Certification en novembre 2015 valide, via un tiers indépendant, l'efficacité des méthodes et des outils mis en place et l'engagement d'amélioration continue de l'entreprise. Cette démarche s'inscrit dans le cadre élargi de la politique de l'Eau France qui comprend des objectifs forts en matière de santé et de sécurité au travail.

Notre certification ISO 50001 valide nos démarches d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations confiées par nos clients. Elle est reconnue par l'Administration dans le cadre des textes d'application de la directive 2012/27/UE (loi DDADUE) (*)

Certificat

Certificate

N° 2015/69288.12

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ET D'EAU DE PROCESS. COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES. ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.

DRINKING WATER AND PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION. WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT. CUSTOMER SERVICE.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 50001 : 2018

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

Adresse	N° SIREN
21 RUE LA BOETIE FR-75008 PARIS	572025526

Liste complémentaire des sites certifiés en annexe / *Complementary list of certified locations on appendix*

(L'ensemble des activités de l'entreprise sur le(s) site(s) donné(s) est couvert par la certification)
(The scope of certification covers all activities carried out on the above-mentioned location(s))

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day) **2024-11-11** Jusqu'au *until* **2027-11-10**

Ce document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur probatoire
This document is electronically signed. It stands for an electronic original with probationary value.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Flashez ce QR Code pour vérifier la validité du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme.
The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real-time that the company is certified.
Accréditation COFRAC n°4-0001, Certification de Systèmes de Management, Portée disponible sur www.cofrac.fr.
COFRAC accreditation n°4-0001, Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr.
AFAQ est une marque déposée. *AFAQ is a registered trademark.* CERTI F 1461.5 12/2020

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

Certificat
Certificate

N° 2015/69287.11

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE & D'EAU DE PROCESS.
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES. ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.

DRINKING WATER & PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION.
WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT. CUSTOMER SERVICE.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

21 RUE LA BOETIE FR-75008 PARIS

Liste des sites certifiés en annexe(s) */ List of certified locations on appendix(ces)*

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour) *This certificate is valid from (year/month/day)* **2024-11-10** Jusqu'au *Until* **2027-11-09**

Ce document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur probatoire.
This document is electronically signed. It stands for an electronic original with probatory value.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Flashez ce QR Code pour vérifier la validité du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme. The electronic certificate only, available at www.afnor.org attests in real-time that the company is certified. Accréditation COFRAC n° 4-0001. Certification de Systèmes de Management. Portée disponible sur www.cofrac.fr. COFRAC accreditation n° 4-0001. Management Systems Certification. Scope available on www.cofrac.fr
AFAQ est une marque déposée. AFAQ is a registered trademark - CERTI F 0906.R.07-2020

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org



Certificat
Certificate

N° 2015/69286.11 **Page 1 / 9**

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE & D'EAU DE PROCESS.
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES. ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.

DRINKING WATER & PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION.
WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT. CUSTOMER SERVICE.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

21 RUE LA BOETIE FR-75008 PARIS

Liste des sites certifiés en annexe(s) / *List of certified locations on appendix(ces)*

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour) *This certificate is valid from (year/month/day)* **2024-11-10** Jusqu'au *Until* **2027-11-09**

Ce document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur probatoire.
This document is electronically signed. It stands for an electronic original with probatory value.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Flashez ce QR Code pour vérifier la validité du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme. The electronic certificate only, available at www.afnor.org attests in real-time that the company is certified. Accréditation COFRAC n° 4-0220, Certification de Systèmes de Management, Portée disponible sur www.cofrac.fr. COFRAC accreditation n° 4-0001, Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr
AFAQ est une marque déposée. AFAQ is a registered trademark - CERTIF 0998.S.07.2025

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

(*) La directive 2012/27/UE instaure un audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises, obligation reprise par la loi DDADUE. Certifiées ISO 50001, ces entreprises sont exemptées de cette obligation et peuvent valoriser leurs actions d'économies d'énergie grâce à la bonification des CEE.

6.9 Actualité réglementaire 2025

Chaque année, une sélection des textes réglementaires les plus marquants de l'année vous est proposée, accompagnée des impacts susceptibles d'être significatifs pour votre service.

L'année 2025 a été marquée par la publication de textes législatifs et réglementaires particulièrement structurants, à court et moyen termes, pour les services d'eau.

Vos interlocuteurs se tiennent à votre disposition pour répondre à vos différentes questions et échanger de manière approfondie sur leurs conséquences particulières pour votre service.

DES NOUVELLES ÉCHÉANCES STRUCTURANTES POUR LES SERVICES D'EAU

Les années 2026 et 2027 seront marquées par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires ou mises en œuvre qui sont autant de défis à relever pour les services d'eau.

Dans le cadre de la réforme des redevances des agences de l'eau, le décret no 2025-431 du 14 mai 2025 (JO du 17 mai 2025) rend obligatoire la saisie des données du RPQS dans le SISPEA (Observatoire National des Services d'Eau et d'Assainissement) pour l'ensemble des services, indépendamment du nombre d'habitants que ces services desservent.

Cartographie des réseaux

Depuis le 1er janvier 2026, dans le cadre de la réforme anti-endommagements (ou "DT-DICT"), les réseaux non-sensibles (cas général pour les réseaux d'eau) situés en unité urbaine relevés en classe de précision "B" ou "C" peuvent se voir imputer toute ou partie des charges liées :

- aux investigations complémentaires menées durant la phase de préparation des chantiers ;
- aux arrêts des chantiers dus à la découverte inopinée de canalisations cartographiées avec une précision insuffisante.

Dans la pratique opérationnelle, compte-tenu de la fréquence des chantiers et de la densité des réseaux, la cartographie en classe "A" de précision des réseaux est à privilégier. A défaut ces coûts sont susceptibles d'impacter significativement votre service

CA Beaune Côte et Sud - D

Docusign Envelope ID: 6DABEFF2-279C-48E0-A8E2-160901DDC204

VEOLIA

Introduction générale

Les articles R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les données devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à l'article L 3131-5 du même Code, et en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) de la délégation.

Le CARE établi au titre de 2025 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à ses modalités d'établissement.

Organisation de la Société au sein de la Région et de Veolia Eau France

L'organisation de la Société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux au sein de la Région Centre-Est de Veolia Eau (Groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux opérationnels qui apportent quotidiennement leur contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement qui leur sont confiés.

La décentralisation et la mutualisation de l'activité aux niveaux adaptés représentent en effet un des principes majeurs d'organisation de Veolia Eau et de ses sociétés.

Par ailleurs, à l'écoute de ses clients et des consommateurs, Veolia Eau est convaincu que si l'eau est au cœur des grands défis du 21ème siècle, il convient aussi d'être très attentif à la quête grandissante de transparence,

Pour mémoire, hors unité urbaine (au sens de l'INSEE), cette disposition s'appliquera à l'ensemble des réseaux au 1er janvier 2032.

Repérage de l'amiante avant travaux

L'arrêté du 4 juin 2024 (JO du 30 juin 2024) est venu préciser les modalités de réalisation du repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers. Cet arrêté qui couvre les enrobés routiers et les réseaux **entrera pleinement en application le 1er juillet 2026** afin de permettre au préalable la mise en œuvre des formations des opérateurs en charge de réaliser ces opérations de repérage, selon la norme NF X 46-102 de novembre 2020.

Les dispositions de cet arrêté précisent que le donneur d'ordre des travaux est tenu d'adresser au propriétaire de l'ouvrage une copie du rapport de repérage afin que ce dernier puisse mettre à jour le dossier de traçabilité.

L'arrêté précise également les conditions d'exemption de ce repérage : situation d'urgence ou lorsque les informations provenant des documents de traçabilité sont antérieurement connues.

Réforme des redevances des agences de l'eau

La réforme des redevances des Agences de l'eau est entrée en vigueur au 1er janvier 2025.

Ainsi, deux composantes des redevances (sur trois) seront modulées au regard d'un certain nombre de critères de performance des services, à savoir :

- pour les services d'eau : le niveau des pertes en eau et la gestion du patrimoine ;
- pour les services d'assainissement : la conformité en équipement et en performance ainsi que l'effectivité de l'autosurveillance du système d'assainissement (réseau de collecte et stations d'épuration) et l'efficacité du système d'assainissement (selon la performance épuratoire, la bonne destination des boues, le réseau de collecte, …).

En 2026, le calcul de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable sera établi à partir d'indicateurs de performance de l'année 2024.

RÉSILIENCE DES SERVICES ET CYBERSÉCURITÉ

En 2025, le projet de loi comprenant la transposition de deux directives européennes, à savoir, la directive européenne 2022/2557 du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques et la directive 2022/2555 du 14 décembre 2022 (dite NIS2 pour Network and Information Security) a poursuivi son parcours législatif. Ces deux directives modifient le champ des secteurs d'activité ou la taille des sites considérés comme entités critiques ou essentielles en y incluant notamment les services d'eau et d'assainissement.

D'autre part, un rapport de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI), publié fin novembre 2024, a pointé les risques particuliers qui pèsent sur les acteurs de l'eau et de l'assainissement en France, en recensant au moins 31 "compromissions" dans ce secteur depuis 2021.

Cette loi toujours en cours d'adoption est donc susceptible d'impacts significatifs (financiers et/ou organisationnels) pour votre service.

COMMANDE PUBLIQUE

Nouveaux seuils européens applicables au 1er janvier 2026

La Commission européenne a publié les nouveaux seuils de procédure formalisée qui prendront effet au 1er janvier 2026. Ces seuils connaissent une légère baisse par rapport à ceux appliqués depuis le 1er janvier 2024.

Comparatif des seuils (Montants HT)

Type de Marché	Seuils 2024	Nouveaux Seuils 2026
Marchés de travaux	5 538 000 €	5 404 000 €
Marchés de fournitures et services de l'État	143 000 €	140 000 €
Marchés de fournitures et services des autres pouvoirs adjudicateurs	221 000 €	216 000 €

Le seuil applicable aux concessions est le même que celui des marchés de travaux.

Modifications de certains seuils du code de la commande publique (CCP)

Le décret n° 2025-1386, paru au Journal Officiel le 30 décembre 2025, modifie les seuils de procédure et de publicité du Code de la commande publique (CCP). Ces changements impactent les seuils en dessous desquels les acheteurs publics peuvent passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables :

- Marchés de fournitures ou de services : Le seuil est relevé de 40 000 € à 60 000 € HT.
- Marchés de travaux : Le seuil est porté de 40 000 € à 100 000 € HT.

Ces ajustements prennent effet de manière échelonnée :

- Le seuil de 100 000 € pour les travaux s'applique dès le 1er janvier 2026.
- Le seuil de 60 000 € pour les fournitures et services s'applique à compter du 1er avril 2026.

Le relèvement des seuils vient consolider, notamment, le seuil de 100 000 € institué par la loi ASAP (2020) pour les marchés de travaux, assurant ainsi sa pérennité.

Il est important de noter que cette évolution des seuils nationaux doit être considérée en lien avec les seuils européens de procédure formalisée.

Simplification du code de la commande publique

Le code de la commande publique est également modifié par le décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025. Cette modification a notamment pour objectif de :

- abaisser le plafond du chiffre d'affaires minimal exigible des entreprises candidates de deux fois à une fois et demie le montant du marché : cette mesure vise à éviter des seuils disproportionnés tout en sécurisant l'acheteur quant à la capacité financière des soumissionnaires.
- autoriser les acheteurs à contracter directement avec le soumissionnaire arrivé en seconde position en cas d'incapacité de l'attributaire à exécuter le marché : ce nouvel article R. 2152-4-1 du CCP autorise l'acheteur à attribuer le marché au candidat classé second (ou suivants, si refus ou impossibilité avérée) en cas de défaillance du premier, évitant ainsi une reprise complète de la procédure (nouvelle publicité et mise en concurrence). Cet assouplissement procédural, qui doit intervenir avant la notification du marché et respecter strictement l'ordre de classement initial, maintient les principes de la commande publique.
- clarifier les modalités de remboursement des avances (articles L. 2191-2 et R. 2191-3 et s. du CCP) pour sécuriser l'exécution financière des marchés. Il précise que l'appréciation de l'avancement pour le remboursement se fait uniquement sur les prestations du titulaire, sans tenir compte des co-traitants ou sous-traitants. Si l'avance est inférieure ou égale à 30 % du marché, le remboursement par précompte commence dès que les prestations du titulaire atteignent 65 % du montant TTC de sa part du marché.

AUTRES RÉGLEMENTATIONS PUBLIÉES EN 2025

LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

La Loi de Finances pour 2025 apporte des clarifications sur certains aspects de la réforme des redevances des agences de l'eau, tout en rectifiant les inexactitudes de formulation qui avaient été identifiées.

Premièrement, elle clarifie les règles relatives à l'événement déclencheur et à la base de calcul de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, due par les industriels non connectés au réseau public de collecte des eaux usées, conformément à l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement.

Deuxièmement, elle modifie le calcul des redevances liées à la performance des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectif, mentionnées aux articles L.213-10-5 et L.213-10-6 du même code. Ces aménagements visent à :

- Simplifier la détermination de leur assiette.
- Préciser la compétence des agences de l'eau lorsqu'un établissement public redevable couvre un périmètre relevant de plusieurs agences.
- Introduire un coefficient de modulation globale dans les cas où plusieurs entités gèrent un même réseau d'eau potable.

Enfin, elle établit le montant de l'indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais d'assiette et de recouvrement. Cette indemnité est versée à l'exploitant du service responsable de la facturation de l'eau potable, qui effectue à ce titre la déclaration et le paiement de la redevance.
Cette indemnité étant indexée sur l'inflation, un arrêté du 24 décembre 2025 (JO du 31 décembre 2025) a relevé celle-ci à 0,31 € hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite de 0,92 € hors taxes par an et par abonné au service d'eau. Ce même arrêté a également revalorisé certaines redevances des agences de l'eau, notamment celles assises sur un paramètre indexé à l'inflation.

Décret n° 2025-66 du 24 janvier 2025 portant modification de dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau

Le décret n°2024-787 introduit plusieurs ajustements réglementaires dans le code de l'environnement concernant la redevance pour la pollution de l'eau.

- Suivi des rejets : L'agrément de l'agence pour le dispositif de suivi régulier des rejets est désormais tacite (principe du "silence vaut accord").
- Redevance élevage : Le montant de la redevance élevage est triplé uniquement pour les redevables ayant fait l'objet d'une condamnation pénale dans le cadre d'une police administrative spéciale pour la protection des eaux. Les redevables ayant seulement fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction ne sont plus concernés. Chaque année civile, le préfet transmet à l'agence de l'eau la liste des éleveurs condamnés.
- La capacité nominale de traitement de la station d'épuration remplace la charge brute de pollution organique comme indicateur réglementaire (articles D.213-48-12-9 à D.213-48-12-12 et D.213-48-26-1), dans un objectif d'harmonisation.
- L'article R.213-48-39, relatif à la notification de la liste des personnes s'acquittant de la redevance pollution non domestique, est abrogé, car il est devenu obsolète suite à l'introduction des nouvelles redevances

.

Décret n° 2025-431 du 14 mai 2025 : obligation de publication des données du RPQS

Le décret no 2025-431 du 14 mai 2025 (JO du 17 mai 2025) vient préciser deux dispositions d'application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la transmission des informations sur les services publics d'eau et d'assainissement dans le SISPEA et de l'article L. 1321-9 du code de la santé publique, à savoir :

- la transmission des données sur la qualité de l'eau. Ce faisant, le décret complète la transposition en droit français de la Directive européenne 2020/2184 (article 14 et annexe 4 de la directive) ;

- dans le cadre de la “fiscalisation” des redevances des agences de l’eau, il rend obligatoire la saisie des données du RPQS dans le SISPEA pour l’ensemble des services d’eau et d’assainissement, indépendamment du nombre d’habitants que ces services desservent. Cette saisie dans le SISPEA doit survenir au plus tard dans les 15 jours après l’approbation du RPQS par l’assemblée délibérative de chaque service d’eau ou d’assainissement.

Assouplissement de la gestion des compétences eau et assainissement

La loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 (JO du 12 avril 2025) abroge le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et d’agglomération. Ainsi les communes qui n'ont pas encore transféré les compétences "eau" et "assainissement" à leur communauté de communes à la date d'entrée en vigueur de la loi ne seront plus obligées de procéder à ce transfert au 1er janvier 2026 (article 2). Toutefois, il n'y aura pas de retour en arrière possible pour les communes qui ont déjà transféré les compétences : les transferts déjà effectués ne seront pas remis en cause.

- Le texte consacre le caractère sécable de la compétence assainissement, en distinguant l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. Cela signifie qu'une commune qui a transféré à l'intercommunalité une partie seulement de la compétence sera libre de transférer ou non l'autre partie de cette compétence à compter de la promulgation de la loi.
- La loi précise aussi qu'une commune ayant conservé l'exercice des compétences eau et assainissement peut réaliser, avec l’EPCI et les communes du bassin versant, des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service.
- Le texte sécurise en outre la possibilité pour les gestions des compétences "eau" et "assainissement" de créer de nouveaux syndicats afin d'en mutualiser l’exercice. L'article 1er complète ainsi l'article L.5111-6 du code général des collectivités territoriales, qui subordonne l'autorisation par le préfet de la création de syndicats de communes et de syndicats mixtes à leur compatibilité avec le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), afin d'exonérer les syndicats compétents en matière d'eau ou d'assainissement d'une telle exigence de compatibilité.
- Enfin, le texte inscrit dans la loi la possibilité pour les communes de se fournir mutuellement de l'eau en cas de pénurie. Lorsqu'une telle pénurie intervient pour la première fois sur une période de cinq ans, l'article 4 prévoit que les volumes d'eau fournis par la commune donatrice pourront être déduits du calcul des redevances liées à l'eau potable.

Par ailleurs, la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 (JO du 25 mars 2025) pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture ajoute au code général des collectivités territoriales (CGCT) des articles L. 2224-7-8 et L. 2224-7-9 : le département peut recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine (EDCH) ou en vue de l’approvisionnement en eau, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.

Modifications de l’instruction budgétaire et comptable M4

L’instruction budgétaire et comptable M4, applicable aux services publics industriels et commerciaux, a été modifiée à compter du 1er janvier 2026 par un arrêté du 30 décembre 2025 (JO du 31 décembre 2025) pour tenir compte des évolutions réglementaires et/ou législatives intervenues au cours de l’exercice 2025, notamment les dispositions législatives résultant de la publication de l’ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique.

Adaptation du droit français au droit de l’Union européenne

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite loi “DDADUE”) introduit plusieurs évolutions substantielles susceptibles d’intéresser les collectivités territoriales et leurs délégataires. Parmi celles-ci, on retiendra notamment :

S’agissant d’abord des actions de groupe, l'article 16 de la loi DDADUE procède à une refonte d'ensemble du régime applicable. Ce dispositif, qui permet à un demandeur unique de porter un recours pour le compte d’un groupe défini, était jusqu’alors éclaté en sept cadres procéduraux distincts. Il fait désormais l’objet d’une unification, à l'exception du domaine de la santé publique. Cette réforme élargit le cercle des entités habilitées à agir : outre les associations agréées, les organisations syndicales représentatives et les syndicats agricoles, les associations non agréées justifiant de deux années d'activité peuvent désormais solliciter la cessation d'un manquement. La loi institue par ailleurs des tribunaux judiciaires spécialisés, crée une amende civile destinée à sanctionner les comportements intentionnels à l'origine de dommages sériels, et prévoit la constitution d'un fonds dédié au financement de ces actions ainsi que la tenue d'un registre public par le ministère de la Justice. Le décret n°2025-1191 du 10 décembre 2025 précise les modalités d’application de ces dispositions en encadrant les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait des agréments permettant aux associations d’introduire une action de groupe. Il confie cette compétence à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et fixe les obligations de transparence financière en cas de financement par des tiers afin de prévenir les conflits d'intérêts dans l’introduction ou la conduite d’une telle action.

En outre, l’article 23 de la loi DDADUE modifie substantiellement le régime applicable aux espèces protégées. Aux termes de cette nouvelle disposition, un porteur de projet est dispensé de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, les mesures d’évitement et de réduction proposées doivent réduire le risque d’atteinte à tel point qu’il ne soit pas suffisamment caractérisé ; d’autre part, un dispositif de suivi de ces mesures doit être intégré au projet afin de garantir leur efficacité et de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre de toute mesure supplémentaire nécessaire. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 avril 2025, a confirmé la conformité de ce dispositif dérogatoire à la Constitution.

Enfin, l'article 24 de la loi DDADUE modifie le quatrième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme relatif au dispositif des « branchements longs » en eau potable. Pour rappel, ce dispositif dérogatoire permet de mettre à la charge du pétitionnaire la réalisation d'un branchement d'eau potable empruntant le domaine public, évitant ainsi au service public de supporter les coûts d'une extension de réseau destinée à un seul projet. Désormais, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut imposer au pétitionnaire la réalisation d'un branchement long au réseau public d'eau potable - alors que le régime antérieur exigeait son accord préalable - dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies : le branchement n'excède pas cent mètres linéaires et le réseau est dimensionné pour répondre exclusivement aux besoins du projet, sans desservir d'autres constructions existantes ou futures.

Vers une politique européenne de résilience hydrique

Dans sa recommandation 2025/1179 du 4 juin (JOUE du 16 juin 2025), la Commission européenne fixe sa stratégie de résilience hydrique.

A l’instar du plan Eau adopté par la France en mars 2023, la Commission reconnaît qu'« il est grand temps de placer la résilience de l'eau au cœur de l'agenda politique ». Ce faisant, la Commission identifie trois objectifs prioritaires sur ce chemin : la restauration et la protection du cycle de l'eau pour garantir un approvisionnement durable en eau, la garantie d'accès à une eau de qualité et à l'assainissement de manière abordable mais également la construction d'une économie de l'eau qui soutient la compétitivité de l'UE.

Ce texte, non réglementaire, annonce un objectif d’amélioration de l’efficacité hydrique de 10% à l’horizon 2030 et dresse les lignes directrices d’une politique générale qui sera reprise dans les directives sectorielles à venir.

Protection des masses d’eau et des captages

La Commission européenne a adopté, le 28 février 2025, **la décision d'exécution 2025/439 actualisant la liste de vigilance des substances susceptibles de présenter un risque pour l'environnement aquatique**, en application de la directive 2008/105/CE. Cette liste impose aux États membres de surveiller certaines

substances afin d'évaluer leur inscription éventuelle sur la liste des substances prioritaires, lesquelles sont soumises à des normes de qualité environnementale strictes. Cette décision remplace celle du 22 juillet 2022.

Seize substances sont retirées de la liste après quatre années de surveillance, parmi lesquelles le sulfaméthoxazole, la venlafaxine et plusieurs fongicides. Plusieurs substances sont maintenues en raison de l'insuffisance de données disponibles, notamment le fipronil, la metformine et certains agents de protection solaire. De nouvelles substances intègrent la liste, dont l'octisalate, la 6PPD, l'abamectine, des antifongiques azolés, l'étoxazole, la fluoxétine, le propranolol et les antibiotiques oxytétracycline et tétracycline.

La Circulaire du 16 juin 2025 (BO du 1er juillet 2025) a pour objet de demander aux préfets coordonnateurs de bassin d'engager la révision des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d'origine agricole dans le cadre des dispositions du code de l'environnement.

La directive européenne "nitrates" de 1991 prévoit en effet un réexamen au moins tous les quatre ans de la liste des zones vulnérables afin de tenir compte de l'évolution des pollutions des masses d'eau par les nitrates d'origine agricole. En France, cette désignation est réalisée au niveau des bassins hydrographiques, sous la responsabilité des préfets coordonnateurs de bassin. Les mesures applicables dans ces zones sont, quant à elles, définies au niveau national, ainsi qu'au niveau régional sous l'égide des préfets de région. La dernière désignation des zones vulnérables a été conduite en 2020-2021 pour entrer en vigueur à partir de la campagne culturale 2021-2022. La révision des ZV devra être finalisée pour une signature des arrêtés au plus tard le 31 mars 2026.

L'instruction du 12 novembre 2025 (BO du 22 novembre 2025) à destination des préfets a pour objet la délimitation des aires d'alimentation des captages (AAC). Notamment, cette instruction précise les modalités avec lesquelles les crédits Ecophyto 2030 peuvent être mobilisés à cette fin. L'instruction rappelle que la protection et la restauration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine constituent une priorité des pouvoirs publics et que les études de délimitation des aires d'alimentation de captages peuvent être financées, pour les captages prioritaires et sensibles, par les agences de l'eau à hauteur de 50 à 80 % selon les bassins. Elle dresse le constat que parmi les 1150 captages prioritaires, environ 150 restent sans AAC et peu de captages sensibles en sont pourvus, alors que cela constitue la première étape, incontournable, de la démarche de leur protection.

Simplification du droit de l'environnement

Le décret n° 2025-804 du 11 août 2025 porte diverses mesures dites de « simplification du droit de l'environnement ».

Une disposition majeure concerne la durée de validité des inventaires faune-flore réalisés dans le cadre de l'évaluation environnementale des projets. Le nouvel article R. 411-21-4 du code de l'environnement fixe désormais cette durée à cinq ans, contre trois ans selon la doctrine administrative antérieure. Ainsi, les inventaires devront avoir été achevés ou actualisés moins de cinq ans avant la date de dépôt du dossier pour lequel ils sont requis. Ces inventaires sont nécessaires pour la description de l'état initial dans les études d'impact, l'évaluation des incidences notables, directes et indirectes dans les études d'incidence des projets, ainsi que dans le cadre des demandes de dérogations relatives aux espèces protégées. L'autorité compétente conserve la faculté d'exiger des compléments ou actualisations si de nouveaux enjeux écologiques apparaissent.

Le décret instaure par ailleurs une procédure dématérialisée pour la transmission des déclarations et rapports d'accidents ou d'incidents concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Il consacre également le principe du « silence vaut rejet » à l'issue d'un délai de trois mois pour les décisions relatives aux demandes de dispense d'évaluation environnementale fondées sur le III de l'article 27 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, lequel prévoit un régime dérogatoire pour les raccordements liés à des projets de transition énergétique sur des sites listés par voie réglementaire. Enfin, parmi les autres mesures introduites, le décret procède à une

mise en cohérence des zones pouvant faire l'objet de servitudes d'utilité publique et des formats sur la cartographie des phénomènes dangereux.

Sécurité sanitaire des eaux de piscines et des baignades artificielles

Trois textes publiés au JO du 24 décembre 2025 sont venus modifier le cadre réglementaire applicable à la sécurité sanitaire des eaux de piscines et des baignades artificielles.

Le décret 2025-1285 met en conformité les dispositions du Code de la Santé Publique relatives à la sécurité sanitaire des eaux des piscines, notamment aux produits et procédés de traitement, avec la procédure d'approbation des substances actives biocides réalisée au niveau européen au titre du règlement n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (désinfectants).

Un premier arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines porte la disposition emblématique de cette réforme, à savoir, la possibilité d'adapter la fréquence des vidanges complètes des bassins en fonction de la qualité réelle de l'eau, au lieu de la vidange annuelle obligatoire. Cette nouvelle approche permettra le maintien d'une eau propre et saine pour tous les usagers tout en réduisant les temps de fermeture des piscines, en allégeant les charges des collectivités et en préservant les ressources en eau.

Un second arrêté, également en date du 19 décembre 2025, modifie les modalités de réalisation du programme d'analyses de la qualité de l'eau des piscines ainsi que les limites et références de qualité des baignades artificielles.

6.10 Glossaire

Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l'arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document.

Abonnement :

L'abonnement désigne le contrat qui lie l'abonné au délégataire pour la prestation du service de l'eau ou de l'assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d'accès au service (point de livraison d'eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l'abonné, ou installation d'assainissement non collectif).

Abonnés non domestiques :

Les abonnés non domestiques sont redevables directement à l'Agence de l'eau pour les redevances de pollution et de modernisation des réseaux perçues habituellement sur les factures d'eau et d'assainissement. Il s'agit d'établissements dont les activités sont définies par un arrêté du 21/12/2017, et dont le volume d'activité dépasse certains seuils. Les abonnés non domestiques ne doivent pas être confondus avec les abonnés industriels. La notion d'abonnés industriels correspond à des critères propres au règlement de service. Cette notion a disparu en 2025 avec la réforme de la redevance.

Capacité de production :

Volume qui peut être produit par toutes les installations de production pour un fonctionnement journalier de 20 heures chacune (unité : m^3/jour).

Certification ISO 14001 :

Cette norme concerne le système de management environnemental. La certification s'applique aux aspects environnementaux que Veolia Eau peut maîtriser et sur lesquels il est censé avoir une influence. Le système vise à réduire les impacts liés à nos produits, activités et services sur l'environnement et à mettre en place des moyens de prévention des pollutions, en s'intéressant à la fois aux ressources et aux sous-produits du traitement dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d'une amélioration continue.

Certification ISO 9001 :

Cette norme concerne le système de management de la qualité. La certification ISO 9001 traduit l'engagement de Veolia à satisfaire les attentes de ses clients par la qualité des produits et des services proposés et l'amélioration continue de ses performances.

Certification ISO 22000 :

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche de sécurité alimentaire effectuée par le délégataire.

Certification ISO 50001 :

Cette norme concerne le système de management de l'énergie. Ce système traduit l'engagement de Veolia à analyser ses usages et ses consommations énergétiques pour privilégier la performance énergétique dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d'une amélioration continue.

Certification ISO 45001 :

Cette norme concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Consommateur – abonné (client) :

Le consommateur abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements auprès de l'opérateur du service public (par exemple service de l'eau, de l'assainissement, etc..). Il est par définition desservi par l'opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer les services, on distingue les consommateurs eau, les consommateurs assainissement collectif et les consommateurs assainissement non collectif. Il perd sa qualité de consommateur abonné à un point de service donné lorsque le service n'est plus délivré à ce point de service, de façon définitive, quelle que soit sa situation vis-à-vis de la facturation (il n'est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé).

Pour Veolia, un consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs abonnés est égal au nombre d'abonnements.

Consommation individuelle unitaire :

Consommation annuelle des consommateurs particuliers individuels divisée par la durée de la période de consommation et par le nombre de consommateurs particuliers individuels et collectifs (unité : m^3/client/an).

Consommation globale unitaire :

Consommation annuelle totale des clients divisée par la durée de la période de consommation et par le nombre de clients (unité : m^3/consommateur/an).

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service et taux de respect de ce délai [D 151.0] :

Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s'engage le service pour ouvrir un branchement neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est exprimé en pourcentage du nombre de demandes d'ouverture d'un branchement pour lesquelles le délai est respecté. (Arrêté du 2 mai 2007)

Développement durable :

Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace, équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains, assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile, faire face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques.

Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement.

Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 2015) pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement (à ce titre Veolia a contribué à l'accès de 6,5 millions de personnes à l'eau potable et a raccordé près de 3 millions de personnes aux services d'assainissement dans les pays émergents).

Eau souterraine influencée :

Eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NFU.

HACCP :

Hazard Analysis Critical Control Point : méthode d'identification et de hiérarchisation des risques développée à l'origine dans le secteur agroalimentaire, cette méthode est depuis utilisée pour les systèmes d'alimentation en eau potable.

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau [P108.3] :

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème suivant :

- ✔ 0 % : aucune action ;
- ✔ 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ;
- ✔ 40 % : avis de l'hydrogéologue rendu ;
- ✔ 50 % : dossier déposé en préfecture;
- ✔ 60 % : arrêté préfectoral ;

- ✔ 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) ;
- ✔ 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté.

En cas d'achat d'eau à d'autres services publics d'eau potable par le service ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable [P103.2] :

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois :

- ✔ le niveau de connaissance du réseau et des branchements,
- ✔ et l'existence d'une politique de renouvellement pluri-annuelle du service d'assainissement collectif.

L'échelle est de 0 à 100 points pour les services n'exerçant pas la mission de distribution.

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : *http://services.eaufrance.fr/*

Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] :

L'indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m^3/km/jour.

Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] :

L'indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé. L'indice est exprimé en m^3/km/jour.

Nombre d'habitants desservis (Estimation du) [D101.0] :

Il s'agit de la population totale (avec 'double compte') desservie par le service, estimée par défaut à partir des populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des taux de couverture du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice de l'année N donne le recensement de l'année N-3.

Parties prenantes :

Acteurs internes et externes intéressés par le fonctionnement d'une organisation, comme un service d'eau ou d'assainissement : salariés, clients, fournisseurs, associations, société civile, pouvoirs publics …

Prélèvement :

Un prélèvement correspond à l'opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons cohérents (un échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à un endroit donné (1 prélèvement = n échantillons pour n laboratoires). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008)

Rendement du réseau de distribution [P104.3] :

Le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d'une part le volume consommé autorisé augmenté du volume vendu à d'autres services publics d'eau potable et, d'autre part le volume produit augmenté des volumes achetés à d'autres services publics d'eau potable. Le volume consommateurs sans comptage et le volume de service du réseau sont ajoutés au volume comptabilisé pour calculer le volume consommé autorisé. Le rendement est exprimé en pourcentage. (Arrêté du 2 mai 2007)

La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum à atteindre pour chaque réseau de distribution, dont la valeur dépend de la densité de l'habitat et de la taille du service, ainsi que de la disponibilité de la ressource en eau. Cette valeur « seuil » est définie par le décret 2012–97 du 27 janvier 2012. Cette définition réglementaire est transcrite dans la formule générique donnée ci-après :

Objectif Rdt Grenelle 2 = Min (A + 0,2 ILC ; 85)

Avec :

- ✔ Objectif Rdt Grenelle 2 exprimé en % ;
- ✔ ILC : Indice Linéaire de Consommation (m^3/j/km) qui traduit la densité de l'habitat et la taille du service ;
- ✔ A = 65 dans la majorité des situations excepté pour les réseaux alimentés, d'une part, par une ressource en eau classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) et, d'autre part, par des prélèvements supérieurs à 2 Mm^3/an où le terme A prend alors la valeur de 70 (pour tenir compte de la faible disponibilité de la ressource en eau).

Réseau de desserte :

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou sous pression l'eau potable issue des unités de potabilisation jusqu'aux points de raccordement des branchements des abonnés ou des appareils publics (tels que les bornes incendie, d'arrosage, de nettoyage…) et jusqu'aux points de livraison d'eau en gros. Il est constitué de réservoirs, d'équipements hydrauliques, de conduites de transfert, de conduites de distribution mais ne comprend pas les branchements.

Réseau de distribution :

Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des conduites de branchements.

Résultat d'analyse :

On appelle résultat d'analyse chaque valeur mesurée pour chaque paramètre. Ainsi pour un prélèvement effectué, il y a plusieurs résultats d'analyse (1 résultat par paramètre).

Taux d'impayés [P154.0] :

Il correspond au taux d'impayés au 31/12 de l'année N sur les factures émises au titre de l'année N-1. Le montant facturé au titre de l'année N-1 comprend l'ensemble de la facture, y compris les redevances prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. (Arrêté du 2 mai 2007)

Taux d'occurrence des interruptions du service non programmées [P151.1] :

Nombre de coupures d'eau, par millier d'abonnés, survenues au cours de l'année pour lesquelles les abonnés concernés n'ont pas été informés au moins 24h à l'avance.

Les coupures de l'alimentation en eau liées à des problèmes qualitatifs sont prises en compte.

Les coupures chez l'abonné lors d'interventions effectuées sur son branchement ne sont pas prises en compte.

Taux de mensualisation :

Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté pour un règlement mensuel par prélèvement bancaire.

Taux de prélèvement :

Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté pour un règlement des factures par prélèvement bancaire.

Taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] :

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/j : pourcentage des prélèvements aux fins d'analyses microbiologiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. Les prélèvements considérés sont :

- ✔ Ceux réalisés par l'ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique
- ✔ Et le cas échéant ceux réalisés par le délégataire dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue en partie au Contrôle Sanitaire dans le cadre de l'arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/j : nombre de prélèvements aux fins d'analyses microbiologiques effectués dans l'année et parmi ceux-ci nombre de prélèvements non conformes.

Taux de conformité aux paramètres physico-chimiques [P102.1] :

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/j : pourcentage des prélèvements aux fins d'analyses physico-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. Les prélèvements considérés sont :

- ✔ ceux réalisés par l'ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique.
- ✔ et le cas échéant ceux réalisés par l'opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue en partie au Contrôle Sanitaire dans le cadre de l'arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/j : nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques effectués dans l'année et parmi ceux-ci nombre de prélèvements non conformes.

Taux de mutation (demandes d'abonnement) :

Nombre de demandes d'abonnement (mouvement de consommateurs) rapporté au nombre total de consommateurs, exprimé en pour cent.

Taux de réclamations [P155.1] :

Ces réclamations peuvent être reçues par l'opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de mémorisation et de suivi des réclamations écrites est à mettre en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis d'engagements contractuels, d'engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, à l'exception de celles relatives au niveau de prix.

Volume acheté en gros (ou acheté à d'autres services d'eau potable) :

Le volume acheté en gros est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au volume importé.

Volume comptabilisé :

Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Ce volume n'inclut pas le volume vendu en gros.

Volume consommateurs sans comptage :

Le volume consommateurs sans comptage est le volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec autorisation.

Volume consommé autorisé :

Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume comptabilisé, du volume consommateurs sans comptage et du volume de service du réseau.

Volume de service du réseau :

Le volume de service du réseau est le volume utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution.

Volume mis en distribution :

Le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du volume acheté en gros (importé) diminué du volume vendu en gros (exporté).

Volume produit :

Le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le réseau de distribution. Le volume de service de l'unité de production n'est pas compté dans le volume produit.

Volume vendu en gros (ou vendu à d'autres services d'eau potable) :

Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au volume exporté.

6.11 Autres annexes



Veolia
30 rue Madeleine Vionnet • 93300 Aubervilliers
www.veolia.com